



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อทง.(ปบ).๗๒๗/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อุทอง

Switching Deadline

12 มี.ค. ๖8

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟรีโคลสเซอร์หนองยายทรัพย์ ตามแผนผังสั่งแบบจำนวน

2 แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG01, UTG04	13 มี.ค. 68	08.30	16.30	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ รีโคลสเซอร์หนองยาย ทรัพย์ จาก UTG01 เป็น UTG04	รีโคลสเซอร์ หนองยายทรัพย์ UTG01R-01 พิกัด 14.28129, 99.89253	รีโคลสเซอร์ หนองยายทรัพย์ UTG01R-01 พิกัด 14.28129, 99.89253	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พง.๖ ผบ.กฟส.อุทอง โทร.๐๙๙-๕๐๖๘๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ), ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๗, ม.๘, ม.๙ และ ม.๑๒ ต.สระยายโสม อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๙๙-๕๐๖๘๐๙๐, ๐๓๕-๕๕๑๓๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ UTG01 จาก จุดปลดสาย R. ถึง UTG01R-01

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 439/๖8

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตรา วงศ์บุญภักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

สุภัตรา
(นางสาวสุภัตรา วงศ์บุญภักดิ์)

จตจ. 5 แทน ผบ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อทง.

อ.ก.บช.(ก๓),

อ.ก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	R หนองยายทรัพย์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 มี.ค. 68	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กนส. อทง.	งานที่ทำ	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ R หนองยายทรัพย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 439/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 12 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วงจร UTG04 หลัง SF6 แยกจรเข้าสามพัน รหัส UTG04S-10 ไม่มีไฟ (สถานะ SF6 "OPEN")						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
5	UTG01R-01	Normal	Nonreclosing		อทง.		
6	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
7	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
8	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
9	ย้ายโหลด UTG01R-01 ไปรับไฟจาก PTU01						
11	UTG01R-01	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	R หนองยายทรัพย์
12	Sw.load	สับ	ปลด		อทง.		R หนองยายทรัพย์
10	D/O ในไลน์ UTG01	ปลด	สับ		อทง.		D/O ปากทางบ่อปิ่น
13	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
14	แจ้งชุด HL ทำการปลดจุดจัมก่อนเข้า R หนองยายทรัพย์ (หากมีโหลดให้ทำการไลน์โหลดก่อน) ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
15	เมื่อชุด HL ทำการปลดจุดจัมก่อนเข้า R หนองยายทรัพย์ (หากมีโหลดให้ทำการไลน์โหลดก่อน) ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
16	เมื่อชุด HL ทำการเชื่อมจุดจัมก่อนเข้า R หนองยายทรัพย์ เข้าสับกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ (จัม UTG04) แบบไม่มีไฟ						
17	เมื่อชุด HL ทำการเชื่อมจุดจัมก่อนเข้า R หนองยายทรัพย์ เข้าสับกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ (จัม UTG04) แบบไม่มีไฟ						
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (R หนองยายทรัพย์) รับไปจาก UTG04)						
19	ย้ายโหลด UTG01R-01 กลับจาก PTU01						
20	D/O ในไลน์ UTG01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		D/O ปากทางบ่อปิ่น
21	จ่ายไฟ R หนองยายทรัพย์ รับไปจาก UTG04						
22	UTG04S-10	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 แยกจรเข้าสามพัน
23	Sw.load	ปลด	สับ		อทง.		R หนองยายทรัพย์
24	UTG01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		อทง.	SCADA	R หนองยายทรัพย์
25	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
26	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
27	UTG01R-01	Nonreclosing	Normal		อทง.		
28	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
29	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
30	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ รีโกลเซอร์ของยายทรัพย์

UTG01R-01

หลังดับไฟ

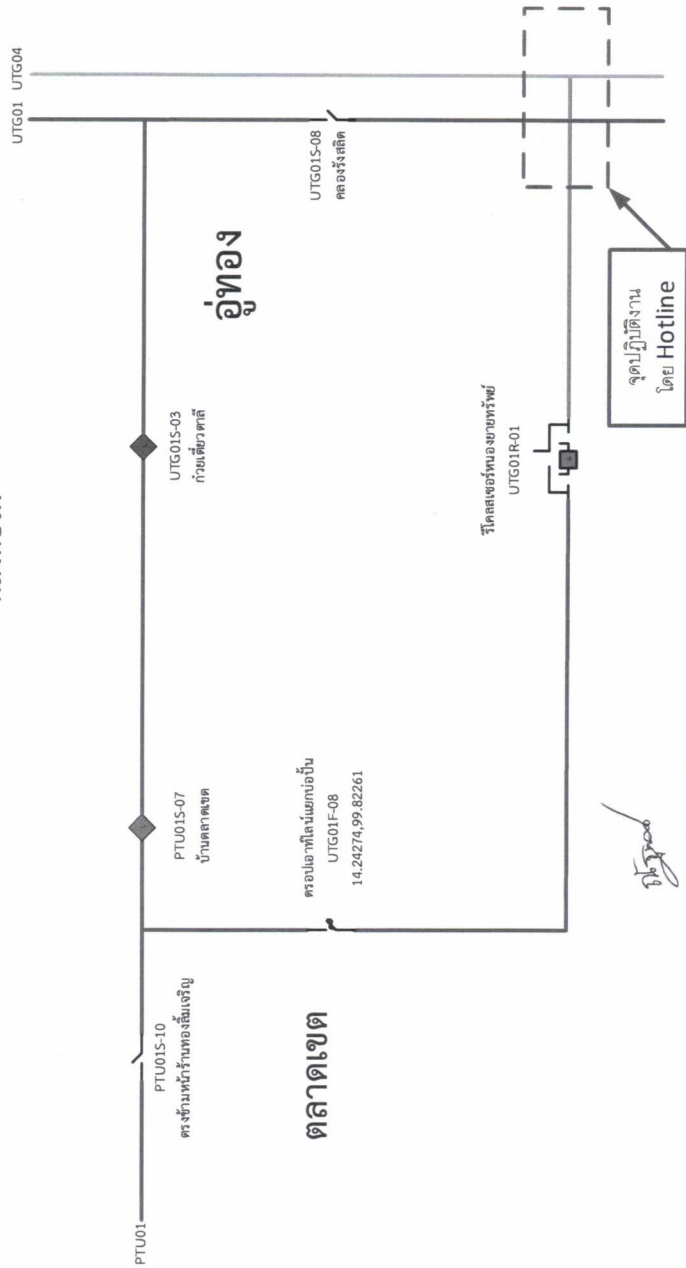


(นายณัฐพงษ์ มุสิกภูมิ)
พชง.6 ผบ.บ.กฟส.อู่ทอง