



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ทยค.- ๑๔๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสุวรรณ์ชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนาวิน วัจนะ

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๐๒, SYA๐๙	๕ มี.ค. ๖๘	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อตัดต้นไม้ใหญ่แนวถนน ซึ่งอยู่ใกล้ระบบจำหน่าย	สถานีโทร โยค	SYA๒S-๐๒ บ.วังสิงห์, SYA๙S-๐๒	นายพนพล เจริญสุข โทรศัพท์ ๐๙๐- ๑๔๑๘๖๗๒

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ.คอนเซอร์วาชัน ออฟ อีเนอร์จี จำกัด , ตลาดแสนสุข

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายพนพล เจริญสุข.....ตำแหน่ง.....พชง.๔ ผกป.....โทร.....๐๙๐-๑๔๑๘๖๗๒.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุดผศ.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนาวิน วัจนะ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ SYA 2, 9 จาก SYA 25-01, SYA 95-01 ถึง SYA 25-02, SYA 95-02
ในวันที่ 5 มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 440168

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา.....วงศ์บุญภัก.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายพนพล เจริญสุข.....

ลงชื่อ
(นางสาวสุภัทรา.....วงศ์บุญภัก.....)

จตท. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.: ทนท., อก.วว.(ก.๓)

ชั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง..... 2.....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามสถานีฯ ไทรโยค					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มี.ค. 68	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้	ตามใบขอปฏิบัติงาน 440/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	5 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้ง บ.คอนเซอเวชั่น (SYA02) งดขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบของ PEA						
3	แจ้ง บ.คอนเซอเวชั่น (SYA09) งดขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบของ PEA						
4	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
5	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
6	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
7	ย้ายโหลด SYA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SYA02						
8	SYA02S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทยค.		SF6 Tile line ปากทางวังสิงห์
9	SYA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS ก่อนวัดถ้ำเสือดาว
10	ย้ายโหลด SYA02 บางส่วนไปรับไฟจาก SYA07						
11	SYA02S-06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ตรงข้ามวัดสันติธรรม
12	SYA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS วัดถ้ำเสือดาว
13	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 10.00 น.						
14	SYA02VB-01	สับ	ปลด		SYA		เบรกเกอร์ 22 เควี
15	SYA09VB-01	สับ	ปลด		SYA		เบรกเกอร์ 22 เควี
16	SYA02S-12	สับ	ปลด		ทยค.		DIS บ.คอนเซอเวชั่น (SYA02)
17	SYA09S-06	สับ	ปลด		ทยค.		DIS บ.คอนเซอเวชั่น (SYA09)
18	SYA02S-01	สับ	ปลด		SYA		Pothead F2
19	SYA09S-01	สับ	ปลด		SYA		Pothead F9
20	แจ้งชุด กฟส.ทยค. ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย แจ้งปฏิบัติงานได้						
21	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุด กฟส.ทยค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
24	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
25	เมื่อพร้อมรับไฟ						
26	SYA02S-01	ปลด	สับ		SYA		Pothead F2
27	SYA09S-01	ปลด	สับ		SYA		Pothead F9
28	SYA02S-12	ปลด	สับ		ทยค.		DIS บ.คอนเซอเวชั่น (SYA02)
29	SYA09S-06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS บ.คอนเซอเวชั่น (SYA09)
30	SYA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		เบรกเกอร์ 22 เควี
31	SYA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		เบรกเกอร์ 22 เควี
32	ย้ายโหลด SYA02 บางส่วนกลับจาก SYA07						
33	SYA02S-02	ปลด	สับ		ทยค.		DIS วัดถ้ำเสือดาว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
34	SYA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS	ตรงข้ามวัดสันติธรรม
35	ย้ายโหลด SYA09 บางส่วนกลับจาก SYA02							
36	SYA09S-02	ปลด	สับ		ทยค.		DIS	ก่อนวัดถ้าเสียดาว
37	SYA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.		SF6	Tile line ปากทางวังสิงห์
38	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA			
39	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA			
40	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

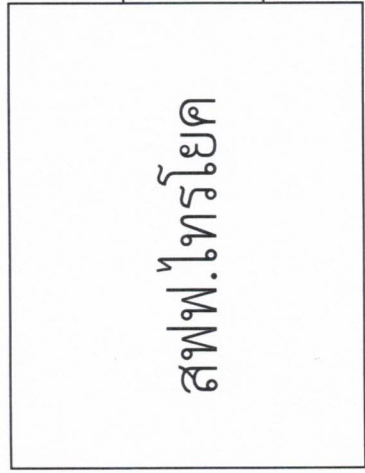

SYA2S-01

SYA9S-01

SYA2S-02

SYA9S-02

ก่อนตัดถ้าเสือดาว

ตัดถ้าเสือดาว

สฟฟ.โทรโยค