



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.ส.พ.น.(กป.) ๗๗ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง .นายประเสริฐ ฝัดศิริ

Switching Deadline

11 มี.ค. 2568

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .ผจก.ภฟส.สพ.น.

ด้วยการไฟฟ้า..สองพี่น้อง จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน VT ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F10(สพ.น.1)	14 มี.ค. 68	09.00	11.00	สับเปลี่ยน VT ชำรุด บริเวณ บ้านใหม่	Dis มิเตอร์ แบ่งแกน สนน.-ลุง.	-	นายทินภัทร งามดี โทร.๐๘๘-๘๖๒๒๒๖๘
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง หน.กบ.ภฟส.สองพี่น้อง.....โทร ๐๘๑-๘๕๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๘๐๔๘ Long ๑๐๐.๐๙๔๑๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๘๐๔๘ Long ๑๐๐.๐๙๔๑๑

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟส.สพ.น.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPN10 จาก สนน.-ลุง. ถึง -
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 446/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย อดิ ไชยวงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต
8 มี.ค. 68

(นาย ธีรวัฒน์ แก้วกลิ่น)

๑๙ก.5 ๒๓ก. ๒๕.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ภฟส. สพ.น.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณบ้านใหม่


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านใหม่						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค. 68	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	11.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน VT ชำรุด			ตามใบขอปฏิบัติงาน	446/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	8 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	8 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	8 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ : ชุด Hotline ทำการสับเปลี่ยน VT ที่ชำรุด บริเวณมิเตอร์แบ่งแดน สพน.-บลง.						
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load 3.05 MW
4	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load 1.69 MW
5	ย้ายโหนดวงจร SPN01 บางส่วน ฝากวงจร SPN10						
6	SPN01S-05	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทองประดิษฐ์
7	DIS มิเตอร์แบ่งแดน	สับ	ปลด (ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพน.	DIS	มิเตอร์แบ่งแดน สพน.-บลง.
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, พร้อมลงข้อมูลใน We Safe						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้ (ดำเนินการโดยวิธี Hotline)						
10	*ให้คง "OFF" Auto Reclose วงจร SPN01VB-01 และ SPN10VB-01 ไว้ตลอด จนกว่าชุด Hotline จะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ, ลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
12	ย้ายโหนดวงจร SPN01 บางส่วน ฝากวงจร SPN10						
13	DIS มิเตอร์แบ่งแดน	ปลด	สับ		สพน.	DIS	มิเตอร์แบ่งแดน สพน.-บลง.
14	SPN01S-05	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทองประดิษฐ์
15	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
16	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังการย้ายโหลดและดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองพี่น้อง

วันที่ 14 มี.ค. 68 เวลา 09.00-11.00 น.

บริเวณ บ้านใหม่

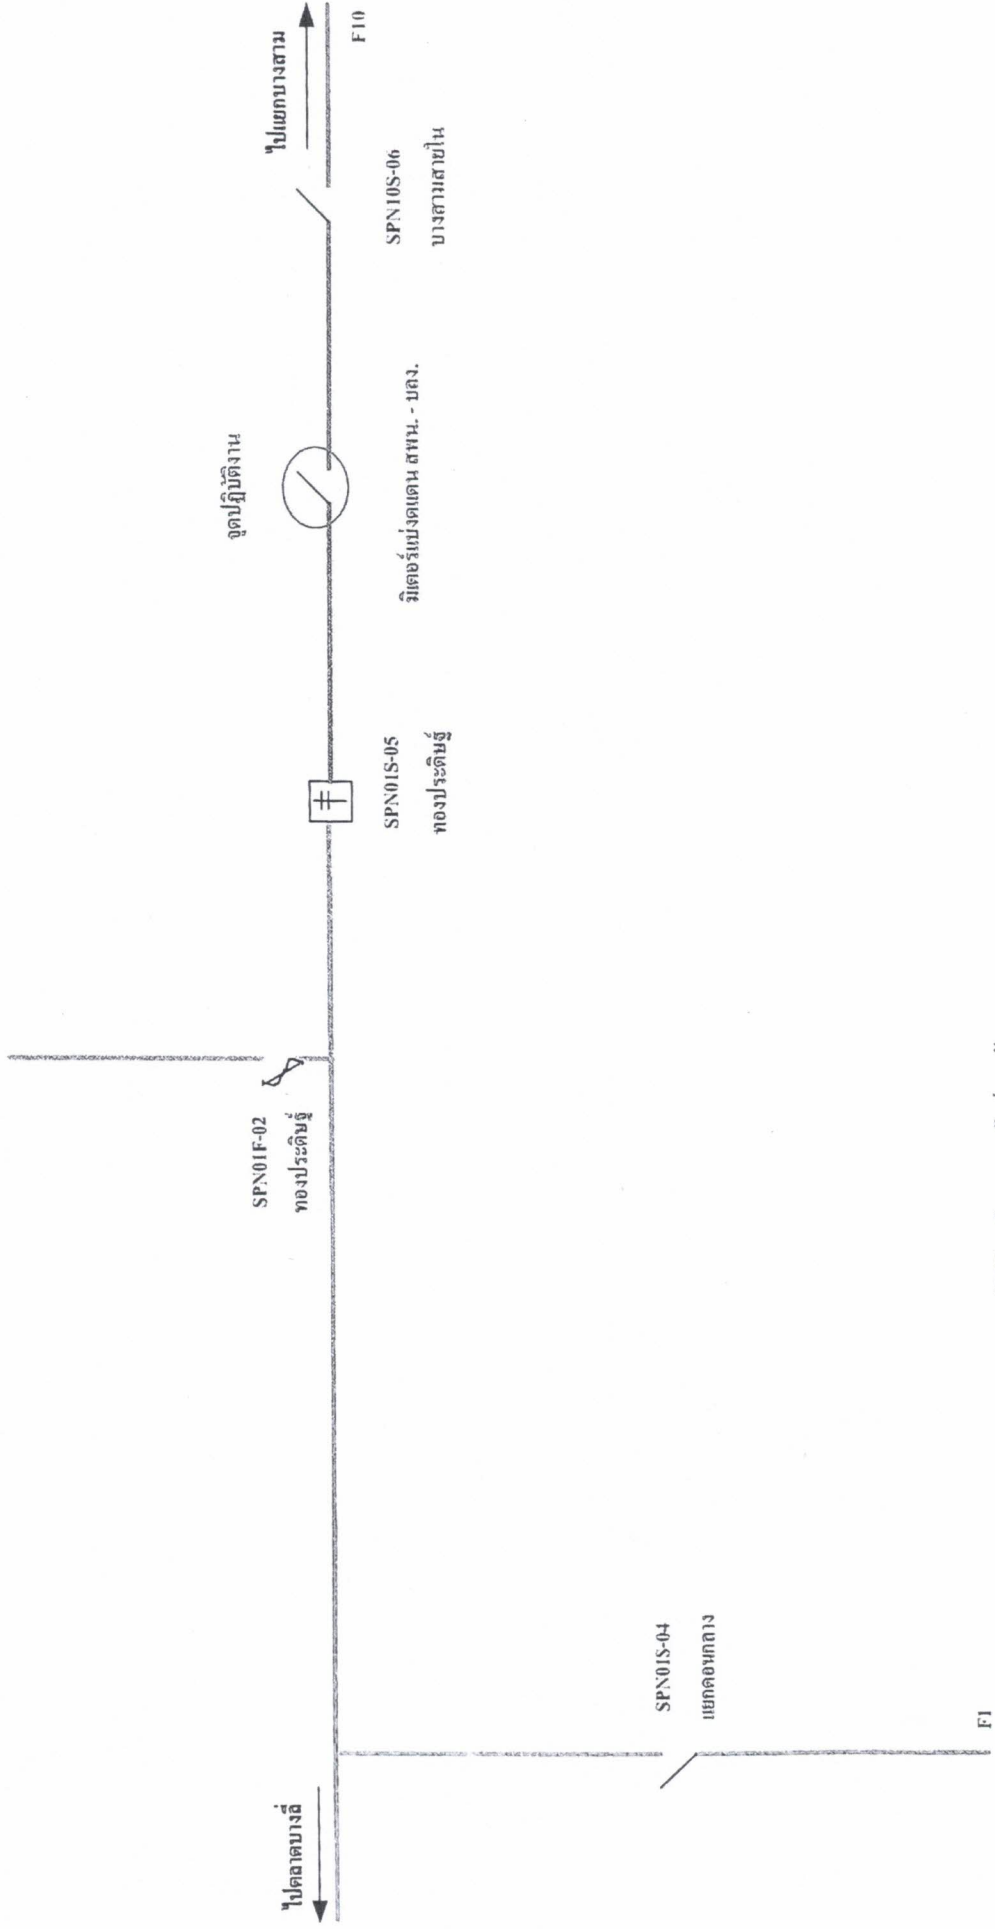

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยชุด สองที่ไลน์กระเช้า