



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 มี.ค. 2568

เลขที่ ก.๓.สทท. (ก.ป.) ๗๖๖ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธอนันท์ พงษ์วิธาสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ผีตศิริ

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ. (ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส. สทท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน VT ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F10(สทท.1)	14 มี.ค. 68	11.00	13.00	สับเปลี่ยน VT ชำรุด บริเวณ มิเตอร์แบ่งแดน กฟส.สองพี่น้อง - กฟส.บางหลวง	SPN105-02	SPN105-02	นายทินภัทร งามดี โทร.๐๘๘-๘๖๒๒๒๖๘
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภริณฤทธิ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สองพี่น้อง.....โทร ๐๘๑-๘๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๗๑๖๘ Long ๑๐๐.๐๗๐๔๘
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๗๑๖๘ Long ๑๐๐.๐๗๐๔๘

(นายประเสริฐ ผีตศิริ)

ตำแหน่ง.....ผ.จก.กฟส.สทท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SPN10 จาก SPN105-02 ถึง
ในวันที่ 14 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 447/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธานา อภิวัฒน์ไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทินภัทร งามดี
8 มี.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. สทท.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายทินภัทร งามดี)

ก.๓.๖ ปฏิบัติงาน ก.๓.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น



ผ.จก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

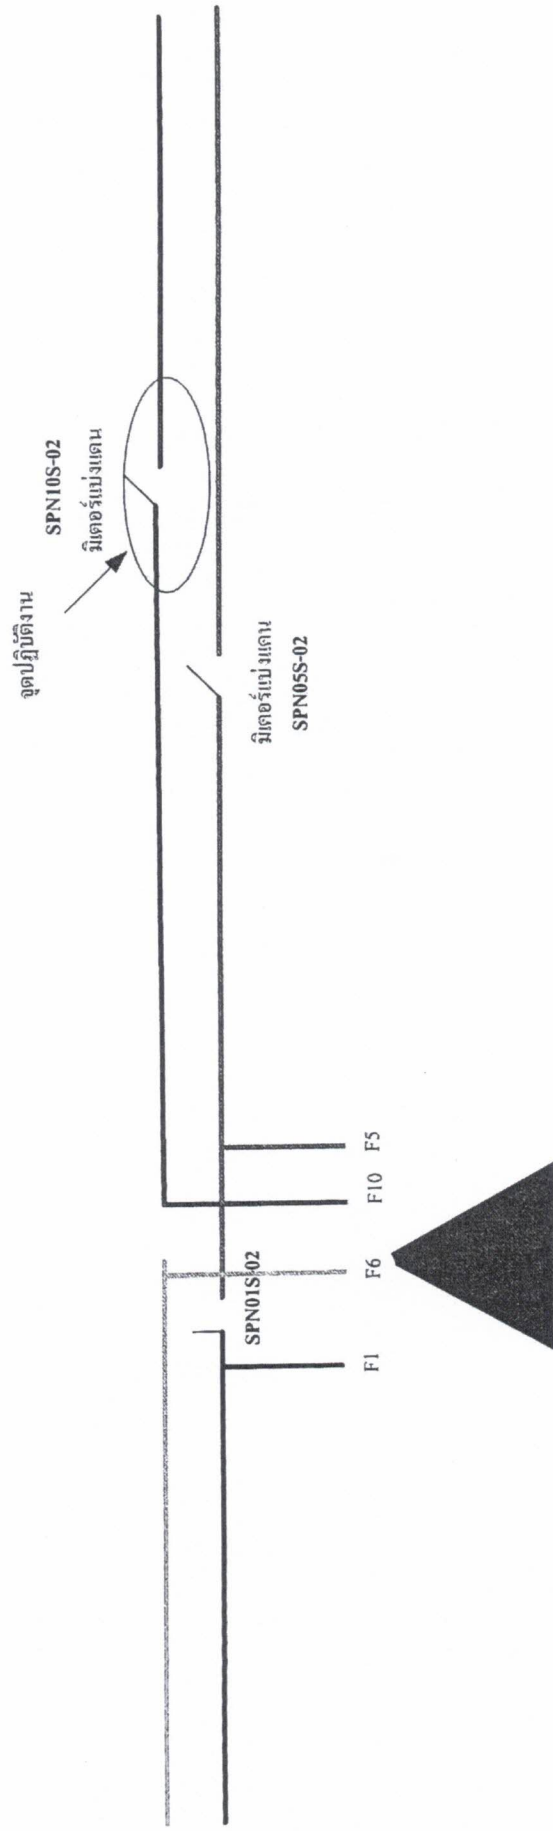
1. สถานที่ทำงาน	มิเตอร์จุดแบ่งแดน สพน-บล.					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค. 68	เวลา	11.00 น.	ถึง	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนมิเตอร์แบ่งแดน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	447/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	8 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานข้างเคียงเลขที่ 464/68 ตรวจสอบงานดังกล่าวปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และจ่ายไฟคืนตามปกติเรียบร้อยแล้ว							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 4.3 MW
3	SPN010VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 4.0 MW
4	ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPN01						
5	SPN01S-05	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 ท่องประดิษฐ์
6	SPN10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS จุดแบ่งแดน หน้าบ้านขายเครื่องหว่าย
7	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการเปลี่ยน VT โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟได้						
9	ขณะปฏิบัติงานทำการตั้ง "OFF Auto Reclose" วงจร SPN01, 10 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนสภาพปกติ						
11	ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนกลับจาก SPN01						
12	SPN10S-02	ปลด	สับ		สพน.		DIS จุดแบ่งแดน หน้าบ้านขายเครื่องหว่าย
13	SPN01S-05	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 ท่องประดิษฐ์
14	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
15	SPN010VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังการย้ายโหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองพี่น้อง

วันที่ 14 มี.ค. 2568 เวลา 11.00-13.00 น.

บริเวณ มิเตอร์แบ่งแดน กฟส.อ.สองพี่น้อง - กฟย.บางหลวง



สถานี สองพี่น้อง

หมายเหตุ จุดปฏิบัติงานโดยชุดออกไลน์กระเช้า