



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

28 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปณ) ๒๔๓๔ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอัมไพ

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟส.สค.....จะขอตัดไฟก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณปากทางนิคมฯสมุทรสาครฝั่งซ้าย

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๔.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์    | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ<br>และบริเวณที่ปฏิบัติงาน                                               | จาก                                                         | ถึง                                                             | ผู้ควบคุมงาน                           |
|-----|-------------|--------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ๑   | THS๑๒       | ๑ พ.ค.๖๘     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๘.๐๐ น. | ขอตัดไฟก่อสร้างและ<br>ปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>๒๒ เควี บริเวณปากทาง<br>นิคมฯสมุทรสาครฝั่งซ้าย | จุดตัดเบรกโดย<br>วิธีฮอทไลน์<br>กระเช้า ๒๒ เควี<br>ปากซอย ๒ | THS๐๔S-๐๓<br>ปากซอย ๒                                           | นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม<br>โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๔๐ |
| ๒   | THS๑๒<br>๑๔ | ๑ พ.ค.๖๘     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๘.๐๐ น. |                                                                                             | THS๐๔S-๐๓<br>ปากซอย ๒                                       | SMB๐๖S-๐๕<br>ปากทางนิคมฯ                                        |                                        |
| ๓   | THS๑๔       | ๑ พ.ค.๖๘     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๘.๐๐ น. |                                                                                             | THS๐๔S-๐๔<br>หน้าบ.สยามบลู<br>มาร์ค                         | THS๐๔S-๐๒<br>ตรงข้ามบ.ซิก<br>เวิร์ค                             |                                        |
| ๔   | THS๑๔       | ๑ พ.ค.๖๘     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๘.๐๐ น. |                                                                                             | THS๐๔S-๐๔<br>หน้าบ.สยามบลู<br>มาร์ค                         | ปลายสาย                                                         |                                        |
| ๕   | THS๑๕       | ๑ พ.ค.๖๘     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๘.๐๐ น. |                                                                                             | จุดตัดเบรกโดย<br>วิธีฮอทไลน์<br>กระเช้า ๒๒ เควี<br>ปากซอย ๑ | SMB๑๑S-๑๐<br>ปากทางนิคมฯ                                        |                                        |
| ๖   | THS๑๕       | ๑ พ.ค.๖๘     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๘.๐๐ น. |                                                                                             | จุดตัดเบรกโดย<br>วิธีฮอทไลน์<br>กระเช้า ๒๒ เควี<br>ปากซอย ๑ | THS๐๓S-๐๒<br>ตรงข้ามซอย ๑                                       |                                        |
| ๗   | THS๑๕       | ๑ พ.ค.๖๘     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๘.๐๐ น. |                                                                                             | THS๐๓S-๐๒<br>ตรงข้ามซอย ๑                                   | จุดตัดเบรกโดย<br>วิธีฮอทไลน์<br>กระเช้า ๒๒ เควี<br>ตรงข้ามซอย ๒ |                                        |

|    |        |          |          |          |  |                                                                  |                             |  |
|----|--------|----------|----------|----------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| ๘  | SMB๐๖  | ๑ พ.ค.๖๘ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๘.๐๐ น. |  | จุดตัดเบรกโดย<br>วิธีฮอทไลน์<br>กระเช้า ๒๒ เครื่อ<br>ปากทางนิคมฯ | SMB๐๖S-๐๕<br>ปากทางนิคมฯ    |  |
| ๙  | SMB๑๑  | ๑ พ.ค.๖๘ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๘.๐๐ น. |  | จุดตัดเบรกโดย<br>วิธีฮอทไลน์<br>กระเช้า ๒๒ เครื่อ<br>ปากทางนิคมฯ | SMB๑๑S-๑๐<br>ปากทางนิคมฯ    |  |
| ๑๐ | ๑๑๕ KV | ๑ พ.ค.๖๘ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๘.๐๐ น. |  | สถานีฯ สค.๒                                                      | SMB๐๑YS-๐๑<br>พุทธทรัพย์แคน |  |
| ๑๑ | ๑๑๕ KV | ๑ พ.ค.๖๘ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๘.๐๐ น. |  | สถานีฯ สค.๒                                                      | SMB๐๑YS-๐๓<br>บ.ลัคกี้      |  |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..ผู้ใช้ช่วงปากทางนิคมฯสมุทรสาคร..(แจ้งประกาศดับไฟเรียบร้อยแล้ว)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๖.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค....


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิตเตอร์ THS12 จาก จุดปลงสายปากซอย 2 ถึง THS4S-03  
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 480/68
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3,4 ฟิตเตอร์ THS14 จาก THS4S-04 ถึง THS4S-03, SMB6S-05  
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5,6,7 ฟิตเตอร์ THS15 จาก จุดปลงสายปากซอย 1 ถึง THS3S-02, DDE ตอขมิ้น รอย, SMB11S-10  
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 ฟิตเตอร์ SMB6 จาก DDE ปากหมอนแดง ถึง SMB6S-05  
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 9 ฟิตเตอร์ SMB11 จาก DDE ปากหมอนแดง ถึง SMB11S-10  
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 10,11 ฟิตเตอร์ 115HV จาก SV2 7012 ถึง SMB14S-01, SMB14S-03  
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย คุณสวัสดิ์ สารธารสวัสดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทอจิรวัฒน์ ขุนพร้อม

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
๑๓๐.๑ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น  
แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SMZ)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

## ใบสั่งทำ Switching

|                            |                                                                                    |          |                     |                           |                   |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน            | ปากทางนิคมฯ ท่าทราย ฝั่งซ้าย (THS13,14,15, SMB06,11, SN2-ABS บ.ลัดกั)              |          |                     |                           |                   |          |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน        | 1 พ.ค. 68                                                                          | ระหว่าง  | 08.00 น.            | ถึง                       | 18.00 น.          |          |
| 3. ผู้ขอทำงาน              | กพล.สค.                                                                            | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |                           | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 480/2568 |
| 4. เตรียมการ Switching โดย | นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์                                                     |          |                     | วันที่                    | 23 เมษายน 2568    |          |
| 5. ตรวจสอบ Switching โดย   |  |          |                     | วันที่                    | 23 เมษายน 2568    |          |
| 6. อนุมัติ Switching โดย   |  |          |                     | วันที่                    | 23 เมษายน 2568    |          |
| 7. สั่งทำ Switching โดย    | 1. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,วรรณพงษ์,มโนช                                                |          |                     | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |                   |          |
|                            | 2. นครินทร์,พีรภัทร,ขุนทอง,พนิต                                                    |          |                     | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |                   |          |
|                            | 3. สุวัชชา,พิชชา,ณัฐกาญจน์,ศักดิ์สิทธิ์,สามารถ                                     |          |                     | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                   |          |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                        | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                      |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching |                                      |                      |      |              |            |                               |
| 2   | SN2-KT1A                                           | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                               |
| 3   | SMB05VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SMB          |            |                               |
| 4   | SN2-7012                                           | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | EGAT         |            |                               |
| 5   | SME03YB-03                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SME          |            |                               |
| 6   | BAL02YB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | BAL          |            |                               |
| 7   | THS-TP3                                            | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | THS          |            |                               |
| 8   | THS12VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | THS          |            |                               |
| 9   | THS14VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | THS          |            |                               |
| 10  | THS15VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | THS          |            |                               |
| 11  | THU-TP1                                            | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | THU          |            |                               |
| 12  | THU02VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | THU          |            |                               |
| 13  | THU03VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | THU          |            |                               |
| 14  | SMZ-TP1                                            | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SMZ          |            |                               |
| 15  | SMZ01VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SMZ          |            |                               |
| 16  | SMZ03VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SMZ          |            |                               |
| 17  | KTE-TP1                                            | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SMZ          |            |                               |
| 18  | KTE02VB-01                                         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | KTE          |            |                               |
| 19  | - ย้ายโหลด THS15 บางส่วน ไปรับไฟจาก THU03          |                                      |                      |      |              |            |                               |
| 20  | THS06S-03                                          | ปลด                                  | สับ                  |      | สค.          | SCADA      | SF6 ช่าง บ.ลัดกั              |
| 21  | THS15S-03                                          | ปลด                                  | สับ                  |      | สค.          | SCADA      | SF6 หน้า บ.สยามอินเตอร์ลอคเทค |
| 22  | THS13S-02                                          | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สค.          |            | DIS ราชาโพม                   |
| 23  | THS15S-03                                          | สับ                                  | ปลด                  |      | สค.          | SCADA      | SF6 หน้า บ.สยามอินเตอร์ลอคเทค |
| 24  | - ย้ายโหลด SMZ03 ไปรับไฟจาก KTE02                  |                                      |                      |      |              |            |                               |
| 25  | KTE02S-12                                          | ปลด                                  | สับ                  |      | สค.          |            | SF6 แยกวัดเกาะ (บน)           |
| 26  | SMZ03VB-01                                         | สับ                                  | ปลด                  |      | SMZ          |            | CB SMZ03                      |
| 27  | - ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 ไปรับไฟจาก SMB05         |                                      |                      |      |              |            |                               |
| 28  | SMB05S-02                                          | ปลด                                  | สับ                  |      | สค.          | SCADA      | SF6 ท้ายซอยข้างสฟ. สค.2       |
| 29  | SMZ01BVB-01                                        | สับ                                  | ปลด                  |      | SMZ          |            | CB Inc.01                     |


| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                                                      | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 30  | - ดับไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 16 (SMZ)                                                                                 |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 31  | SMZ01YB-01                                                                                                       | สับ                                  | ปลด                     |      | SMZ          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี   |
| 32  | - ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานี THU และบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต ไปรับไฟฟ้า จากสถานี SME                            |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 33  | ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี Loop สถานี SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop อยู่ปกติ                             |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 34  | BAL02YB-01                                                                                                       | สับ                                  | ปลด                     |      | BAL          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี   |
| 35  | ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนส้ม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS                                                    |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 36  | SME03YS-08                                                                                                       | สับ                                  | ปลด, ล็อกกุญแจ          |      | สก.          | SCADA      | LBS ปากทางสวนส้ม        |
| 37  | SMB01YS-02                                                                                                       | ปลด                                  | สับ, ล็อกกุญแจ          |      | สก.          |            | ABS หลังนิคมฯ           |
| 38  | BAL02YB-01                                                                                                       | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | BAL          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี   |
| 39  | SN2-7012                                                                                                         | สับ                                  | ปลด                     |      | EGAT         |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี   |
| 40  | SN2-7017                                                                                                         | สับ                                  | ปลด                     |      | EGAT         |            | DIS ไบมีด 115 เควี      |
| 41  | จ่ายไฟระบบ 115 เควี Close Loop สถานี SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop ตามปกติ                                    |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 42  | ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนส้ม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS                                                    |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 43  | SME03YS-08                                                                                                       | ปลด                                  | สับ, ล็อกกุญแจ          |      | สก.          | SCADA      | LBS ปากทางสวนส้ม        |
| 44  | - จ่ายไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 16 (SMZ)                                                                                |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 45  | SMZ01YB-01                                                                                                       | ปลด                                  | สับ                     |      | SMZ          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี   |
| 46  | ควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง SMZ-TP1 ไว้ 22.7 kV                                                                     |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 47  | - ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 กลับจาก SMB05                                                                          |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 48  | SMZ01BVB-01                                                                                                      | ปลด                                  | สับ                     |      | SMZ          |            | CB Inc.01               |
| 49  | SMB05S-03                                                                                                        | สับ                                  | ปลด                     |      | สก.          | SCADA      | SF6 ท้ายซอยข้างสห. สก.2 |
| 50  | - เมื่อพร้อมดับไฟ                                                                                                |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 51  | ดับไฟสายส่ง 115 เควี                                                                                             |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 52  | ตรวจสอบ LBS 115 เควี พูลทรัพย์แคน รหัส SME01YS-01 สถานะ ปลด, ล็อกกุญแจ                                           |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 53  | SMB01YS-03                                                                                                       | สับ                                  | ปลด, ล็อกกุญแจ          |      | สก.          |            | ABS บ.ล็คกี้            |
| 54  | ดับไฟ 22 เควี                                                                                                    |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 55  | ตรวจสอบ SF6 รหัส SMB11S-10,SMB06S-05(ปากซอยนิคมฯ) และ THS04S-03(ปากซอย 2) อยู่ตำแหน่ง "OPEN พร้อมให้ LOCK คาน"   |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 56  | THS04S-04                                                                                                        | สับ                                  | ปลด, ล็อคคลาน           |      | สก.          |            | SF6 หน้า บ.สยามบลูมาร์ค |
| 57  | แจ้ง กฟส.สก. ทำการไลน์โหลด วงจร THS15 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผังแนบ) ออก                                      |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 58  | หลังจาก กฟส.สก. ทำการไลน์โหลด วงจร THS15 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผังแนบ) ออก เรียบร้อย                         |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 59  | แจ้ง HOTLINE ทำการตัด DDE จุด A วงจร THS15 บริเวณตรงข้ามซอย 2 (ตามแผนผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส                       |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 60  | หลังจาก HOTLINE ทำการตัด DDE จุด A วงจร THS15 บริเวณตรงข้ามซอย 2 (ตามแผนผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ          |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 61  | แจ้ง HOTLINE ทำการตัด DDE จุด B วงจร THS15 บริเวณปากซอย 1 (ตามแผนผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส                           |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 62  | หลังจาก HOTLINE ทำการตัด DDE จุด B วงจร THS15 บริเวณปากซอย 1 (ตามแผนผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ              |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 63  | แจ้ง HOTLINE ทำการตัด DDE จุด C วงจร THS12 บริเวณปากซอย 2 (ตามแผนผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส                           |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 64  | หลังจาก HOTLINE ทำการตัด DDE จุด C วงจร THS12 บริเวณปากซอย 2 (ตามแผนผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ              |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 65  | แจ้ง HOTLINE ทำการตัด DDE จุด D วงจร SMB06 และ SMB11 บริเวณปากทางนิคมฯ (ตามแผนผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส              |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 66  | หลังจาก HOTLINE ทำการตัด DDE จุด D วงจร SMB06 และ SMB11 บริเวณปากทางนิคมฯ (ตามแผนผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 67  | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                                                                           |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 68  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1                                                                     |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 69  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2                                                                     |                                      |                         |      |              |            |                         |
| 70  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3                                                                     |                                      |                         |      |              |            |                         |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                            | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|
| 71  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4                                           |                                      |                    |      |              |            |          |
| 72  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5                                           |                                      |                    |      |              |            |          |
| 73  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6                                           |                                      |                    |      |              |            |          |
| 74  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7                                           |                                      |                    |      |              |            |          |
| 75  | หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน We Safe เรียบร้อย      |                                      |                    |      |              |            |          |
| 76  | SN2-KT1A                                                                               | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            |          |
| 77  | SMB05VB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SMB          |            |          |
| 78  | SME03YB-03                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SME          |            |          |
| 79  | BAL02YB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | BAL          |            |          |
| 80  | THS-TP3                                                                                | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | THS          |            |          |
| 81  | THS12VB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | THS          |            |          |
| 82  | THS14VB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | THS          |            |          |
| 83  | THS15VB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | THS          |            |          |
| 84  | THU-TP1                                                                                | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | THU          |            |          |
| 85  | THU02VB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | THU          |            |          |
| 86  | THU03VB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | THU          |            |          |
| 87  | SMZ-TP1                                                                                | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SMZ          |            |          |
| 88  | SMZ01VB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SMZ          |            |          |
| 89  | KTE-TP1                                                                                | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SMZ          |            |          |
| 90  | KTE02VB-01                                                                             | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | KTE          |            |          |
| 91  | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้                                               |                                      |                    |      |              |            |          |
|     | ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****                                                  |                                      |                    |      |              |            |          |
| 92  | หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ                                             |                                      |                    |      |              |            |          |
| 93  | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1                                               |                                      |                    |      |              |            |          |
| 94  | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2                                               |                                      |                    |      |              |            |          |
| 95  | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3                                               |                                      |                    |      |              |            |          |
| 96  | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4                                               |                                      |                    |      |              |            |          |
| 97  | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5                                               |                                      |                    |      |              |            |          |
| 98  | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6                                               |                                      |                    |      |              |            |          |
| 99  | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G7                                               |                                      |                    |      |              |            |          |
| 100 | หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน We Safe เรียบร้อย |                                      |                    |      |              |            |          |
| 101 | SN2-KT1A                                                                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            |          |
| 102 | SMB05VB-01                                                                             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SMB          |            |          |
| 103 | SME03YB-03                                                                             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SME          |            |          |
| 104 | BAL02YB-01                                                                             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | BAL          |            |          |
| 105 | THS-TP3                                                                                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | THS          |            |          |
| 106 | THS12VB-01                                                                             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THS          |            |          |
| 107 | THS14VB-01                                                                             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THS          |            |          |
| 108 | THS15VB-01                                                                             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THS          |            |          |
| 109 | THU-TP1                                                                                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | THU          |            |          |
| 110 | THU02VB-01                                                                             | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | THU          |            |          |


| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                                                             | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ                | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------|
| 111 | THU03VB-01                                                                                                              | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | THU          |            |          |                           |
| 112 | SMZ-TP1                                                                                                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual            |      | SMZ          |            |          |                           |
| 113 | SMZ01VB-01                                                                                                              | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | SMZ          |            |          |                           |
| 114 | KTE-TP1                                                                                                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual            |      | SMZ          |            |          |                           |
| 115 | KTE02VB-01                                                                                                              | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | KTE          |            |          |                           |
| 116 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ                                                                                                      |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 117 | จ่ายไฟ 22 เควี                                                                                                          |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 118 | แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE จุด A วงจร THS15 บริเวณตรงข้ามซอย 2 (ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส                       |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 119 | หลังจาก HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE จุด A วงจร THS15 บริเวณตรงข้ามซอย 2 (ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ          |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 120 | แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE จุด B วงจร THS15 บริเวณปากซอย 1 (ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส                           |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 121 | หลังจาก HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE จุด B วงจร THS15 บริเวณปากซอย 1 (ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ              |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 122 | แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE จุด C วงจร THS12 บริเวณปากซอย 2 (ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส                           |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 123 | หลังจาก HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE จุด C วงจร THS12 บริเวณปากซอย 2 (ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ              |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 124 | แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE จุด D วงจร SMB06 และ SMB11 บริเวณปากทางนิคมฯ (ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส              |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 125 | หลังจาก HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE จุด D วงจร SMB06 และ SMB11 บริเวณปากทางนิคมฯ (ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 126 | THS04S-04                                                                                                               | ปลด                                  | ล๊ับ                     |      | สค.          |            | SF6      | หน้า บ.สยามบลูมาร์ค       |
| 127 | จ่ายสายส่ง 115 เควี                                                                                                     |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 128 | SMB01YS-03                                                                                                              | ปลด                                  | ล๊ับ,ล๊อคกุญแจ           |      | สค.          |            | ABS      | บ.ลัคกี้                  |
| 129 | - ย้ายโหลด THS15 บางส่วน กลับจาก THU03                                                                                  |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 130 | THS15S-03                                                                                                               | ปลด                                  | ล๊ับ                     |      | สค.          | SCADA      | SF6      | หน้า บ.สยามอินเตอร์ลอคเทค |
| 131 | THS13S-02                                                                                                               | ปลด                                  | ล๊ับ                     |      | สค.          |            | DIS      | ราชาโฟม                   |
| 132 | THS06S-03                                                                                                               | ล๊ับ                                 | ปลด                      |      | สค.          | SCADA      | SF6      | ข้าง บ.ลัคกี้             |
| 133 | THS15S-03                                                                                                               | ล๊ับ                                 | ปลด                      |      | สค.          | SCADA      | SF6      | หน้า บ.สยามอินเตอร์ลอคเทค |
| 134 | ปลด "LOCK คาน" SF6 รหัส SMB11S-10,SMB06S-05(ปากซอยนิคมฯ) และ THS04S-03(ปากซอย 2)                                        |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 135 | - ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 ไปรับไฟจาก SMB05                                                                              |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 136 | SMB05S-02                                                                                                               | ปลด                                  | ล๊ับ                     |      | สค.          | SCADA      | SF6      | ท้ายซอยข้างสฟ. สค.2       |
| 137 | SMZ01BVB-01                                                                                                             | ล๊ับ                                 | ปลด                      |      | SMZ          |            | CB       | Inc.01                    |
| 138 | - ดับไฟสถานี สมุทรสาคร 16 (SMZ)                                                                                         |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 139 | SMZ01YB-01                                                                                                              | ล๊ับ                                 | ปลด                      |      | SMZ          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี        |
| 140 | - ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานี THU และบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต กลับจากสถานี SME                                          |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 141 | ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี Loop สถานี SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop อยู่ปกติ                                    |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 142 | ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนส้ม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS                                                           |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 143 | SME03YS-08                                                                                                              | ล๊ับ                                 | ปลด,ล๊อคกุญแจ            |      | สค.          | SCADA      | LBS      | ปากทางสวนส้ม              |
| 144 | SN2-7017                                                                                                                | ปลด                                  | ล๊ับ                     |      | EGAT         |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี            |
| 145 | SN2-7012                                                                                                                | ปลด                                  | ล๊ับ คง OFF Auto Reclose |      | EGAT         |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี        |
| 146 | BAL02YB-01                                                                                                              | ล๊ับ                                 | ปลด                      |      | BAL          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี        |
| 147 | SMB01YS-02                                                                                                              | ล๊ับ                                 | ปลด,ล๊อคกุญแจ            |      | สค.          |            | ABS      | หลังนิคมฯ                 |
| 148 | BAL02YB-01                                                                                                              | ปลด                                  | ล๊ับ คง OFF Auto Reclose |      | BAL          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี        |
| 149 | จ่ายไฟระบบ 115 เควี Close Loop สถานี SME03YB-03-SME04YB-03 Close Loop ตามปกติ                                           |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 150 | ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนส้ม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS                                                           |                                      |                          |      |              |            |          |                           |
| 151 | SME03YS-08                                                                                                              | ปลด                                  | ล๊ับ,ล๊อคกุญแจ           |      | สค.          | SCADA      | LBS      | ปากทางสวนส้ม              |




# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

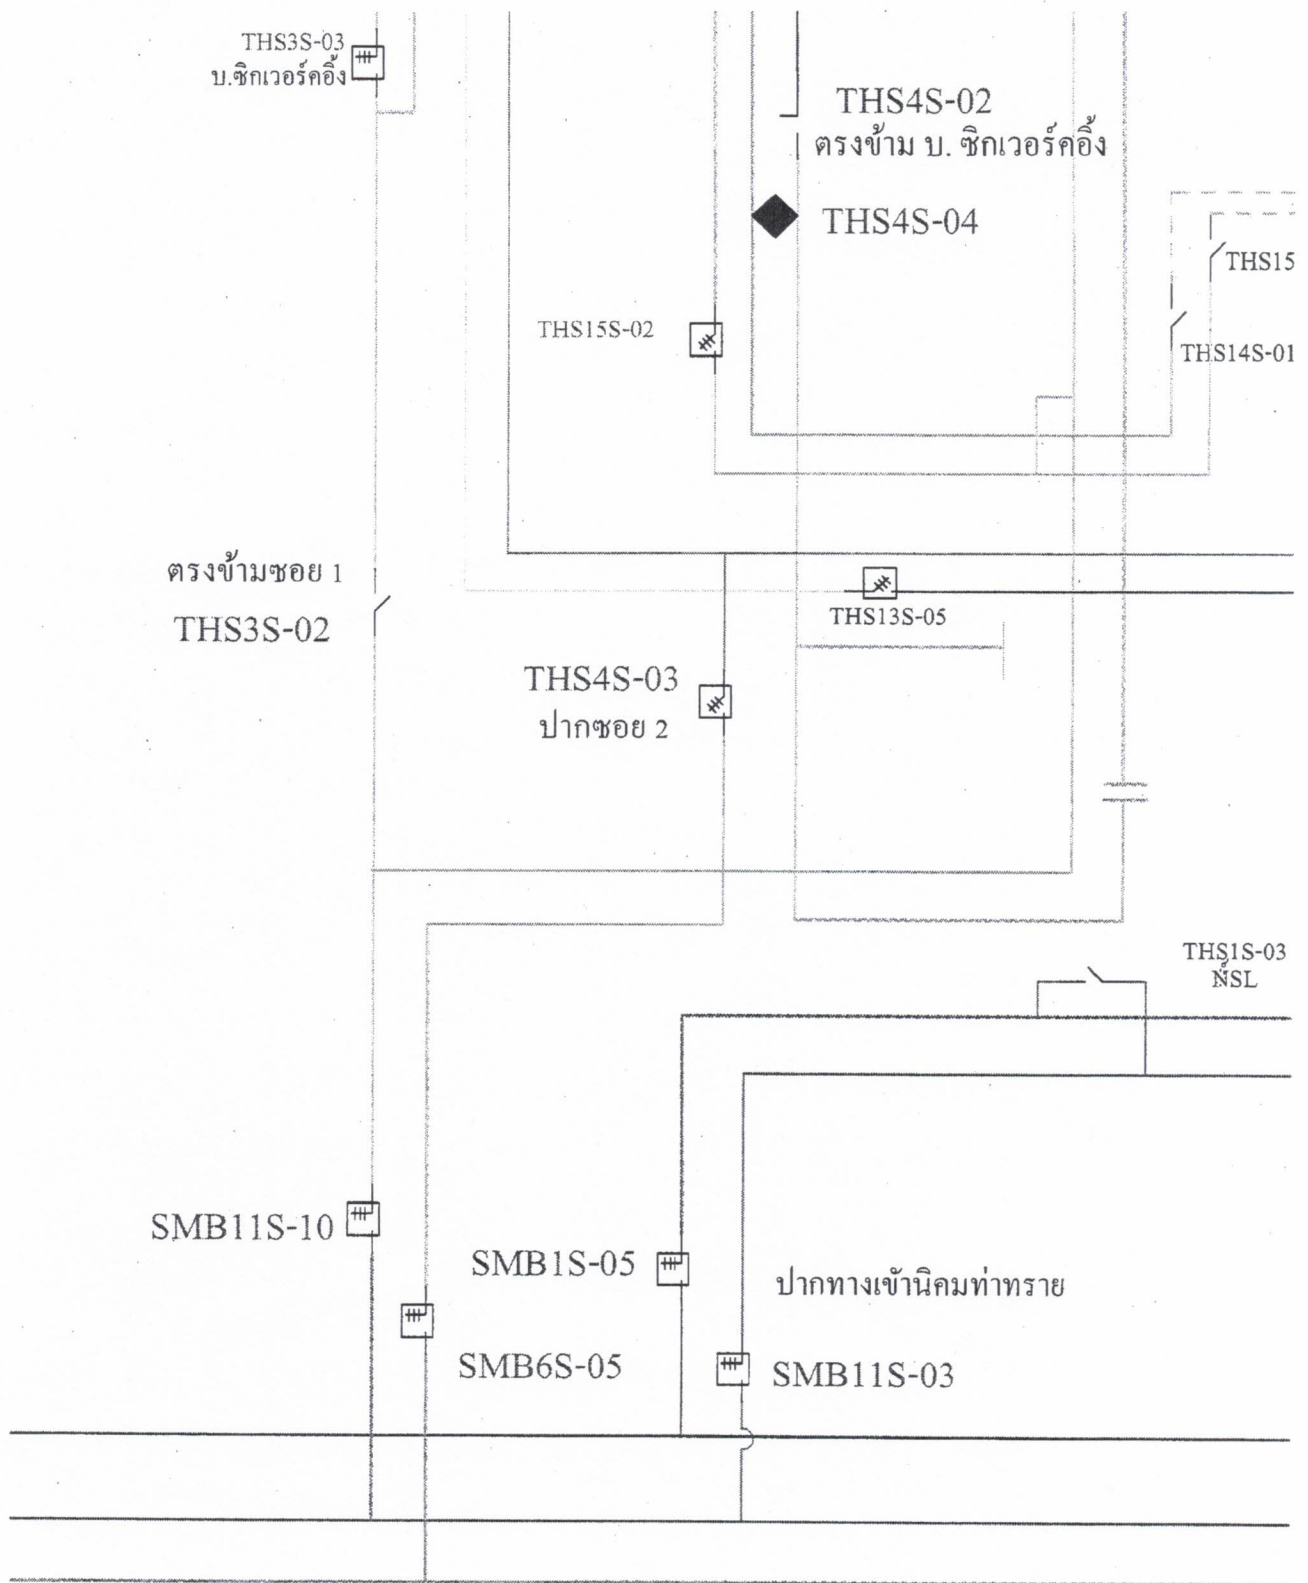

# สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

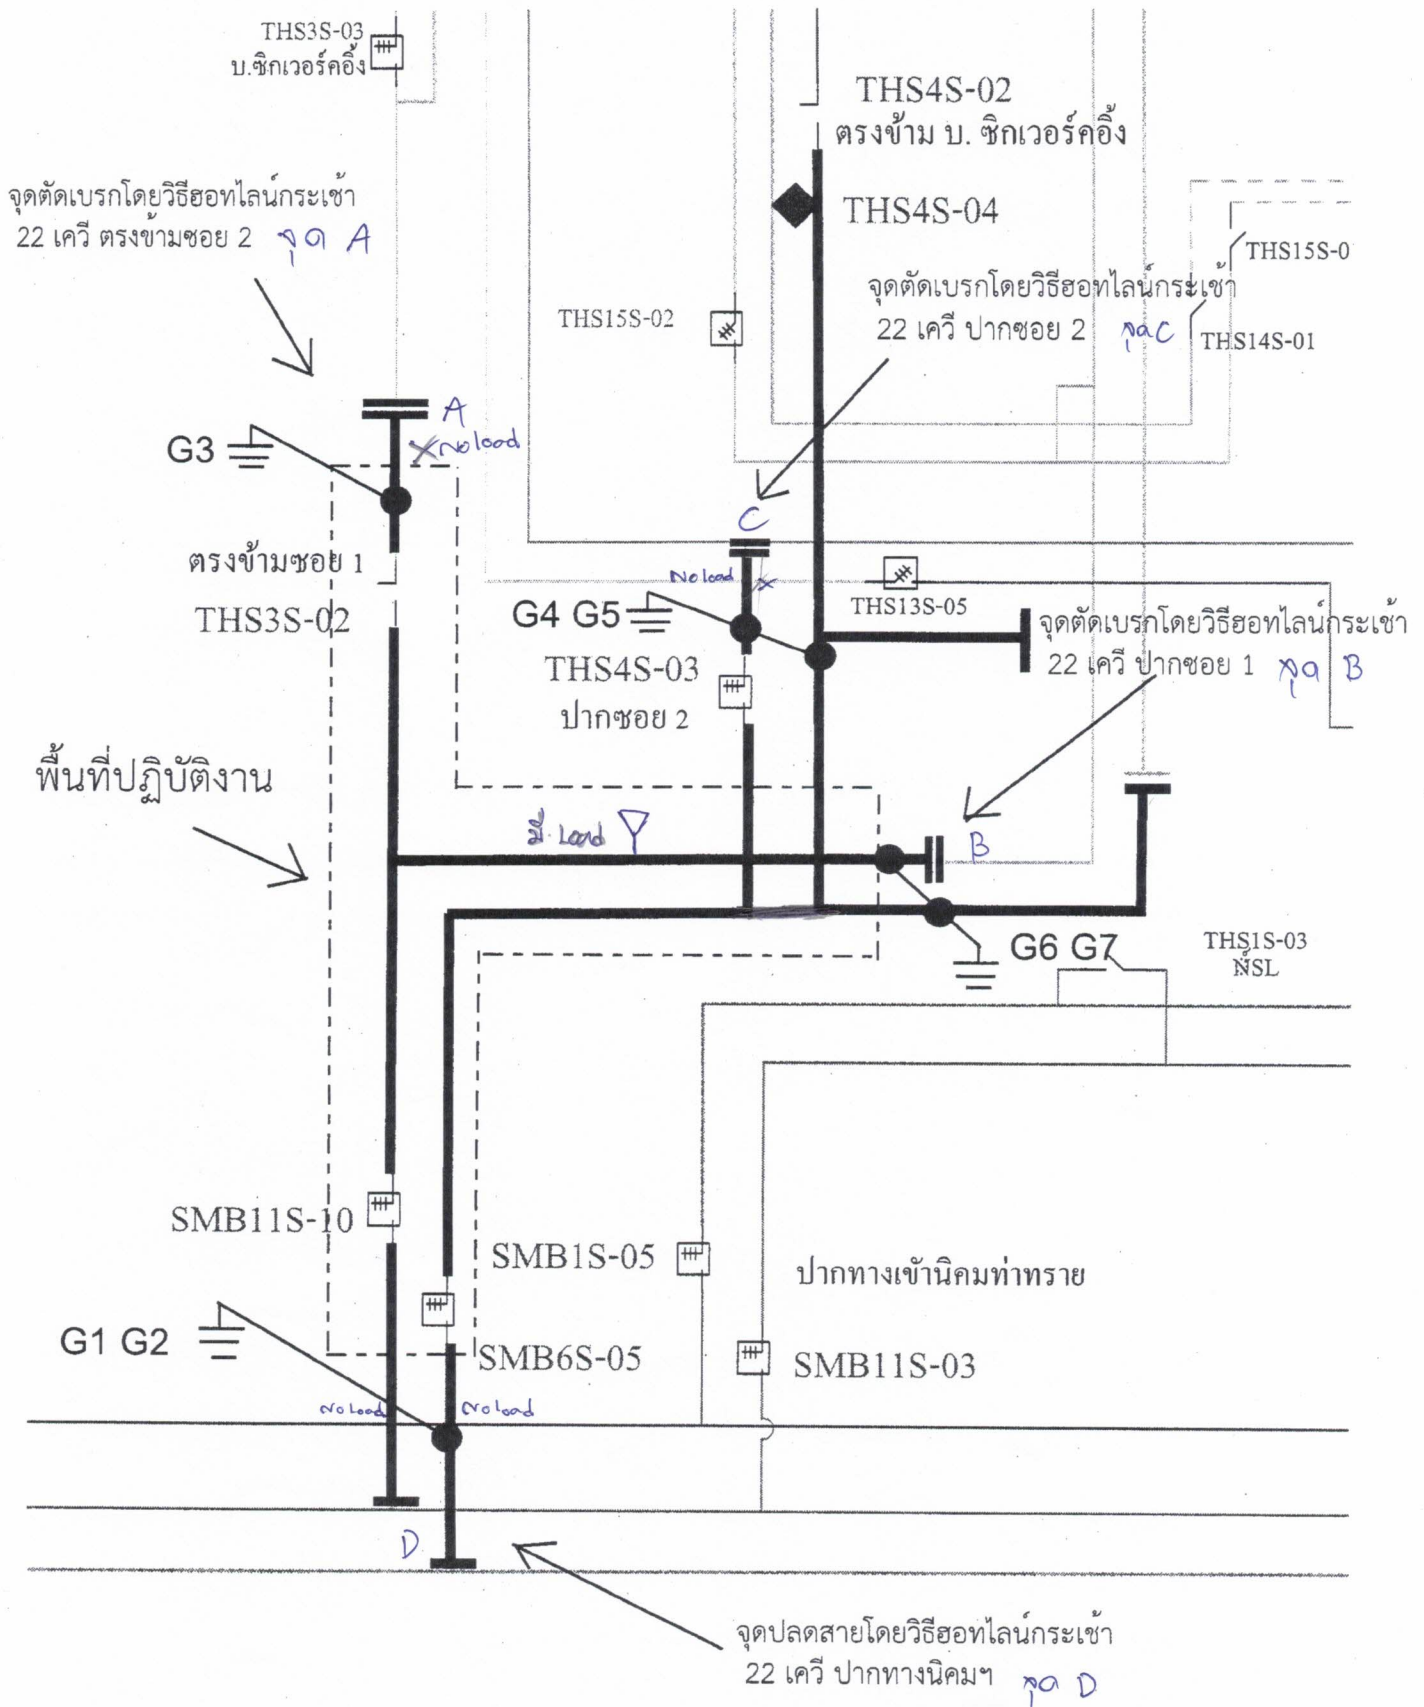

## สถานการณ์การจ่ายไฟฟ้า

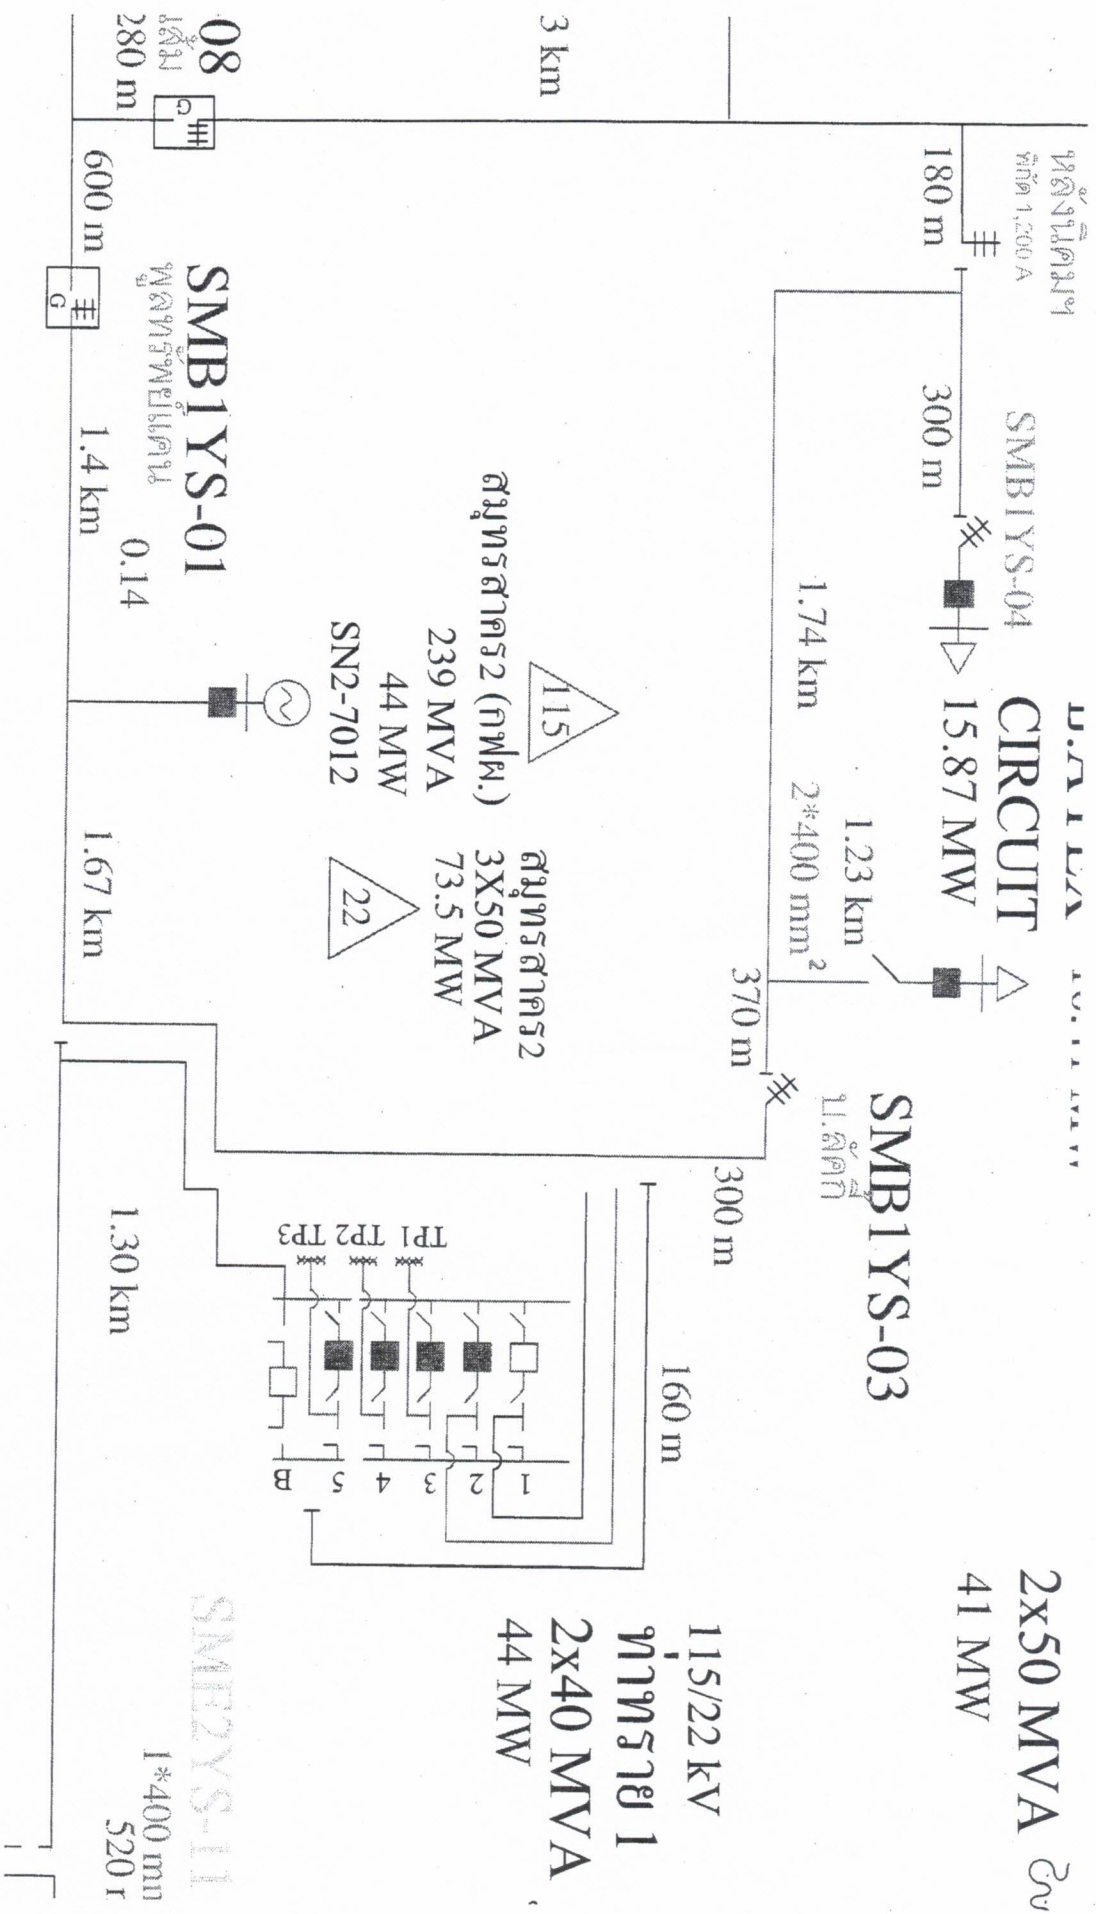

70-15-02

အသံ

1,200 A

SMBI YS-04

CIRCUIT

9JA PEX 16.41 MW

UNDBIL  
2x50 MVA  
41 MW

