



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปป) 276/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทจันทร์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 19 มี.ค. 2568

ตำแหน่ง ออ.ปณ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทน ผจก.กฟส.ตบ.

Switching Deadline

26 มี.ค. 68

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบางฯ-สพฟ.ตบ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	29 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสายบริเวณหึ่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สพฟ.ตบ.	ดิสชั่วคราวแยกวัดเขาขึ้น	ดิสชั่วคราวศาลาร้านขายข้าวสาร	นายศักรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693
	DBA 06	29 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	
2	DBA 01	30 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA1S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	ดิส DBA1S-16 บ้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	30 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช ถึง DBA5S-02แยกนางบวช	
	DBA 06	30 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สพฟ.ตบ.	DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	
3	DBA 05	31 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		จุดปลตเด็ด จุด A (ฮอทไลน์สุพรรณ)	จุดปลตเด็ด จุด B (ฮอทไลน์สุพรรณ)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1,5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปณ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(กท) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104115.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA05 จาก Discharge หารวัดที่ ^{นี้} ถึง Discharge ทหารี่ แขวงจักรวรรดิ
ในวันที่ 29 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 519/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA06 จาก DBA6S-02 ถึง DBA6S-03
ในวันที่ 29 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย บุณทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอรรถวิทย์ ทรัพย์ดีดา

(นายอรรถวิทย์ ทรัพย์ดีดา)
อดก.๑ 1700 น.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๑๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้าม รพ.เดิมาบางนางบัว (DBA05,DBA06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มี.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	519/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	22 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัญชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
7	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA01						
8	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
9	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมาบางนางบัว
10	ย้ายโหลดวงจร DBA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
11	DBA05S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 ข้างขนส่ง
12	DBA06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมาบาง
13	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05						
14	DBA05S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
15	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ศาลารานขายข้าวสาร
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
17	DBA06S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบัว
18	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกวัดเขาขึ้น
19	DDROP ชค. DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		ข้ามถนนบ้านยางนอน
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดบ. ทราบ						
21	แจ้งให้เทศบาลบริเวณที่ปฏิบัติงานและซื้อถาวรจุด จุด G1,G2,G3,G4 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
22	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
25	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
27	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
28	เวลา 12.00 น. กฟส. ดบ. ปฏิบัติโอนข้ามถนนบ้านยางนอนเสร็จเรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟ						
29	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
30	DDROP ชค. DBA01	ปลด	สับ		ดบ.		ข้ามถนนบ้านยางนอน
31	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
32	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
33	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	แจ้งปลดข้อตรกราวด์ จุด G1,G2,G3,G4						
35	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
36	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
37	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
38	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
39	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
40	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
41	DBA06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลึงนางบวช
42	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS แยกวัดเขาขึ้น
43	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05 กลับคืน						
44	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ศาลารานขายข้าวสาร
45	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
46	ย้ายโหนดวงจร DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05						
47	DBA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
48	DBA05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 ขางขนส่ง
49	ย้ายโหนดวงจร DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
50	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ. เดิมบางนางบวช
51	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
52	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
53	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
55	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
56	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบ 22 เควี แยกยางนอน
 วงจร DBA05 บริเวณ Dis ชั่วคราวแยกวัดเขวขึ้น ถึง Dis ชั่วคราวศาลาบ้านชายข้าวสาร
 วงจร DBA06 บริเวณ DB6S-02 โรงกลึงนางบวชถึง DBA6S-03 หน้าสนง.ขนส่งเดิมบางนางบวช

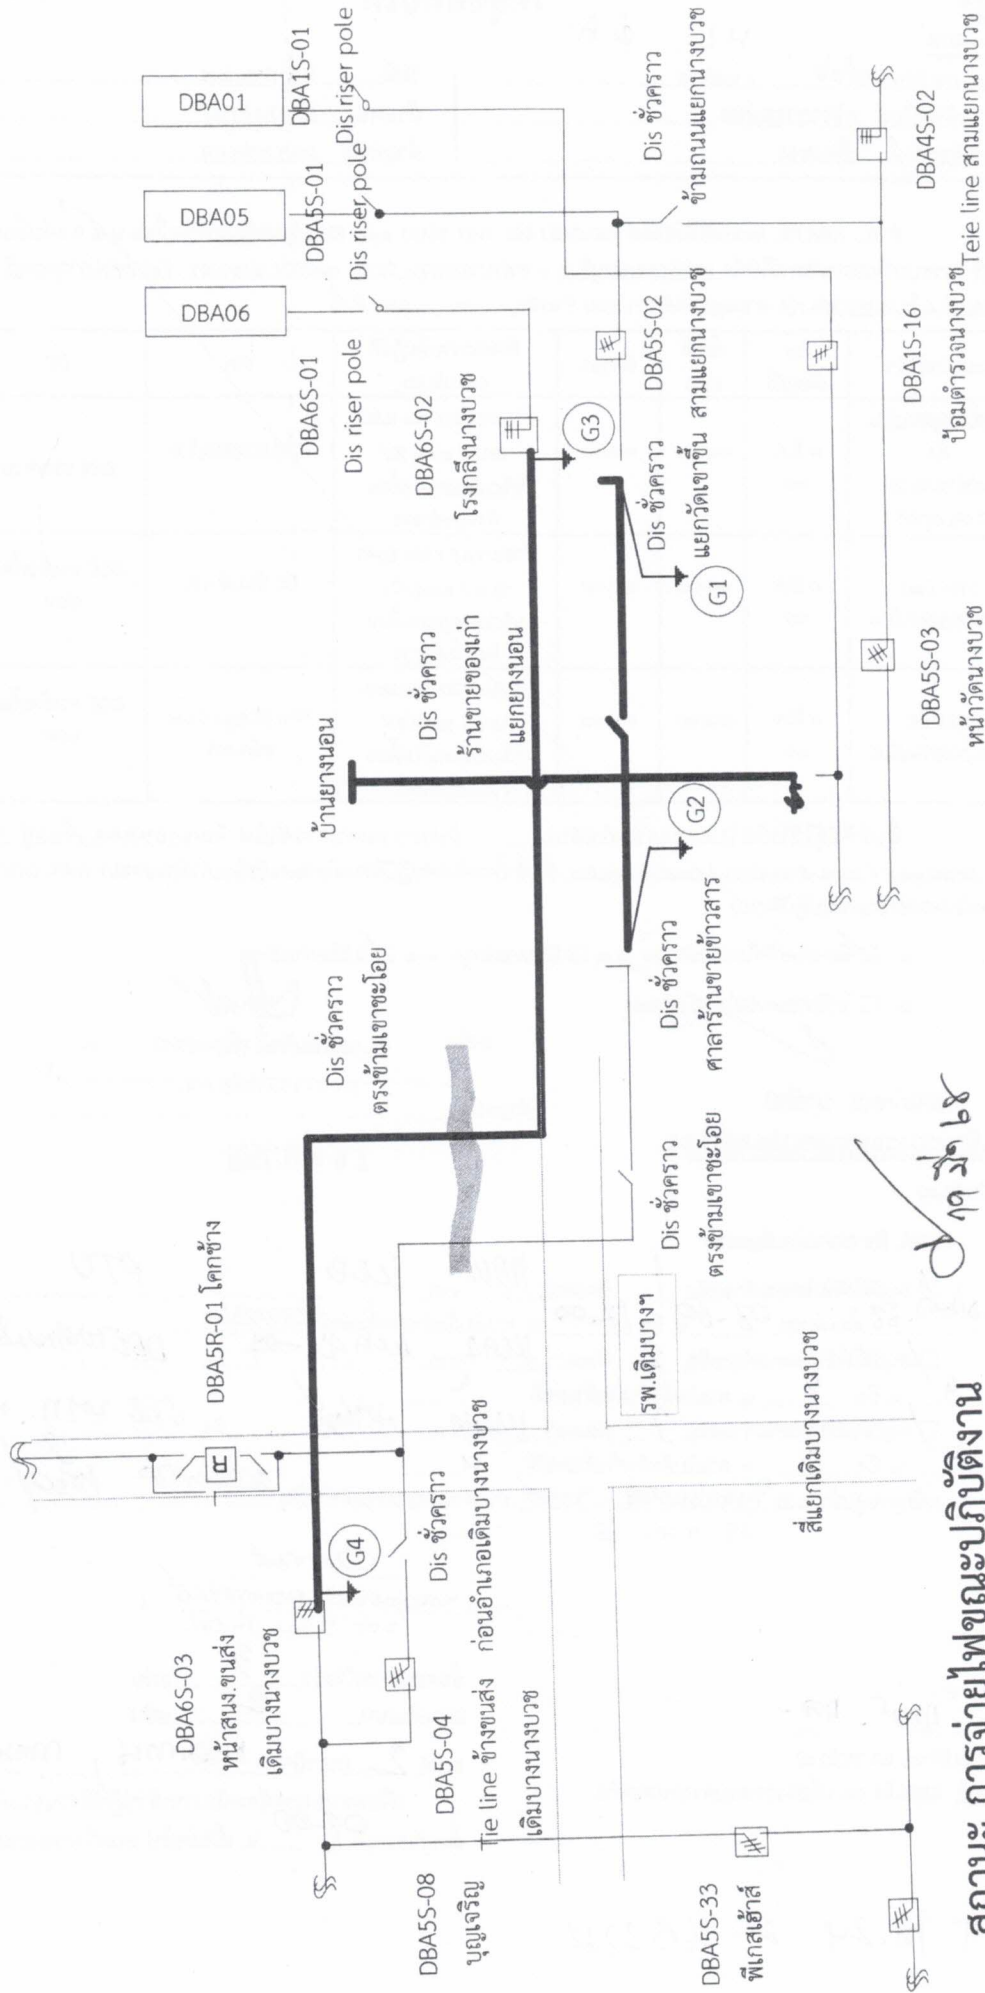

19 มี 68

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน