



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ) 276/2568

วันที่ 19 มี.ค. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัยล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบางฯ-สฟพ.ตบ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	29 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสายบริเวณหึ่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สฟพ.ตบ.	ดิสชั่วคราวแยกวัดเขาชั้น	ดิสชั่วคราวศาลาร้านขายข้าวสาร	นาย ศักรินทร์ แก้วปาน กั้น 080-9634693
	DBA 06	29 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	
2	DBA 01	30 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสายบริเวณหึ่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สฟพ.ตบ.	DBA1S-01 หน้า สฟพ.ตบ.	ดิส DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	30 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สฟพ.ตบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช ถึง DBA5S-02แยกนางบวช	
	DBA 06	30 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สฟพ.ตบ.	DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	
3	DBA 05	31 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		จุดปลดเตต จุด A (ฮอทไลน์สุพรรณ)	จุดปลดเตต จุด B (ฮอทไลน์สุพรรณ)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1,5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....

3.2 สิ้นสุด Lat :... 14.84273... Long:... 100.104115.....

ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๗ พัดเตอร์ DBA5 จาก PDE ๗๓ A ถึง PDE ๗๓ B
ในวันที่ ๓1 ๘-๓-๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๓๐ น. ถึง ๑๗-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 521/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ หกทอล ประธานงานการขอดับไฟกับ นายเกรียงไกร ไร่ธัญ

อนุวรรต
(นายอนุวรรต ธารงกรสุวิธ)
วคท. 5 นทพ นยฉ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓กม-

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจพ. (สถานี _____)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณรพ.เดิมบางฯ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 มี.ค. 2568	เวลา 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 521/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 24 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพิภักทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA01						
7	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
8	DBA05S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางฯ
9	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
10	แจ้ง กฟส.ดบ.ทำการไลน์โหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE ทั้งสองจุด						
11	แจ้ง กฟส.ดบ.ทำการตัด DDE จุด A โล้นDBA05 ออกจากกันทั้งสามเฟส (ขอไลน์ดำเนินการ)						
12	หลังจาก กฟส.ดบ.ทำการตัด DDE จุด A โล้นDBA05 ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
13	แจ้ง กฟส.ดบ.ทำการตัด DDE จุด B โล้นDBA05 ออกจากกันทั้งสามเฟส						
14	หลังจาก กฟส.ดบ.ทำการตัด DDE จุด B โล้นDBA05 ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดบ.รับทราบ						
16	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมช็อตกราวด์จุด G2						
18	แจ้งกฟส.ดบ. ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
19	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
21	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
23	หลังจากปฏิบัติเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
24	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
25	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานปลดช็อตกราวด์จุด G2						
27	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
28	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
30	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
31	- จ่ายไฟ						
32	แจ้ง กฟส.ดบ.ทำการเชื่อม DDE จุด A โลว์DBA05 เข้าทั้งสามเฟส						
33	หลังจาก กฟส.ดบ.ทำการเชื่อม DDE จุด A โลว์DBA05 เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
34	แจ้ง กฟส.ดบ.ทำการเชื่อม DDE จุด B โลว์DBA05 เข้ากันทั้งสามเฟส						
35	หลังจาก กฟส.ดบ.ทำการเชื่อม DDE จุด B โลว์DBA05 เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
36	แจ้ง กฟส.ดบ.ทำการจ่ายโหลดเข้าทั้งหมด						
37	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
38	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางฯ
39	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	โรงเรียนธรรมโชติ
40	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
41	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
42	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
43	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
%%%%%%%%%% ลีนสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตั้งไฟฟ้า เพื่อวางแผนปรับปรุงระบบ 22 เควี บริเวณหน้า รพ.เดิมบางนางบวช
วงจร DBA05 บริเวณ จุดตัดเคเบิล จุด A หน้า รพ.ตบ. ถึงจุดตัดเคเบิล จุด B ก่อนข้ามสะพานขาพระ

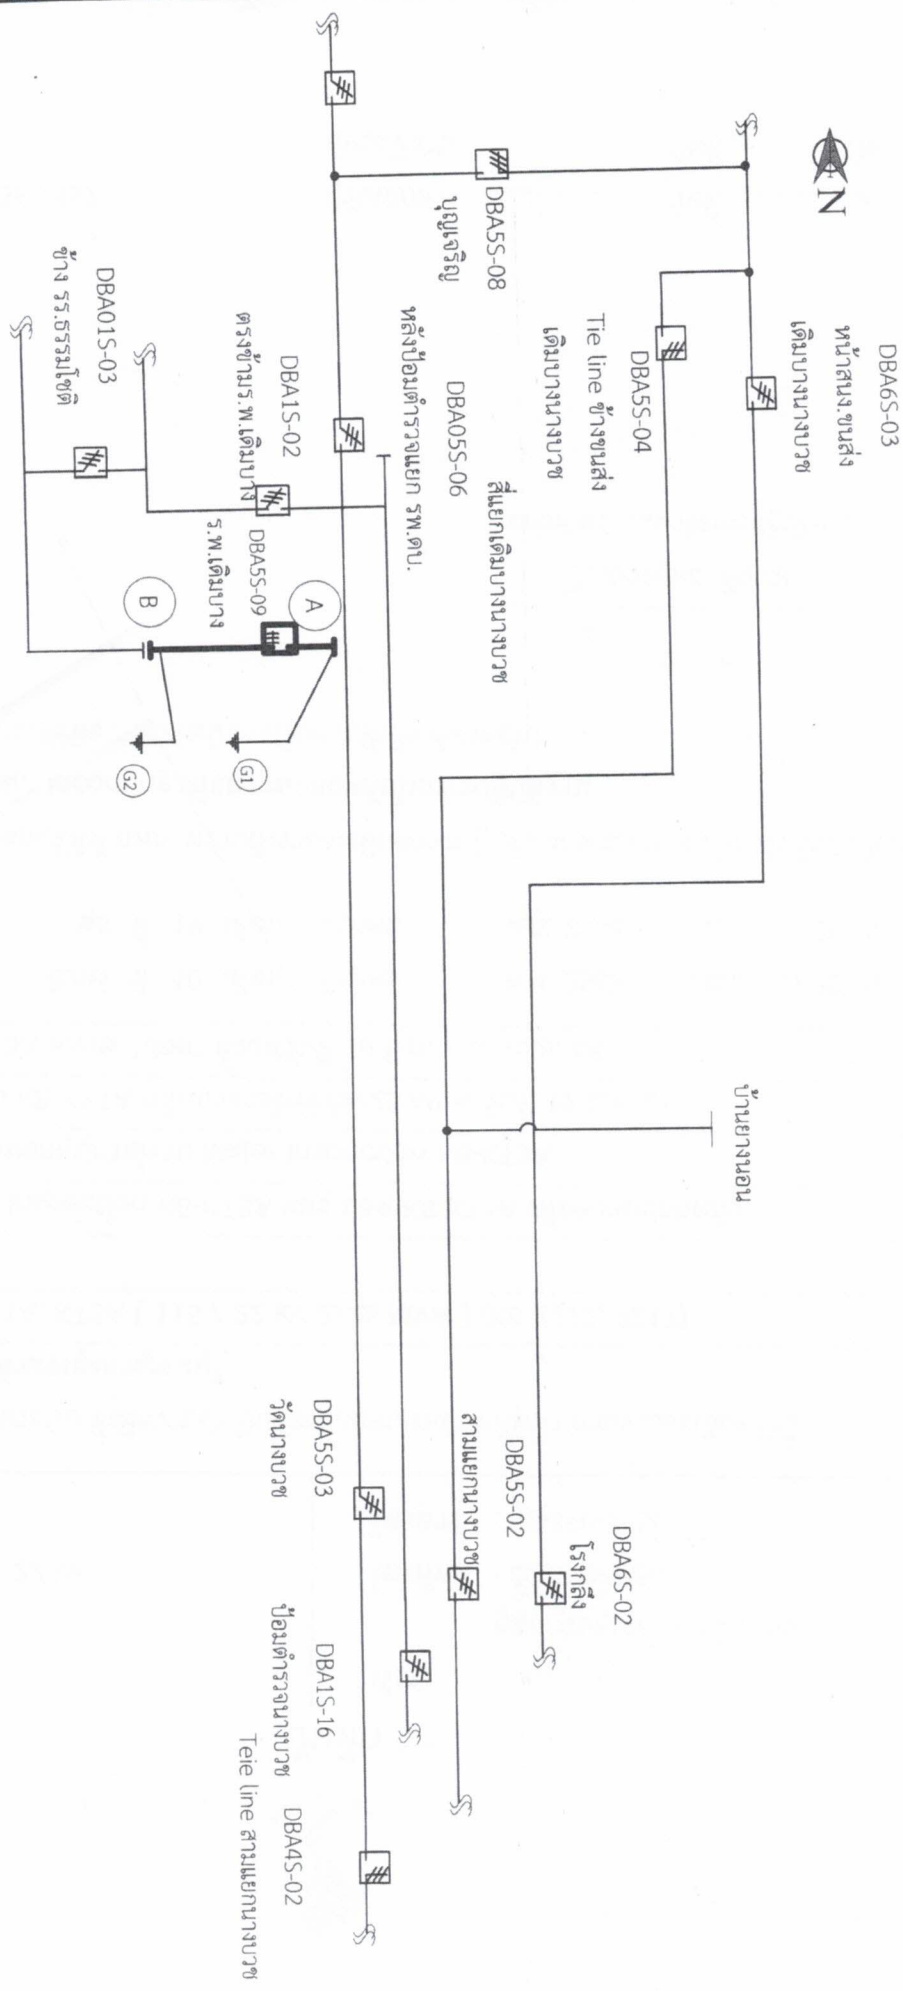

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

จุดตัดเคเบิล A, B ชุดขอท่อน้ำกระแสเข้าสู่พรณบุรี ตำแหน่งการ

(Handwritten signature)
19/3/68