



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดน.(ปบ) 277/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

27 มี.ค. 68

วันที่ 19 มี.ค. 2568

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สพฟ.ดบ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	1,8 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสาย บริเวณหึ่งฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สพฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราว ศาลาร้านขายข้าวสาร	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบาง	นาย ศักนรินทร์ แก้วปาน กั้น 080-9634693
	DBA 06	1,8 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA65-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA65-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	
2	DBA 01	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA15-01 หน้า สพฟ.ดบ.	ดิส DBA15-16 ป้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA55-01 หน้า สพฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนน แยกนางบวช ถึง ดิสชั่วคราวแยกวัดเขาชัน	
	DBA 06	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA65-01 หน้า สพฟ.ดบ.	DBA65-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	
3	DBA 05	4,10 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราว ร้านขายของเก่าแยกยางนอน	ดิสชั่วคราว ศาลาร้านขายข้าวสาร	
	DBA 06	4,10 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA65-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA65-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1,5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104715.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DIS ชต. ศาลาโรงทางจังหวัด ถึง DIS ชต. ก้อนดี ๒๖๐ เดิมชต. DBA05R-0

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DBA05.06 จาก DBA 065-02 ถึง DBA 065-03
ในวันที่ 19.4.68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 522/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... จิรวิทย์ แก้วสมโภช..... ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย จิรวิทย์ ศรีศักดิ์
24 มิ.ย. 68

(นาย จิรวิทย์ แก้วสมโภช)
อศก-5 โทร นข.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๓๖

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รจก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกบ้านยางนอน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1,8 เม.ย. 2025	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงพาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	522/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดณ์ แก้วสมนึก			วันที่	24 มีนาคม 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 มีนาคม 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 มีนาคม 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. น.ส.สุกัญชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	DBA05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	R	โคกช้าง
8	DBA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R โรงสีเกาะแก้ว
9	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA01						
10	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
11	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
12	- ย้ายโหลด DBA06 ไปรับไฟจาก DBA05						
13	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
14	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
15	DBA05S-05	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	ตลาดนัดโคกช้าง
16	DBA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.	R	โคกช้าง
17	SW.Load DBA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.	R	โคกช้าง
18	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA06						
19	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	ข้างขนส่งเดิมบาง
20	Dis ชด.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	ก่อนอำเภอเดิมบางนางบวช
21	- ดับไฟไลน์ DBA05,06 เวลา 08.30 น.						
22	Dis ชด.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	ศาลาร้านขายข้าวสาร
23	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
24	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ตบ. รับทราบ						
25	แจ้ง กฟส.ตบ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1						
26	แจ้ง กฟส.ตบ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2						
27	แจ้ง กฟส.ตบ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G3						
28	แจ้ง กฟส.ตบ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G4						
29	แจ้ง กฟส.ตบ. ลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
30	แจ้ง กฟส.ตบ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
32	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
33	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
34	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
35	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
36	DBA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	โรงสีเกาะแก้ว
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
37	หลังกฟส.ดบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
38	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
39	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
40	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก							
41	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก							
42	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
43	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
44	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
45	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
46	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
47	DBA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R	โรงสีเกาะแก้ว
48	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
49	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ศาลาร้านขายข้าวสาร
50	DBA06S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	โรงกลึงนางบวช
51	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA06							
52	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ก่อนอำเภอเดิมบางนางบวช
53	DBA05S-04	สับ	ปลด		ดบ.		SF6	ช่วงขนส่งเดิมบาง
54	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05							
55	SW.Load DBA05R-01	ปลด	สับ		ดบ.		R	โคกช้าง
56	DBA05R-01	ปลด	สับ คง Non Reclosing,ALT		ดบ.		R	โคกช้าง
57	DBA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	ตลาดนัดโคกช้าง
58	DBA06S-03	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
59	DBA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
60	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA01							
61	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
62	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
63	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
64	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
65	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
66	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
67	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
68	DBA05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	โคกช้าง
69	DBA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	โรงสีเกาะแก้ว
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อการปรับปรุงระบบ 22 เควี บริเวณเขาชะโอบย

วงจร DBA05 บริเวณ DIS ชั่วคราวศาลาบ้านชายข้าวสาร ถึง DISชั่วคราวก่อนถึงที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช, DBA5R-01 โศกข้าง
วงจร DBA06 บริเวณ SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช ถึง SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่งเดิมบางนางบวช

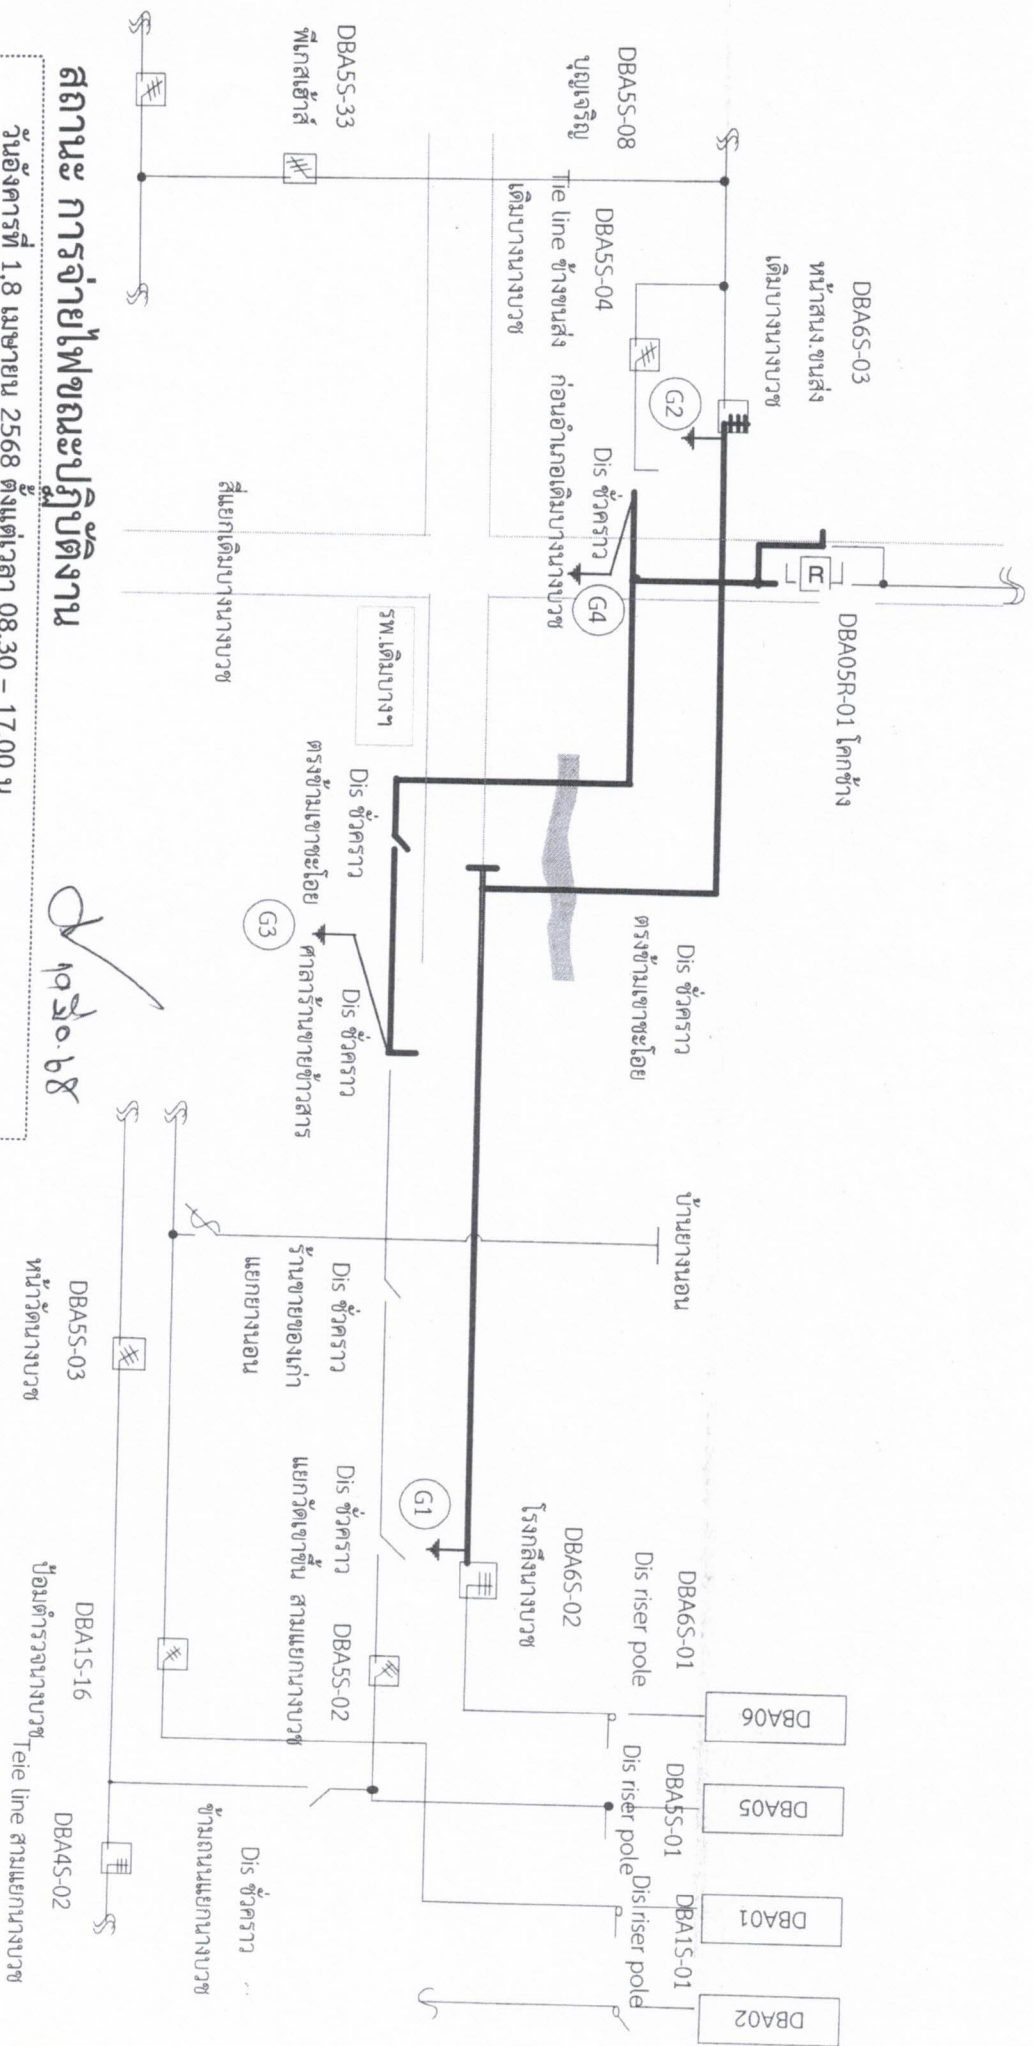

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 1.8 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเลข — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

19/0.68