



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 มี.ค. 68

เลขที่ ก.๓.ตจต.(กป.) ๒๑๕/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอวตม แฉ่งสว่าง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หน.กป.รช.ผจก.กฟส.ดจจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนเจดีย์ จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงสายแรงสูงหย่อน ฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๗	๒๕ มี.ค. ๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สียแยกสระกระโจม	DOA ๓R-๐๒	DOA ๓S-๐๖ Dis ๕๑. บึงพิน ปทท. สรรสารสิน	นาย รมชัย แสงทนต์ ๐๘๔-๗๕๘๘๓๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย รมชัย แสงทนต์ ตำแหน่ง พ.ชง.จ. โทร. ๐๘๔-๗๕๘๘๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายอวตม แฉ่งสว่าง.....)

ตำแหน่ง หน.กป.รช.ผจก.กฟส.ดจจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA 7 จาก DOA 7R-02 ถึง DOA 7S-06, Dis ๕๑. บึงพิน ปทท. สรรสารสิน
ในวันที่ 25 3-๖8 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 534/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวตม แฉ่งสว่าง ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย รมชัย แสงทนต์
22 มี.ค. 68

(นาย จิรวัฒน์ แก้วอินนิฏ์)
๐๓๓-5 ๖๖๓๓ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. อ.พร. อจ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (.....) (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


บริเวณสี่แยกสระกระโจม

1. สถานที่ทำงาน	25 มี.ค. 68	ระหว่าง	09.30	น.	ถึง	12.00	น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 534/68	
3. ผู้ขอทำงาน	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	23 มีนาคม 2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย				วันที่	23 มีนาคม 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มีนาคม 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย							
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพิภักดิ์, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนัส นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	บ้านสระกระโจม
3	DOA07R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดจ.	AVR	บ้านสระกระโจม
4	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
5	LWA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
6	LWA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
7	ย้ายโหลดวงจร DOA07 บางส่วนฝาก LWA01 และ LWA06						
8	DAA06S-08	ปลด	สับ		ดช.	SCADA SF6	ทัพบตาแทน
9	DOA07S-07	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA SF6	ทัพบตาแทน ไต้ไลน์ 115 kV
10	DIS ชค. DOA07	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS	ข้าง ปตท. แยกสระกระโจม
11	DOA07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.	SF6	สี่แยกสระกระโจม
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.30 น.						
13	DOA07R-02	สับ	ปลด		ดจ.	AVR	บ้านสระกระโจม
14	Sw.Load DOA07R-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS	AVR สระกระโจม
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย, ปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยชุด Hotline)						
17	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.	AVR	บ้านสระกระโจม
18	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA	-	-
19	LWA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
20	LWA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
21	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	บ้านสระกระโจม
23	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
24	LWA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
25	LWA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
26	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
27	Sw.Load DOA07R-02	ปลด	สับ		ดจ.	DIS	AVR สระกระโจม
28	DOA07R-02	ปลด	สับ คง Non-Reclosing ALT		ดจ.	AVR	บ้านสระกระโจม
29	ย้ายโหลดวงจร DOA07 บางส่วนกลับจาก LWA01 และ LWA06						
30	DOA07S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดจ.	SF6	สี่แยกสระกระโจม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	DIS ชค. DOA07	ปลด	สับ		ดจ.		DIS	ข้าง ปตท. แยกสระระโจม
32	DOA07S-07	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	ทัพตาแทน ไต้ไลน์ 115 kV
33	DAA06S-08	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6	ทัพตาแทน
34	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR	บ้านสระระโจม
35	DOA07R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR	บ้านสระระโจม
36	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	-
37	LWA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
38	LWA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ก่อน

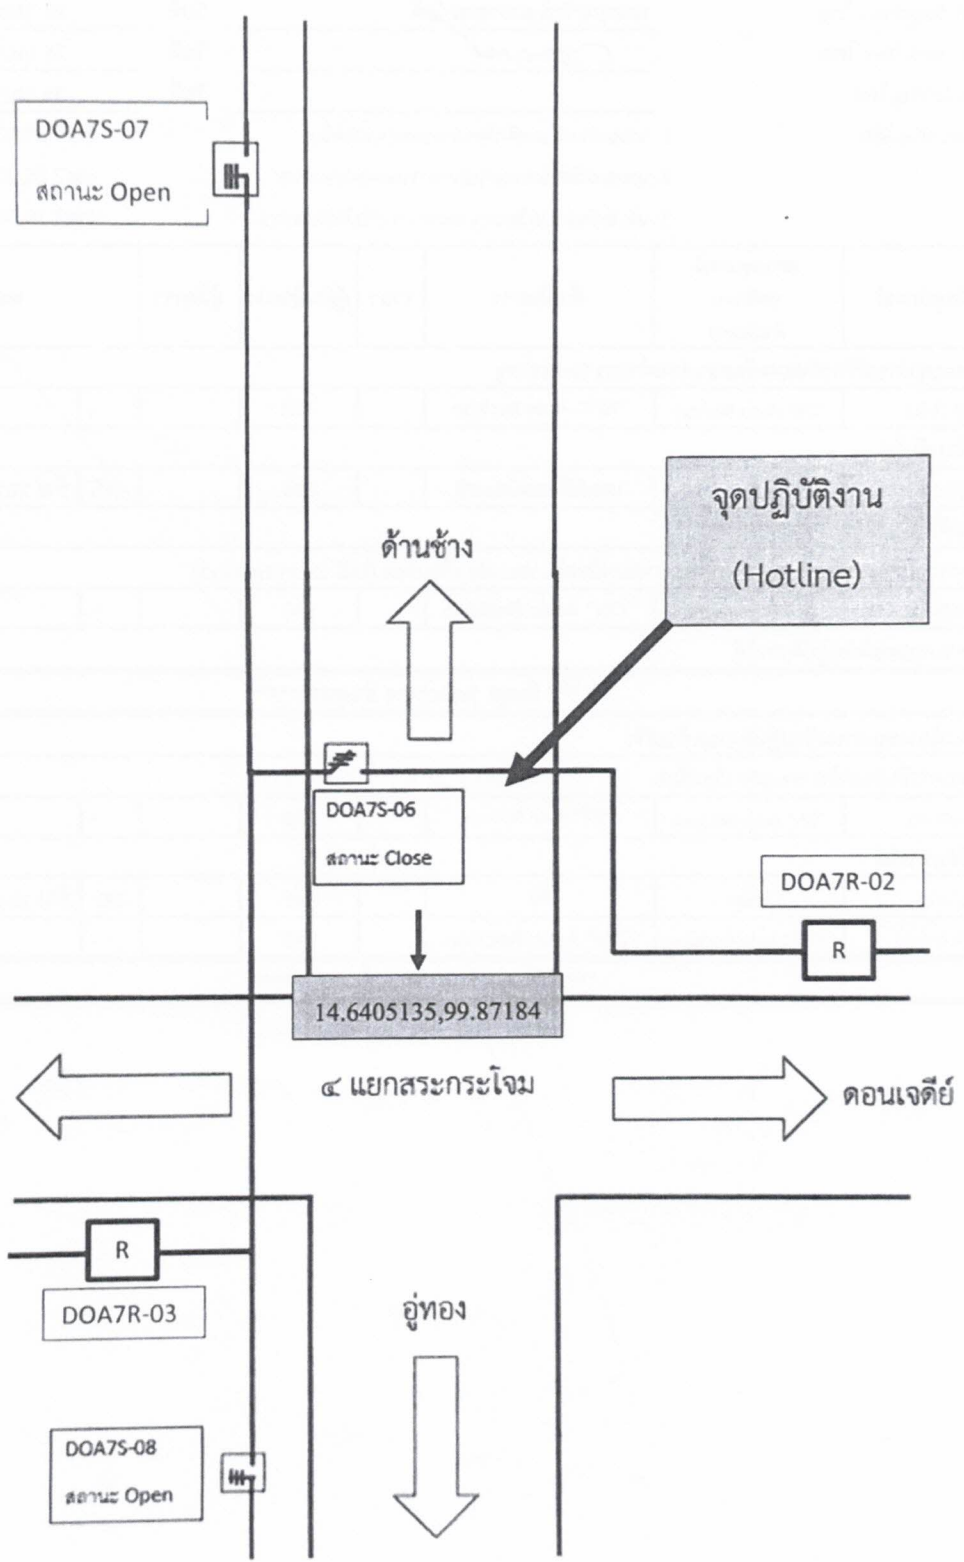

หลัง

