



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 มี.ค. 68

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปป.) ๒๗๕ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชพล ลิ้มสงวน

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง นทน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU ๐๕	๑ เม.ย.๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูงหลังป้อมตำรวจ วังตะกู ถึง แยกคลองชล วัดม่วงตารต	DIS ชค. ป้อมตำรวจ วังตะกู	NPU๐๕S-๐๕ แยกไปม่วงตารต	นายชินวัตร เกียรติชยาจกัจจร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ๓๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี รุ่งน้อย ตำแหน่ง ขพ.ปป.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๗-๑๖๔๓๗๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๕๘๒๒๐๒ Long. ๑๐๐.๐๒๓๕๕๒๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๗๓๙๑๙๒ Long. ๑๐๐.๐๒๑๘๗๔๕

นายรัชพล ลิ้มสงวน

ตำแหน่ง

นทน.๙ รักษาการแทน

ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ

1 พิดเตอร์ NPU ๕ จาก

Dis ๕๔. ฝั่งซ้ายวงตม ถึง NPU 5๕-05

ในวันที่

1 เม.ย. ๕๕

ตั้งแต่เวลา

๕.3๐

น.

ถึง 17.0๐

น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

544/2568



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ

พิดเตอร์

จาก

ถึง

ในวันที่

ตั้งแต่เวลา

น.

ถึง

น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นางสาวศิธา พงษ์ศิริ

ประธานชมรมฯ ขอด้วยใจกับ ขออภัยล่วงหน้า

(นางสาวศิธา พงษ์ศิริ)
วศก.๑ ทจ.นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.สฟ. (ก.๓), อก.ว.ว. (ก.๓) ผจก. ~~กฟภ.๓~~ กฟส.นฐ

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน WWW.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ่อมตำรวจังตะกู - แยกไปม่วงตารต (NPU05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 เม.ย. ๕๕	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 544/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 28 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิภภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.		R วัดม่วงตารต
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	Dis ชั่วคราว NPU05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นธ.		DIS บ่อมตำรวจังตะกู
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.นธ. ทราบ แจ้งให้เสไฟพร้อมช็อคกราวด์จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
6	NPU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.		R วัดม่วงตารต
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
7	เมื่อชุด กฟส.นธ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
8	NPU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.		R วัดม่วงตารต
9	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
10	Dis ชั่วคราว NPU05	ปลด	สับ		นธ.		DIS บ่อมตำรวจังตะกู
11	NPU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.		R วัดม่วงตารต
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

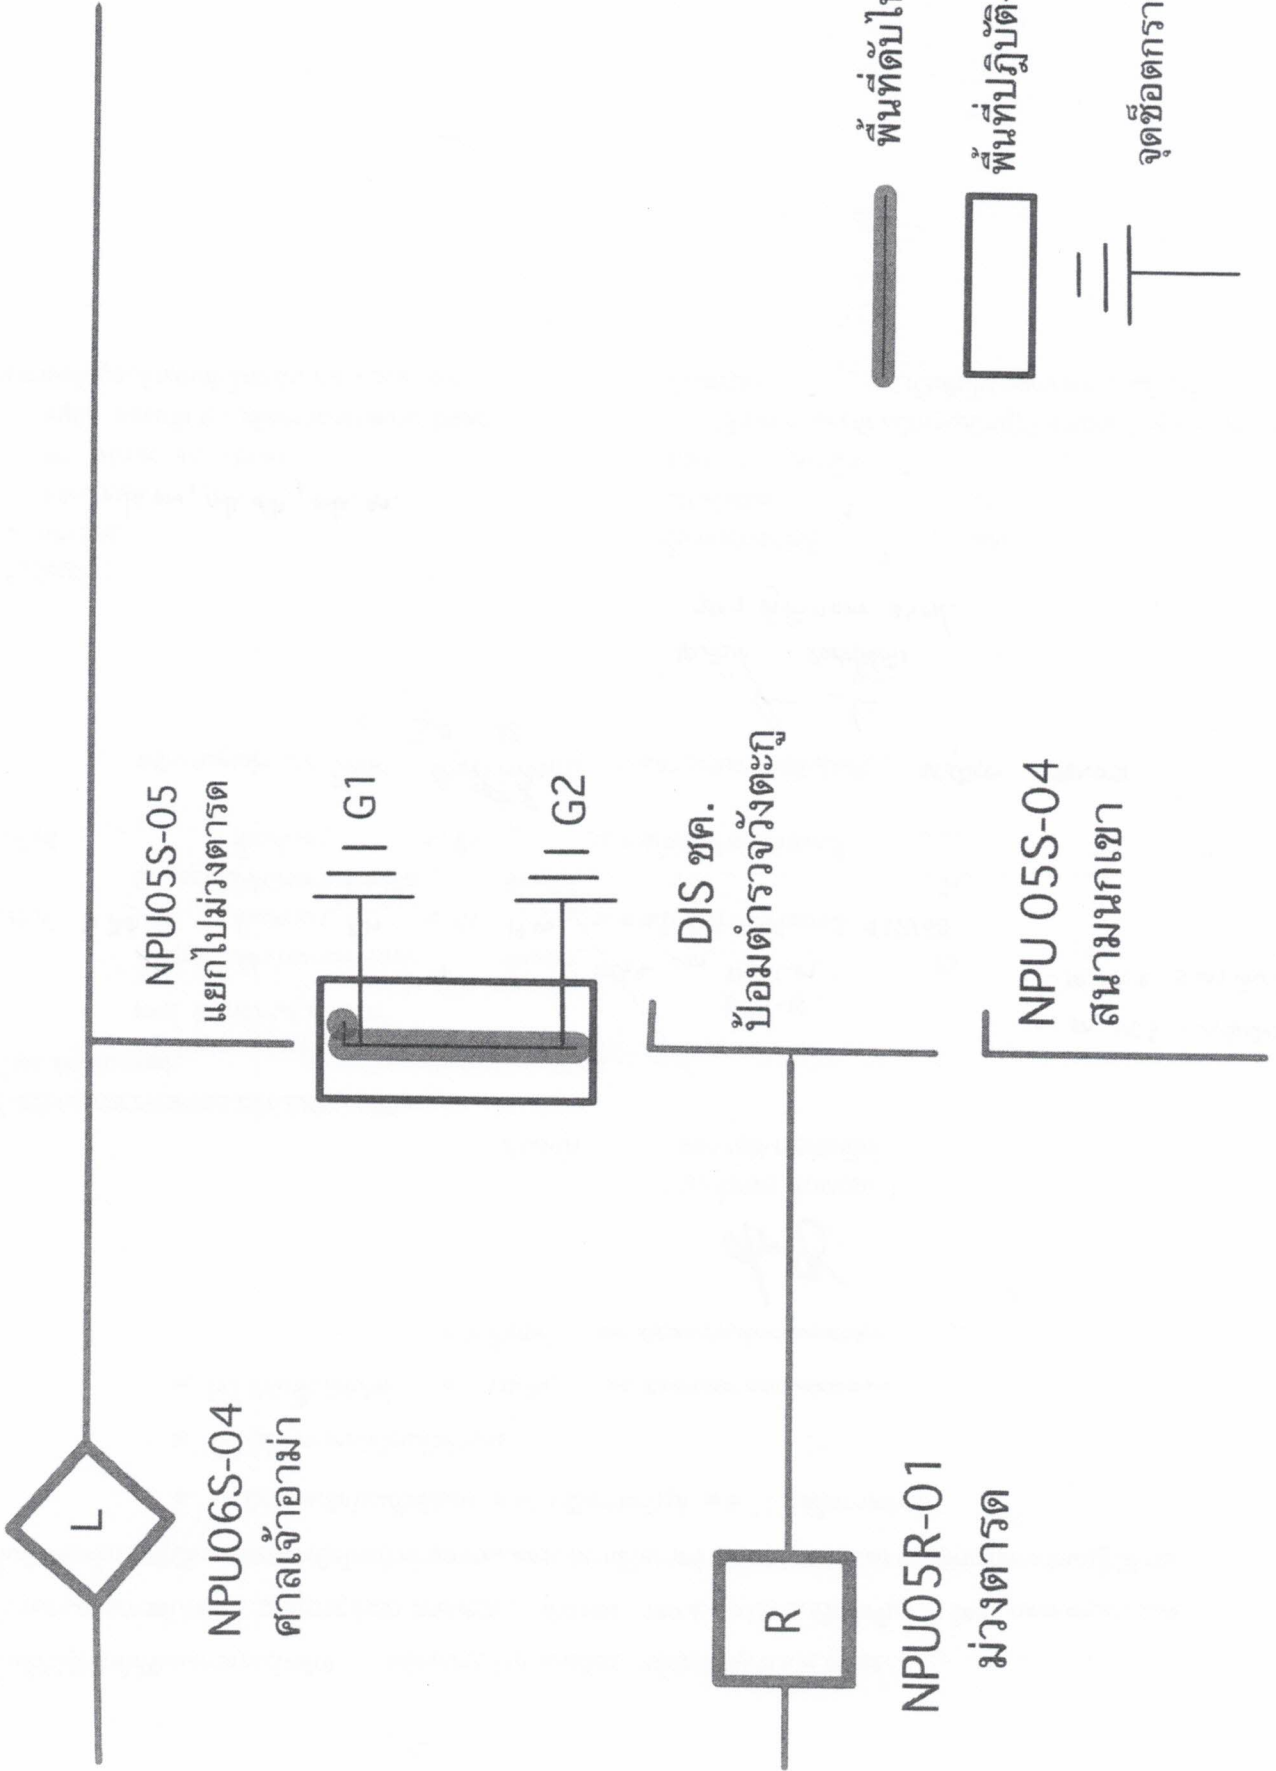

L

NPU06S-04
ศาลเจ้าอาวาส

NPU05S-05
แยกไปม่วงตารต

G1

G2

DIS ชค.
ป้อมตำรวจวังตะถญ

R

NPU05R-01
ม่วงตารต

NPU 05S-04
สนามนกเขา

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวต