



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

11 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๑๙๕๘ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อซ่อมบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ๑๑๕ เควี บริษัทโรงงานทอผ้าเพชรเกษม ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๗ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ซ่อมบำรุงรักษาสถานี ไฟฟ้า ๑๑๕ เควี บริษัทโรงงานทอผ้า เพชรเกษม	BAL๐๓YS-๐๔ หลังวัดป่าชัยรังษี	สถานีฯกระทุ่มแบน ๕	นายจิรวัฒน์ บุญ พร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัทโรงงานทอผ้าเพชรเกษม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พง.๒ โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 15 kv. จาก BAL 345-04 ถึง สฟน. กทม. 5
ในวันที่ 17 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 555/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต ราชฤทธิ์นิม ประสานงานการขอดับไฟกับ กบ.จิรวัฒน์ บุรินทร์
7 เม.ย. 68

(กบ.จิรวัฒน์ แก้วฉวีโก)
สฟก-5 แทน ผค.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นฟส.สค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3, แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KTE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- บำรุงรักษาสถานีฯ โรงทอผ้าเพชรเกษม

17 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	13.00 น.
กฟส.ศค.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ โรงทอผ้าเพชรเกษม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 555/2568
	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม		วันที่	8 เมษายน 2568
			วันที่	8 เมษายน 2568
			วันที่	8 เมษายน 2568
1.	นายณัฏฐกร,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2.	นายจิรวัฒน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3.	นายพิรภัทร,นางสาวสุกัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตช์						
2	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	แจ้งบริษัท โรงงานทอผ้า เพชรเกษม แท็กซี่โธล์ ให้ปลดโหลดภายในทั้งหมด พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี						
5	เมื่อบริษัท โรงงานทอผ้า เพชรเกษม แท็กซี่โธล์ ปลดโหลดภายในทั้งหมด พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี แล้วเสร็จ (คุณ..... เวลา.....)						
6	ตรวจสอบ Close Loop สถานีฯ KTE (SME02YB-01,SME03YB-01,SME04YB-01) จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
7	KTE0BYB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTE0BYS-01	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
9	KTE0BYS-02	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
10	BAL03YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.		ABS หลังวัดป่าชัยรังษี
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้บริษัท โรงงานทอผ้า เพชรเกษม แท็กซี่โธล์ ทราบ						
12	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อบริษัท โรงงานทอผ้า เพชรเกษม แท็กซี่โธล์ ทำงานแล้วเสร็จพร้อมรับไฟ (คุณ..... เวลา.....)						
15	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTE0BYS-01	ปลด	สับ		KTE		- ใบมีด 115 เควี
18	KTE0BYS-02	ปลด	สับ		KTE		- ใบมีด 115 เควี
19	BAL03YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		ABS หลังวัดป่าชัยรังษี
20	จ่ายไฟ Close Loop กลับปกติ						
21	KTE0BYB-01	ปลด	สับ		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด
碧甲盛織造廠 (1983) 有限公司
PETCHKASEM WEAVING (1983) CO., LTD.

59 Moo 4 Petchkasem Rd., Omnoi, Kratumban,
Samutsakorn 74130, Thailand
Weaving Factory Tel. (02) 420-1205, 810-3341-2
Fax: (02) 420-3210
Dyeing Factory Tel. (034) 471-138, 471-567
Fax: (034) 473-133

วันที่ 21 มีนาคม 2568

กฟผ.เมืองสมุทรสาคร
เลขที่รับ 3027
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา 15:50 น.

เรื่อง ขอให้ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองสมุทรสาคร

อ้างถึง 1. เอกสารเลขรับที่ 1933/2567 ลว 1 มีนาคม 2567

2. หนังสือที่ มท 5314.2/14501 ลว 29 กันยายน 2543


3. ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เล่มที่ ก 1343 เลขที่ 134236 ลว 5 ตุลาคม 2543

เนื่องจาก บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด ที่อยู่เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร มีแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้า 115 kV บริษัทฯ จึงขอความกรุณาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยตัดกระแสไฟระบบ 115 kV เป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 08.00-13.00 น. ด้วย

และบริษัทฯ ใ้ขอสอบถามความคืบหน้า การติดตั้ง 115kV Air Break Switch ตามเอกสารอ้างถึงเอกสารเลขรับที่ 1933/2567 ลว 1 มีนาคม 2567 หากการติดตั้งดังกล่าวแล้วเสร็จ ทางบริษัทฯ ก็จะ สามารถดับกระแสไฟทำการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญาวิช พิงจิตติสานต์)


กรรมการผู้จัดการ

- | | |
|--|---|
| ☐ รจก.(ท) | ☐ พล.ส. |
| ☐ รจก.(ล) | ☒ พล.ป. |
| ☐ รจก. | ☐ พล.ม. |
| ☐ นบท. | ☒ พล.บ. |
| ☐ ผช.บ. | ☐ พล.บ.ส. |
| ☐ วสท. | ☐ พล.ส. |
| ☐ บดก. | ☐ พล.ค. |
| ☐ จป.ว. | ☐ กรรมการฯ |
| ☐ กฟส.บางน้ำจืด | ☐ อื่นๆ..... |

- | | |
|---|---------------------------------|
| ☐ เพื่อทราบ | ☐ บระกาศ |
| ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป | |
| ☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | |
| ☐ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ | |
| ☐ รายงานด้วย | |
| ☐ อื่นๆ..... | |


(นายวิฑูรย์ ขาคิววัฒนานนท์)
ผจก.กฟส.สค.

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

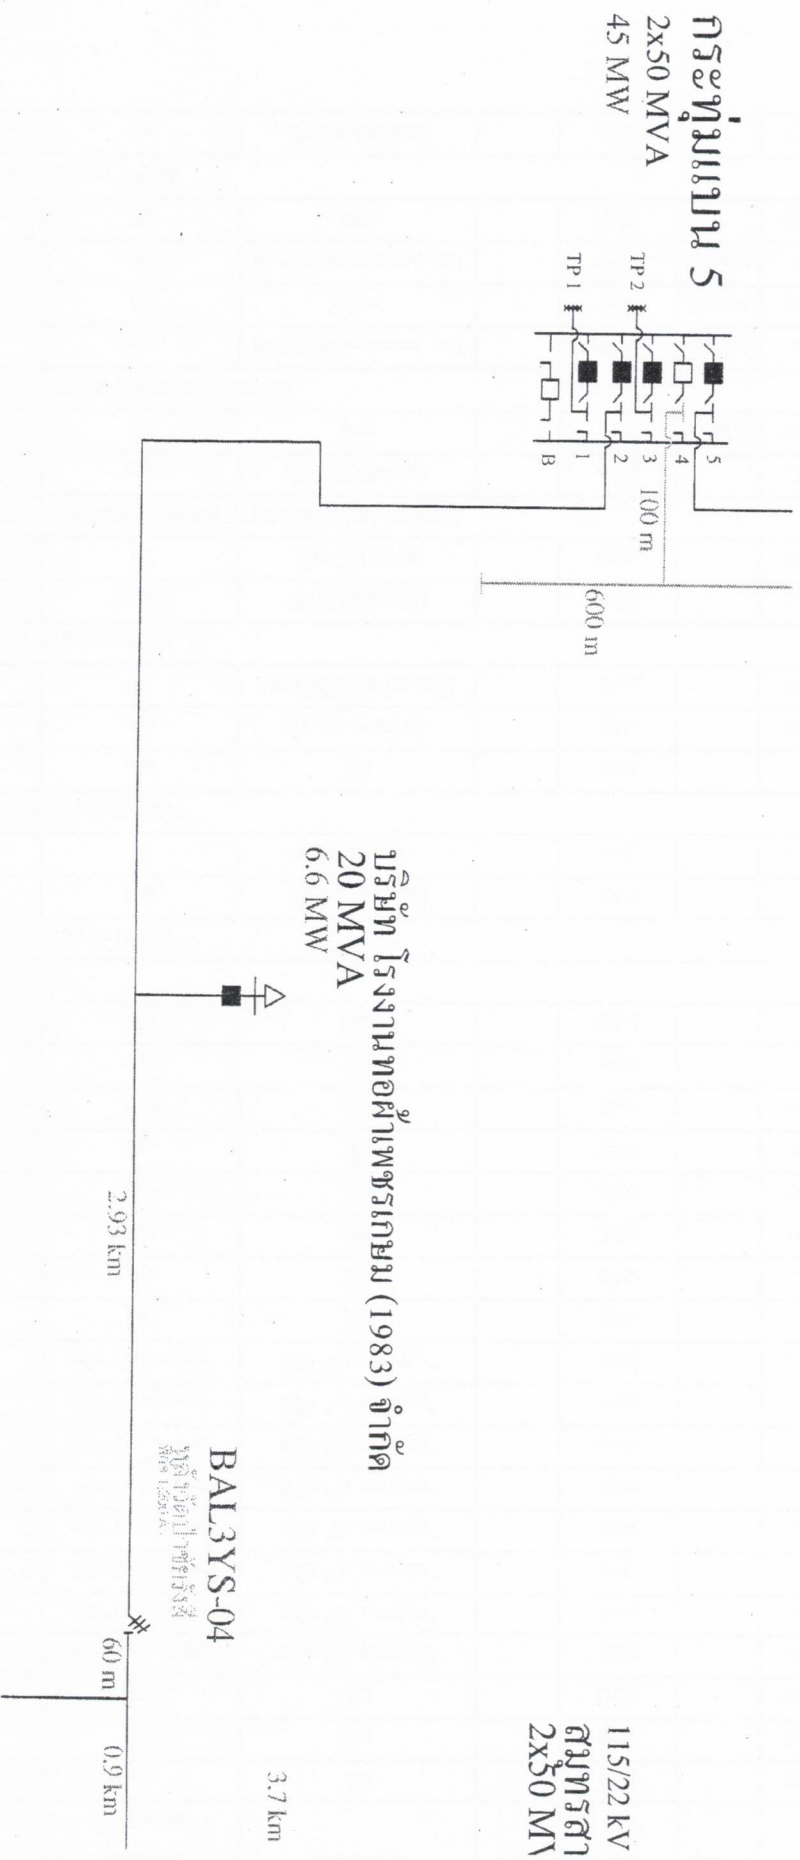

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

