



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.(ปป) ๗๓๓ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พชรสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปป.ก.๓

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

Switching Deadline

18 เม.ย. 68

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พัดเตอร์ ๔.๕ สถานีไฟฟ้า...กำแพงแสน
ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA04	23 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	KSA04S-01 หน้า สฟ.กฟส	KSA04S-04 หนองปลาไหล	นายวรรต ปลื้มมีชัย พชง.7.ผกส
๒	KSA05	23 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		KSA05S-03 โค้งโรงสีเจริญ พานิชย์	KSA05S-04 โรงงานไทยสิน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ทุ่งขวาง ต.ทุ่งกระพังโหม.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปป. โทร. ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๙๖๗๗๔ Long ๑๐๐.๐๐๑๔๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๙๖๕๕๗ Long ๑๐๐.๐๐๒๘๑

ตำแหน่ง (นายณัฏฐศักดิ์ กล่อมดี)
รจก.(ท)รักษาการแทน
ผจก.กฟส.กำแพงแสน

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

KSAD45-01

KSAD95-04

☒อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พัดเคอร์ K9A04 จาก นันท์กรรณ ภิรมย์ ถึง นนทพร ภิรมย์

ในวันที่ 23 พ.ย 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 576/68

☒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KSA055 จาก KSA055-03 ถึง KSA055-04 5 ดวง ในชั้น

ในวันที่ 23 มิ.ย ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น. ถึง 17-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวทชเลขที่ 1515/2565

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต จิตมานะศักดิ์ ประธานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์เกียรติ จิตพิณณ์

[illegible]

ရက်. ၇ နဂါးကလေးက မကောင်း

เรียน ผอ. นพ. ๕๕, นพ. นว.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

แผนผังแนบ _____ / _____ หน้า

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ผจพ. (สถาบัน)

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


- | | | | | | |
|------------------------|---|---|---------------------|---|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | KSA04S-01 (หน้า สฟพ.กพล) - KSA04S-04 (หนองปลาไหล) ,KSA05S-03 (โค้งโรงสีเจริญพาณิชย์) - KSA05S-04 (รง.ไทยสิน) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 17.00 |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพล.กพล. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 576/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | วันที่ | 14 เมษายน 2568 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | วันที่ | 14 เมษายน 2568 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | |  | วันที่ | 14 เมษายน 2568 | |
| 7. ส่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ
2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร
3. นายนครินทร์,นายไพรัช,นายชนทอง,นายพนิต | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิง							
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 7.2 MW.
4	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 2.7 MW.
5	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 4.18 MW.
6	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	
7	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
8	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
9	NPU02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	R	หนองงูเห่าล้อม
10	NPU07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	R	โรงสีทัพหลวง
ย้ายโหลดวงจร NPU02 บางส่วนไปรับไฟฟ้าจากวงจร NPU07							
12	NPU02S-06	ปลด	ล๊ับ		นฐ.	SCADA	SF6 ข้าง รร.หนองงูเห่าล้อม
13	NPU02R-02	ล๊ับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
ย้ายโหลดวงจร KSA05 บางส่วนไปรับไฟฟ้าจากวงจร NPU02							
15	KSA04S-07	ปลด	ล๊ับ		กฟส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
16	KSA05S-09	ปลด	ล๊ับ		กฟส.	SCADA	SF6 อ้อกระหิง
17	KSA05S-04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS โรงงานไทยสิน
18	KSA04S-07	ล๊ับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
ย้ายโหลดวงจร KSA04 บางส่วนไปรับไฟฟ้าจากวงจร KSA02							
20	KSA02S-09	ปลด	ล๊ับ		กฟส.	SCADA	SF6 กระดาษกฤษณะมงคล
21	KSA04S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.	SCADA	SF6 ก่อนถึงวัดหนองปลาไหล
เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
23	KSA04VB-01	ล๊ับ	ปลด		KSA	-	-
24	KSA05S-03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS ตรงข้ามโรงสีเจริญพาณิชย์
25	KSA04S-01	ล๊ับ	ปลด		กฟส.		DIS POT HEAD F.4
แจ้ง กฟส.กฟส Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.กฟส Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2							
แจ้ง กฟส.กฟส Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	แจ้ง กฟส.กฟส Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4							
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ							
31	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
32	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
33	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
34	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
35	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
36	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		NPU		-	-
37	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		NPU		-	-
38	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
39	NPU07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	โรงสีทัพหลวง
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
41	เมื่อชุด กฟส.กฟส.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
42	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
43	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
44	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-	-
45	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-	-
46	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		NPU		-	-
47	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		NPU		-	-
48	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
49	NPU07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R	โรงสีทัพหลวง
50	แจ้ง กฟส.กฟส ทำการปลด Short Ground จุด G1							
51	แจ้ง กฟส.กฟส ทำการปลด Short Ground จุด G2							
52	แจ้ง กฟส.กฟส ทำการปลด Short Ground จุด G3							
53	แจ้ง กฟส.กฟส ทำการปลด Short Ground จุด G4							
54	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
55	KSA04S-01	ปลด	ล๊ับ		กฟส.		DIS	POT HEAD F.4
56	KSA05S-03	ปลด	ล๊ับ		กฟส.		DIS	ตรงข้ามโรงสีเจริญพาณิชย์
57	KSA04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-	-
58	ย้ายโหลดวงจร KSA04 บางส่วนกลับจากวงจร KSA02							
59	KSA04S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		กฟส.	SCADA	SF6	ก่อนถึงวัดหนองปลาไหล
60	KSA02S-09	ล๊ับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6	กระดาศกฤษณะมงคล
61	ย้ายโหลดวงจร KSA05 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร NPU02							
62	KSA04S-07	ปลด	ล๊ับ		กฟส.	SCADA	SF6	ปัมสหมิตร
63	KSA05S-04	ปลด	ล๊ับ		กฟส.		DIS	โรงงานไทยสิน
64	KSA05S-09	ล๊ับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6	อ้อกระหิง
65	KSA04S-07	ล๊ับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6	ปัมสหมิตร
66	ย้ายโหลดวงจร NPU02 บางส่วนกลับจากวงจร NPU07							
67	NPU02R-02	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing,ALT		นฐ.	SCADA	R	หนองงูเห่ล้อม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	NPU02S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ข้าง รร.หนองงูเห่ล้อม
69	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
70	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
71	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
72	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
73	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
74	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		NPU		-	-
75	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		NPU		-	-
76	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
77	NPU02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R	หนองงูเห่ล้อม
78	NPU07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	โรงสีทัพหลวง
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****								

23 เมษายน 2568

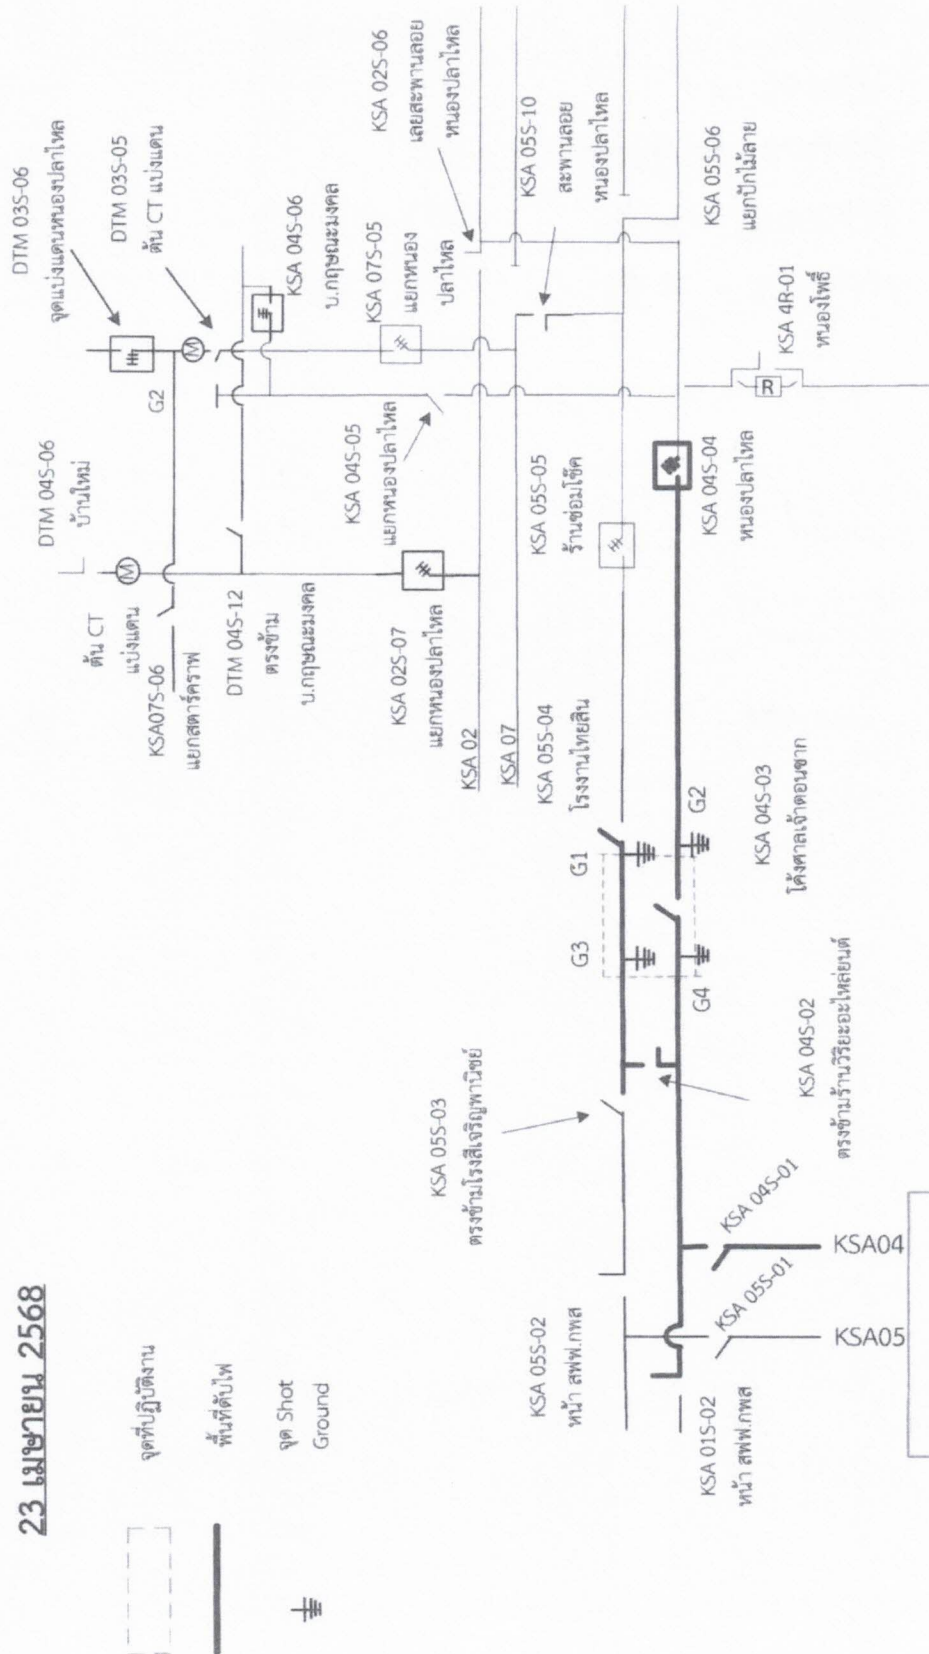

สภามหาวิทยาลัย