



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Switching Deadline

16 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปป) 342/2568

วันที่ 3 เม.ย. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้เส้นสายส่งแยกนางบวช-บ้านบางแวก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 02	20 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/ถอนเสาบริเวณแยกนางบวช-บ้านบางแวก	DBA2S-16 ร้านแปดหม้อน้ำ	DBA2S-04 บางแวก	นายอรุณพล อินทสอย โทร. 3 097 3232599
	DBA 03	20 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA3S-01 หน้า สฟ.ดบ.	DBA3S-02 บางแวก	
	DBA 04	20 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA4S-01 หน้า สฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราว เดินท่ารถนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1,4 ด.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.807105... Long: ...100.120579...
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.791175... Long: ... 100.104442...

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 3,4 จาก วิหคเมืองรัตน ถึง บ้านบางแค
ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 593/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อารัมภ์นธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทนายวิรัตน์ ปรียาสัตย์

อ.วิรัตน์
(ทนายอภิสวัสดิ์ อารามสวัสดิ์)
๐๐๓. 5 โทร. นว.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๖, กฟภ.๑๖

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DBA)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

- | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|----|-----|---|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์ DBA02,03,04 บริเวณร้านเปิดหมอนน้ำ - บางแอก | | | | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 20 เม.ย. 68 | เวลา | 08.30 | น. | ถึง | 17.00 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดบ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 593/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ | | | | | วันที่ | 12 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | | วันที่ | 12 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | | วันที่ | 12 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.พชยา, น.ส.สุภษา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ
2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร
3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทดสอบไฟดับแล้วทำการชดเชยการขาดจุด G4							
25	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทดสอบไฟดับแล้วทำการชดเชยการขาดจุด G5							
26	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทดสอบไฟดับแล้วทำการชดเชยการขาดจุด G6							
27	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน							
28	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
29	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ			
30	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
31	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
32	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เซา %%%%%%%%%%							
33	หลังจากกฟส.เดิมบางนางบวชปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
34	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทำการปลดชดเชยการขาดจุด G1 ออก							
35	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทำการปลดชดเชยการขาดจุด G2 ออก							
36	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทำการปลดชดเชยการขาดจุด G3 ออก							
37	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทำการปลดชดเชยการขาดจุด G4 ออก							
38	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทำการปลดชดเชยการขาดจุด G5 ออก							
39	แจ้งกฟส.เดิมบางนางบวชทำการปลดชดเชยการขาดจุด G6 ออก							
40	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
41	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ			
42	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
43	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA			
44	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA			
45	- จ่ายไฟ							
46	DBA02S-16	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	ร้านเปิดหมอนน้ำ
47	DBA03S-01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	POT HEAD F.3
48	DBA04S-01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	POT HEAD F.4
49	DBA03VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA03
50	DBA04VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA04
51	- ย้ายโหลด DBA 3,4 บางส่วนกลับจาก XCA 2							
52	DBA03S-02	ปลด	ล๊اب		สช.		SF6	บางแวก
53	DIS ชั่วคราว โหลด DBA4	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	ชั่วคราวเดินรถนางบวช
54	XCA02S-07	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมอจรัญ
55	XCA02S-05	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ร้านประเสริฐยนต์

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควีได้สิ้นสุดลง

DBA4S-04

บางแมก

วงจรDBA02 บริเวณ DBA2S-16 ถึง DBA2S-04 บางแมก

วงจรDBA03 บริเวณ DBA3S-01 ถึง DBA3S-02 บางแมก

วงจรDBA04 บริเวณ DBA4S-01 ถึง Dis ชั่วคราวต้นที่ถนนบางวซ




สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Signature

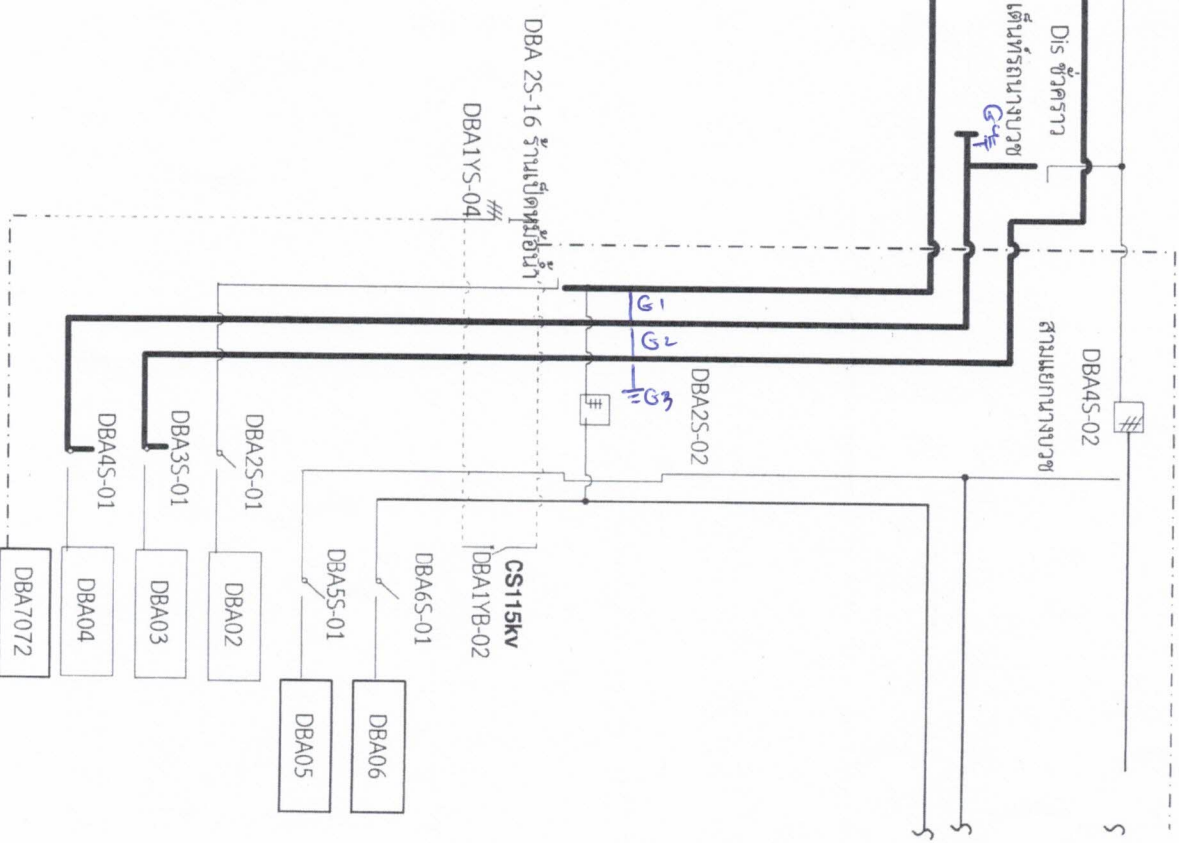



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช

ถึง ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช

เลขที่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ผจก./ รจก.(ท) กฟส.เดิมบางนางบวช

ด้วย ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช มีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. (ได้แนบสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี.) บริเวณ ชนแดนสามชุก ถึง ถนนริมคลองชลประทานนางบวช ถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(วร.) - ๑๖๔๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ WBS: P-TDD๐๒.๓+DBGIA๐๐๑๔ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในบริเวณ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นงาน(สะพานข้ามคลองชลประทานนางบวช) ถึง จุดสิ้นสุดงาน (มิเตอร์แบ่งแดน F๒ สามชุก) ในวันอาทิตย์ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะขอจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในทันที

ปริมาณงาน

๑.รื้อถอนเสา ขนาด ๑๔.๐๐ ม.

จำนวน ๑๘ ต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายสุทธิ นิยมธรรม)

ผ.กส.กฟส.เดิมบางนางบวช

๒ เมษายน ๒๕๖๘

- ผ.บ.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้
ผู้ใช้ไฟทราบต่อไป

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

๒ เมษายน ๒๕๖๘

(นายประชุม พลายไธ)

หม.บ.กฟส.เดิมบางนางบวช