



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๕๕๒ /๒๕๖๘ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.นบ.(กต)
ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ครอบประภอกนกิจ ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB02	30 เม.ย. 68	08.00	17.00	ปป ระบบ จำหน่าย/ปาก ทางวัดเสถียร - มอเตอร์เวย์ไทย น้ำทิพย์ ขาเข้า กทม.	- NCB02S-16	-NCB02S-17 -NCB02S-22 -NCB02S-23	นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ พงษ.5 ผกส.นช. 086-8446662

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) เด็กกอบ.ไฮเทค, คริวท่าเรือเมืองกาญจน์, บึงบางจาก, อุทยานยนต์, เชียงกง, กว๊านเตียนาย ป.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุตา พงษ์เผ่า ตำแหน่งวศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(กต) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๘๘๙๑ Long ๑๐๐.๑๔๐๔๓๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๐๗๓๔๙๗ Long ๑๐๐.๑๔๙๐๓๓๗

(นายศาสวัต ครอบประภอกนกิจ)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรียน อก.ปป.(ก๓)

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ NCB02 จาก NCB02S-16 ถึง NCB02S-17, 22, 23
ในวันที่ 30 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 600/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวัชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนพงศ์ แสงรุ่งเรือง ประธานงานการขอตัดไฟกับ นายสุรวิทย์ เทศวรรณ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

- [illegible]


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	NCB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
31	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
32	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
33	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
34	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
35	NCB04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R วัดใหม่สุคนธาราม
36	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
37	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
38	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
39	เมื่อพนักงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
42	NCB-TP1	"ON" Auto Reclose	"OLTC" Manual		NCB		-
43	NCB-TP2	"ON" Auto Reclose	"OLTC" Manual		NCB		-
44	NPT-TP2	"ON" Auto Reclose	"OLTC" Manual		NPT		-
45	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
46	NCB04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R วัดใหม่สุคนธาราม
47	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
48	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
49	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
50	- จ่ายไฟ						
51	NCB02S-23	ปลด	สับ		นช.		DIS UG หน้า บ. โค้งวงจรล่าง
52	ย้ายโหลดจาก NCB02 ไปจ่ายไฟจาก NCB06						
53	NCB08VB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
54	NCB02S-22	ปลด	สับ		SAC		DIS UG หน้า บ. โค้งวงจรบน
55	NCB02S-08	สับ	ปลด		นช.		SF6 ธนาкар ชกส.
56	NCB08VB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
57	ย้ายโหลดจาก NCB02 ไปจ่ายไฟจาก NPT07						
58	NPT02S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		SAC		SF6 ข้างเทคนิค
59	NCB02S-19	ปลด	สับ		นช.		SF6 ทำแฉลบ(ล่าง)
60	NCB02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS สะพานลอยวัดเสถียร(ล่าง)
61	ย้ายโหลด NCB02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NPT02						
62	NCB02S-17	ปลด	สับ		SAC		DIS สะพานลอยวัดเสถียร(บน)
63	NCB02S-18	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ทำแฉลบ(บน)
64	ย้ายโหลด NPT02 บางส่วน กลับคืนจาก NCB04						
65	NCB04S-05	สับ	ปลด		นช.		SF6 ร้านชุดวิวาร์
66	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
67	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
68	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-

[illegible]

30. 12.11.68

1229 800-17,004

17/02/2021

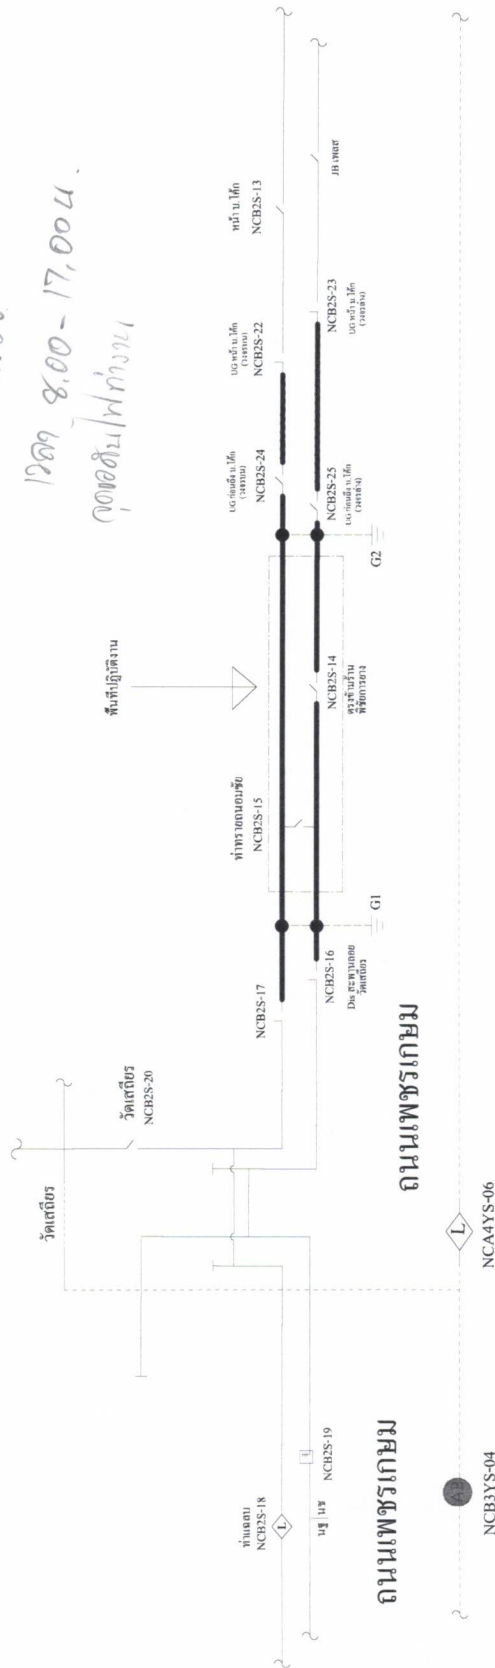

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

