



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปป.) ๓๐๙ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU ๐๕	๒๔ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูงหลังป้อมตำรวจ วังตะกุก ถึง แยกคลองชล วัดม่วงตารศ	DIS ชค. ป้อมตำรวจ วังตะกุก	NPU๐๕S-๐๕ แยกไปม่วงตารศ	นายชินวัตร เกียรติขจร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ๓๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี รุ่งน้อย ตำแหน่ง ขณ.ปป.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๗-๑๖๔๓๗๑๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓ ☐ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๕๘๒๒๐๒ Long. ๑๐๐.๐๒๓๕๕๒๑
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๗๓๙๑๙๒ Long. ๑๐๐.๐๒๑๘๗๔๕

นายนรุตม์ชัย เกษมณี

ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPV05 จาก Dis ๓๒. ป้อมตำรวจหน้า ถึง NPV055-05
ในวันที่ 24 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 606/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประธานงานดับไฟกม นายมนต์ ร่วงน้อย


(นายธีรภัทร โพธิ์พันธ์)
อดก.๗ กกพ. พ.ว. ๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.สฟ. (ก.๓), อก.วว. (ก.๓).ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน WWW.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง | | | | | | |
| 2 | NPU05R-01 | Normal | Nonreclosing | | นฐ. | | R วัดม่วงตารศ |
| 3 | เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 4 | DIS ชค. NPU05 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | นฐ. | | DIS ป้อมตำรวจวังตะก |
| 5 | ตรวจสอบ DIS รหัส NPU05S-05 แยกไปม่วงตารศ สถานะ"ปลด"ทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 6 | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.นฐ. รับทราบ | | | | | | |
| 7 | แจ้ง กฟส.นฐ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 8 | แจ้ง กฟส.นฐ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 9 | แจ้ง กฟส.นฐ. ลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 10 | แจ้ง กฟส.นฐ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด | | | | | | |
| 11 | NPU05R-01 | Nonreclosing | Normal | | นฐ. | | R วัดม่วงตารศ |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | |
| 12 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง | | | | | | |
| 13 | NPU05R-01 | Normal | Nonreclosing | | นฐ. | | R วัดม่วงตารศ |
| 14 | แจ้ง กฟส.นฐ. ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก | | | | | | |
| 15 | แจ้ง กฟส.นฐ. ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก | | | | | | |
| 16 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 17 | DIS ชค. NPU05 | ปลด | สับ | | นฐ. | | DIS ป้อมตำรวจวังตะก |
| 18 | NPU05R-01 | Nonreclosing | Normal | | นฐ. | | R วัดม่วงตารศ |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |




NP06S-04

ศาลแม่ย่า

NP05S-05

แยกไปมุ้งตารต

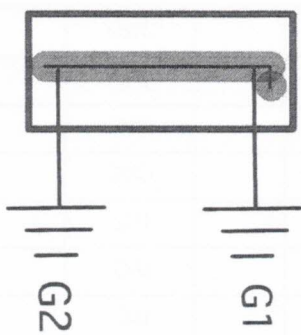

DIS ชค.

ป้อมตำรวจวังตะกู



NP05R-01

มุ้งตารต

NP05S-04


สนามนกเขา



พื้นที่ดับไฟ



พื้นที่ปฏิบัติงาน



จุดช็อคกราวด