



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Authority

Switching Deadline

18 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ).355./2568

วันที่ 8 เม.ย. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟส.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้า รพ.เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	23 เม.ย.68	08.30 น.	12.00 น.	ปรับปรุง/พาดสาย TAG บริเวณหน้า รพ.เดิมบางฯและ AC Withstand	จุดปลดสายแยก รพ.เดิมบาง จุด A (ฮล.สุพรรณ)	DBA05S-09 หน้า รพ.เดิมบาง	นาย ศักรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693
	DBA 05	24 เม.ย.68 30	12.00 น.	16.00 น.	สาย TAG	จุดปลดสายแยก รพ.เดิมบาง จุด A (ฮล.สุพรรณ)	DBA05S-09 หน้า รพ.เดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขพ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.848974... Long: ...100.099147.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.848864... Long: ... 100.098999.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

เรียน อก.ปป.(ก๓)

(stro ^N ~~and~~ Jany)

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ PB05 จาก DDS Acharwaney ถึง DBA58 - 0a

ในวันที่ 23-24 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวธิขิงเลขที่ 620/68

☐ อนุมัติให้ขับไปตามคำขอข้อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งสะอาด ประสานงานการขอตัวไปกับ นายอภิรักษ์ ศรีวิภา

[illegible]

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ.)

เขียน ผจก. รณวิทย์-อภ.

อก.บษ.(กต), อก.วว.(กต)

อนันต์ และแจ้ จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

- [illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 23 เม.ย.68							
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
25	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB
26	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ AC Withstand Voltage Test สาย TAC						
27	D/O ช.ค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		D/O หน้ารพ.เดิมบางฯ
28	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB
สิ้นสุดทั้งหมด Switching ช่วงเที่ยง วันที่ 23 เม.ย.68							
งาน - วันที่ 24 เม.ย.68 นำสาย TAG เข้าระบบ							
29	เมื่อจ่ายไฟ AC Withstand Voltage Test สาย TAC ครบปกติ 24 ชม. วันที่ 24 เม.ย.68						
30	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB
31	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB
32	D/O ช.ค. DBA05	สับ	ปลด		ดบ.		D/O หน้ารพ.เดิมบางฯ
33	แจ้ง กฟส.ดบ. ให้ชุดช้อทไลน์เชื่อม DDE วงจร DBA05 จุด A แยก รพ.เดิมบางฯ โดยใช้วิธีช้อทไลน์ แบบมีไฟได้ (ตามผังแนบ)						
34	เมื่อ กฟส.ดบ. แจ้งชุดช้อทไลน์เชื่อม DDE วงจร DBA05 จุด A แยก รพ.เดิมบางฯ แล้วเสร็จ						
35	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วน กลับจาก DBA01						
36	DBA05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้ารพ.เดิมบางฯ
37	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	ร.ร.ธรรมโชติ (ข้ามถนน)
38	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB
39	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด วันที่ 24 เม.ย.68							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ติดตั้งเพื่องานปรับปรุงระบบ 22 เควี บริเวณหน้า รพ.เดิมบางนางบวช

วงจร DBA05 บริเวณ จุดตัดเตส จุด A หน้า รพ.เดิมบางนางบวช

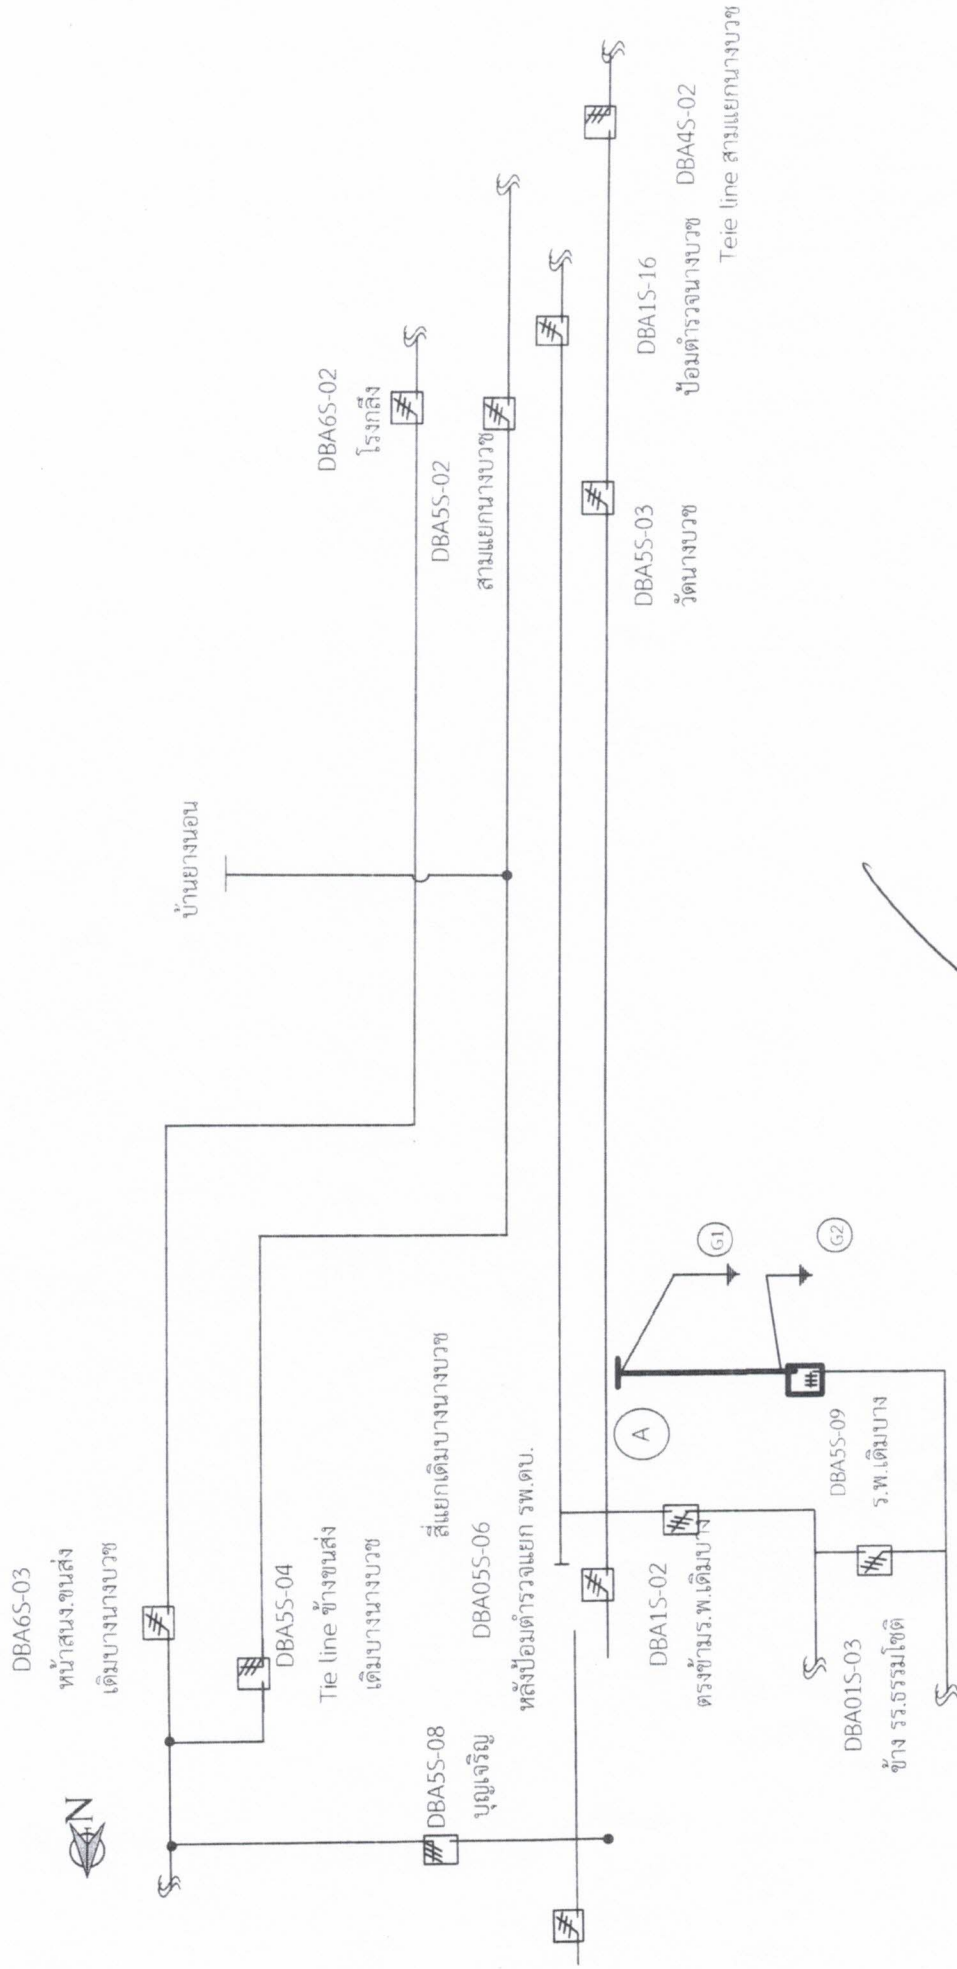

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

จุดตัดเตส A ชุดฮอตไลน์การเข้าสู่พอร์ทัล ดำเนินการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช

ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

เลขที่

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ด้วย ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช มีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมู่ที่ ๒ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.๓.ดบ.(บส)-๑๒๔๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๙ ธ.ค.๖๗ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานบริเวณหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ในวันพุธที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้หากปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลากำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายสุทธิ นิยมธรรม)

ผ.กส.กฟส.เดิมบางนางบวช

๘ เมษายน ๒๕๖๘

- ผ.บ.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบต่อไป

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

๘ เมษายน ๒๕๖๘