



Switching Deadline

9 เม.ย. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๒๓๘ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศกร แซ่มโซติ

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งน้อยแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-NYCIA.๐๐๑๘.วงจร.DAA๐๒.สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	DAA๐๒	10 เม.ย. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อ ดำเนินการ เชื่อมต่อไลน์ (ฮอตไลน์ กระเช้า) งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ จำหน่าย (บ้าน โค้งน้อยแร่-ตลาด หนองหญ้าไซ)	วงจรพิด เดอร์ ๔ สถานีด้าน ข้าง DAA๐๔	จุดติดตั้ง Drop หน้าโรงสีมิตร มงคล DAA๐๒F-๒๙ วงจร DAA๐๔ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๒๐๓๕๒, ๙๙.๘๘๖๕๘๒	จุดเชื่อมต่อไลน์ สีนัยโรงสีถิวนัน ติน วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๘๙๕๕, ๙๙.๘๘๗๑๐๖	นาย สุกฤษณ์ อังศิริ
เร่งด่วน									

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุกฤษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศกร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

အောင်မြင်စွာ

ในวันที่ 10 ม.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวธิชิ่งเลขที่ 621/68

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

Operational
management
sch. und unv.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | โค้งบ่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 10 เม.ย. 68 | เวลา | 09.00 น. | ถึง 13.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.นญช. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 621/68 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | นายจิรวัฒน์ | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร
3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมสายงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-๓-I-NYCIA ๐๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านซ้าย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.

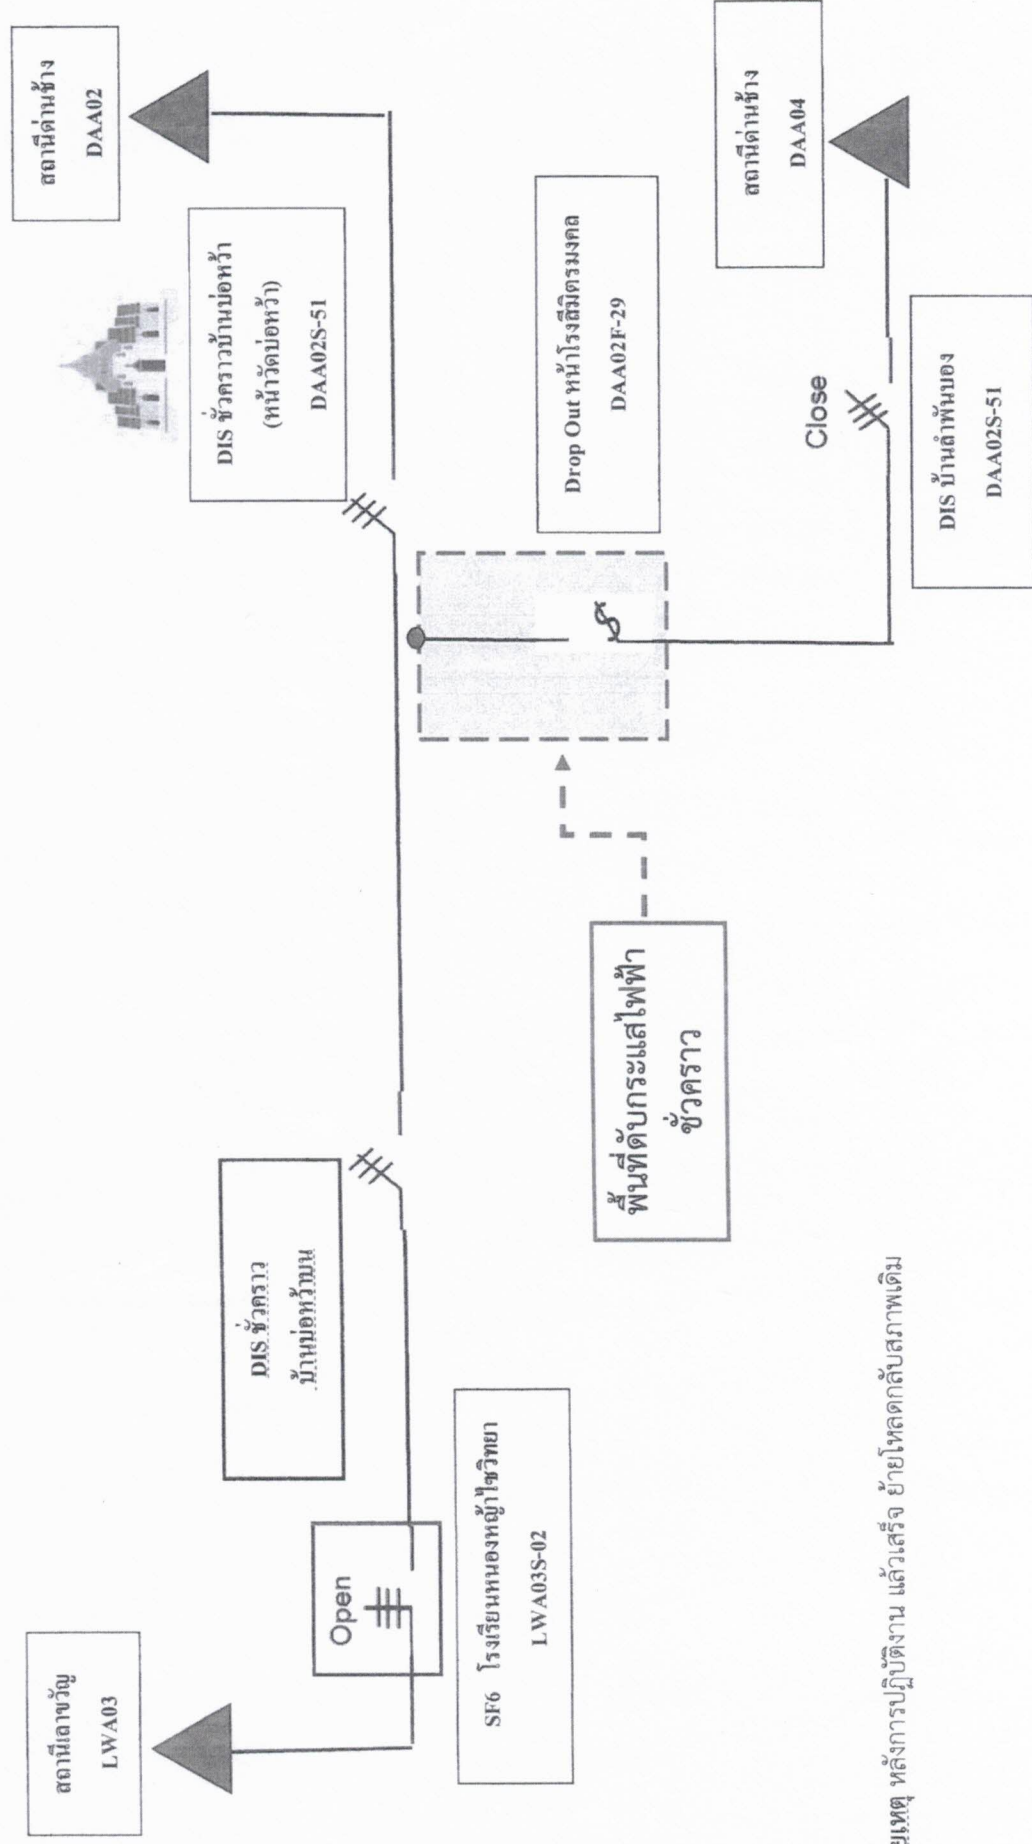

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม