



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

10 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3.นธ. (ปบ) 324 /2568

วันที่ 11 มีนาคม 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น. (ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายณัฐมัยชัย เกษมณี

ตำแหน่ง ร.ก. (ท.) รักษาการแทน ผ.ก.ก. กฟส. เมืองนครปฐม


ด้วย กฟส. เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม 2 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPW03	11 เมษายน 2568	08.00	17.00	รื้อถอนเสาแรงสูง (เนื่องจากผู้ใช้ไฟร้องเรียน) บริเวณ จากวงเวียนไก่ - แยกไฟแดง รร. กีฬา	NPW03S-01	NPW03S-02	นายสุวัตร ใจกลอย
2	NPW04					ปลดชอทไลน์แคสล์มไลน์แยก (งอชิงนิ)	สุดไลน์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ริมคลองวงเวียนไก่ - แยกไฟแดง รร. กีฬา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง หน.ปบ โทร 084-6695431

- ☐ มีสายเคเบิลโยกแกว่งน้ำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลโยกแกว่งน้ำแสง
- / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat, Long : 13.7992744, 100.0351076
3.2 สิ้นสุด Lat, Long : 13.8001008, 100.0483302



(นายณัฐมัยชัย เกษมณี)


ตำแหน่ง ร.ก. (ท.) รักษาการแทน ผ.ก.ก. กฟส. เมืองนครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.บ. (ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPW03 จาก NPW03S-01 ถึง NPW03S-02
ในวันที่ 11 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 622/68
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NPW04 จาก ปลดชอทไลน์แคสล์มไลน์แยก (งอชิงนิ) ถึง สุดไลน์
ในวันที่ 11 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย มโน ใจกลอย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์

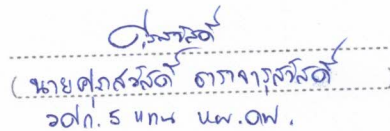
(นายณัฐมัยชัย เกษมณี รักษาการแทน ผ.ก.ก. กฟส. เมืองนครปฐม)
๐๐๓.5 นทท. นว.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. กฟล.ฯ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ริมคลองวงเวียนใต้-แยกไฟแดง รร.กีฬา | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11 เม.ย. 68 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.นธ. | งานที่ทำ รื้อถอนเสาแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 622/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมน โข ทง ย้อย | | วันที่ 10 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 10 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 10 เมษายน 2568 |
| 7. สิ่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร
2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ
3. นายศกสวัสดิ์, นายอนสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน โข | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]

[illegible]

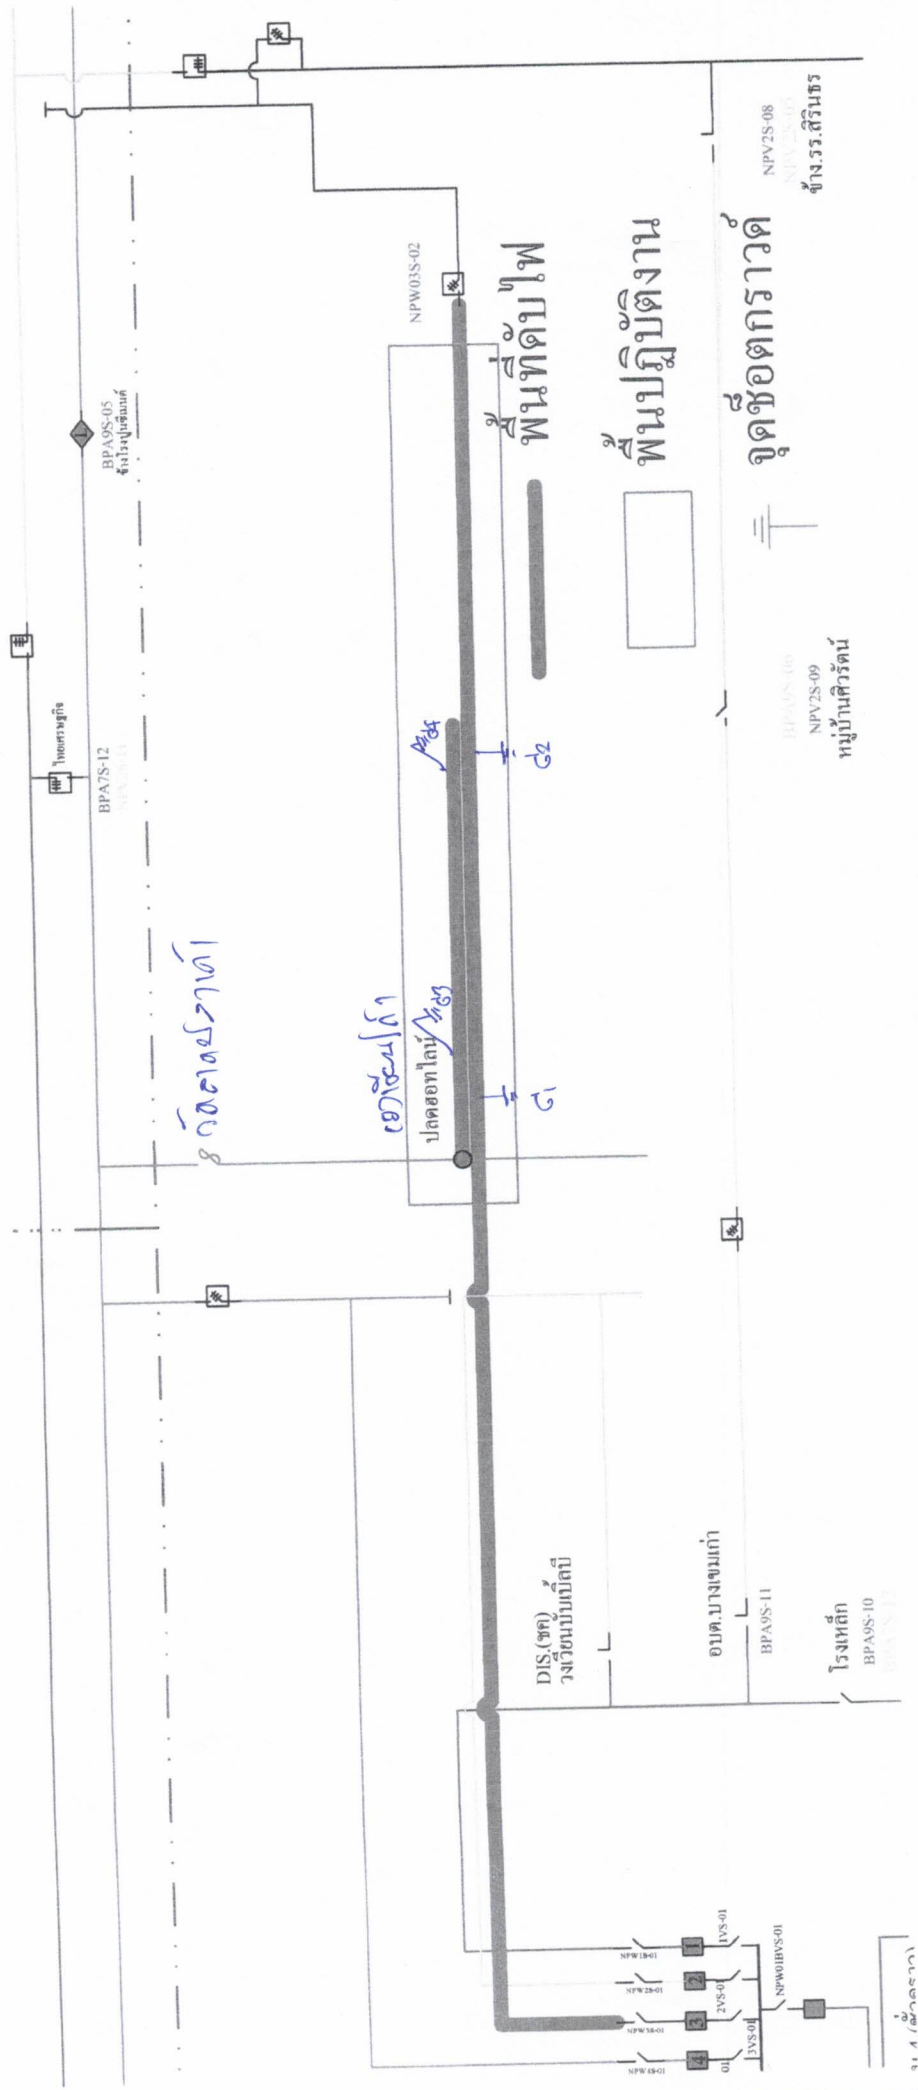

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

ถังเก็บน้ำดิบ

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

NPV2S-08

BPA9S-06

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

NPV2S-09

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

BPA9S-11

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01

NPV03S-01