



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 พ.ค. 68

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปค.) 646/2568

วันที่ 22 เมษายน 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณกุล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งนวัตกรรม SSTP. สถานีไฟฟ้ากวนจนบุรี 2. ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	02YB-01, 02YB-02	พ.ค. 68 8	09.00 น.	16.00 น.	ติดตั้งนวัตกรรม SSTP, Open เบรกเกอร์ 02YB-01 พร้อม ปลดใบมีดหัวท้าย, Open เบรก เกอร์ 02YB-02 พร้อมปลด ใบมีดหัวท้าย	Open เบรกเกอร์ 02YB-01 และ 02YB-02	Open ใบมีด 02YS-01 และ 02YS-02	นายรัชช เป็นวงษ์ ชม.ปค.กสฟ.(ก3) 086-7663850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง ชม.ปค. โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

21 เม.ย. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก KCB2YB-01,02 ถึง
ในวันที่ 8 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 630/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรณดา อามศรีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ โดยจธ เป็นนาย
3 พ.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

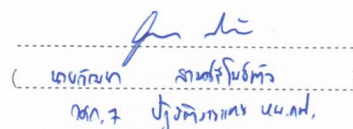
ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ. ก.

อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
ผจก.7 ปฏิบัติงานแทน ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

สถานีฯ กาญจนบุรี 2

- ## 2. กำหนดวันที่ทำงาน

8 พ.ค. 68

เวลา 09.00 น.

ถึง	16.00	น.
-----	-------	----

- ### 3. ผู้ขอทำงาน

กสพ.(ก.3)

งานที่ทำ

ติดตั้งนวัตกรรม

ตามใบขอปฏิบัติงาน 630/2568

- #### 4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2568

5. ตรวจสอบสวิตช์ซึ่งโดย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2568

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2568

7. ส่งทำสวิตชิงโดย

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนัส | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชญ์,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตช์ชิงช้าข้างเคียงเลขที่ 631/68 ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย รหัส DMA02YB-01						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	ตรวจสอบโหลดที่ KCB02YB-01 เป็นศูนย์						
6	KCB02YB-01	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KCB02YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
9	KCB02YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
10	KCB02YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
11	KCB02YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
12	เมื่อผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ และข้อตรวจเช็ค ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
15	ตรวจสอบสวิตช์ชิงช้าข้างเคียงเลขที่ 631/68 ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับการจ่ายไฟ						
16	KCB02YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
17	KCB02YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
18	KCB02YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
19	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
20	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB02YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						