



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๖๑๗ ๑๕๖๘ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพทณันท์ พชรสุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แบนเนื้อ ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๓) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY04	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวฯ กรมทางหลวงชนบท นธ. บริเวณ แยกไฟแดงตลาดกิโล WBS. I-bet-I-PMN๖๗.HB.๑๐๑๐	- SLY04VB-01	- SLY04S-01 - SLY04S-09	นายทศวัน วรรณละเอียด ชผ.กฟส.พุทธมณฑล ๐๖๓-๒๒๗๑๕๓๕
๒.	SLY10	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY10VB-01	- SLY10S-01 - Dis ชั่วคราว ควีวีระ (วรจ บน)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่หน้าควีวีระ - ข้าง สฟฟ.ศาลายา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรามิทธิ์ เบนญจทรัพย์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๕๓๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๘๔๘๘๕, Long ๑๐๐.๓๒๒๑๒๙๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๒๒๒๗๔๔, Long ๑๐๐.๓๒๖๗๘๐๘

(นายมานิช แบนเนื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๓) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY04 จาก SLY4VB-01 ถึง SLY4S-01
ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 640/68 SLY4S-09

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SLY10 จาก SLY10VB-01 ถึง Dis ชั่วคราว
ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัยกร โกลีพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปรามิทธิ์ เบนญจทรัพย์

กฟภ.๓
(ทนายสุวิภา รวณิกุล)

จก. 5 แทน ทน.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

แยกไฟแดงตลาดกิลเลน (SLY04,10)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

20 เม.ย. 68

เวลา

08.00 น.

ถึง

17.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟส.พทท.

งานที่ทำ

ปรับปรุงระบบจำหน่าย

ตามใบขอปฏิบัติงาน

640/2568


4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายพรภัทร โพธิ์พันธุ์

วันที่

13 เมษายน 2568

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย



วันที่

13 เมษายน 2568

6. อนุมัติสวิตชิงโดย



วันที่

13 เมษายน 2568

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. น.ส.พิชชา,น.ส.สุภัชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)


3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
4	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
5	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
6	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
7	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
8	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
9	ย้ายโหลด SLY04 ไปรับไฟจาก SLY08						
10	SLY04S-05	ปลด	สับ		พทท.		SF6 คลองซอยบน
11	SLY04VB-01	สับ	ปลด		SLY		- -
12	SLY04S-01	สับ	ปลด		พทท.		DIS POT HEAD F.4
13	ย้ายโหลด SLY10 ไปรับไฟจาก BEU03						
14	BEU03S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		พทท.		SF6 ข้างร้านเลม่อนมี
15	SLY10VB-01	สับ	ปลด		SLY		- -
16	SLY10S-01	สับ	ปลด		พทท.		DIS POT HEAD F.10
17	เมื่อพร้อมดับไฟ						
18	SLY04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์
19	SLY04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์
20	DIS ชค. SLY10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ครั้ววีระ
21	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.พทท. รับทราบ						
22	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1						
23	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2						
24	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G3						
25	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G4						
26	แจ้ง กฟส.พทท. ลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
27	แจ้ง กฟส.พทท. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
28	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
30	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
31	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
32	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
34	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
35	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
36	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
37	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
38	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
39	แจ้งกฟส.พทท.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
40	แจ้งกฟส.พทท.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
41	แจ้งกฟส.พทท.ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
42	แจ้งกฟส.พทท.ทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
43	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
44	SLY04S-09	ปลด	ล๊اب		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์
45	SLY04S-08	ปลด	ล๊اب		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์
46	DIS ชค. SLY10	ปลด	ล๊اب		พทท.		DIS ครั้ววีระ
47	ย้ายโหลด SLY10 ^{สี} คืนจาก BEU03						
48	SLY10S-01	ปลด	ล๊اب		พทท.		DIS POT HEAD F.10
49	SLY10VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SLY		- -
50	BEU03S-05	ล๊اب	ปลด		พทท.		SF6 ข้างร้านเลม่อนมี
51	ย้ายโหลด SLY04 ^{สี} คืนจาก SLY08						
52	SLY04S-01	ปลด	ล๊اب		พทท.		DIS POT HEAD F.4
53	SLY04VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SLY		- -
54	SLY04S-05	ล๊اب	ปลด		พทท.		SF6 คลองข่อยบน
55	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
56	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
57	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
58	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
59	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
60	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
61	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณ แยกไฟแดง ตลาดกิลเลน
**** ปฏิบัติงานย้ายแนวระบอบจำหน่าย 22 เควี ให้กรรมทางหลวงชนบทนครปฐม ****
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

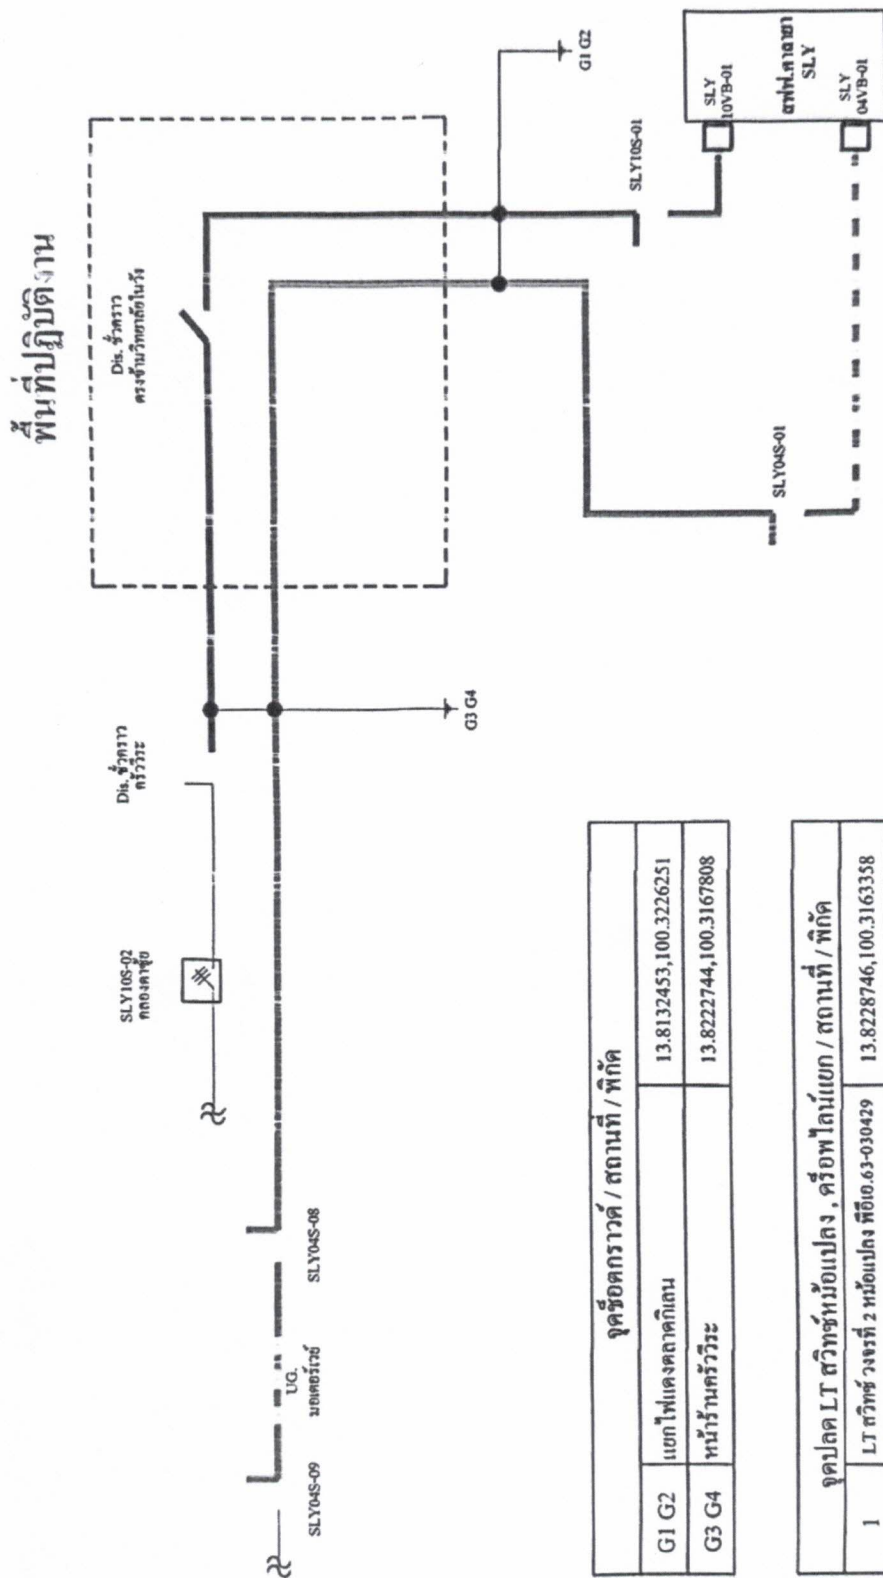

จุดซื้อตรวจวัด / สถานที่ / พิกัด	
G1 G2	แยกไฟแดงตลาดกิลเลน 13.8132453,100.3226251
G3 G4	หน้าร้านครัววิระ 13.8222744,100.3167808


จุดปลด LT สวิตช์หม้อแปลง , เครื่องไฟไลน์แยก / สถานที่ / พิกัด	
1	LT สวิตช์ วงจรที่ 2 หม้อแปลง พิกัด 63-030429 13.8228746,100.3163358
2	ไลน์แยกหมู่บ้านมงคล 13.8191742,100.3190812

หมายเหตุ 1. วงจร SLY04 ตั้งแต่ SLY04S-01 ถึง SLY04S-08 ไม่มีโหลดหม้อแปลงเกาะในไลน์
 2. Dis ชั่วคราวหน้าร้านครัววิระติดตั้งใหม่รอ Hotline เชื่อมเข้าระบบวันที่ 17 เม.ย. 68

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ แยกไฟแดง ตลาดกิโล
**** ปฏิบัติงานแนวระบับจำหน่าย 22 เควี ให้กรมทางหลวงชนบทนครปฐม ****
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

**** ปฏิบัติงานย้ายแวนระบบจำหน่าย 22 เควี ให้กรมทางหลวงชนบทนครปฐม ****

วันที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

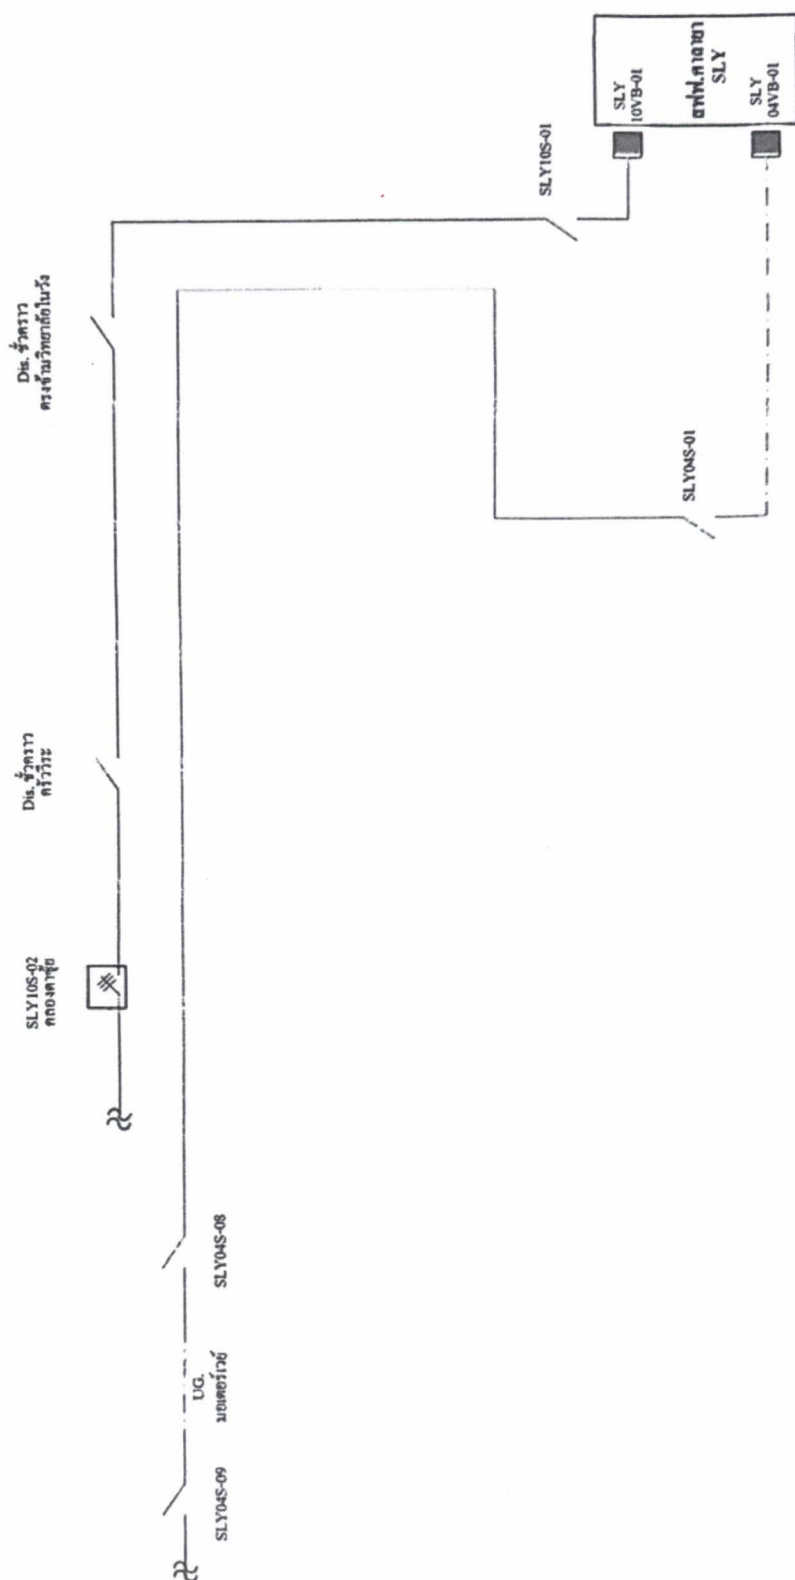



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอตัดกระแสไฟฟ้า (I-๖๗-I-PMN๖๗-HB.๑๐๑๐)

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

วันที่ 28 มี.ค. 2568

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานดัดกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามบจก.ทวีโชคคัลเลอร์ ถึง ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก งานที่ปฏิบัติครั้งนี้ คือ รื้อถอนสาย/พาดสาย ด้าน แรงสูง ระยะทาง ๐.๕๖ วงจร-กม. รื้อถอนเสา ๙, ๑๒.๒ จำนวน ๑, ๙ ต้น ปักเสา ๑๔.๓๐ เมตรพร้อมตอม่อ จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้า ด้าน ☒ แรงสูง ☒ แรงต่ำ(ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ขอให้ ผบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดัดกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมาย ให้ นายหัสวิน วรรณละเอียด ช.ผ.กส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๒๒๗ ๒๕๓๕ เป็นผู้ควบคุมงานและ ประสานงานในการดัดกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ณ ๑๑๗
(นายสุรัช มั่งคิลป์)

ท.ผ.กส.กฟส.พุทธมณฑล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดัดกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล


แผนกก่อสร้าง
๑๕๕๕๒ , ๑๕๕๕๑

E/C ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

- จัดทำประกาศปิดไฟตามแผน และเวลา 08:00 - 17:00 น.
ดังกล่าวข้างต้น
- ประชาสัมพันธ์ และแจ้ง ช.ผ.ก.ที่อยู่ในพื้นที่ อันได้แก่
ลงหน้า

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ช.ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล

29 มี.ค. 68

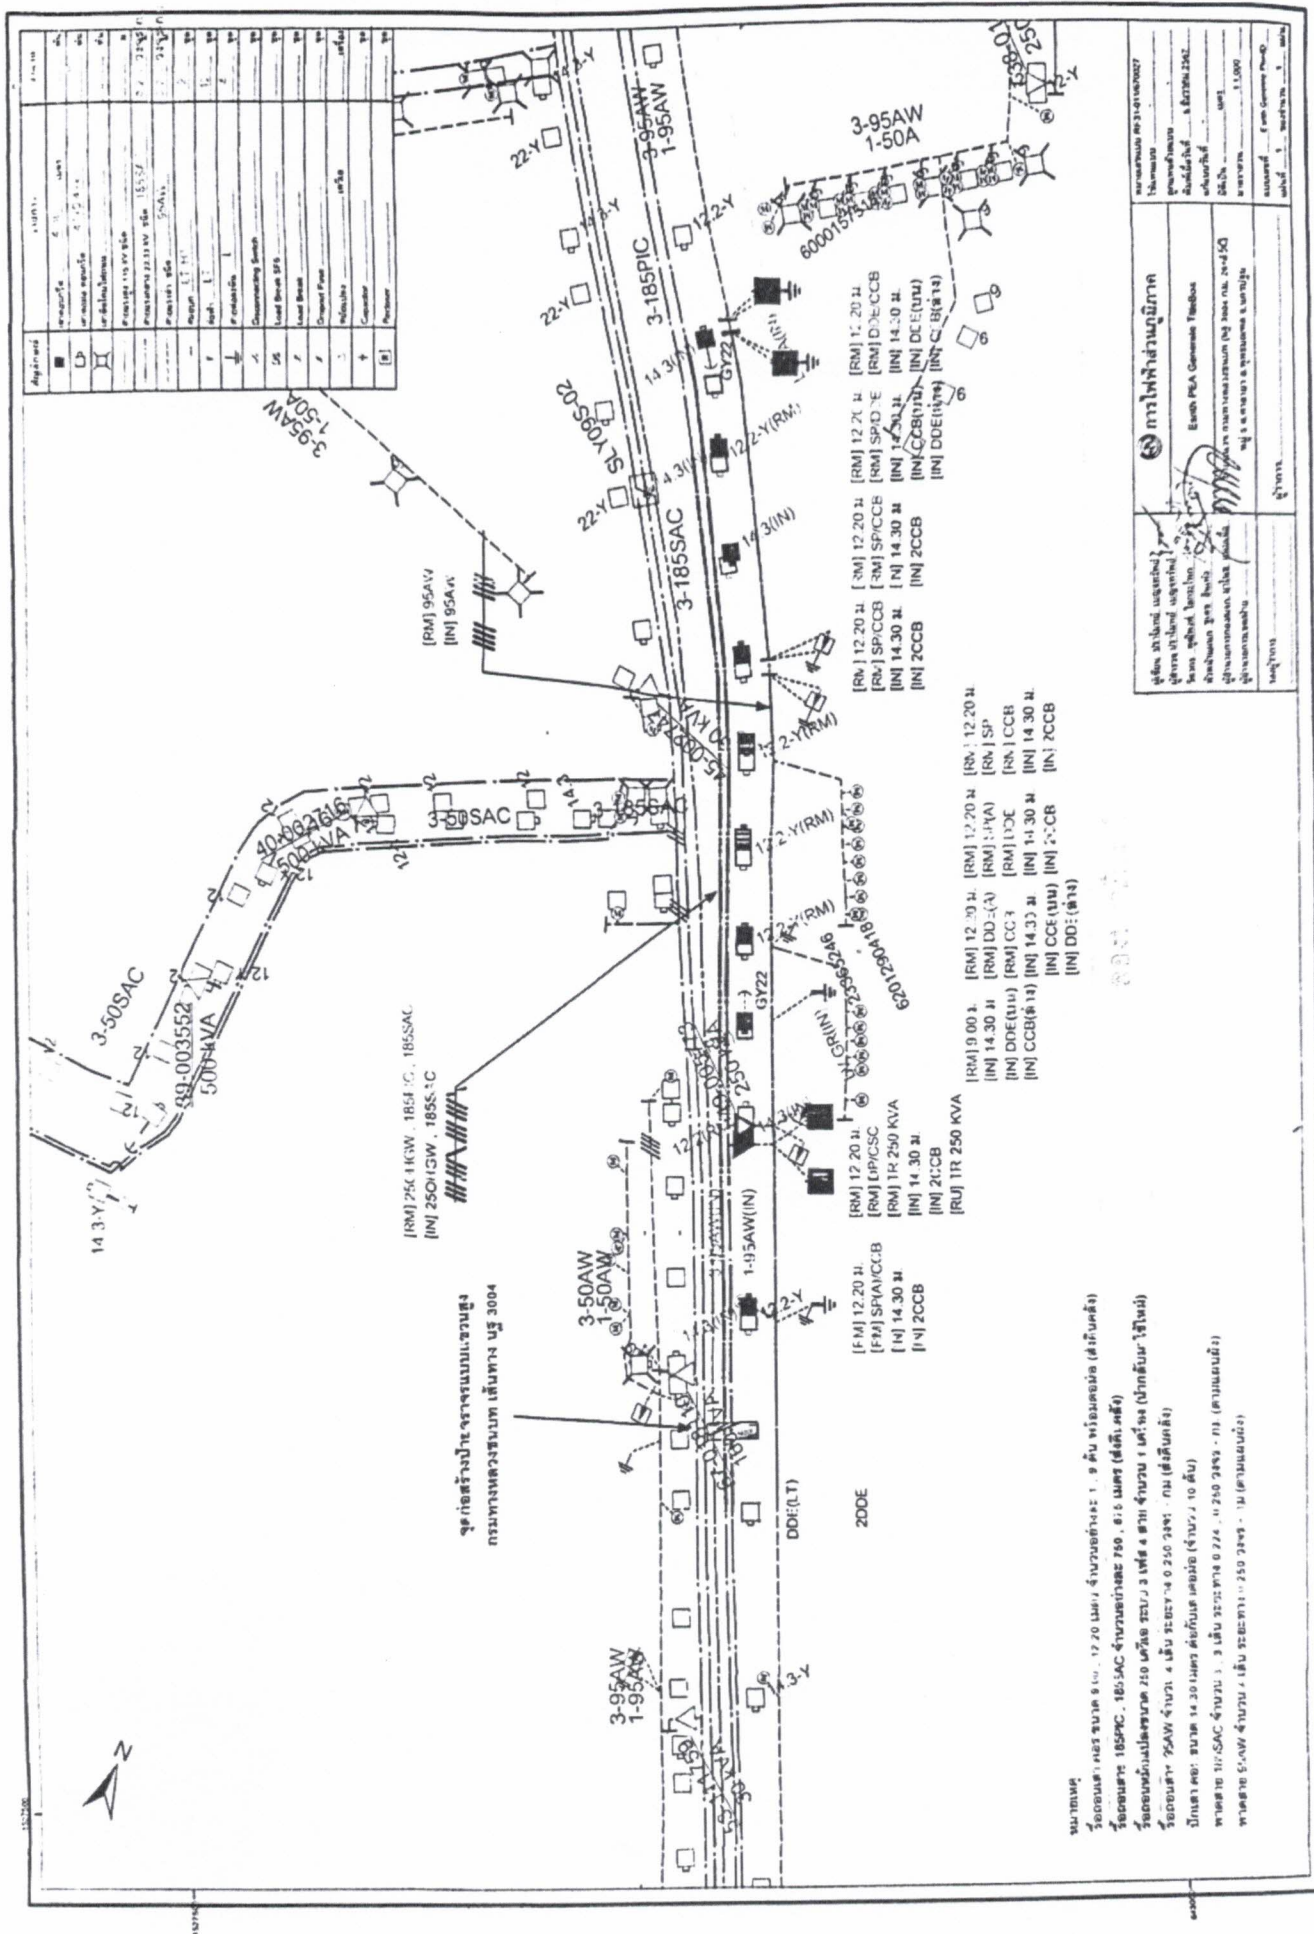

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานย้ายแนวระบบจำหน่ายให้กรมทางหลวงชนบท นครปฐม (WBS I-๒๗-I-PMN๖๗.HB.๑๐๑๐).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แยกไฟแดงตลาดกิโลเมตร ถนน ศาลายา-บางภาษี ขาเข้า (ตั้งแต่ สฟฟ ศาลายา - หน้าครัววีระ).....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายไพรัช พุ่มวงศ์.....

ตำแหน่ง.....ชจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๙๘๙๘๓๖๗.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายหัสวิน...วรรณละเอียด.....

ตำแหน่ง.....ชม.กส.กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๓-๒๒๗๒๕๓๕.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว

.....ชุดงานผู้รับจ้างเหมา หจก.เจริญทอง อิเล็กทริก , ชุดงาน ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปป.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๔๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ผบ.

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 G4ผู้รับผิดชอบ..... ชุดเฉพาะกิจ ผบ.

จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล , ลว.๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ พร้อมแผนผัง Switching

☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล

☒ อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล , ลว.๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปป.) ๐๘๓/๒๕๖๘ , ลว. ๑๐ เม.ย.๒๕๖๘

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ..น.ส.จุฑาวรรณ ตนาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

☐ ไม่แจ้ง เหตุผล.....

☒ แจ้ง จำนวน ๕๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ในพื้นที่ยดับไฟหรือไม่ ไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

☒ จัดประชุมวันที่..... ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ กฟส.พุทธมณฑล

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. , ชจก.(ท) , ผก.กส. , ผบ.ปป. , ชม.ปป. , จป.ว. , พช.ควบคุมงาน , ตัวแทน ผรม.


๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

☒ ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๘ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)

☐ จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

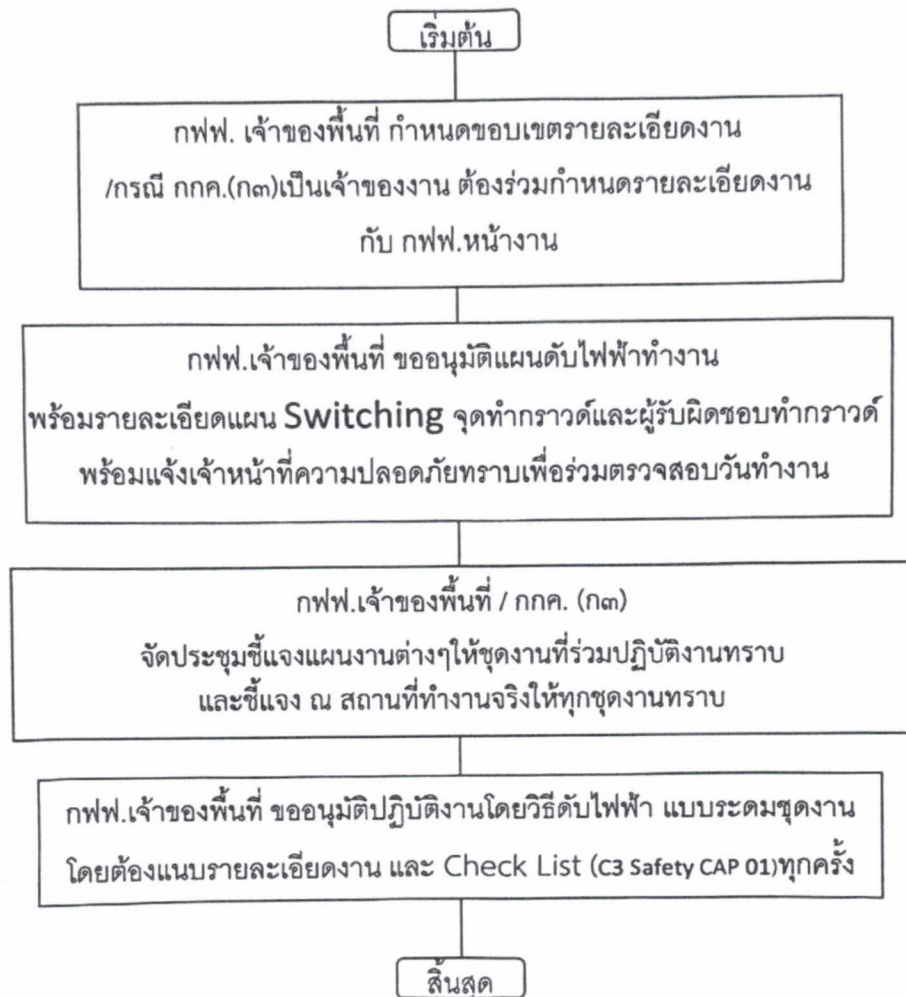



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๐๘๓/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ให้กรมทางหลวงชนบทนครปฐม บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่ สฟ.ศาลายา - หน้าครัววิระ โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส. จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเดช อินเท้ง)

ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ-ตามเสนอ

(นายมานน แนนเื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๔๕๕