



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 เม.ย. 68

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๕๐๓ /๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสนชัย โตอัสมิ

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)  
ตำแหน่ง วศก.๑๐.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอย้ายโหลด เพื่อให้ชุดขอทไลน์สมุทรสาคร แก๊วจุดร้อน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ<br>และบริเวณที่ปฏิบัติงาน                                      | จาก                                                | ถึง                                               | ผู้ควบคุมงาน                                  |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ๑   | EKA๐๖    | ๒๐ เม.ย. ๖๘  | ๑๑.๐๐ น.    | ๑๔.๐๐ น. | ให้ชุดขอทไลน์<br>สมุทรสาคร แก๊วจุด<br>ร้อน ประจำเดือน<br>มีนาคม ๒๕๖๘<br>(เร่งด่วน) | EKA๐๖S-๐๑<br>ตรงข้ามสถานี<br>เอกชัย ๑<br>( CLOSE ) | EKA๐๖S-๐๑<br>ตรงข้ามสถานี<br>เอกชัย ๑<br>( OPEN ) | นายสรนันท์ ประชาญ<br>สิทธิ์<br>โทร.๐๘๖๔๕๖๖๒๔๘ |
| ๒   | EKB๐๔    | ๒๐ เม.ย. ๖๘  | ๑๑.๐๐ น.    | ๑๔.๐๐ น. |                                                                                    | EKB๐๔S-๐๒<br>คลินิกโตเทียม<br>( CLOSE )            | EKB๐๔S-๐๒<br>คลินิกโตเทียม<br>( OPEN )            |                                               |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๔๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสนชัย โตอัสมิ)

ตำแหน่ง วศก.๑๐.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

EKA065-01.

EKA065-01

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟัดเดอร์ EKA06 จาก ๓๖๖๖๖๖๖๖.๑๐๖๖๖๖๖๖ ถึง ๓๖๖๖๖๖๖๖.๑๐๖๖๖๖๖๖ 1.  
ในวันที่ 20 พ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 653/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟัดเดอร์ EKA06 จาก EKA065-02 ถึง EKA065-02 ๓๖๖๖๖๖๖๖.๑๐๖๖๖๖๖๖ 1.  
ในวันที่ 20 พ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่างกร จันทนะศักดิ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวัฒน์ มุกนพร้อม

จุลจก

(ทนายสุรภักดิ์ วังบุญพัก)

๑๓ก. 5 แทน ทพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน         | DIS EKA06S-01 (ตรงข้ามสถานีเอกชัย1) ,SF6 EKB04S-02 (คลินิกไต้เทียม)                                                                                                                                                                     |          |               |                          |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน     | 20 เม.ย. 68                                                                                                                                                                                                                             | ระหว่าง  | 11.00 น.      | ถึง 14.00 น.             |
| 3. ผู้ขอทำงาน           | กฟส.สค.                                                                                                                                                                                                                                 | งานที่ทำ | แก้ไขจุดรื้อน | ตามใบขอปฏิบัติงาน 653/68 |
| 4. เติรียมการสวทซึ่งโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์                                                                                                                                                                                                                |          |               | วันที่ 19 เมษายน 2568    |
| 5. ตรวจสอบสวทซึ่งโดย    |                                                                                                                                                        |          |               | วันที่ 19 เมษายน 2568    |
| 6. อนุมัติสวทซึ่งโดย    |                                                                                                                                                        |          |               | วันที่ 19 เมษายน 2568    |
| 7. สั่งทำสวทซึ่งโดย     | 1. นายพรินทร,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโซ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัธ,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |               |                          |

| ที่                                                                  | รหัสอุปกรณ์                                                   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|
| ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                   |                                                               |                                      |                    |      |              |            |              |
| 1                                                                    | EKB-TP1                                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EKB          |            | -            |
| 2                                                                    | EKB04VB-01                                                    | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | EKB          |            | LOAD 3.23 MW |
| 3                                                                    | SMD-TP1                                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SMD          |            | -            |
| 4                                                                    | SMD04VB-01                                                    | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SMD          |            | LOAD 0.83 MW |
| 5                                                                    | ย้ายโหลด EKB04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMD04                        |                                      |                    |      |              |            |              |
| 6                                                                    | SMD04S-03                                                     | ปลด                                  | ล๊ับ               |      | สค.          | SCADA      | SF6          |
| 7                                                                    | EKB04S-02                                                     | ล๊ับ                                 | ปลด, ล็อคคาน       |      | สค.          |            | SF6          |
| 8                                                                    | ให้ตั้ง MANUAL EKB04VB-01 และ SMD04VB-01 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน |                                      |                    |      |              |            |              |
| 9                                                                    | แจ้งชุด กฟส.สค.ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ EKB04S-02 ได้             |                                      |                    |      |              |            |              |
| 10                                                                   | EKB-TP1                                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EKB          |            | -            |
| 11                                                                   | SMD-TP1                                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SMD          |            | -            |
| ***สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (SF6 EKB04S-02)***                      |                                                               |                                      |                    |      |              |            |              |
| 12                                                                   | หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 EKB04S-02 แล้วเสร็จ                |                                      |                    |      |              |            |              |
| 13                                                                   | EKB-TP1                                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EKB          |            | -            |
| 14                                                                   | SMD-TP1                                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SMD          |            | -            |
| 15                                                                   | ย้ายโหลด EKB04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMD04                        |                                      |                    |      |              |            |              |
| 16                                                                   | EKB04S-02                                                     | ปลด                                  | ล๊ับ               |      | สค.          |            | SF6          |
| 17                                                                   | SMD04S-03                                                     | ล๊ับ                                 | ปลด                |      | สค.          | SCADA      | SF6          |
| 18                                                                   | EKB-TP1                                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EKB          |            | -            |
| 19                                                                   | SMD-TP1                                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SMD          |            | -            |
| 20                                                                   | EKB04VB-01                                                    | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | EKB          |            | -            |
| 21                                                                   | SMD04VB-01                                                    | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SMD          |            | -            |
| ***สิ้นสุด Switching (SF6 EKB04S-02) กฟส.สค.ขอทำที่ EKA06S-01 ต่อ*** |                                                               |                                      |                    |      |              |            |              |
| 22                                                                   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง            |                                      |                    |      |              |            |              |
| 23                                                                   | EKA-TP1                                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EKA          |            | -            |
| 24                                                                   | EKA-TP2                                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EKA          |            | -            |
| 25                                                                   | EKA02VB-01                                                    | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | EKA          |            | LOAD 0.77 MW |
| 26                                                                   | EKA06VB-01                                                    | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | EKA          |            | LOAD 8.0 MW  |
| 27                                                                   | ย้ายโหลด EKA06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก EKA02                        |                                      |                    |      |              |            |              |



## Measurements

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| Bx1 | Max | 92.4 °C |
|-----|-----|---------|

## Parameters

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Emissivity         | 0.95  |
| Refl. temp.        | 24 °C |
| Distance           | 12 m  |
| Atmospheric temp.  | 24 °C |
| Ext. optics temp.  | 20 °C |
| Ext. optics trans. | 1     |
| Relative humidity  | 55 %  |


## Geolocation

|                                                                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Location                                                                                                                              | N 13° 35' 3.06", E 100° 19' 10.71" |
| <a href="http://maps.google.com/?z=17&amp;t=k&amp;q=13.5842,100.3196">http://maps.google.com/?z=17&amp;t=k&amp;q=13.5842,100.3196</a> |                                    |


## Note

EKA06S-01 ตรงข้ามสถานีฯ เอกชัย1

18/3/2025 14:12:03

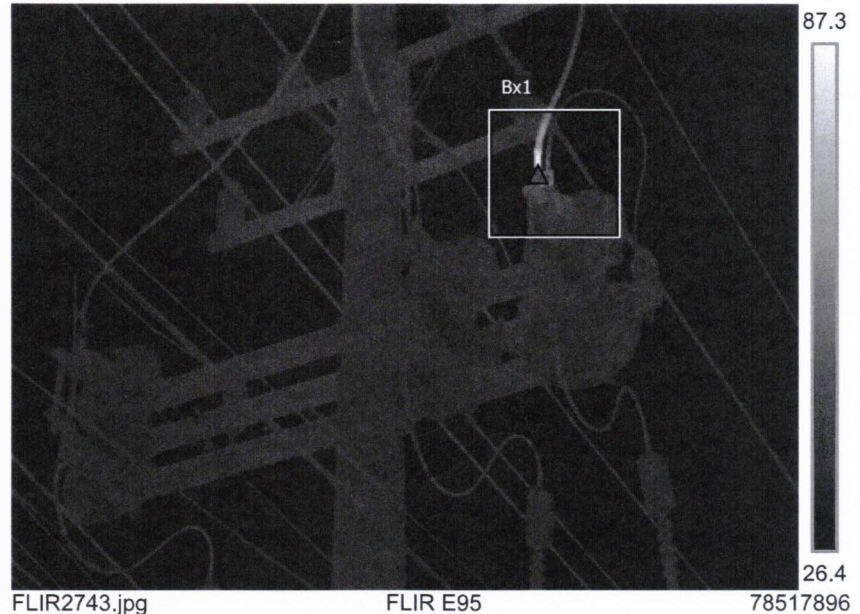

18/3/2025 14:12:03

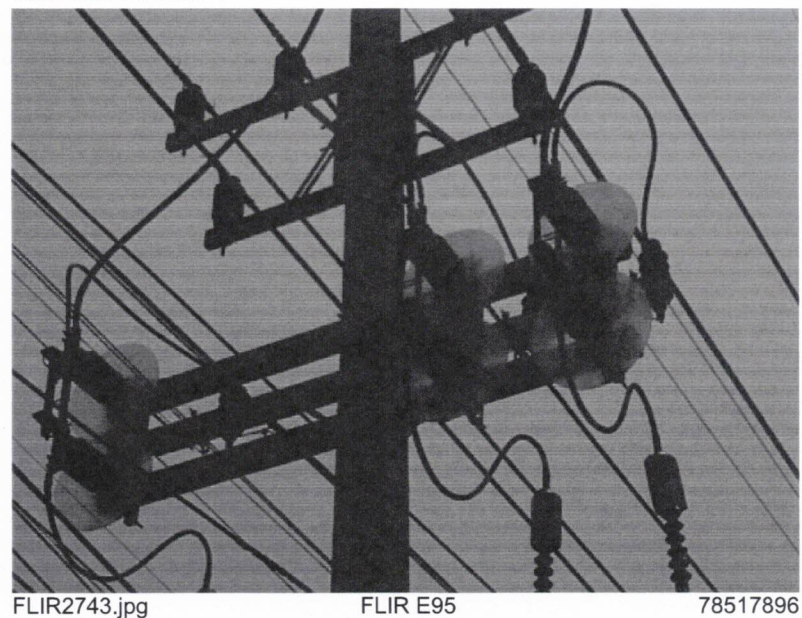

## Text annotations

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Bx1 : จุดย้ายทางปลาเฟส A ด้าน fixed | แก้ไขทันที |
|-------------------------------------|------------|

## Measurements

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| Bx1 | Max | 81.1 °C |
|-----|-----|---------|

## Parameters

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Emissivity         | 0.95  |
| Refl. temp.        | 24 °C |
| Distance           | 25 m  |
| Atmospheric temp.  | 24 °C |
| Ext. optics temp.  | 20 °C |
| Ext. optics trans. | 1     |
| Relative humidity  | 55 %  |


## Geolocation

|                                                                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Location                                                                                                                            | N 13° 33' 12.37", E 100° 17' 5.12" |
| <a href="http://maps.google.com?z=17&amp;t=k&amp;q=13.5534,100.2848">http://maps.google.com?z=17&amp;t=k&amp;q=13.5534,100.2848</a> |                                    |

## Note

EKB04S-02 สาครคลินิกใต้เทียม

18/3/2025 12:31:40

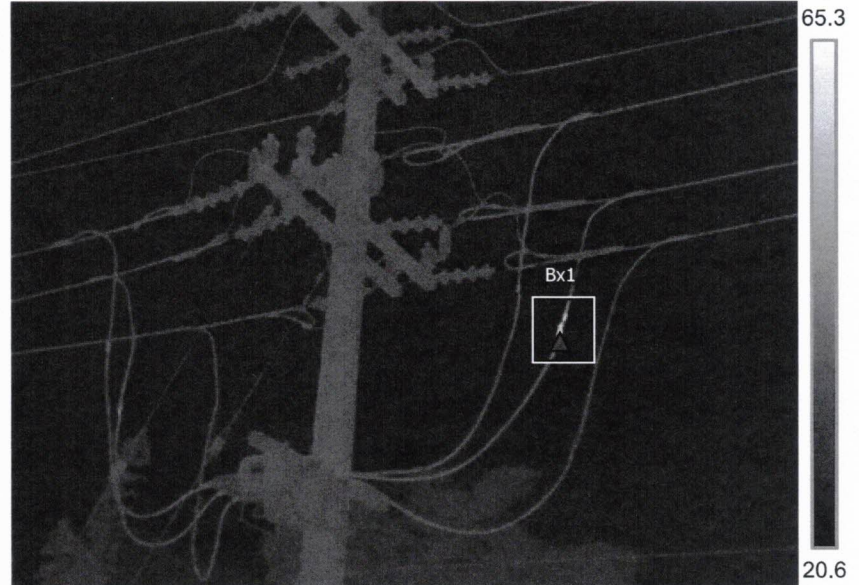


FLIR2739.jpg

FLIR E95

78517896

18/3/2025 12:31:40

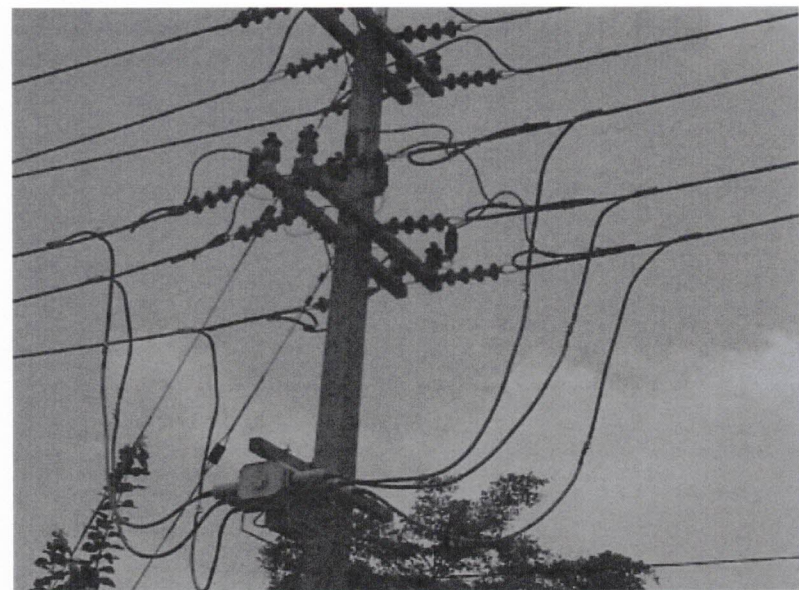

FLIR2739.jpg

FLIR E95

78517896

## Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลส B ด้าน source      แก๊สไนท์