



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

21 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3.นธ.(ปบ) 344 /2568

วันที่ 18 มีนาคม 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พริชาสุวรรณชล

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม2 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BPB12	22 เมษายน 2568	08.00	17.00	สับเปลี่ยน DIS. เป็น SF6 บริเวณ BPB12S-18 บ. พานทอง	BPB12S-12 UG พาน ทอง	DDE หน้า บ. ส.เทรล เลอร์จำกัด	นายจากรู อุปการดี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง หน.ปบ โทร 084-6695431

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.8805373,99.9184485
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.8797963,99.9205959

(นาย นรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB12 จาก UC พานทอง BPB12S-12 ถึง DDE พานทอง

ในวันที่ 22 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 654/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สันติ และ ผอ.กท ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.กฟส.เมืองนครปฐม

จ.จกท
(นางสาวสุภาวดี นวตัญญู)

จกท. 5 11กท ทบ-กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปป.(คฟ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. คฟผ.อฐ., คฟผ.คพ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 4 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 4


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณพานทอง (BPB12)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพส.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย BPB12		ตามใบขอปฏิบัติงาน	654/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	21 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. สุรัชชา,พิชชา,ณัฐกาญจน์,ศักดิ์สิทธิ์,สามารถ 2. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร 3. นครินทร์,พีรภัทร,ขุนทอง,พนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT4A -
3	BPB-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT6A -
4	BPB11R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กรณ.	SCADA	R ห้วยหนองกร่าง
5	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		CB -
6	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT1A -
7	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
8	KSA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองโพธิ์
9	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP1 -
10	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP2 -
11	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		CB -
12	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		CB -
13	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		TP1 -
14	KSA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R แยกรางกระบะ
15	- ย้ายโหลด TMW02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KSA04						
16	KSA04S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ม.6 หนองโสน
17	KSA06R-02	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	R แยกรางกระบะ
18	- ย้ายโหลด TMW02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KSA04						
19	ตรวจสอบ รีโคลสเซอร์ บ้านหุบรักษ์ (ติดตั้งใหม่) อยู่สถานะ <u>ปลด</u>						
20	ตรวจสอบ รีโคลสเซอร์ บ้านหุบรักษ์ (ติดตั้งใหม่) ใบมิตด้าน Source อยู่สถานะ <u>สับ</u>						
21	ตรวจสอบ รีโคลสเซอร์ บ้านหุบรักษ์ (ติดตั้งใหม่) ใบมิตด้าน Load อยู่สถานะ <u>ปลด</u>						
22	Sw.Load	ปลด	สับ		นฐ.		DIS R. บ้านหุบรักษ์ (ติดตั้งใหม่)
23	รีโคลสเซอร์	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นฐ.		R R. บ้านหุบรักษ์ (ติดตั้งใหม่)
24	BPB11S-32	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กพส.		SF6 คลองชลประทานทุ่งลูกนก
25	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทิง

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
62	แจ้ง กฟส.นร. ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ทดแทน DIS รหัส BPB12S-18 (พานทอง) อยู่สถานะ <u>ปลด,ล๊อคคาน</u>						
63	BPB-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT4A -
64	BPB-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT6A -
65	BPB11R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กรณ.	SCADA	R ห้วยหนองกร่าง
66	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		CB -
67	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT1A -
68	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
69	KSA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	SCADA	R หนองโพธิ์
70	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP1 -
71	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP2 -
72	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		CB -
73	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		CB -
74	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		TP1 -
75	KSA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
76	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
77	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
78	แจ้ง กฟส.นร. ให้ชุดฮอตไลน์เชื่อม DDE วงจร BPB12 หน้าบจก.สเทรลเลอร์ โดยใช้วิธีฮอตไลน์ แบบมีไฟได้ (ตามผังแนบ) ได้						
79	เมื่อ กฟส.นร. แจ้งชุดฮอตไลน์เชื่อม DDE วงจร BPB12 หน้าบจก.สเทรลเลอร์ แล้วเสร็จ						
80	แจ้ง กฟส.นร. นำโหลตวงจร BPB12 บริเวณพื้นที่ดับไฟจุดปฏิบัติงาน เข้าระบบ						
81	แจ้ง กฟส.นร. นำโหลตวงจร BPB12 บริเวณพื้นที่ดับไฟจุดปฏิบัติงาน เข้าระบบ แล้วเสร็จ						
82	BPB12S-12	ปลด	สับ		นร.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (พานทอง)
83	- ย้ายโหลต BPB12 บางส่วน กลับจาก NPU07						
84	BPB12S-18	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นร.		SF6 พานทอง
85	รีโคลสเซอร์	สับ	ปลด		นร.		R R. บ้านหุบรัักษ์ (ติดตั้งใหม่)
86	BPB-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT4A -
87	BPB-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT6A -
88	BPB11R-02	Nonreclosing	Normal		กรณ.	SCADA	R ห้วยหนองกร่าง
89	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		CB -
90	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT1A -
91	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
92	KSA04R-01	Nonreclosing	Normal		กฟส.	SCADA	R หนองโพธิ์
93	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP1 -
94	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP2 -
95	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		CB -
96	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		CB -

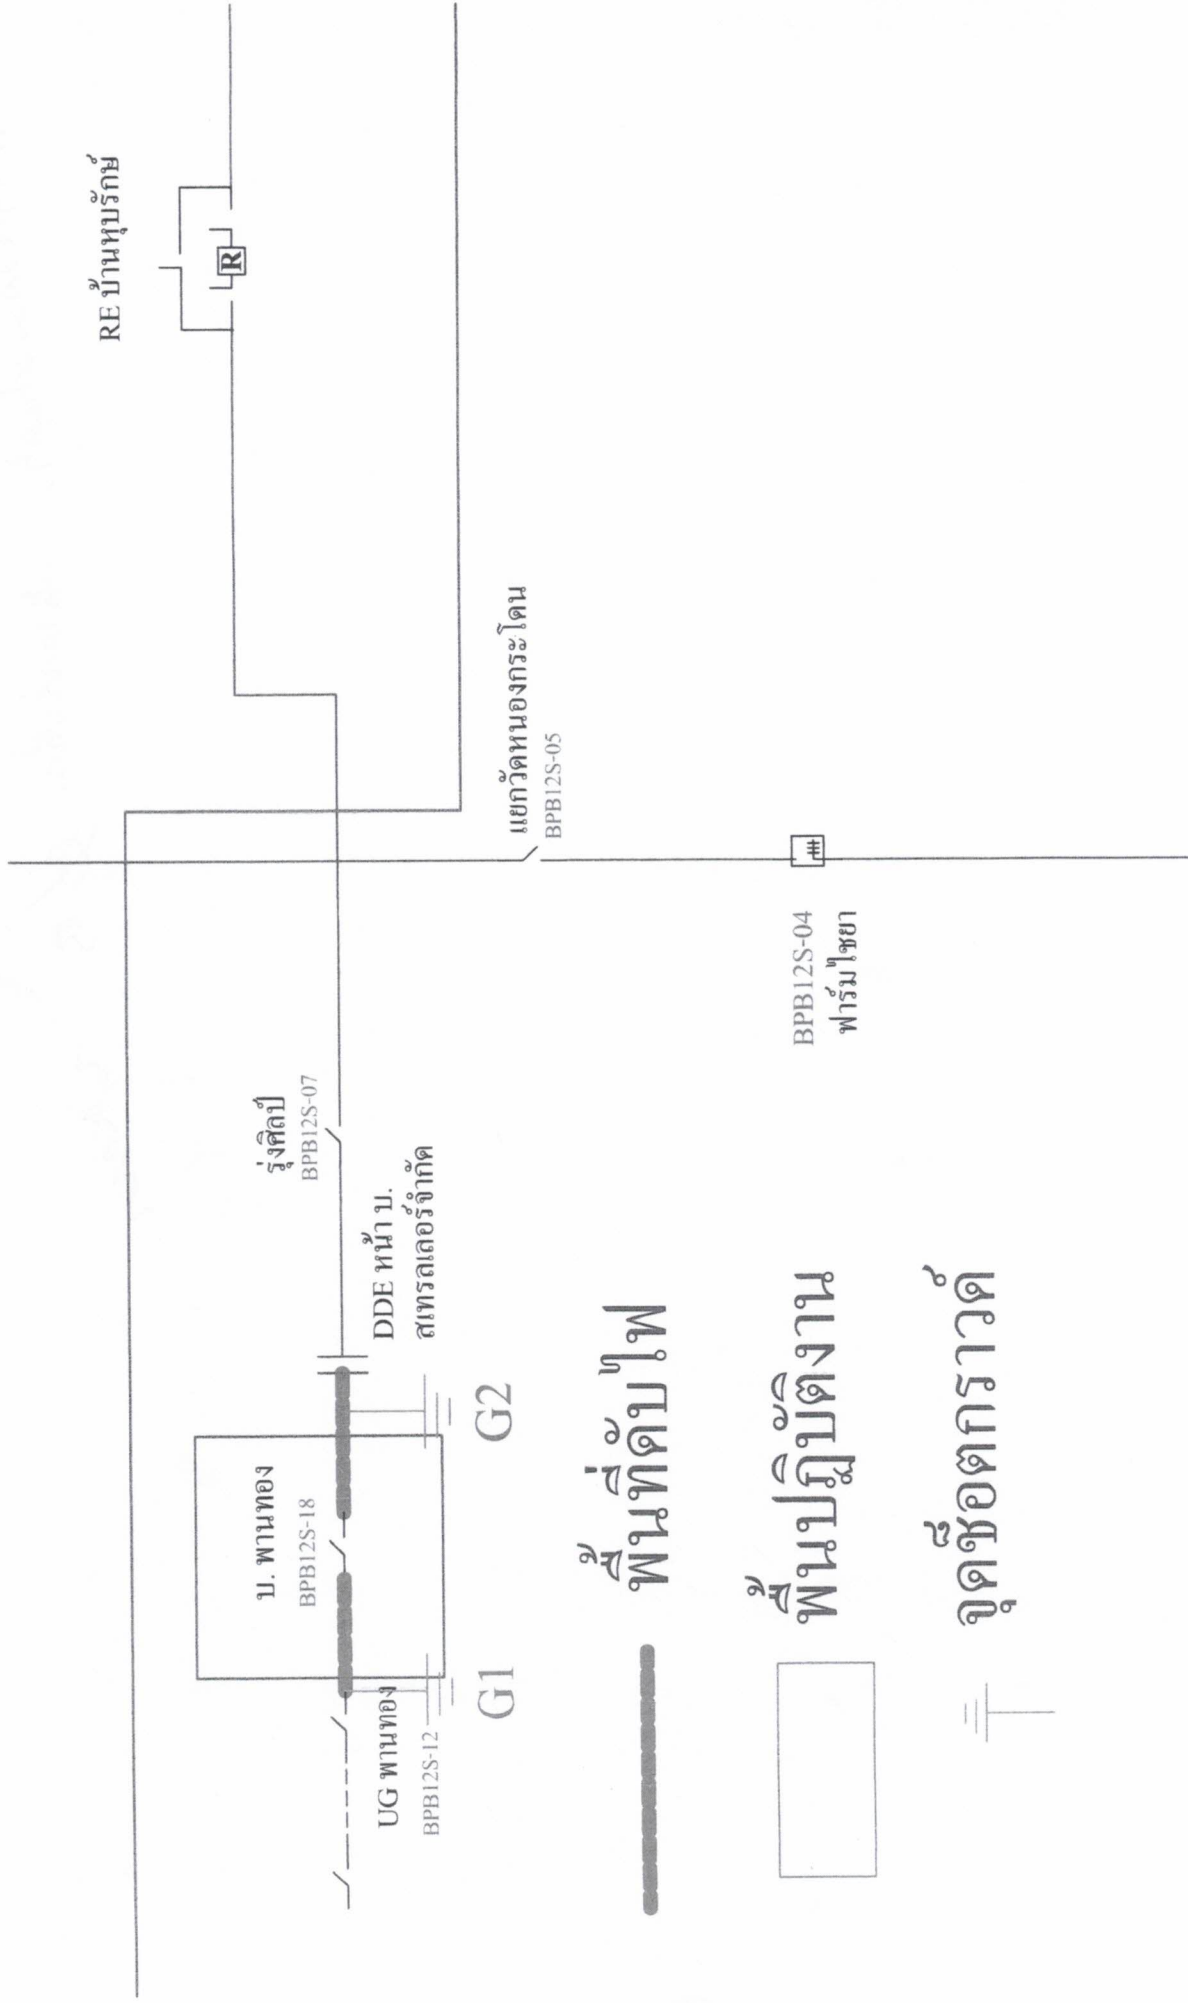

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์