



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

07/05/68

เลขที่ ก.3.กบข.(บส.) 1077/2568

วันที่ 17 เมษายน 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่ง 115kV ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA02YB-01	12 พ.ค.68	08.30 น.	16.30 น.	ปรับปรุงระบบสายส่งเพื่อเปลี่ยน ลูกถ้วยแตกในระบบสายส่ง 115 kV	BEA02YB-01	DTM02YB-01	นายศราวุธ ชื่นจิตร พช.7 ผส.กบข. (ก3) 061-3925596

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรินทร์ ศรีสุทัศน์กุล ตำแหน่ง พช.6 ผส.กบข.(ก3) โทร 097-1975451

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

๑๘เม.ย.๒๕๖๘

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก BEA2YB-01 ถึง DTM2YB-01
ในวันที่ 12 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 656/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ธร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรินทร์ ศรีสุทัศน์กุล
3 พ.ค. 68

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)
อ.ก.5 ๒๓๓๓ ผส. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. บล, กฟผ. ๑๓๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BEA, DTM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

- | | | | | |
|------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ บางเลน 1 - สถานีฯ ดอนตูม | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 12 พ.ค. 68 | เวลา | 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เครือ | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ | วันที่ | 3 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ | 3 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ | 3 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |




ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
2	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- -
3	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
4	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจาก สถานีฯ กำแพงแสน (EGAT)						
5	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
8	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
10	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BEABYS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
12	BEABYS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กบข. รับทราบ						
14	แจ้ง กบข. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1 (115 kV)						
15	แจ้ง กบข. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2 (115 kV)						
16	แจ้ง กบข. ลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
18	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
20	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้ง กบข. ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก (115 kV)						
22	แจ้ง กบข. ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก (115 kV)						
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	BEABYS-01	ปลด	สับ		BEA		- ใบมีด 115 เควี
25	BEABYS-02	ปลด	สับ		BEA		- ใบมีด 115 เควี
26	BEABYB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม คืนจาก สถานีฯ กำแพงแสน (EGAT)						

[illegible]

สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

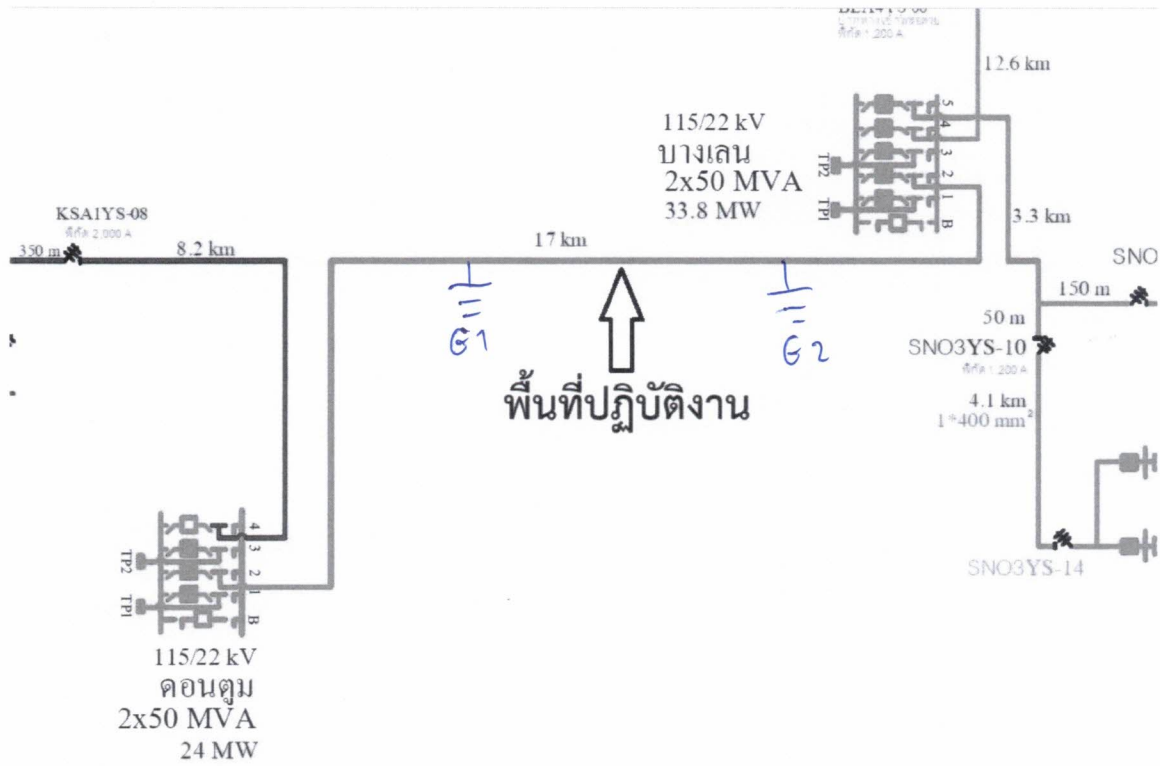

รูปภาพประกอบลูกถ้วยชำรุด

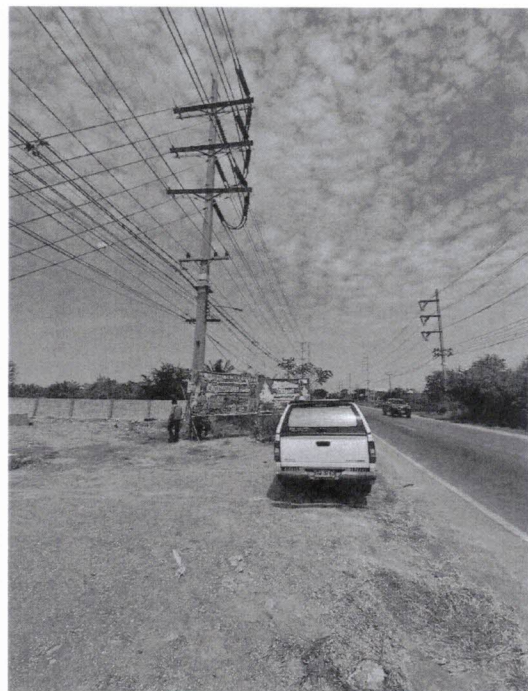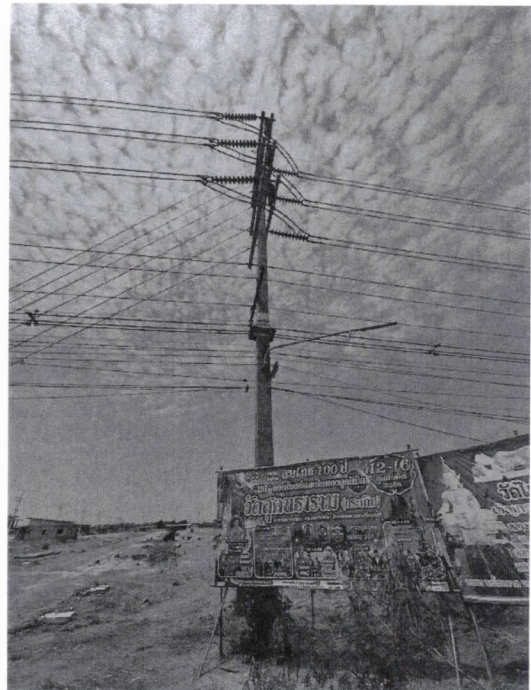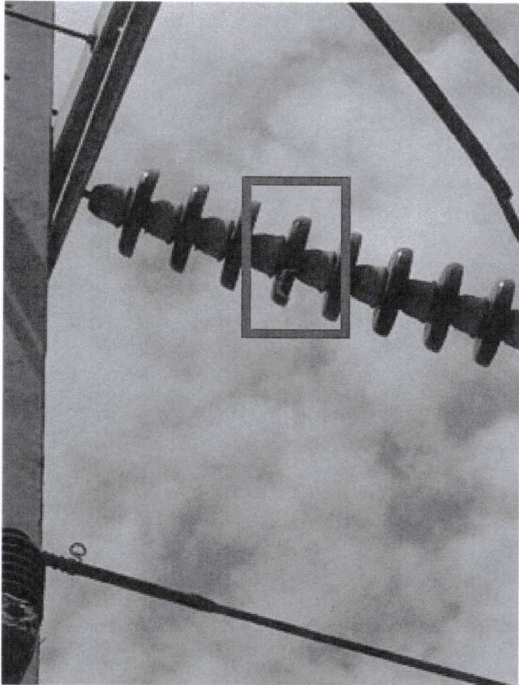

รูปภาพประกอบสายแตกชำรุด

