



Switching Deadline

25 เม.ย. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๒๖๘ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศกร แซ่มโซติ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอต้นกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการงานก่อสร้าง ย้ายแนว ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตลาดหนองหญ้าไซ วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้าเลขวิทยุ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	LWA๐๓	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ต้นกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อ ดำเนินการ งานก่อสร้าง ย้ายแนว ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ตลาด หนองหญ้าไซ (ฮอทไลน์ กระเช้า สุพรรณบุรี)	วงจร พิดเตอร์ ๓ สถานี เลขวิทยุ LWA๐๓	จุดตัด DDE หน้าธนาคาร ธกส. วงจร LWA๐๓ สถานีเลขวิทยุ พิกัด ๑๔.๗๗๕๑๔๖, ๙๙.๙๐๔๕๓๙	สุดไลน์แยก หน้าที่ว่าการ อำเภอหนอง หญ้าไซ วงจร LWA๐๓ สถานีเลขวิทยุ พิกัด ๑๔.๗๗๕๗๐๑, ๙๙.๙๑๐๖๓๙	นาย สุกัญญ์ อังศิริ

เร่งด่วน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุกลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ทพ.กม. โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศกร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LWA03 จาก DQE ทนทานทรจนถึง Dis ซึ่งทางตลาดหลวงใหญ่ได้ปาล์มสาข

ในวันที่ 26 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 14:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 665/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ ~~ห.ค.~~ สุภัตตรา วงศ์บุญชน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสุภลักษณ์ อังศิริ

สุภัตตรา
นางสาวสุภัตตรา วงศ์บุญชน
1๓๓.5 กกน. พ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. นครฯ, กฟภ. ๓๖

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

[illegible]

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่บริการสายไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการงานก่อสร้าง ย้ายแนว ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตลาดหนองหญ้าไซ วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้าเลาขวัญ วันเสาร์ ที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.

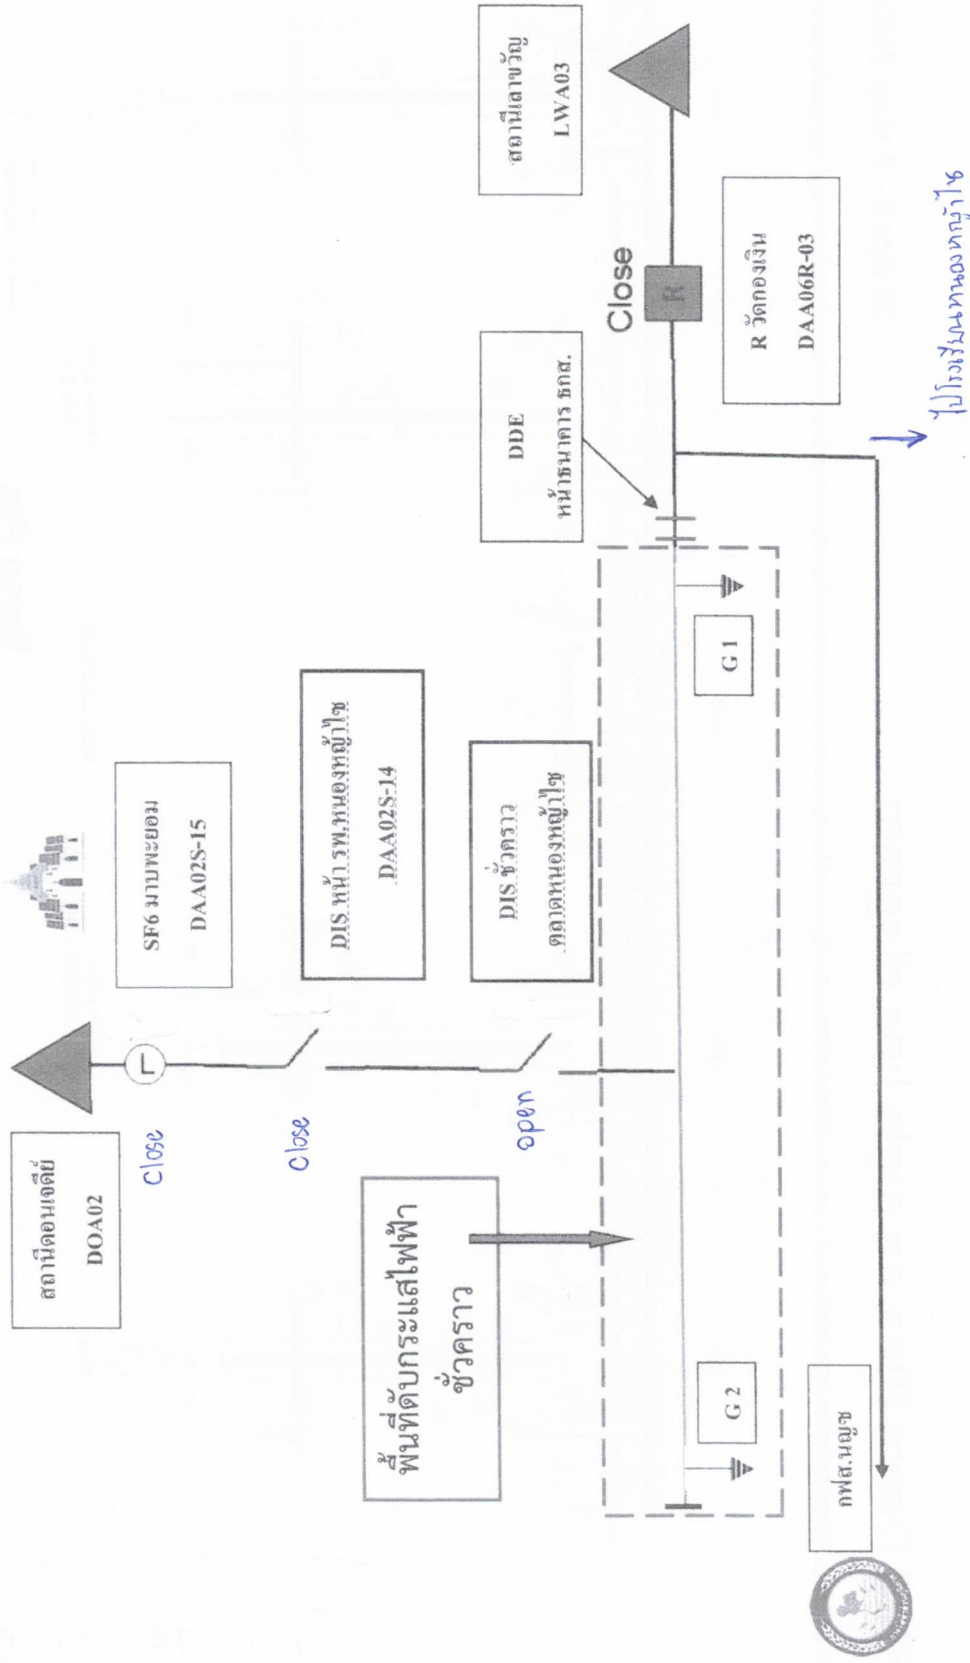

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายไหลกลับสภาพเดิม