



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
28 เม.ย. 2568

เลขที่ ก.๓ บลน.(ป.บ.) ๗๖๐ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หังสุวรรณ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง ๒๒ kV. หน้า สถานีบางเลน ๒ (ชั่วคราว) ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEU3	1 พ.ค.68	08.30 น.	16.30 น.	พาดสายแรงสูง 22 kV.	BEU3S-01	BEU3S-03	นายบุญฤทธิ์ พันธิ บุตร พชง.6
2.	BEU4					BEU4S-01	BEU4S-02	ผจก.กฟส.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ตรงข้ามแอร์ออคิต ถึงจุดแบ่งแดน พุทธมณฑล (ดับไฟฝั่งสถานีบางเลน๒)

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ปป. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการขอตัดไฟแบบเร่งด่วน เนื่องจากสามารถระดมชุดปฏิบัติงานได้ในวันดังกล่าว

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคพ.พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ BEU3 จาก BEU3S-01 ถึง BEU3S-03
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 669/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ BEU4 จาก BEU4S-01 ถึง BEU4S-02
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พชรพล อภิรักษ์ ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(ผอ.นครินทร์ อภิรักษ์)
อ.ก.๓ กทม.พ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟส.บล. กฟส.พทท.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ.(สถานี)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

- | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--------------|--------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ หน้าสถานีบางเลน 2 | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 1 พ.ค. 68 | เวลา | 08.30 น. | ถึง | 16.30 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บล. | งานที่ทำ | พาดสายแรงสูง | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 669/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 | |
| 7. ส่งทำสวิตชิงโดย | 1. นางสาวสุกษิชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ
2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร
3. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
28	BEV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
29	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
30	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
31	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
32	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
33	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
34	BEV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
35	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		
36	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
37	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
38	แจ้ง กฟส.บล. ปลด Short Ground จุด G1						
39	แจ้ง กฟส.บล. ปลด Short Ground จุด G2						
40	แจ้ง กฟส.บล. ปลด Short Ground จุด G3						
41	แจ้ง กฟส.บล. ปลด Short Ground จุด G4						
42	BEU03S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POTHEAD F3
43	BEU04S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POTHEAD F4
44	BEU03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		
45	BEU04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		
46	ย้ายโหลด BEU04 บางส่วนกลับจาก BEV01						
47	BEU04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SCADA	SF6 แอร์ออดิต
48	BEV03S-10	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ก่อนข้ามคลองสภาพร
49	ย้ายโหลด BEU03 บางส่วนกลับจาก SLY04						
50	BEU03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทท.		SF6 ตรงข้ามสำนักพิมพ์ฟิสิกเซ็นเตอร์
51	BEU03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 ตรงข้ามร้านวงษ์พานิชย์
52	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
53	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
54	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
55	BEV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
56	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
57	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
58	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

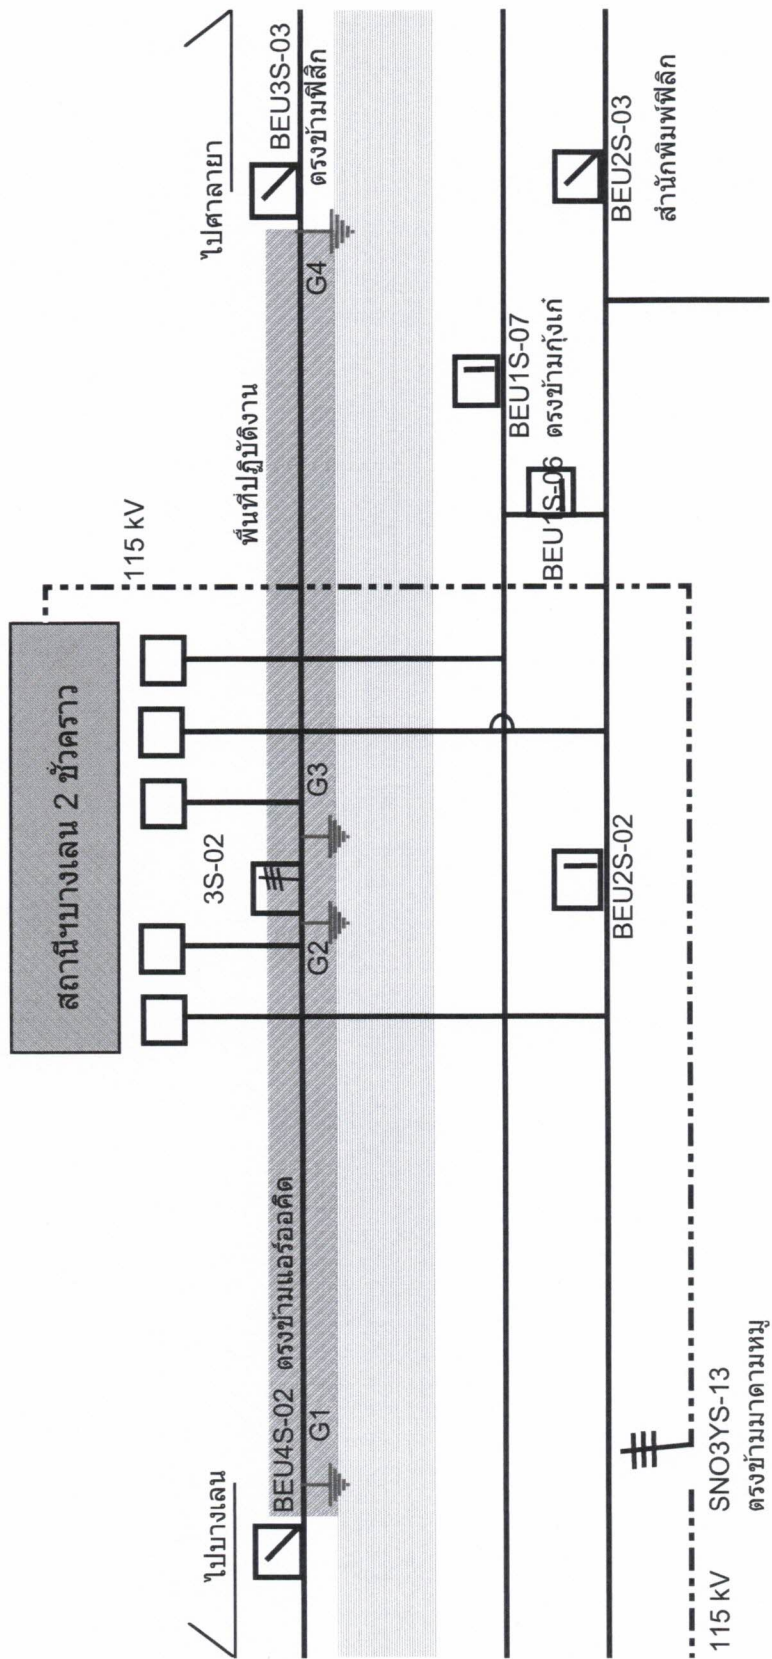

ผังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2568