



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 เม.ย. 2568

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๖๕๙ ๐๕๖๘ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์..พริฐาสุวรรณโชติ ตำแหน่ง ..อภ.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แบนเนื่อ ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ๒ (ชค)
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY04	๒๙ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานพาดสาย อูมเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. (ข้ามถนน ๒ จุด) บริเวณ หน้า สฟฟ. พุทธมณฑล ๓	- SLY04S-08	- SLY04S-03	นายวีรพัฒน์ นาคธัญ ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒.	SLY10	๒๙ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ก้วยเดี่ยวหนุดุ่น	- Dis ชั่วคราว หน้าร้านขนมฟู	
๓.	SLY08	๒๙ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY08S-04	- BEU01S-07 - SLY04S-05	
๔.	BEU02	๒๙ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว แยกเคหะ การเกษตร	- Dis ชั่วคราว อยู่ข้างๆ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนศาลายาบางภาษี (๒ ฟัง) ตั้งแต่ หน้าอยู่ข้างๆ - แยกเคหะการเกษตร และ ตลาดนัดแยกเคหะการเกษตร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ขผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๒๔๑๔๗ Long ๑๐๐.๒๙๒๙๗๗

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๓๕๒๕๑ Long ๑๐๐.๒๙๒๕๐๙๕

(นายมาโนช แบนเนื่อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SLY04 จาก SLY04S-08 ถึง SLY04S-03
ในวันที่ 29 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 675/2568
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ SLY10 จาก DIS ชด. ถังเชื้อเพลิงต้น DIS ชด. น้ำมันขนนพ
ในวันที่ 29 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พีดเตอร์ SLY08 จาก SLY08S-04 ถึง BEU01S-07 SLY04S-05
ในวันที่ 29 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พีดเตอร์ BEU02 จาก DIS ชด. โรงเคหะ ถึง DIS ชด. อู่ช่าง
ในวันที่ 29 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย จิรวัฒน์ พิศมัย ประสานงานการขอดับไฟกับ หจก. ปรานิมาย์ เบลอ.ค.ทรีฟ
25 เม.ย. 68

(นาย จิรวัฒน์ แก้วสินธุ์)
อ.ค.5 บ.ท.น. ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พล.ร. พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผน

แผนผังแนบ 2 แผน

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- บริเวณ อุ้งช้างนุ - แยกเคหะการเกษตร

๑๖	17.00	น
----	-------	---

ตามใบขอปฏิบัติงาน 675/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

1. น.ส.สุภัทษา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกานูญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G3						
32	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G4						
33	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G5						
34	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G6						
35	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G7						
36	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G8						
37	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
38	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
39	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
40	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
41	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
42	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
43	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
44	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
45	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
46	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
47	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
48	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
49	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
50	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
51	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
52	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
53	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
54	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
55	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
56	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G1						
57	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G2						
58	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G3						
59	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G4						
60	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G5						
61	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G6						
62	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G7						
63	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G8						
64	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
65	DIS ชค. BEU02	ปลด	สับ		พทช.		DIS ชค. ช่างนุ
66	SLY08S-04	ปลด	สับ		พทช.		DIS UG มอเตอร์เวย์
67	SLY04S-08	ปลด	สับ		พทช.		DIS UG มอเตอร์เวย์
68	BEU02S-08	ปลด	สับ		พทช.		DIS UG มอเตอร์เวย์
69	SLY08S-05	ปลด	สับ		พทช.		DIS UG มอเตอร์เวย์

[illegible]

****ชุดงาน ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 KV. ****

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.



Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑.๕ เควี) CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒(ทุหมนทล ๓) (WBS P-TDD๐๒-๑-PMINT๐ ๐๐๐๒).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....แนวถนน ศาลา-บางภาษี (๒ ฝั่งถนน) (ตั้งแต่ ซอยศรีกมล - แยกเคหะการเกษตร)

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพทุฒฒณทล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ความคมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัดหาได้) ชื่อ นายไพรัช ท่มวงค์

ตำแหน่ง จาก (ท) กฟส. พรหมนคร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๕๕๕๕๖๖๗

ชื่อช่างฝีมืองานหลัก นายวีรพัฒน์ บวดลาย

ตัวแปร : พช. ๒ นคร กรม (๐๓) | เบอร์โทรศัพท์มือถือ | ๐๘-๙๙๙๙๙๙๙๙

ช่วยยกร่างที่ชำระแล้วส่งมอบให้ด้วยดีจนกว่า

ชื่องาน ผกร.กรย.(ก.๓) และ ชื่องานระดม

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบลจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปป.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๓๓๒.....

๒. กำหนดขงงานเพื่อดับไฟฟ้า / ง่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ผบป.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกรวดข้าวกรวดที่ใด G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 ผู้รับผิดชอบ ชดแก่ไฟฟ้าขัดข้อง ผบ.

จุดที่๒.....ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ..... จัดทำ..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออเนติแผนงานตัวไฟฟ้า ตามบันทึกที่ หนังสือจาก พงษ.๖ ผกร.กรย.(ก.๓) พร้อมแผนผัง Switching

โรงเรียน.....

□ อนุมัติ ตามบันทึกที่ หนังสือจาก พง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓)

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ก.๓ พทท.(ปป.)๘๘๗ /๒๕๖๘, ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

เจ้าหน้าที่ควบคุมการปล่อยยาพิษ พิสูจน์การ

.....

5. แจ้งมติที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

๖. พงศาวดารไทยในสมัยกรุงธนบุรี

☒ แจ้ง จำนวน ๑๕๐ ราย มีข้อบกพร่องจากข้อที่ ๒ เป็นหลักได้หรือไม่

[illegible]

Page 1 of 1

☒ ลงนามและประทับตราของประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้อำนวยการ หรือผู้แทนอื่นใดของบริษัทฯ

.....

๒๖


[illegible]

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดส่งแจ้งมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง (ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือเมื่อ)

☒ มาจดแจ้ง เหตุผล ข้องแย้งเพิ่มเติม: อล. เม.อ. ๒๕๖๖ (ภายใน ๖๐ วัน)

☐ จดชงงานท..... รายงานผู้เขารวมขแจ้ง

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

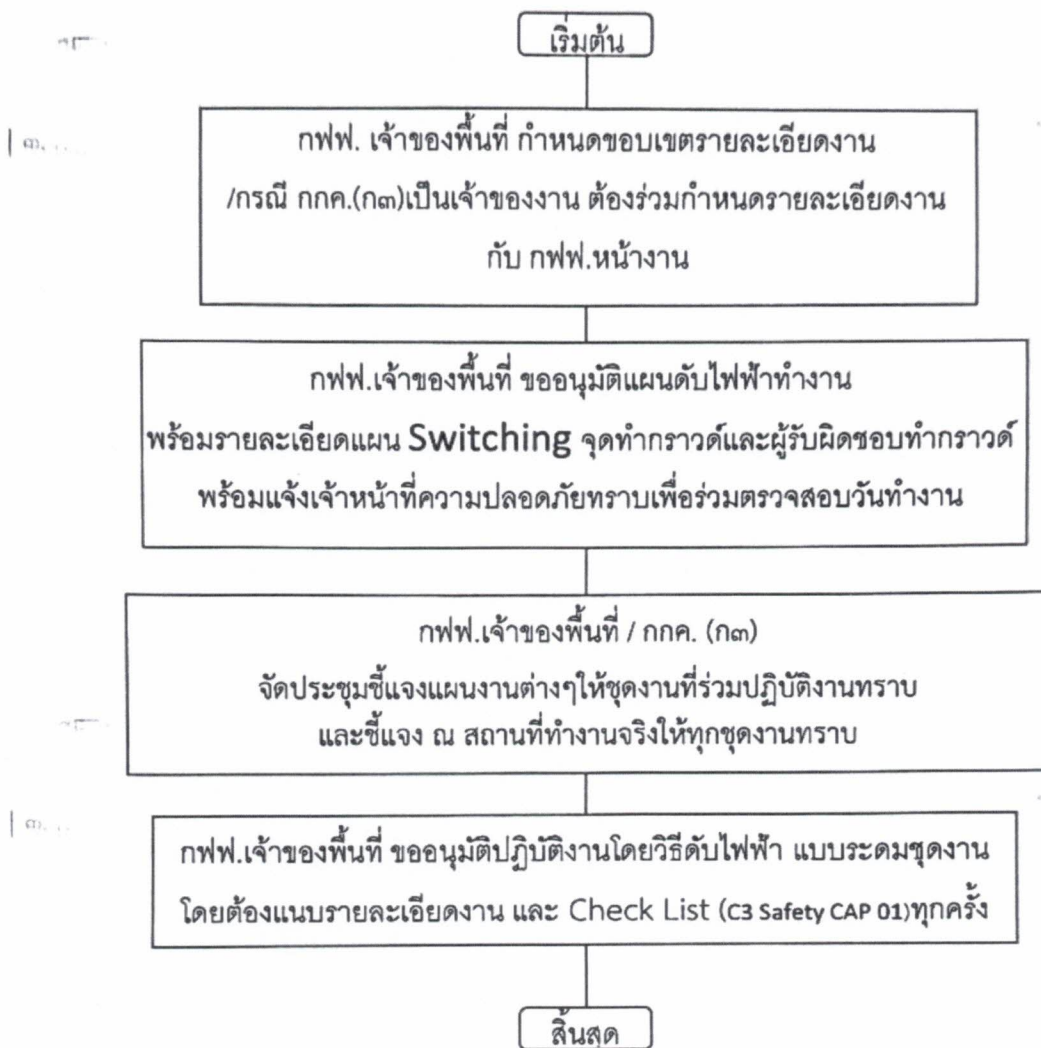



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พท.ช.ม.ท.
เลขที่ 2126
วันที่ 13.05.2568
เวลา 13.53

จาก ผู้ควบคุมงาน
เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.พท.ช.ม.ท.
วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พท.ช.ม.ท. ๓) จ.นครปฐม
เรียน ผจก.กฟส.พท.ช.ม.ท.

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.ทก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒
(พท.ช.ม.ท. ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี
นายวิรัตน์ นาคลัมย์ พช.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ระยะทาง ๐.๐๔๐ วงจร-กม. ข้ามถนน
(๒ จุด)

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
ในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พท.ช.ม.ท. ดำเนินการดังนี้

กฟส.พท.ช.ม.ท.

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ ฝั่งสถานีพท.ช.ม.ท. ๓ และตรงข้ามสถานีพท.ช.ม.ท. ๓
ระบบจำหน่าย ๒๒ KV. และแรงต่ำ ทั้ง ๒ ฝั่งทางถนน

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พท.ช.ม.ท. ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและ
เวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายวิรัตน์ นาคลัมย์)
พช.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

ร/อ สรป. กฟส.มท.

- จัดทำ: ทศกัณฐ์ วัฒนวิเศษ และ ภาณุวัฒน์ และ ประจักษ์
สัมพันธ์ใน สรป. ที่อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงาน

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ชผ.ปบ.กฟอ.พท.ช.ม.ท.
18 เม.ย. 68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พทุมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.)๐๘๘/๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย.(ก.๓) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อพาดสายอลูมิเนียมเปลี่ยนขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ข้ามถนน (๒ จุด) หน้า สฟฟ. พทุมณฑล ๓ งานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (๒ ฝั่งถนน) ตั้งแต่ ปากซอยศรีกมล - แยกเคหะการเกษตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พทุมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พทุมณฑล ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผ.บ.กฟส.พทุมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ผ.บ.กฟส.พทุมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานิช แนนเนื่อ)

ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พทุมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๙๕๕