



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓ พทช.(ปป.) ๖๖๔ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายทังณันท์ พริธราสุวรรณเขต ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนือ ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทช.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY08	๒๔ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานปรับแต่งสาย ส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อเตรียมพร้อมก่อน จ่ายไฟ บริเวณ ขอย รพ.ตุลาการ - แยกเคหะการเกษตร	- SLY08S-04	- BEU01S-07 - SLY04S-05	นายวิรัช นาคสมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เญอจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปป. โทร ๐๙๐-๙๖๒๔๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๕๗๖๖๕๘ Long ๑๐๐.๒๙๔๘๖๓๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๙๓๔๔๘๖ Long ๑๐๐.๒๙๒๓๖๑๒

(นายมาโนช แนนเนือ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ SLY08 จาก SLY04S-04 ถึง BEU01S-07

ในวันที่ 24 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 682/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวิทย์ เลิศมาลี ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.กฟภ.๓ อ.จ.ทพ

23 เม.ย. 68

(นาย จีรวิทย์ เลิศมาลี)
อ.ค.๕ ๖๓๓ ผคฟ.

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.สพทท

อก.บข.(ก.๓), อก.วร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวทซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 2 แผ่น

ฉจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ รพ.ตุลาการ-แยกเคหะการเกษตร | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 24 เม.ย. 68 | เวลา | 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.พทท. | งานที่ทำ | ปรับแต่งสายส่ง 115 เคริ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 682/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ | 23 เมษายน 2568 |
| 7. สิ่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. น.ส.พิชยา,น.ส.สุกษชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโซ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
2	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	ตรวจสอบ SF6 SLY04S-05 คลองขอยบน และ SF6 BEU01S-07 SF6 ตรงข้ามกึ่งเก อยู่สถานะ OPEN+LOCK						
5	SLY08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมท.		DIS UG มอเตอร์เวย์
6	SLY08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมท.		DIS UG มอเตอร์เวย์
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
10	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงราวต์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับ						
14	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2						
16	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	SLY08S-04	ปลด	สับ		พมท.		DIS UG มอเตอร์เวย์
19	SLY08S-05	ปลด	สับ		พมท.		DIS UG มอเตอร์เวย์
20	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ ขอย รพ.ตุลาการ - แยกเคหะการเกษตร
**** ผกร.กรย.(ก.3) ปฏิบัติงานปรับแต่งสายส่ง 115 เควี เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจ่ายไฟ ****
วันหยุดสัปดาห์ที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

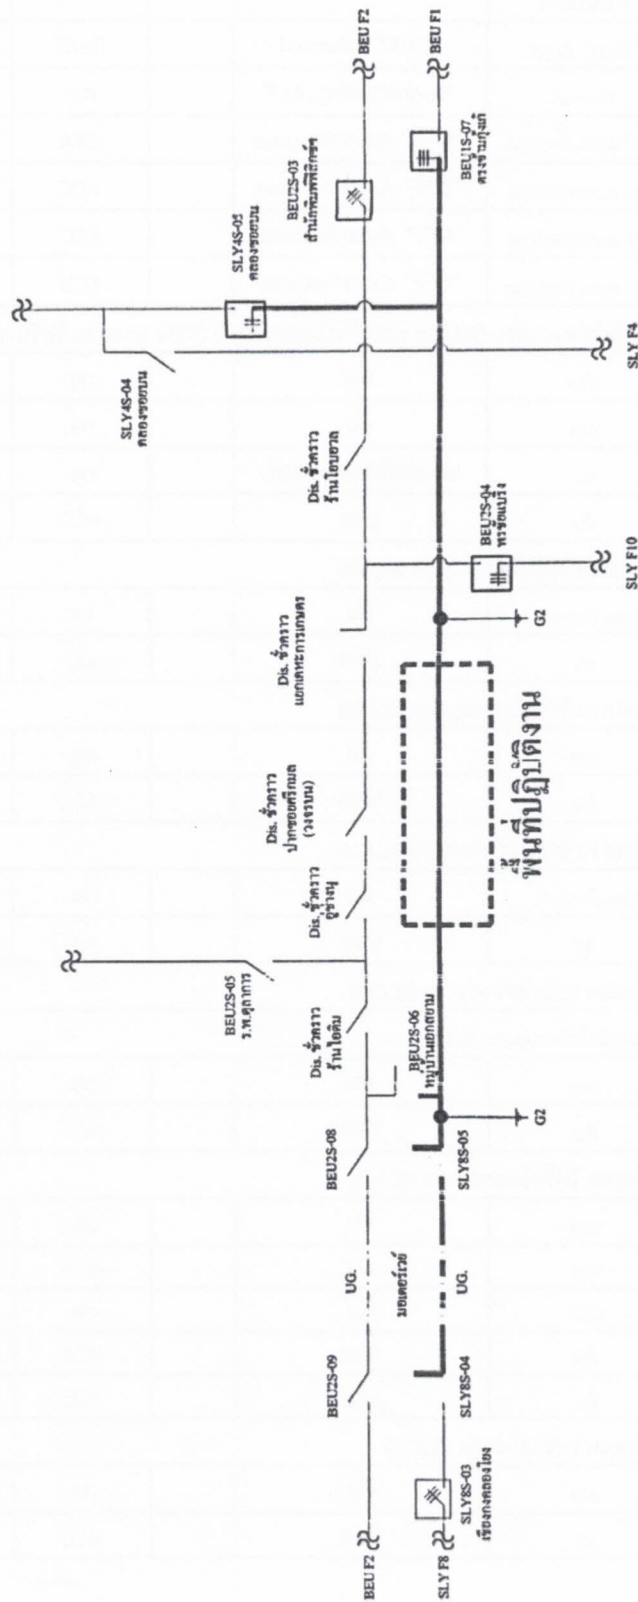

จุดซื้อคร่าวๆ / สถานที่ / พิกัด		
G1	หลัง Dis UG SLY8S-05 (วงจรถ่าง)	13.8572658, 100.2998631
G2	จุดบอกลายก่อนถึงบ้านยาง (วงจรถ่าง)	13.8738486, 100.2923612

หมายเหตุ วงจร SLY08 ตั้งแต่ SLY8S-04 ถึง BEU1S-07 ถึง SLY4S-05 ไม่มีโหลดหม้อแปลงเกาะในไลน์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๐๙๒ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผกร.กรย.(ก.๓) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า ๒๒ เควี วงจร SLY๐๘ เพื่อปรับแต่งสายส่ง ๑๑๕ เควี เตรียมความพร้อมก่อนการจ่ายไฟ บริเวณ ซอย ร.พ.ตุลาการ - แยกเคหะการเกษตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

จาก

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานิช แนนเื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

จาก

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๕๕๕