



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) 3๓๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายศาตวัต ครอบประกอบกิจ

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB07	2 พ.ค. 19 เม.ย. 68 ถึง 20 มิ.ย. 68	00.00	00.00	งานก่อสร้าง อาคารรังสี/ รพ. นครชัยศรี	- DIS ชค หน้า วัดใหม่ฯ	- DIS ชค. หอพักโทร	น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.5 ผบ.กฟส.นช. 085-3614203

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่งวศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๙๒๔๙๗๒ Long ๑๐๐.๑๙๔๑๐๖

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๙๒๔๙๗๒ Long ๑๐๐.๑๙๔๑๐๖

(นายศาตวัต ครอบประกอบกิจ)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟัดเดอร์ NCB7 จาก DIS ชด.วัดในรัชชิต ถึง DIS ชด.ตรังหิโศคาร
ในวันที่ 2 ธค. ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 683/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟัดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล คำประไพ ประสานงานการขอดับไฟกับ ช.ว. ชัยมงคลา มจรณ์

1 ผค. ๖8


(นาย พิศาล คำประไพ
ผค. 7 ปรกภค๓๔ ผค.๓๔.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก. ๑๔๕. ๕๕.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณโรงพยาบาลนครชัยศรี | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 2 พ.ค. - 20 มี.ย.68 | เวลา | 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.นช. | งานที่ทำ | ดับไฟให้ รพ.ก่อสร้างอาคารไกล่ระบบแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 683/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายพิชชา กลิ่นประทุม | วันที่ | 1 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | วันที่ | 1 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | |  | วันที่ | 1 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช
3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
2	** ดับไฟต่อเนื่อง ถ้าหากมีความจำเป็นต้องจ่ายไฟฉุกเฉิน ให้ติดต่อ คุณพัฒนสุดา(อมสิน) 085-3614203 **						
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
4	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- โหลด 3.0 MW
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
6	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 1.6 MW
7	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 1.0 MW
8	ย้ายโหลด NCB 7 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC 3						
9	NCB07S-14	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 วัดตุ๊กตา
10	NCB07S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หน้าวัดโคกแขก
11	DIS ชั่วคราว โล้น NCB7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามไทยโทเร
12	NCB07S-14	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 วัดตุ๊กตา
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
14	DIS ชั่วคราว โล้น NCB7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดใหม่สุปดิษฐาราม
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
16	ไม่มีข้อตกขาวด์ ดับไฟเนื่องจากทำงานใกล้ระบบแรงสูง						
17	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
19	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
20	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
21	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
22	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
23	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
26	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
27	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
28	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
29	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	DIS ชั่วคราว โล้น NCB7	ปลด	สับ		นช.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดใหม่สุปดิษฐาราม
32	ย้ายโหลด NCB 7 บางส่วนกลับจาก SAC 3						
33	NCB07S-14	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 วัดตุ๊กตา
34	DIS ชั่วคราว โล้น NCB7	ปลด	สับ		นช.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามไทยโทเร
35	NCB07S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หน้าวัดโคกแขก
36	NCB07S-14	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 วัดตุ๊กตา
37	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
38	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
39	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
40	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
41	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....งานก่อสร้างอาคารรังสี			
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....รพ.นครชัยศรี			
วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน.....๑๙ เม.ย - ๒๐ เม.ย ๒๕๖๘ เริ่มเวลา.....๐๐.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา.....๐๐.๐๐ น.			
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี			
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)			
ชื่อ.....นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง.....ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี			
เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙-๙๕๔๙-๓๕๓๙		ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....U-๒	
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก.....น.ส.พัฒนสุตา พงษ์เผ่า			
ตำแหน่ง.....วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี		เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘-๕๓๖-๑๔๒๐๓ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....	
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กฟภ.			
๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า.....น.ส.พัฒนสุตา พงษ์เผ่า วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๒)			
๒.ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑.....		ผู้รับผิดชอบ.....	
จุดที่ ๒.....	ผู้รับผิดชอบ.....	จุดที่ ๓.....	ผู้รับผิดชอบ.....
จุดที่ ๔.....	ผู้รับผิดชอบ.....	จุดที่ ๕.....	ผู้รับผิดชอบ.....
จุดที่ ๖.....	ผู้รับผิดชอบ.....	จุดที่ ๗.....	ผู้รับผิดชอบ.....
๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....พร้อมแผนผัง Switching			
๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....			
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....			
๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่			
☒ ไม่มีข้อทักท้วง ☐ ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....			
วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....			
๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน			
วันระดมหรือไม่			
☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล.....			
☒ จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่.....๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ สถานที่ประชุม.....ห้องประชุม ชั้น ๑			
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม.....ชก.(ท) , ผบ., จป. และ รพ.นครชัยศรี			
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่			
☐ ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....			
☒ ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่.....๑๙ เมษายน ๒๕๖๘			

Cm Safety CAP ๐๑


หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แร่งดิน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า


(นายชลิต สีขาวขำ)

ผ.บ.กฟส.นครชัยศรี

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

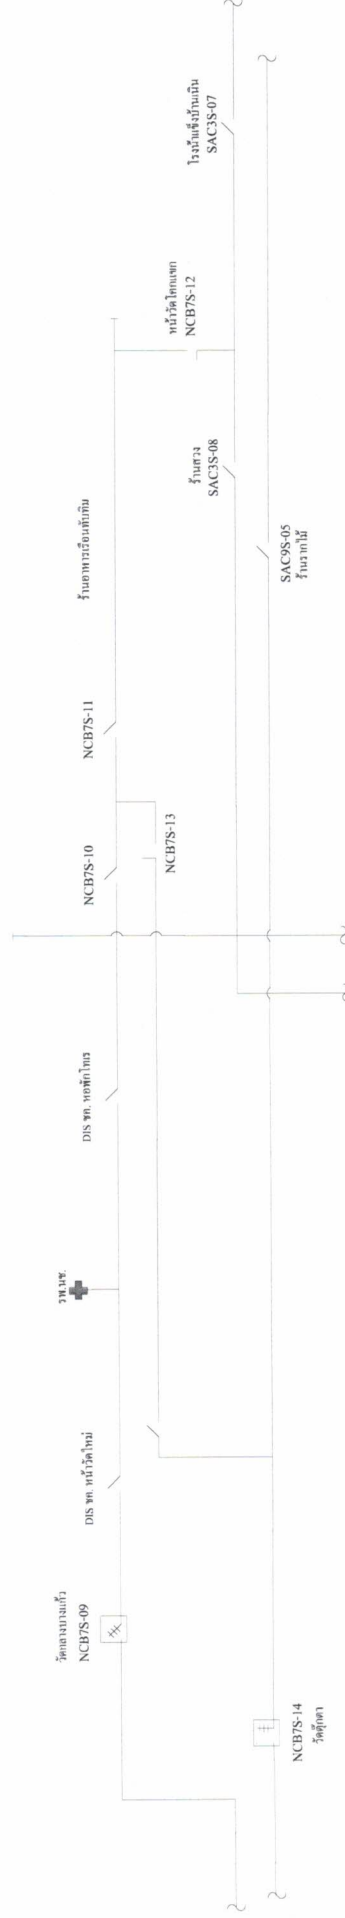

สถานะการจ่ายไฟฟ้าขณะปฏิบัติงาน

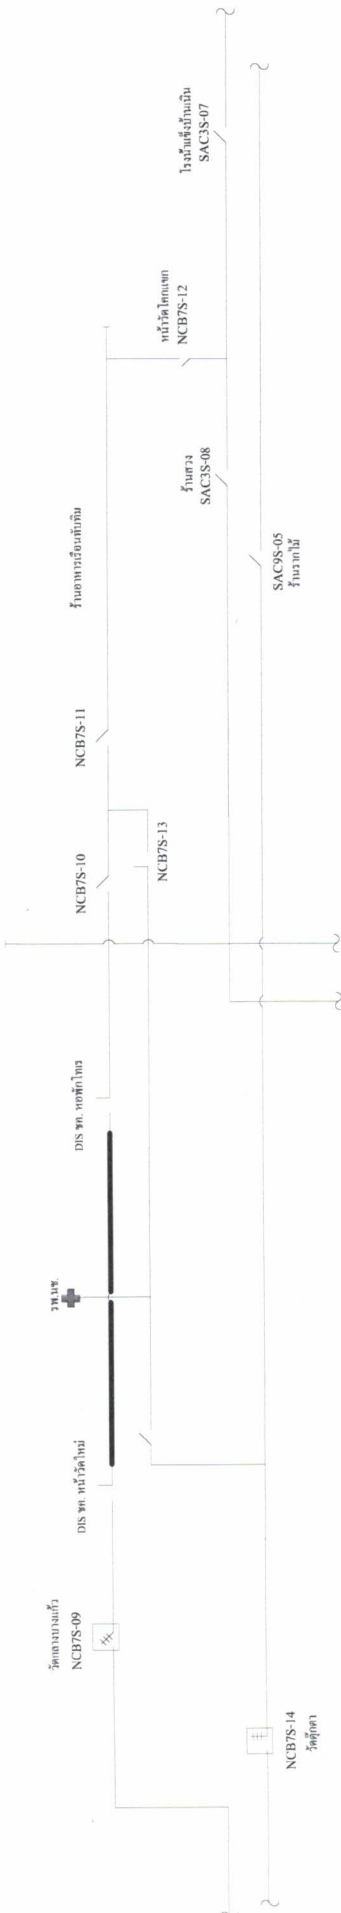



กฟส.นครชัยศรี
เลขที่ 2757
วันที่ 18/4/68 เวลา 10.34 น.

ที่ นฐ. ๐๐๓๓.๓/๕๑๕

โรงพยาบาลนครชัยศรี ๕ หมู่ ๓
ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตถอนการตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงและระงับใช้

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานครชัยศรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพบริเวณก่อสร้างอาคาร

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลนครชัยศรี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร รังสีร่วมรักษา ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น ก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนครชัยศรี แต่ด้วยพบว่าระหว่างก่อสร้างขึ้นโครงสร้างของอาคารบนชั้นที่ ๓ และ ชั้น ๔ พบว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านใกล้ตัวอาคาร อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการ และเกิดความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก่อสร้างของอาคารดังกล่าว จึงขออนุญาตถอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานครชัยศรี เข้าดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ของเมนที่เข้าใกล้ตัวอาคารพร้อมระงับการใช้ โดยเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ มอบหมายให้นายปติภัทร สายทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๙๐๘๓๔๑๕ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

- ช.ก. (ท), บพ. ปบ

ดำเนินพร

ขอแสดงความนับถือ

(นายณเรศ มณีเทศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี

(นายณพรัตน์ เคารพไทย)

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๑๕๖ ต่อ ๓๕๐๘

โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๑๐๓๐

ช.ก. บพ.ฟ.

เลื่องทราบ

(นายชลต สิวาชา)

18 106 68

“ ทนโลก ทนสมัย ทนท่วงที ”



