



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

..... 30 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๔๗๗ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต.)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ให้ชุดฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี เปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ เควี บริเวณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๓ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอดับไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ให้ชุดฮอท ไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี เปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ เค วี บริเวณ สนามกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร	สถานีฯ สค.๔	SME๐๒YS-๐๘ วัดกลางอ่างแก้ว	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๒ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสดำรง ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสดำรง ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสดำรง
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMEZYR-08 ถึง Smp44B-01
ในวันที่ 3 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 685/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนาศาสตร์ไพฑูริย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจิรพันธ์ บุณยวงษ์


(นายดอนชัย ขำไพฑูริย์)
นายก อบจ.บุรีรัมย์ ผอ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กป.ร.๓๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจก. 2 (สถานี Smp)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----|--|--------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| | | ปกติก่อน | | | | | | |
| | | ดำเนินการ | | | | | | |
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง | | | | | | | |
| 2 | SMO01YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMO | | - | - |
| 3 | SMD03YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMD | | - | - |
| 4 | ตรวจสอบ SME02YB-03, SME03YB-03, SME04YB-01 จ่ายไฟ Close loop ปกติ | | | | | | | |
| 5 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. | | | | | | | |
| 6 | SMD03YB-01 | สับ | ปลด | | SMD | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | SMD03YS-02 | สับ | ปลด | | SMD | | - | ใบมิด 115 เควี |
| 8 | SMD03YS-03 | สับ | ปลด | | SMD | | - | ใบมิด 115 เควี |
| 9 | SME02YS-08 | สับ | ปลด ล็อคกุญแจ | | สค. | | ABS | วัดกลางอ่างแก้ว |
| 10 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ควบคุมงาน รับทราบ | | | | | | | |
| 11 | แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | | |
| 12 | แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้ | | | | | | | |
| 13 | SMO01YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMO | | - | - |
| | ***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก*** | | | | | | | |
| 14 | เมื่อ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | | |
| 15 | SMO01YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMO | | - | - |
| 16 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | | |
| 17 | SME02YS-08 | ปลด ล็อคกุญแจ | สับ | | สค. | | ABS | วัดกลางอ่างแก้ว |
| 18 | SMD03YS-02 | ปลด | สับ | | SMD | | - | ใบมิด 115 เควี |
| 19 | SMD03YS-03 | ปลด | สับ | | SMD | | - | ใบมิด 115 เควี |
| 20 | SMD03YB-01 | ปลด | สับ คง "OFF"AutoReclose | | SMD | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 21 | SMO01YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMO | | - | - |
| 22 | SMD03YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMD | | - | - |
| | ****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด**** | | | | | | | |

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

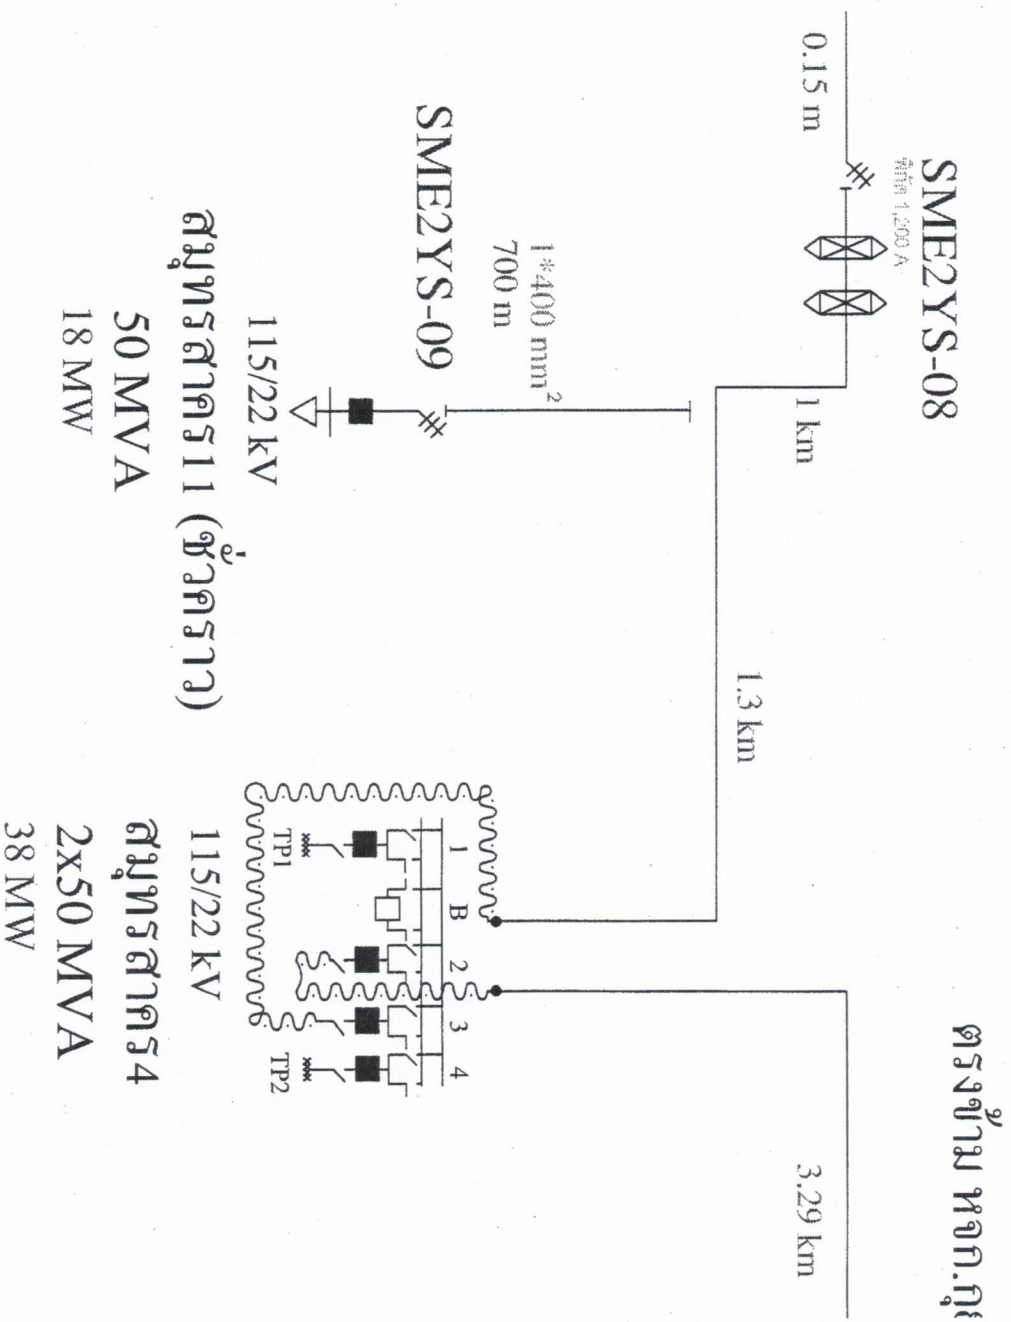

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

ตรงข้าม หจก.1

