



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

25 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๗๕/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสกรี้

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผมต.กฟส.กทบ. และ ชุดขอทไลน์ กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้ง มิเตอร์แบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สพร. วงจรแรงสูง KTD09 และติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน DISCONNECTING SWITCH บริเวณ จุดแบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สพร. ผังตรงข้ามอุปกรณ์ป้องกันรหัส KTD05R - 01 สถานีไฟฟ้า กระทบแบบ 5 ตามแผนผังแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KTE 07 (เดิมรับ ไฟจาก KTD 05)	27 เม.ย. 2568	9.00 น.	16.00 น.	ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สพร. วงจรแรงสูง KTD09 และติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน DISCONNECTING SWITCH บริเวณ จุดแบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สพร. ผังตรงข้ามอุปกรณ์ป้องกันรหัส KTD05R - 01	ปลดจุดเชื่อมต่อสายแรงสูงหัวเสา DDE โดยชุดงานขอทไลน์	ปลายสายวงจรใหม่ ในพื้นที่ของ กฟส.สพร. (สี่แยกปล่องเหลี่ยม)	นายอนุกุล แสงเดชะ พง.7 ผมต. กฟส.กทบ. โทร. 086 - 0117981

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ตั้งแต่ จุดเชื่อมต่อสายแรงสูง DDE ผังตรงข้ามอุปกรณ์ป้องกันรหัส KTD05R - 01 จนถึง ปลายสายวงจรใหม่ ในพื้นที่ของ กฟส.สพร. (สี่แยกปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชมชาติ ชูระกิจจำนง ตำแหน่ง ชผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. 086 - 5960904

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.678086, 100.250362
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.674475, 100.243443

(นายมาโนช วาสกรี้)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTE7 จาก DDE ถึง ปลายเคเบิล

ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 687/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นายเชมชาติ ชูระกิจจำนง ประสานงานการขอดับไฟกับ ผค. กฟส.กทบ. อร. กิจจำนง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สพ.(ก๓), อก.วว.(ก๓), ผจก. กฟส. กทบ. กฟส. สพร.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 2..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

เพื่อให้ชุดงาน ผมต.กฟส.กทบ. และชุดฮอทไลน์ กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สพร. วงจรแรงสูง KTD09

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 2568 เวลา 9.00 – 16.00 น.

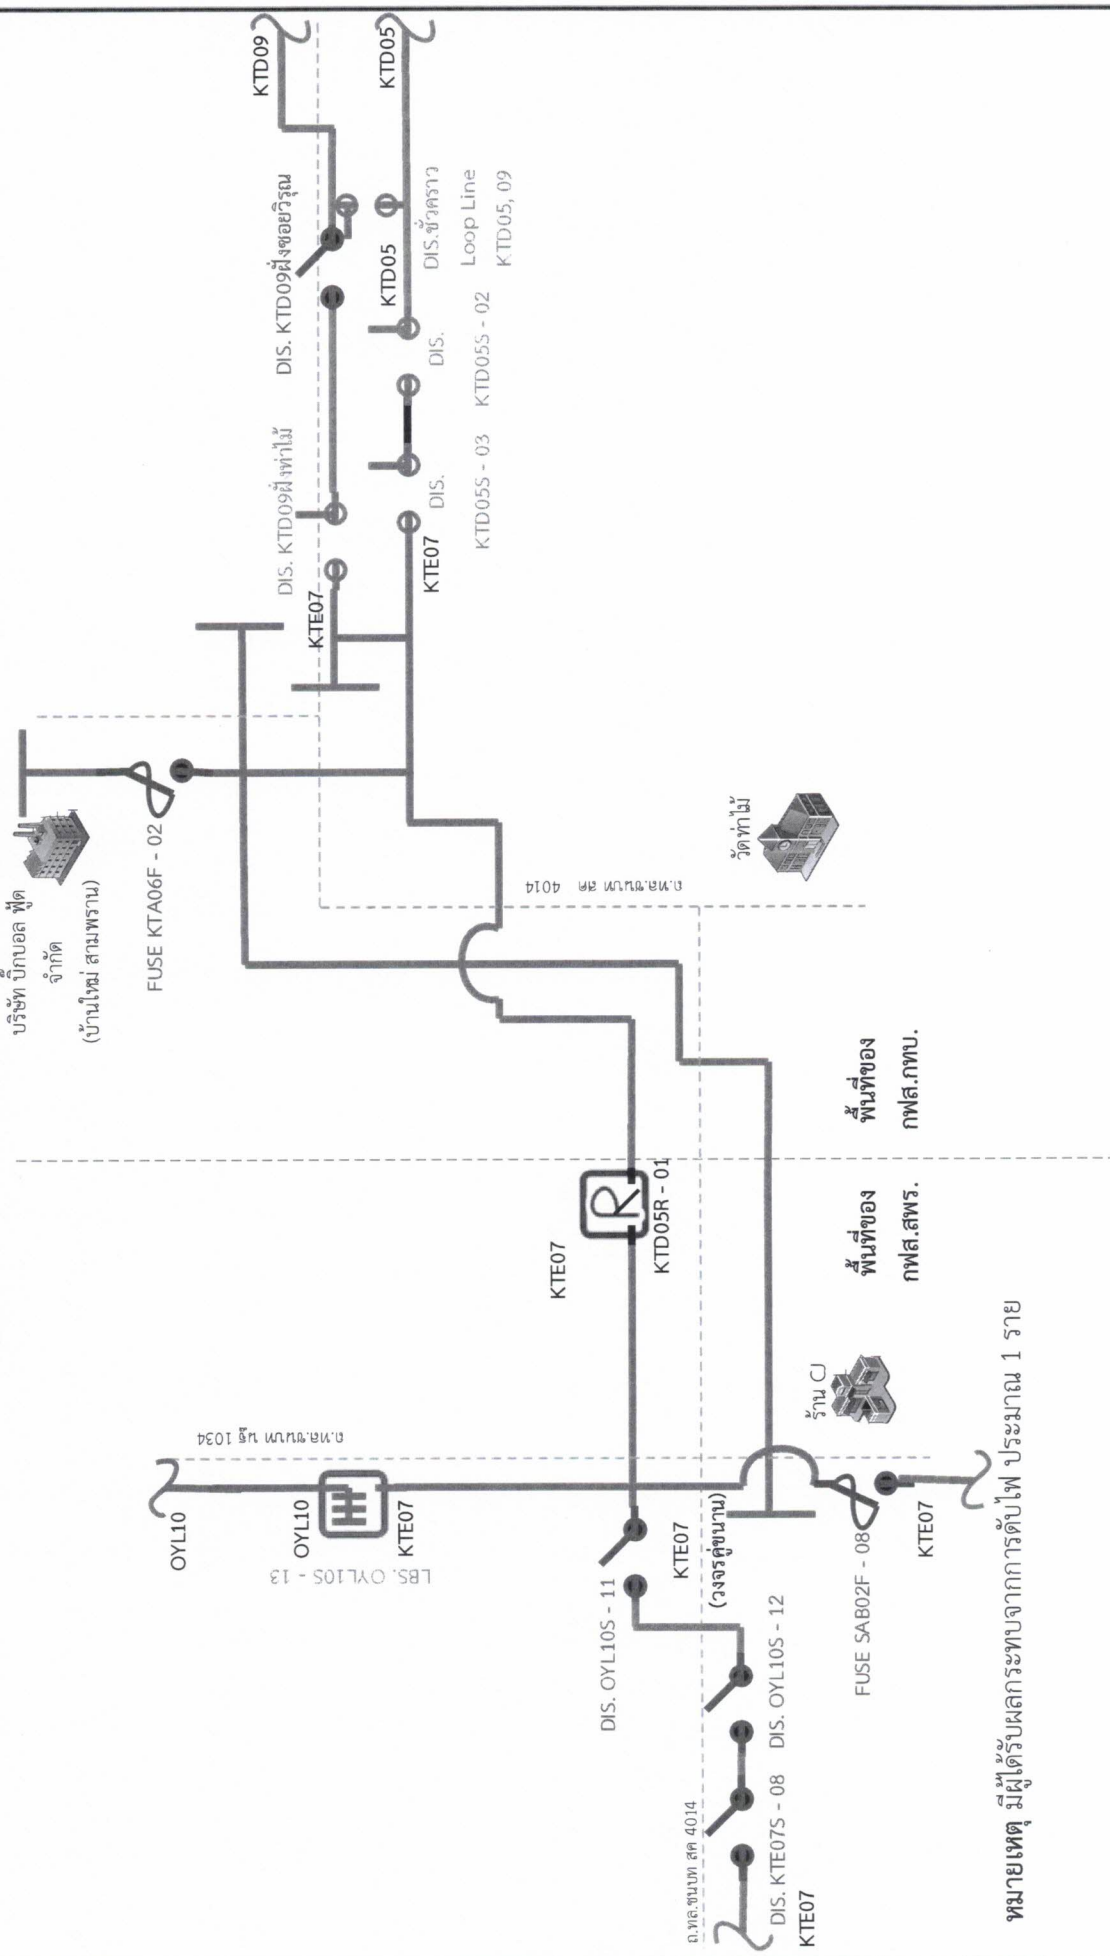

หมายเหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟประมาณ 1 ราย

เพื่อให้ชุดงาน ผมต.พลส.กทบ. และชุดฮอทไลน์ พลส.กทบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งมีเตอร์แบ่งแดน พลส.กทบ. กับ พลส.สพร. วงจรแรงสูง KTD09

[illegible]

กำหนดให้ DIS ของ บริษัท

หมายเหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 1 ราย

พื้นที่ดับไฟ

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ แหล่งไฟฟ้า บริเวณ จุดแบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สพร. วงจรแรงสูง KTD09 ตั้งแต่ หน้า บริษัท วรรัตน์พลาสติก จำกัด จนถึง สี่แยกปล่องเหลี่ยม เพื่อให้ชุดงาน ผมต.กฟส.กทบ. และชุดหอโหล่น กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน กฟส.กทบ. กับ กฟส.สพร. วงจรแรงสูง KTD09 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 2568 เวลา 9.00 – 16.00 น.

จุด A

ให้ชุดปฏิบัติงานหอโหล่นปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง (หัวเสา DDE คือ วงจร KTE07 ฝั่งคู่ขนานกับไล่นระบบแรงสูงเดิม)

