



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

30 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๖๑๑ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอย้ายโหลด เพื่อให้ชุดฮอตไลน์สมุทรสาคร แก้ไขจุดร้อน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ก	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
ก	SMK๑๐	๔ พ.ค.๖๘	๑๑.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ให้ชุดฮอตไลน์ สมุทรสาคร แก้ไขจุด ร้อน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ (เร่งด่วน)	SMK๑๐S-๐๖ ปากทางวัด ชีผ้าขาว (CLOSE)	SMK๑๐S-๐๖ ปากทางวัด ชีผ้าขาว (OPEN)	นายสรนันท์ ประชาญ สิทธิ์ โทร.๐๘๖๔๕๖๖๒๙๘
ข	SMZ๐๒	๔ พ.ค.๖๘	๑๑.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		SMZ๐๒S-๐๖ ก่อนปากซอย พัฒนา (CLOSE)	SMZ๐๒S-๐๖ ก่อนปากซอย พัฒนา (OPEN)	
ค	SMB๑๑	๔ พ.ค.๖๘	๑๑.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๔ หน้า บ.เอเชีย คราฟท์ (CLOSE)	SMB๑๑S-๐๔ หน้า บ.เอเชีย คราฟท์ (OPEN)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ 8MB15 จาก SMC105-06 ถึง SMC105-06
ในวันที่ 4 ก.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 699/68
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ 8MB22 จาก SMC125-06 ถึง SMC125-06
ในวันที่ 4 ก.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 699/68
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟิวเตอร์ 8MB11 จาก SMC115-04 ถึง SMC115-04
ในวันที่ 4 ก.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 699/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 699/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย จวงสาว จิตตา จงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวุ นัน บุญน้อย



(จวงสาว จิตตา จงษ์ศิริ
วิศวกรเทคนิค ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. จปส.สค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMK10S-06, SMZ02S-02, SMB11S-04										
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ค. 68	เวลา	11.00	น.	ถึง	เวลา	14.00	น.			
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ชุดฮอทไลน์แก้ไขจุดร้อน				ตามใบขอปฏิบัติงาน		699/68		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ					วันที่	27 เมษายน 2568				
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	27 เมษายน 2568				
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	27 เมษายน 2568				
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัชพร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)					
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)					
	3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
4	SMB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		-	
5	SMB11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		-	
6	SMB15VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		-	
7	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO			-
8	SMO04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMO			
9	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ			-
10	SMZ02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMZ			
11	SMZ03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMZ			
12	ย้ายโหลด SMB15 บางส่วนไปรับไฟจาก SMO04							
13	SMB08S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SCADA	SF6	ชอยซีผ้าขาว 7
14	SMK10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SCADA	SF6	ปากชอยวัดซีผ้าขาว
15	ย้ายโหลด SMZ02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMZ03							
16	SMZ02S-07	ปลด	สับ		สค.		DIS	เลยปากชอยพัฒนา
17	SMZ02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ก่อนปากชอยพัฒนา
18	ย้ายโหลด SMB11 บางส่วนไปรับไฟจาก SMB06							
19	SMB06S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	ปากชอยยอกิทุน
20	SMB11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	หน้าบ.เอเชียคราฟต์
21	แจ้งให้ กฟส.สมุทรสาคร ลงข้อมูล We Safe แล้วปฏิบัติงานได้							
22	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
23	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
24	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO			-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
26	เมื่อ กฟส.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe							
27	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
28	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
29	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO			-
30	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ			-
31	ย้ายโหลด SMB11 บางส่วนกลับจาก SMB06							
32	SMB11S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6	หน้าบ.เอเซียคราฟต์
33	SMB06S-07	ล๊ับ	ปลด		สค.		SF6	ปากซอยอิทูน
34	ย้ายโหลด SMZ02 บางส่วนกลับจาก SMZ03							
35	SMZ02S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6	ก่อนปากซอยพัฒนา
36	SMZ02S-07	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	เลยปากซอยพัฒนา
37	ย้ายโหลด SMB15 บางส่วนกลับจาก SMO04							
38	SMK10S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.	SCADA	SF6	ปากซอยวัดชีฟ้าขาว
39	SMB08S-09	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ซอยชีฟ้าขาว 7
40	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
41	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
42	SMB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-	
43	SMB11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-	
44	SMB15VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-	
45	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO			-
46	SMO04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMO			
47	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			-
48	SMZ02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMZ			
49	SMZ03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMZ			
*** สิ้นสุด Switching ***								

Measurements

Bx1	Max	69.3 °C
Bx2	Max	84.3 °C
Bx3	Max	75.9 °C
Bx4	Max	59.9 °C
Bx5	Max	58.0 °C
Bx6	Max	54.0 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location	N 13° 31' 55.23", E 100° 14' 44.71"
http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.5320,100.2458	

Note

SMK10S-06 ปากซอยวัดชีฟ้าขาว

10/4/2025 12:22:38

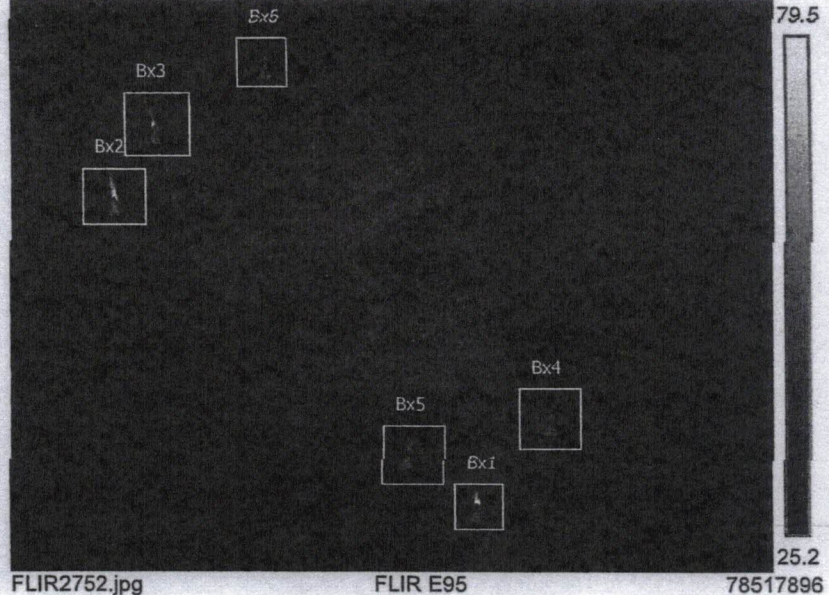

10/4/2025 12:22:38



Text annotations

Bx1 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสB ด้าน source	แก้ไขทันที
Bx2 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสC ด้าน load	แก้ไขทันที
Bx3 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสB ด้าน load	แก้ไขด่วน
Bx4 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสA ด้าน source	แก้ไข
Bx5 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสC ด้าน source	แก้ไข
Bx6 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสA ด้าน load	แก้ไข

Measurements

Bx1	Max	94.8 °C
Bx2	Max	75.2 °C
Bx3	Max	67.1 °C
Bx4	Max	63.5 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location	N 13° 34' 40.86", E 100° 12' 46.54"
http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.5780,100.2129	


Note

SMZ02S-06 ก่อนปากซอยพัฒนา

23/4/2025 14:33:48

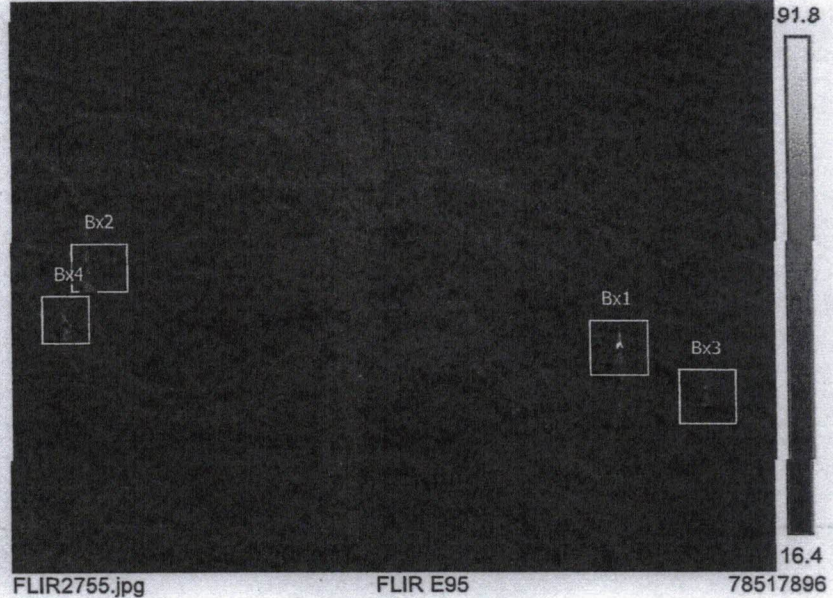

23/4/2025 14:33:48

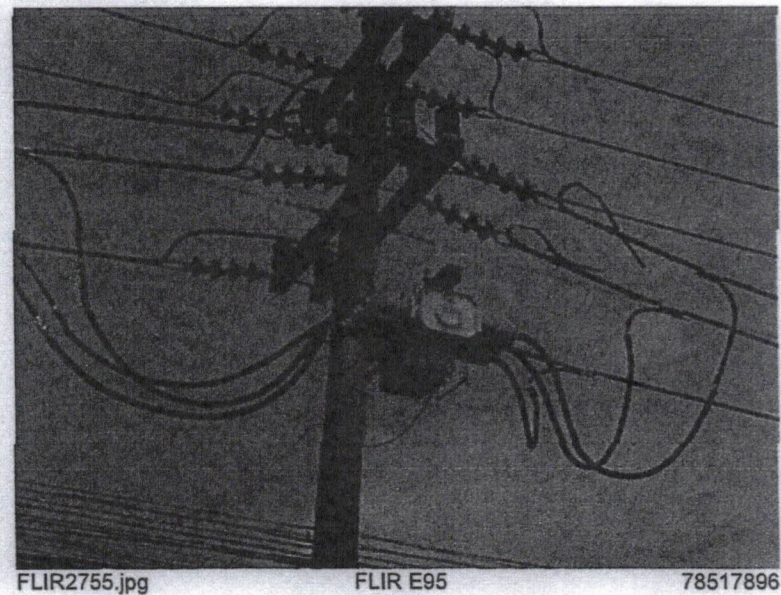

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลา เฟส B ด้าน source	แก้ไขทันที
Bx 2 : หน้าสัมผัสทางปลา เฟส A ด้าน load	แก้ไขด่วน
Bx3 : หน้าสัมผัสทางปลา เฟส A ด้าน source	แก้ไขด่วน
Bx 4 : หน้าสัมผัสทางปลา เฟส C ด้าน load	แก้ไขด่วน

Measurements

Bx1	Max	97.6 °C
Bx2	Max	79.2 °C
Bx3	Max	61.1 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location	N 13° 32' 46.91", E 100° 14' 43.64"
http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.5464,100.2455	


Note

SMB11S-04 หน้า บ.เอเชียกราฟฟิ

23/4/2025 16:44:37

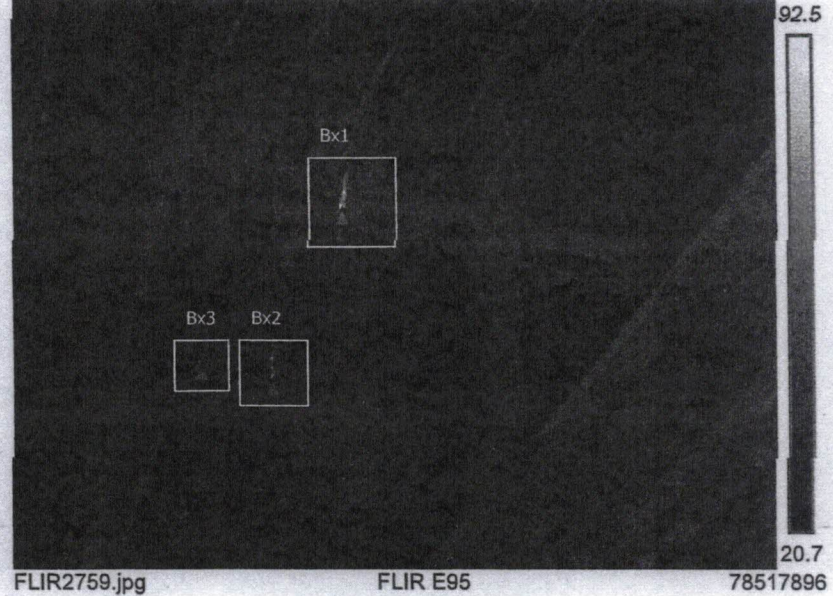

23/4/2025 16:44:37

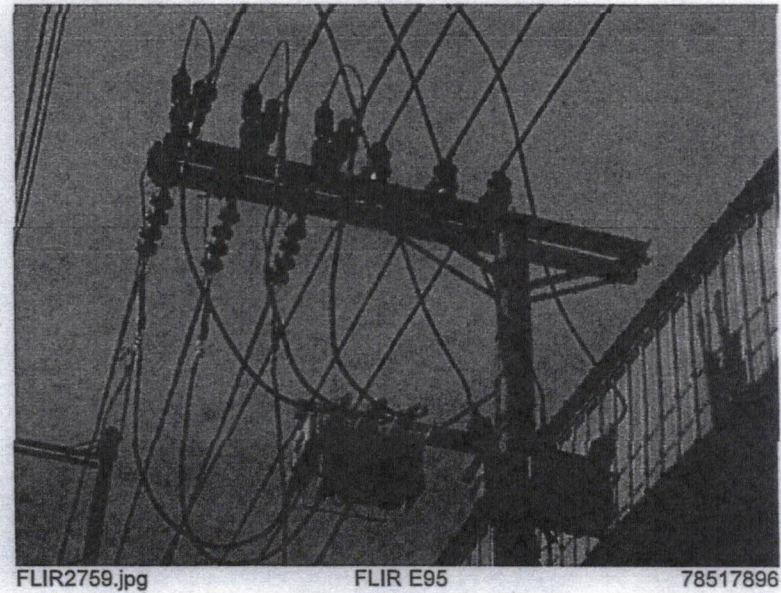

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเฟส C ด้าน source	แก้ไขทันที
Bx2 : หน้าสัมผัสทางปลาเฟส C ด้าน load	แก้ไขด่วน
Bx3 : หน้าสัมผัสทางปลาเฟส B ด้าน load	แก้ไขด่วน