

Scanned with
 CamScanner

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.ร. พาก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ที่ ก.๓

ที่ ก.๓

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	Dis แยกขด.แยกเคหะการเกษตร - หน้าอุ้งช้างนุ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 701/68	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	1 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
4	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
5	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
6	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
7	ย้ายโหลด BEU02 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SLY09						
8	ตรวจสอบ Sw.ใบมีด Pothead BEU02S-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง สับ						
9	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		
10	BEU01S-07	ปลด	สับ		พทท.		ตรงข้ามกึ่งเก้
11	DIS ชด. BEU02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ครีกลมลางจรบน
12	BEU01S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทท.		ตรงข้ามกึ่งเก้
13	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
14	DIS ชด. BEU02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS เคหะการเกษตร
15	SLY08S-05	สับ	ปลด		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ SLY08
16	SLY08S-04	สับ	ปลด		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ SLY08
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการตรวจสอบ SF6 SLY04S-05 คลองซอยบน ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล๊อคคาน						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
24	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
25	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
27	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU			
28	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
29	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****								
30	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
31	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
32	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY			
33	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY			
34	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU			
35	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU			
36	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU			
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1							
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2							
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3							
40	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G4							
41	SLY08S-05	ปลด	สับ		พทจ.		DIS	UG มอเตอร์เวย์ SLY08
42	SLY08S-04	ปลด	สับ		พทจ.		DIS	UG มอเตอร์เวย์ SLY08
43	DIS ชค. BEU02	ปลด	สับ		พทจ.		DIS	เคหะการเกษตร
44	ย้ายโหลด BEU02 (บางส่วน) กลับจาก SLY09							
45	BEU01S-07	ปลด	สับ		พทจ.		SF6	ตรงข้ามทุ่งเก
46	DIS ชค. BEU02	ปลด	สับ		พทจ.		DIS	ศรีกรมสี วงจรบน
47	BEU01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทจ.		SF6	ตรงข้ามทุ่งเก
48	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU			
49	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
50	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
51	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
52	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU			
53	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด								

**** ผู้รับจ้าง กส.สฟ.พ. พุทธมณฑล 3 ปฏิบัติงานรื้อถอนเหล็ก Sheet Pile กันดิน ****

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

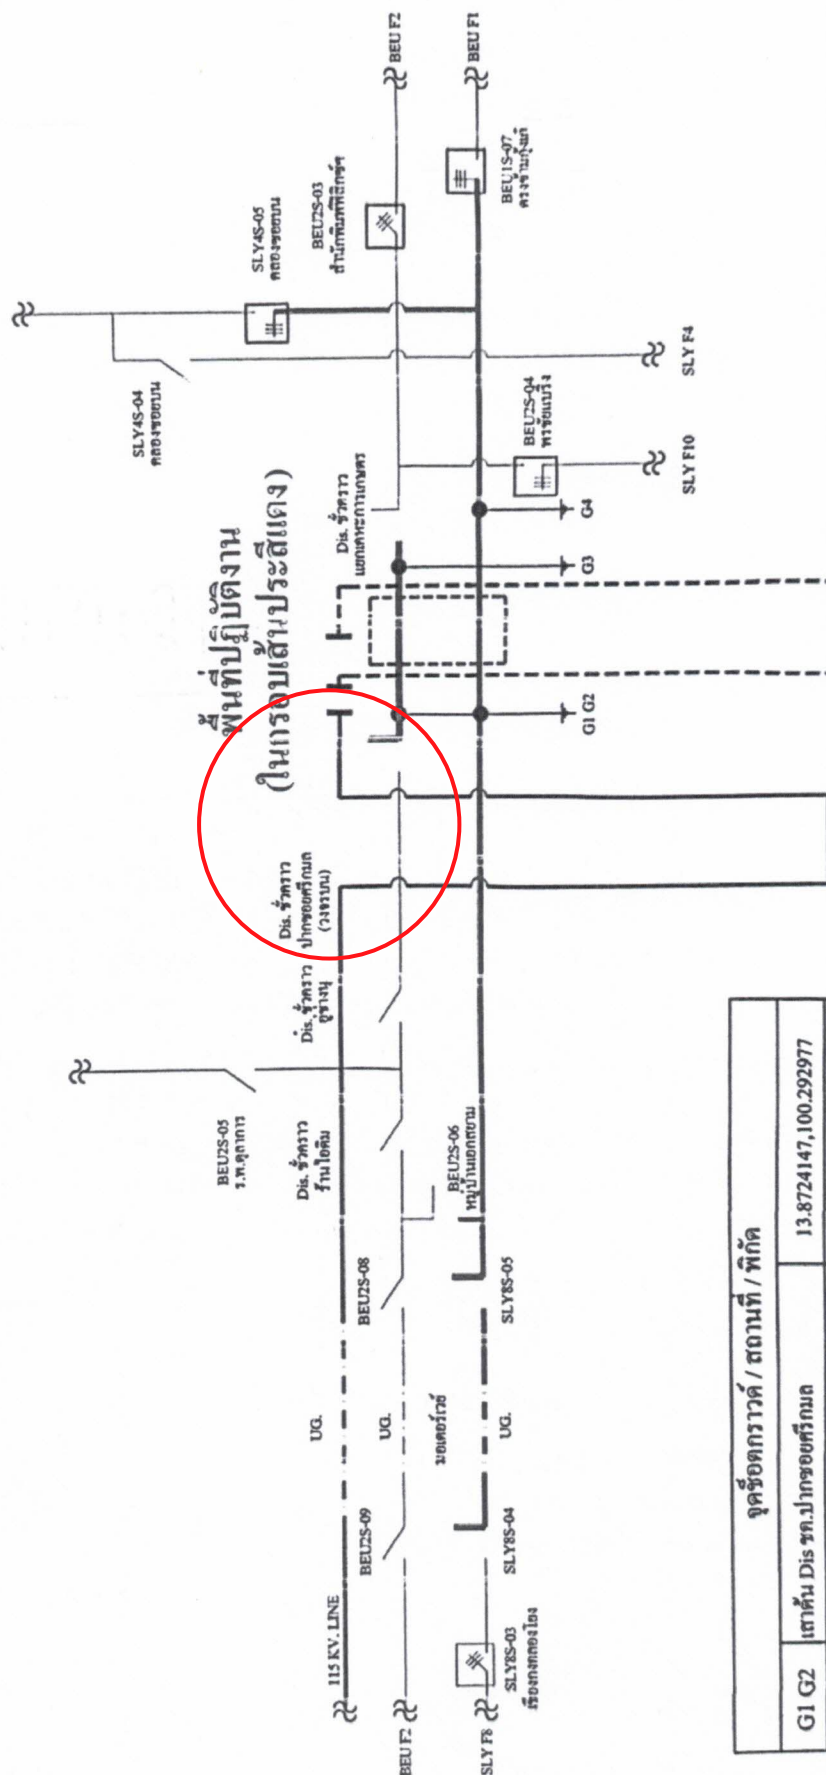


จุดหรือโครงการวัด / สถานที่ / พิกัด		
G1 G2	เสาต้น Dis ขต.ปากซอยศรีมงคล	13.8724147, 100.292977
G3	เสาต้น Dis ขต.แยกสะพานการเกษตร (วงจรบน)	13.8735251, 100.2925095
G4	จุดปอกสายก่อนถึงวังยาง (วงจรล่าง)	13.8738486, 100.2923612

หมายเหตุ วงจร SLY08 ตั้งแต่ SLY8S-04 ถึง BEUIS-07 ไม่มีหลอดที่แปลงกะโหลก

အုပ်စု ၃

**** ผู้รับจ้าง กส.สพฟ. พุทธมณฑล 3 ปฏิบัติงานรื้อถอนเหล็ก Sheet Pile กันดิน ****

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

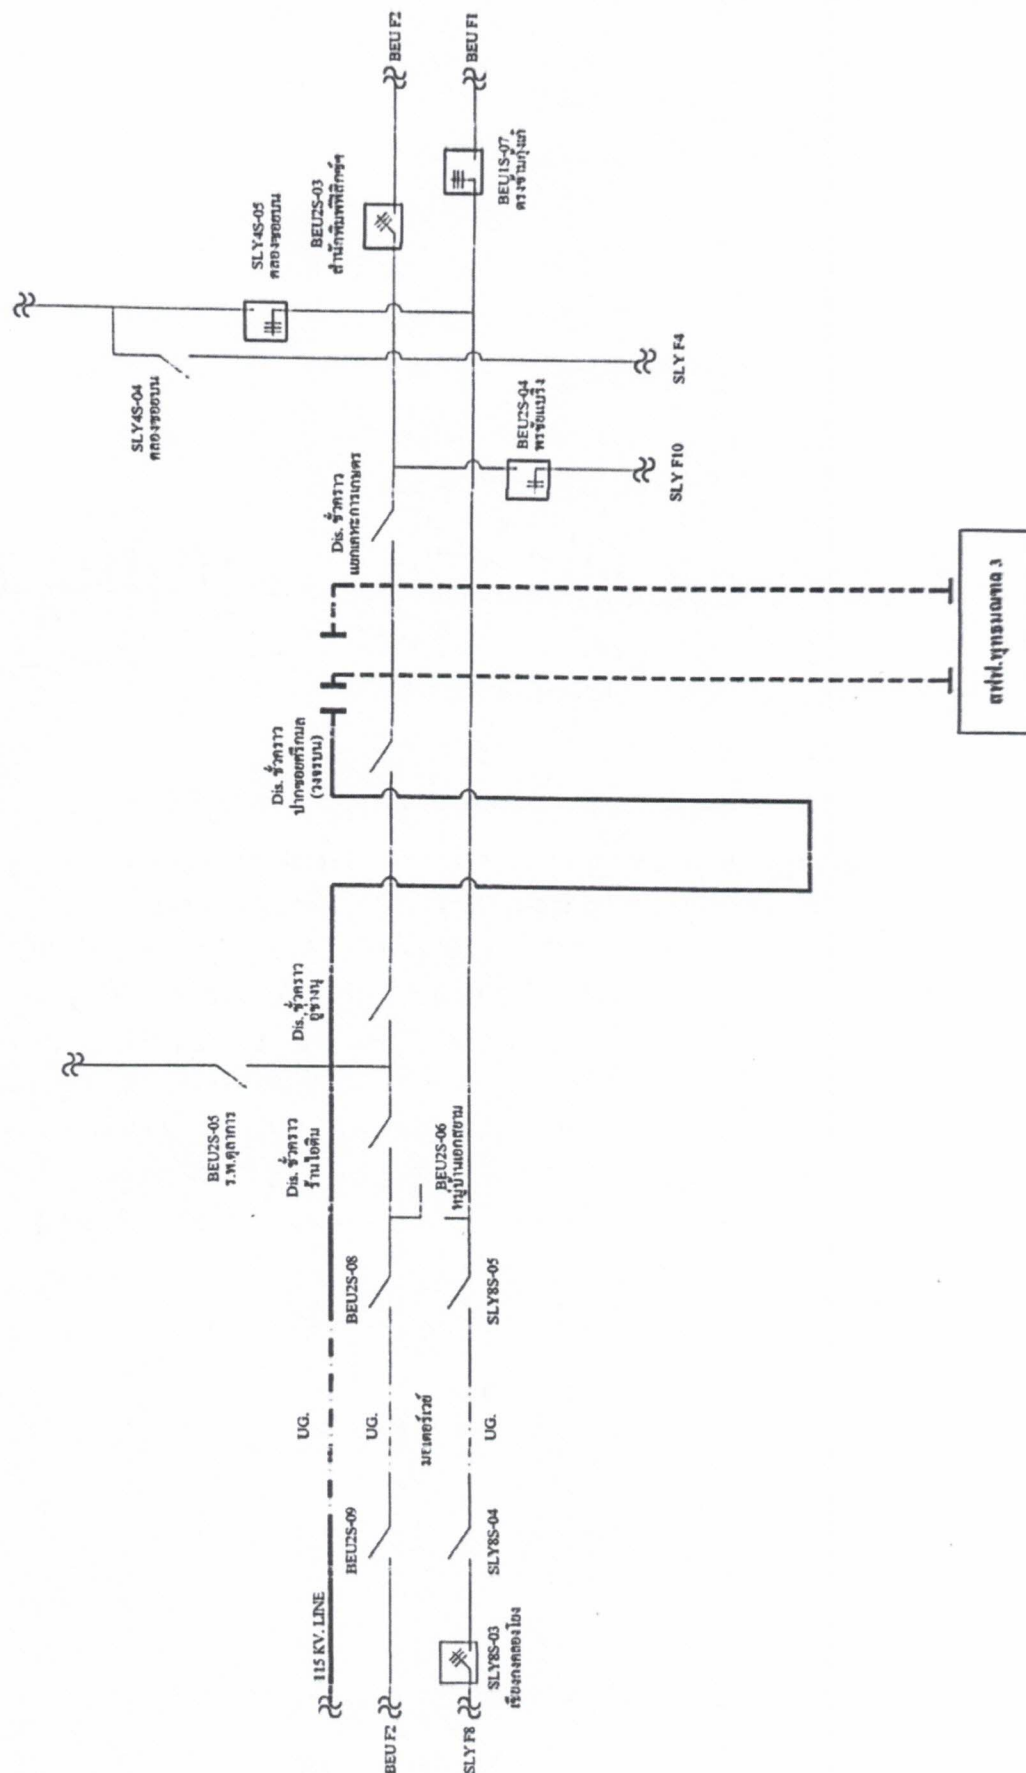

กิจการเข้าร่วม ACG and RSS

219/36 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กจ.๒(บก๒)
เลขที่ 1422
วันที่ 25 เม.ย. 2568

เลขที่ ACG-RSS/09/S23001/PEA/737

25 เมษายน 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อรื้อถอน Sheet Pile มุ่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 3 สำหรับสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 3 จังหวัดนครปฐม

เรียน ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ 2 ฝ่ายบริหารโครงการ 2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 50 ชั้น 4

อ้างถึง 1. สัญญาเลขที่ TDDP2-58/2566

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามอ้างถึง 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตกลงว่าจ้างให้ กิจการเข้าร่วม ACG and RSS เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 15 จังหวัด สมุทรสาคร และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 3 จังหวัด นครปฐม นั้น
เนื่องด้วยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 ทางบริษัทฯ มีแผนงานรื้อถอน Sheet Pile บริเวณมุ่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 3 ได้ระบบ 115kV และระบบ 22kV จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพล อยู่दार)

ผู้จัดการโครงการ

☐ พล.	☐ ทอ.
☐ พล.	☒ พล.
☐ พล.	☐ พล.
☒ ส่งใบแจ้งการดำเนินการ	
☐ เสร็จแล้ว	
☐ อื่นๆ	

25 เม.ย. 2568

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า : โทรศัพท์ 02-147-4801-4

เลขที่ ACG-RSS/09/S23001/PEA/737

เรียน อก.ปบ.(ก3), ผจก.กฟส.พทท.,

ผู้ควบคุมงานฯ

นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ อก.รย.(ก3)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ผู้ประสานงานของบริษัทฯ
คือ นายจักรกฤษ พูนธนไพศาล โทร. 092-297-7275

(นายภวัต เวสวัจตระกูล)
รท.จค.๒(บก๒) รักษาการแทน อก.จค.๒(บก๒)

25 เม.ย. 2559

ผวส. กจค.2(บก2)

ภูษงค์า โทร. 9357