



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๖๙๘ ๐๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายเพ็ญนัย โพธิ์สุวรรณ
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช ทุมวงศ์

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ขจก.(ท) รช.ผจก.กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY08	๓๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานพาดสาย และปรับแต่งสายส่ง ๓๑๕ เครือ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจ่ายไฟ AC สายส่ง บริเวณ ตรงข้าม สฟท.พุทธมณฑล ๓	- SLY08S-04	- BEU01S-07 - SLY04S-05	นายวิวัฒน์ นาคสมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลูจรัญย์ ตำแหน่ง ขผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๔๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๒๔๑๔๗ Long ๑๐๐.๒๙๒๙๗๗

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๓๕๖๕๑ Long ๑๐๐.๒๙๒๕๐๙๕

(นายไพรัช ทุมวงศ์)

ขจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY8 จาก SLY8S-04 ถึง SLY4S-05, BEU1S-07

ในวันที่ 30 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 714/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพรัตน์ วงศ์พานิช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปราโมทย์ เบลูจรัญย์

(นาย นพรัตน์ วงศ์พานิช)
๑๐๐.๙ ททท. พ.ท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

**** ผลกร.กรย.(ก.3) ปฏิบัติงานพาดสายและปรับแต่งสายส่ง 115 เควี เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจ่ายไฟ ****

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

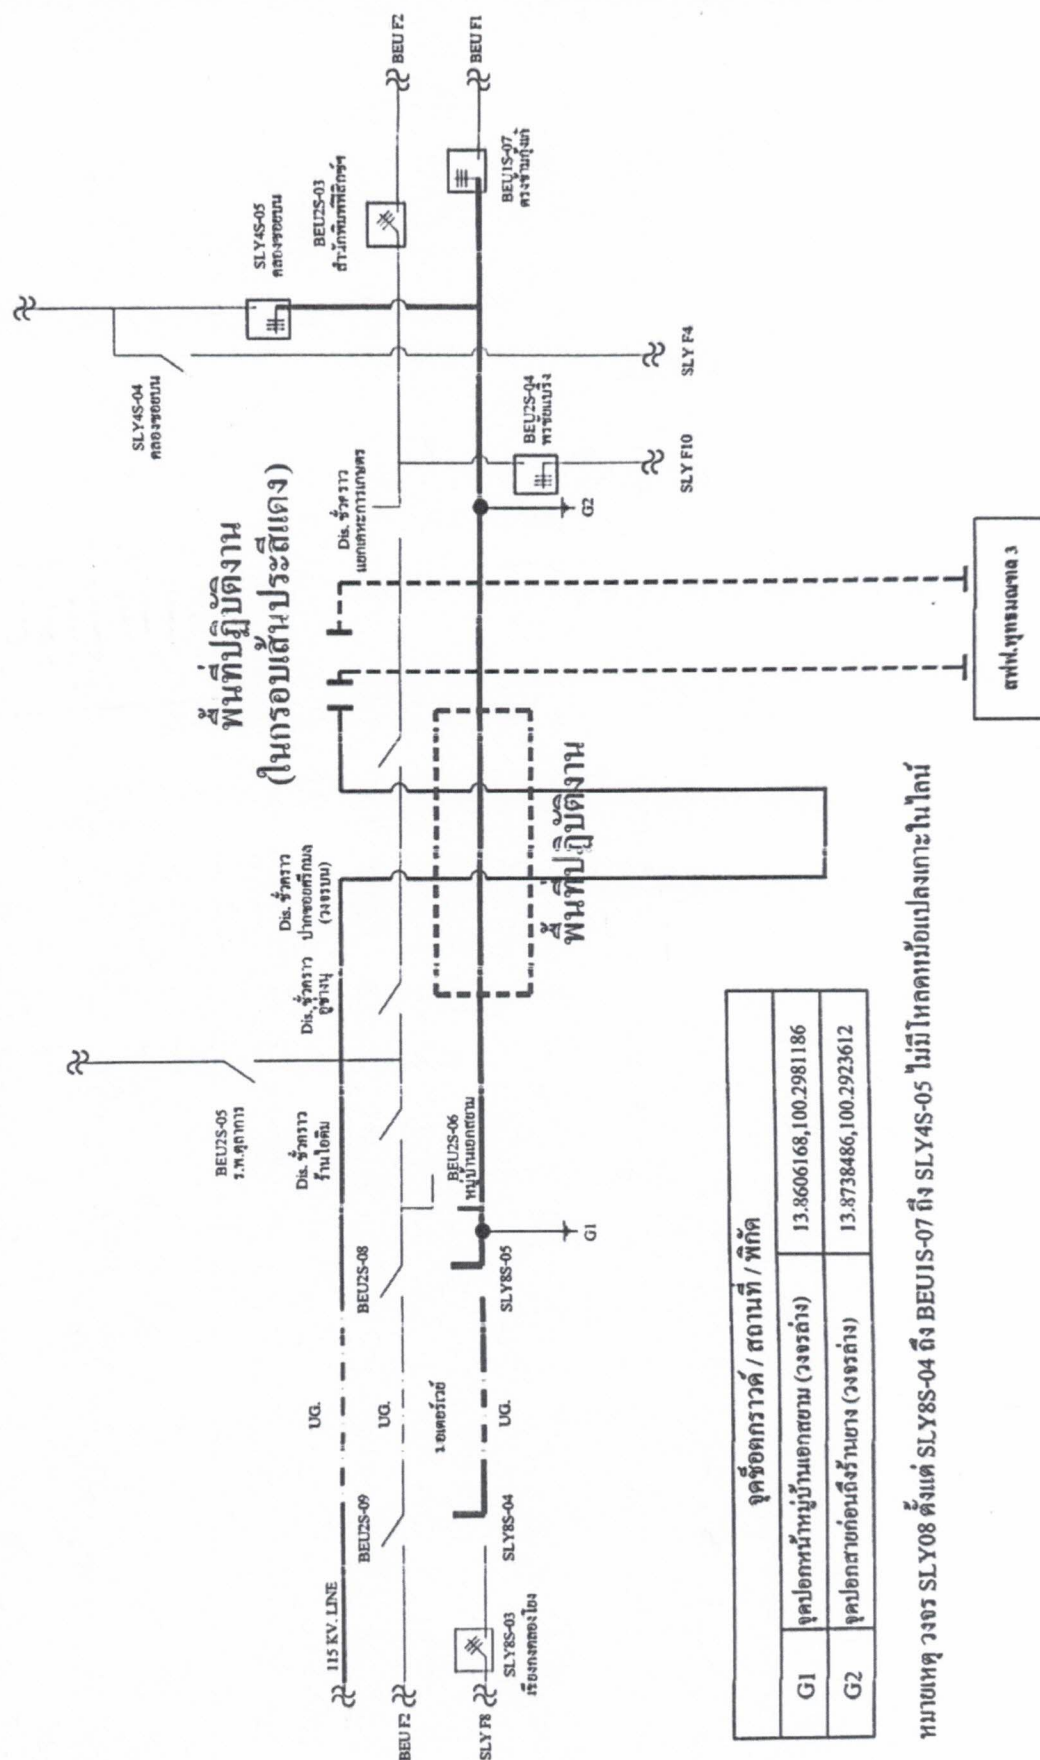

หมายเหตุ วงจร SLY08 ตั้งแต่ SLY8S-04 ถึง BEUIS-07 ถึง SLY4S-05^๙ ไม่มีหลอดมัลติเพลกานในไลน์

