



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อุทง.(ปป).๑๔๗๒/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อุทง

ด้วยการไฟฟ้า อุทง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๒๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา เนื่องจากรถยนต์
ชนเสา บริเวณ หมู่บ้านคณที (อุกเงิน) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG02YB, UTV04	11 พ.ค. 2568	08.30	16.30	สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๒๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสา เนื่องจาก รถยนต์ชนเสา บริเวณ หมู่ บ้านคณที (อุกเงิน)	สถานีอุทง 1 UTG02YB-01 พิกัด 14.34251, 99.86117	UTG02YS-07 พิกัด 14.45474, 99.92454	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พช.๖ ผ.บ. กฟส.อุทง โทร.๐๔๔-๕๐๖๘๐๕๐
๒.	UTV04					ตรงข้ามอุทงคอนกรีต พิกัด 14.412542, 99.901640	ก่อนถึงวิทยาลัยการอาชีพ อุทง 14.420992, 99.906602	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มี ๑๑ ต.หนองไธสง อ.อุทง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พช.๖ โทร ๐๔๔-๕๐๖๘๐๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.อุทง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 15kV จาก UTG2YB-01 ถึง UTG2YS-07
ในวันที่ 11 พ.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา ๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 755/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ UTV4 จาก ODE ก่อนถึงวิทยาลัยการอาชีพ ถึง Dis. บ้านคณที
ในวันที่ 11 พ.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา ๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พ. ๕ จิระ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

(นางสาว จิระ พงษ์ศิริ)

ปล.ร. ททท.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ)

เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพ.ร. อนุ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หมู่บ้านคนที (UTV04)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส. <u>อทว.</u>	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสา 22 ม. และอุปกรณ์หัวเสา			ตามใบขอปฏิบัติงาน	755/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ				วันที่	7 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	7 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	7 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนัส					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DOA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ตู้ทอง 1 รหัส UTG02YB-01 อยู่สถานะ Open						
6	Dis ชค. UTV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS บ้านคนที
7	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
8	UTG02YS-0 <u>2</u>	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
9	UTG02YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS ก่อนถึงสถานีฯ ตู้ทอง2 (ชั่วคราว)
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส. ตู้ทอง รับทราบ						
11	แจ้งให้เทสไฟพร้อมข้อดกราวด์ 115 เควี จุด G3,G4 และข้อดกราวด์ 22 เควี จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
12	DOA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อ กฟส. ตู้ทอง ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
15	แจ้งปลดข้อดกราวด์จุด G1,G2,G3,G4						
16	DOA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	UTG02YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS ก่อนถึงสถานีฯ ตู้ทอง2 (ชั่วคราว)
20	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
21	UTG02YS-0 <u>2</u>	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
22	Dis ชค. UTV04	ปลด	สับ		อทง.		DIS บ้านคนที


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	DOA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA	-	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG	-	-	-
*** สิ้นสุด Switching ***								

แผนผังงาน สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๒๒
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา เนื่องจาก
รถยนต์ชนเสา (ฉกฉน) ก่อนดับไฟ

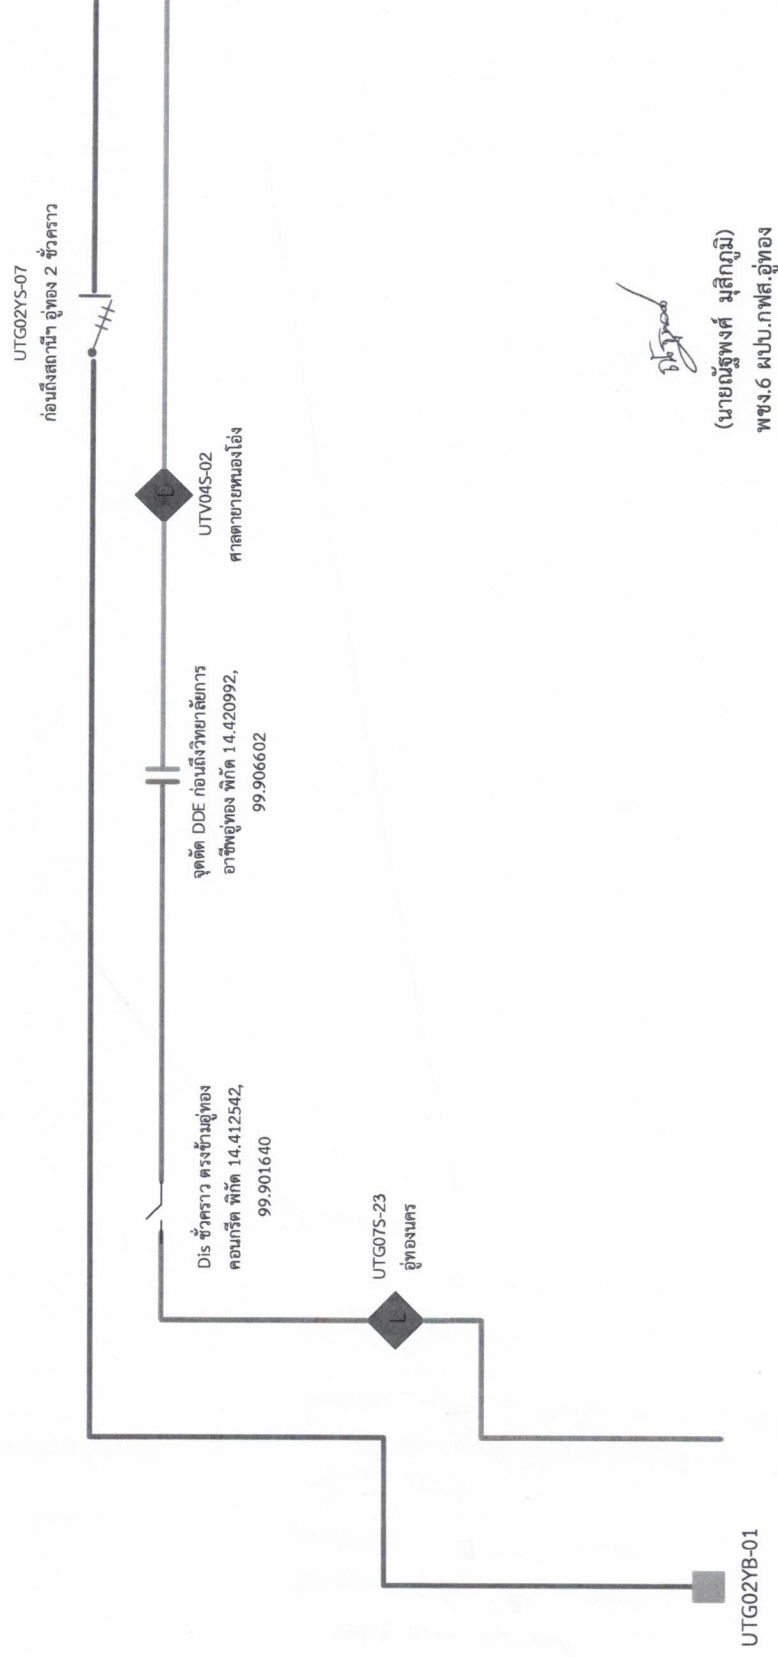


(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
พช.6 ฝปบ.กฟส.ตู้ทอง

แผนผังงาน สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๒๒
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา เนื่องจาก
รถยนต์ชนเสา (ฉุกเฉิน) หลังดับไฟ

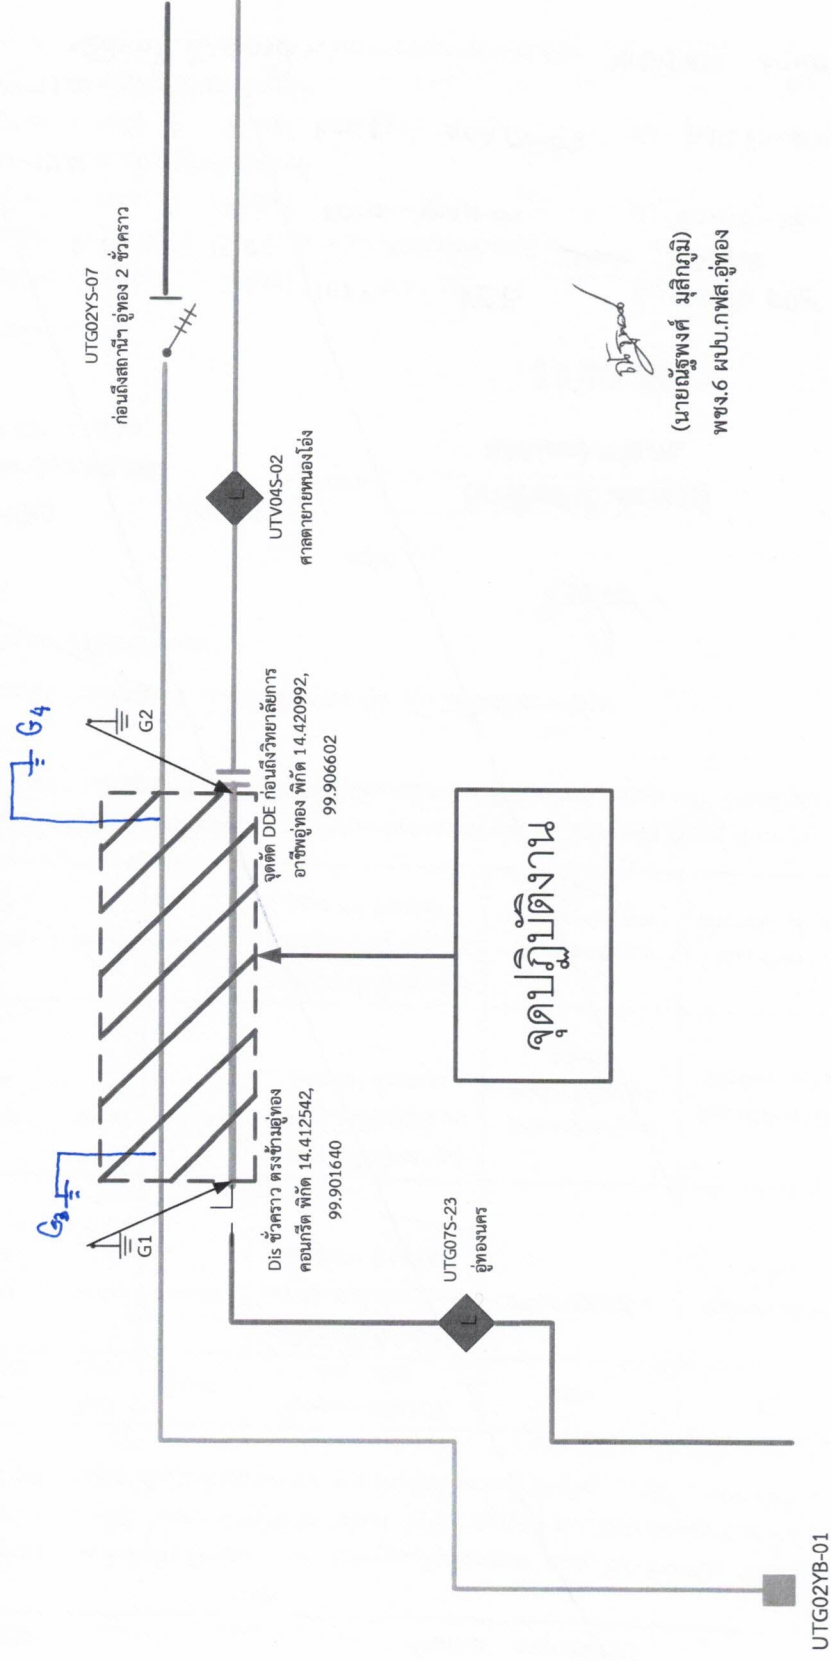

(นายณัฐพงษ์ มุสิกภูมิ)
พขง.6 ผบ.กพล.อุทอง