



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 พ.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 01668
ชื่อผู้รับ นายพจน์นันท พิชิตสุวรรณศรี
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุง ๒๒KV. บริเวณ ซ.ข้างโรงเรียนวัดปริตาราม ตาม
แผนผังสิ่งเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๗ พ.ค.๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ปรับปรุง ๒๒KV ซ.ข้างวัด ปริตาราม	-Dis ๓แยกวัดปริตา ราม	-Dis ชค.หน้าปัญญาพันธ์ไม้ -จุดปลดPG	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ข้างโรงเรียนวัดปริตาราม ถึง ร้านพร้อมพงษ์พันธ์ไม้
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชฟ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☐ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๘๘๗๒

Long : ๑๐๐.๑๔๓๒๐

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๘๑๐๔

Long : ๑๐๐.๑๓๗๑๔

ลงชื่อ

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SAB๐๕ จาก Dis ชค.หน้าปัญญาพันธ์ไม้
ในวันที่ 17 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 788/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จรรพพงษ์ นกนด

ประสานงานการขอตัดไฟกับ

นาย นิพนธ์ ผูกฉิม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายจรรพพงษ์ นกนด)
๑๓.๕ ๓๓๗ ๖๖.๐๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์

๕

แผ่น

แผนผังแนบ

1

แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.สามแยกวัดปรีดาราม ถึง DISชค.ปัญญาพันธุ์ไม้					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 788/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	11 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน 2. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต 3. นางสาวสุกัษา,นางสาวพิชยา,นายณัฐภาณุจัน,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.		R อบต.คลองจินดา
3	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing		นฐ		R ปากทางวัดจินดาราม
4	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
5	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		CB
6	NCA-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
7	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
8	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB
9	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB
10	- ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT04						
11	NCA09S-04	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6 สามแยกวัดวังน้ำขาว(LOOP)
12	NCA0BV-01	ปลด	ล๊ับ		NCA		CB ขนานเมนบัส (LOOP)
13	NCA02S-13	ปลด	ล๊ับ		นช.	SCADA	SF6 หน้าศูนย์ HONDAเก่า (LOOP)
14	NPT10S-06	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6 วัดปรีดาราม
15	DISชค.SAB05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สามแยกวัดปรีดาราม
16	NCA09S-04	ล๊ับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 สามแยกวัดวังน้ำขาว(LOOP)
17	NCA0BV-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		CB ขนานเมนบัส (LOOP)
18	NCA02S-13	ล๊ับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หน้าศูนย์ HONDAเก่า (LOOP)
19	- ดับไฟ โล้น 22kv เวลา 08.30 น.						
20	DISชค.SAB05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าปัญญาพันธุ์ไม้
21	แจ้งกฟส.สพร.ให้ HOTLINE ดำเนินการปลด PG ก่อนเข้าDISชค.สามแยกวัดปรีดาราม ออกจากกันทั้งสามเฟสได้						
22	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการปลด PG ก่อนเข้าDISชค.สามแยกวัดปรีดาราม ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สพร.ทราบ						
24	แจ้งกฟส.สพร.ให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งกฟส.สพร.ให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
26	หลังจากกฟส.สพร. Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	แจ้งกฟส.สพร.ให้ปฏิบัติงานได้						
28	SAB05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.		R อบต.คลองจินดา
29	NPT10R-02	Nonreclosing	Normal		นฐ		R ปากทางวัดจินดาราม
30	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
31	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		CB
32	NCA-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
33	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
34	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	
35	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	
36	***** ลีนสุด Switching เข้า *****							
37	หลังจากกฟส.สพร.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด							
38	แจ้งกฟส.สพร.ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1							
39	แจ้งกฟส.สพร.ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2							
40	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
41	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
42	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.		R	อบต.คลองจินดา
43	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing		นฐ		R	ปากทางวัดจินดาราม
44	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT			
45	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		CB	
46	NCA-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
47	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
48	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB	
49	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB	
50	- จ่ายไฟ							
51	แจ้งกฟส.สพร.ให้ HOTLINE ดำเนินการเชื่อม PG ก่อนเข้าDISชด.สามแยกวัดปริตราราม เข้าทั้งสามเฟสได้							
52	หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเชื่อม PG ก่อนเข้าDISชด.สามแยกวัดปริตราราม เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
53	DISชด.SAB05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าปัญญพินธุ์ไม้
54	- ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก NPT04							
55	NCA09S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	สามแยกวัดวังน้ำขาว(LOOP)
56	NCA0BVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB	ขนานเมนบัส (LOOP)
57	NCA02S-13	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	หน้าศูนย์ HONDAเก่า (LOOP)
58	DISชด.SAB05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	สามแยกวัดปริตราราม
59	NPT10S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	วัดปริตราราม
60	NCA09S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	สามแยกวัดวังน้ำขาว(LOOP)
61	NCA0BVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	ขนานเมนบัส (LOOP)
62	NCA02S-13	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	หน้าศูนย์ HONDAเก่า (LOOP)
63	SAB05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.		R	อบต.คลองจินดา
64	NPT10R-02	Nonreclosing	Normal		นฐ		R	ปากทางวัดจินดาราม
65	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
66	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		CB	
67	NCA-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
68	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
69	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	
70	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB	
	***** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2568 ปรับปรุง 22KV บริเวณ ช.ข้างโรงเรียนวัดปรีดาราม

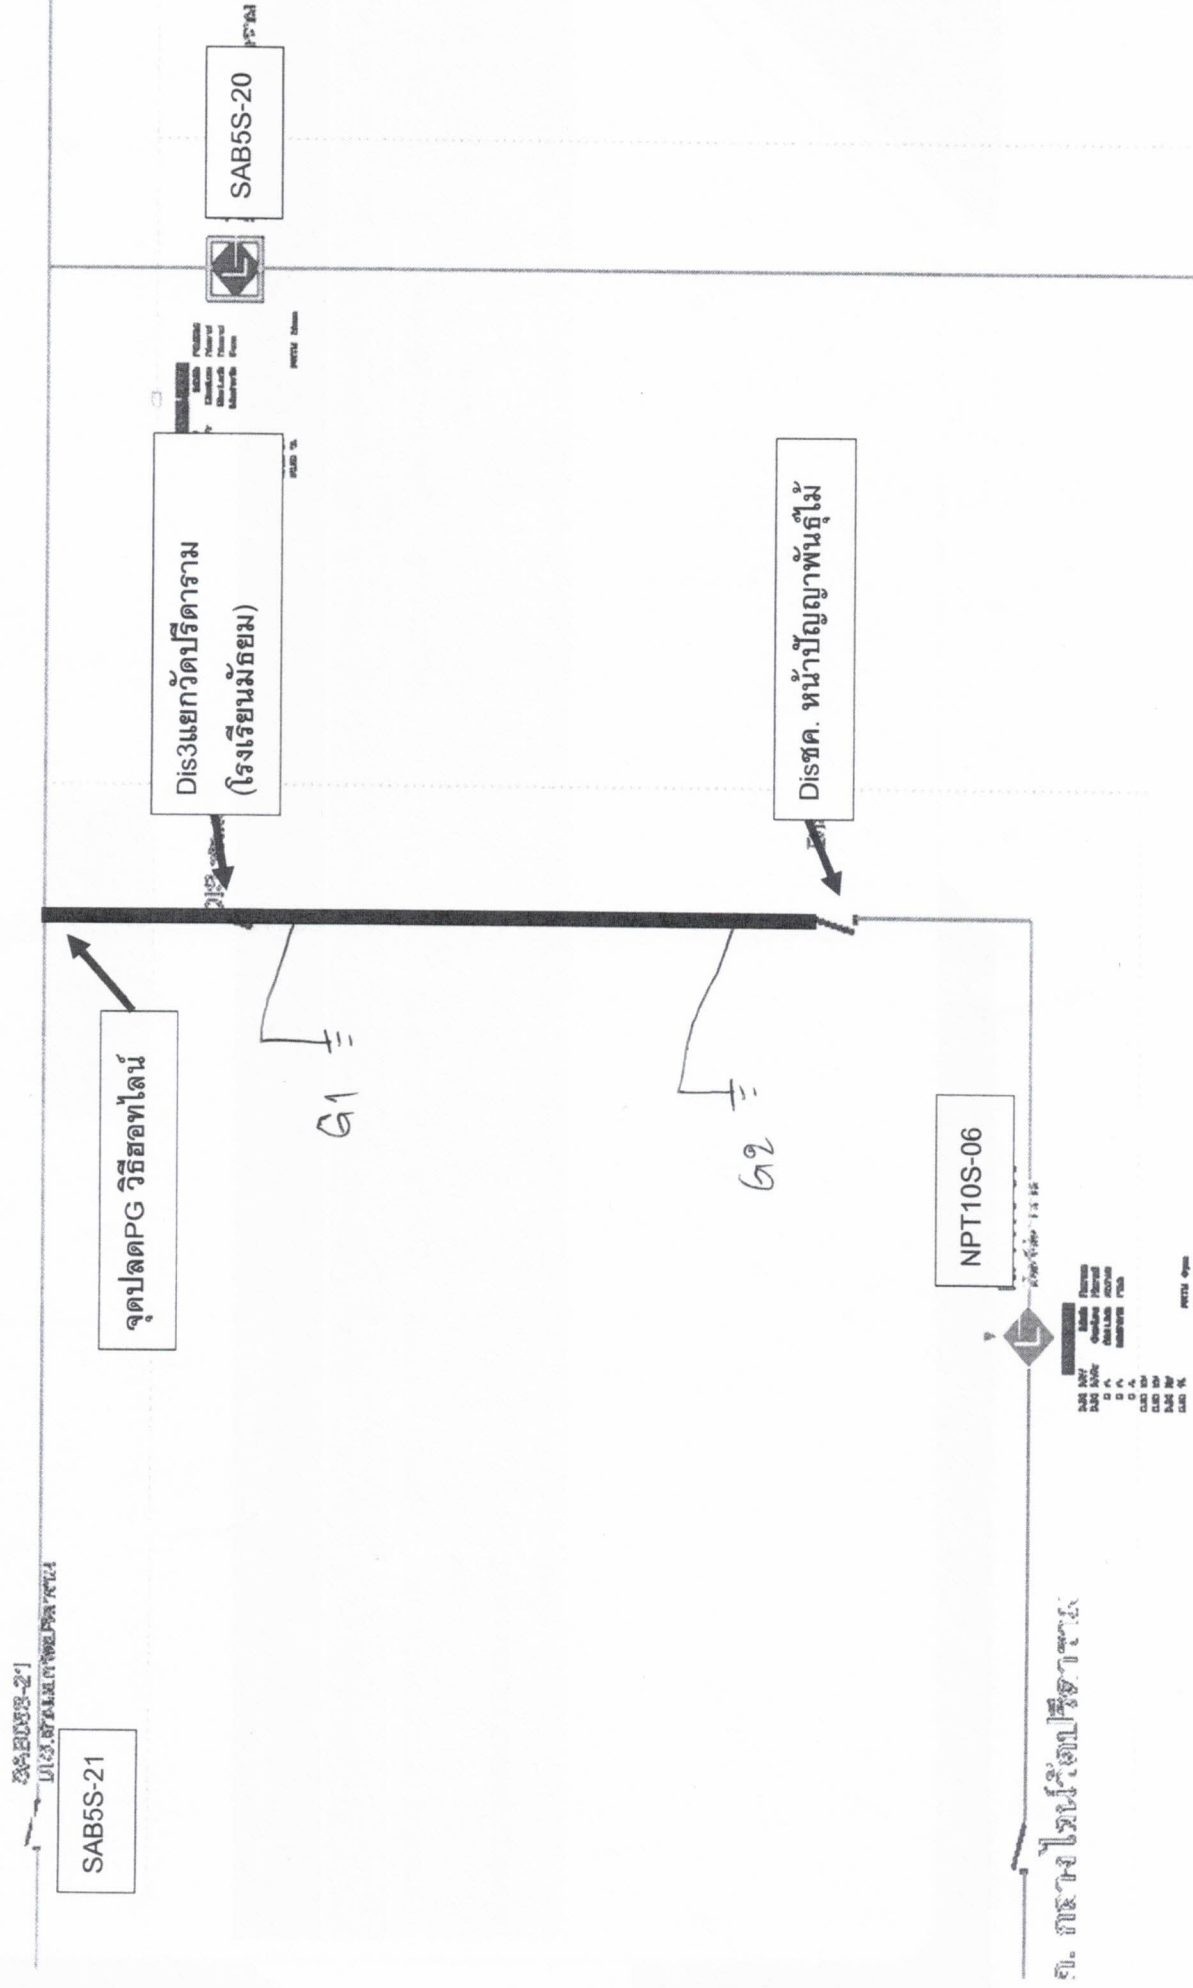

นช. | สฟว.

Update: 2:45:57 PM