



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 พ.ค. 68

เลขที่ ก.3.ตน.(ปบ) 470/2568

วันที่ 8 พ.ค. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ตน.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบางฯ-สฟพ.ดบ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
1	DBA 05	22 พ.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสาย บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง- สฟพ.ดบ.	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะไย	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบางฯ	นาย ศักนรินทร์ แก้วปาน กัน 080- 9634693
	DBA 06	22 พ.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บาง	
2	DBA 05	1 มิ.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราว ร้านขายของเก่า แยกยางนอน	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบางฯ	
	DBA 06	1 มิ.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 2 ต.เขาพระ หมู่ 5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขณ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.831665... Long: ...100.113629...

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.852902... Long: ... 100.097081...

ลงชื่อ

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ตน.

เรียน อก.ปป.(ก๓)

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ DBAS จาก Dis สววิทยาธร ถึง Dis รศ. พล.อ. อดิเรก

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ DBA6 จาก DBA6-02 ถึง DBA6-03
ในวันที่ 22 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.10 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 796/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐภาณุ จันทร์โพธิ์ทอง ประสานงานขอรถดับไฟกับ คุณ อรทัย ศรีศักดิ์

(အထူးအကြံပေးမှု) မြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်ထောင်စုအတွင်း
ပြည်သူ့အကျိုးအမြတ်အတွက်

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)


- [illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและช็อตกราวด์ จุด G1,G2,G3,G4 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
27	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
30	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
31	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
32	DBA006R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ดบ.		R โรงสีเกาะแก้ว
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
33	เมื่อ กฟส.ดบ. ปฏิบัติงานเสร็จ พร้อมลงข้อมูล We Safe						
34	แจ้งปลดช็อตกราวด์ จุด G1,G2,G3,G4						
35	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
36	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
37	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
38	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
39	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
40	DBA006R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R โรงสีเกาะแก้ว
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	DBA06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
43	DIS ชด. DBA05	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS ตรงข้ามเขาชะไย
44	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05 กลับคืน						
45	DIS ชด. DBA05	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS ก่อนถึงอำเภอเดิมบางนางบวช
46	DBA05S-08	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
47	ย้ายโหลดวงจร DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05						
48	DBA06S-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
49	DBA05S-04	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 ขางขนส่ง
50	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA06						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการสับไบมีดด้านออกไลน์ของ DBA05R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
52	DBA005R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing ,ALT		ดบ.		R โคกช้าง
53	DBA05S-05	ล๊ับ	ปลด		ดบ.		DIS ตลาดนัดโคกช้าง
54	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
55	DBA05S-09	ปลด	ล๊ับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
56	DBA01S-03	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
57	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
58	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
59	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
60	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-

[illegible]

แผนผัง Single line Diagram แสดงพหุขั้วไฟฟ้า เพื่องานปรับปรุงระบบ 22 เควี ผู้ตรงข้ามรฟ.เดิมบาง

วงจร DBA05 บริเวณ Dis ขั้วควรวาดตรงข้ามเข้าอะลอย Dis ขั้วควรวาดก่อนอำเภอดิมบางนางหวว
วงจร DBA06 บริเวณ DB6S-02 ใรงกถึงนางหวว ถึง DBA6S-03 หน้าต่นง.ชนส่งติมนางนางหวว

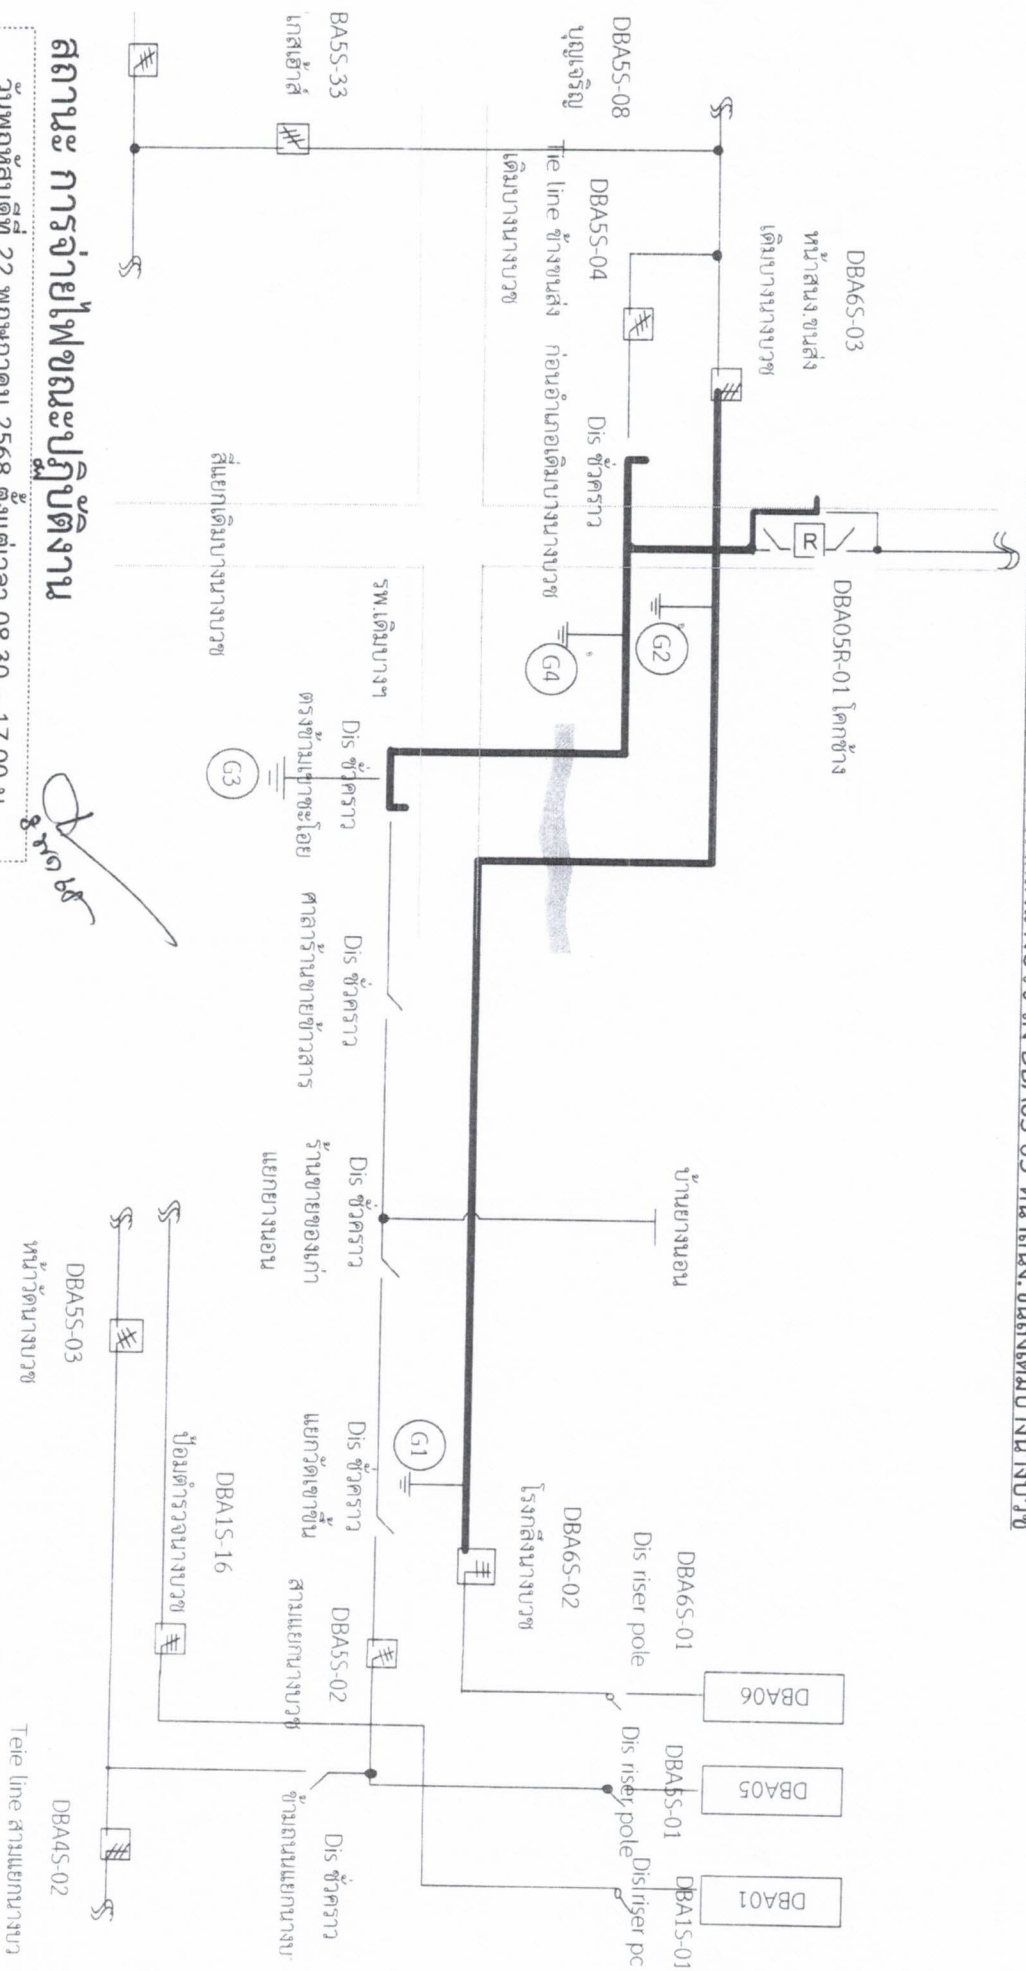

8202

วันพฤหัสบดี 22 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

บริเวณที่ขอรับไฟฟ้าปฏิบัติงาน