



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บป) ๕๕๓๗ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชัยสุวรรณกุล

ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันขันตี

Switching Deadline

22 พ.ค. 68

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ช.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.๒(บปว)

ด้วย กฟส.๒(บปว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๒ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณถนนริมคลองตาข้า ถึง บ.เอสเคฟู้ด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๒	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณถนนริมคลองตาข้า ถึง บ.เอสเคฟู้ด	- BNP๐๒S-๑๑ คลองตาข้า เอสเคฟู้ด	-	นายไพโรจน์ พัดเกร็ด ตำแหน่ง พง.๖ โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๗๘๑๕๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณถนนริมคลองตาข้า บ.เอสเคฟู้ด บ.กิจการร่วมค้าไทย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรณุนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง หน.บ.บ. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ (๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๕๓๙๘๑๗ Long ๑๐๐.๑๗๔๐๑๔

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๕๗๘๗๑๐ Long ๑๐๐.๑๖๐๔๑๔

เรียน ผ.จก.กฟจ.สมุทรสาคร

เพื่อโปรดทราบ

(นายทวิช จันขันตี)

ช.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.๒(บปว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BNP2 จาก BNP2S-11 ถึง บ.เอสเคฟู้ด
ในวันที่ 24 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 821/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อรรถประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ อรรถพันธ์ บัวสงค์

(นายอนันต์ อรรถประสิทธิ์)

๐๐๖.5 ๓๓๓ ๗๗.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. ๒(บปว.)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง ๑ แผน


แผนผังแนบ ๑ แผน

ผ.จก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- [illegible]

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้า พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

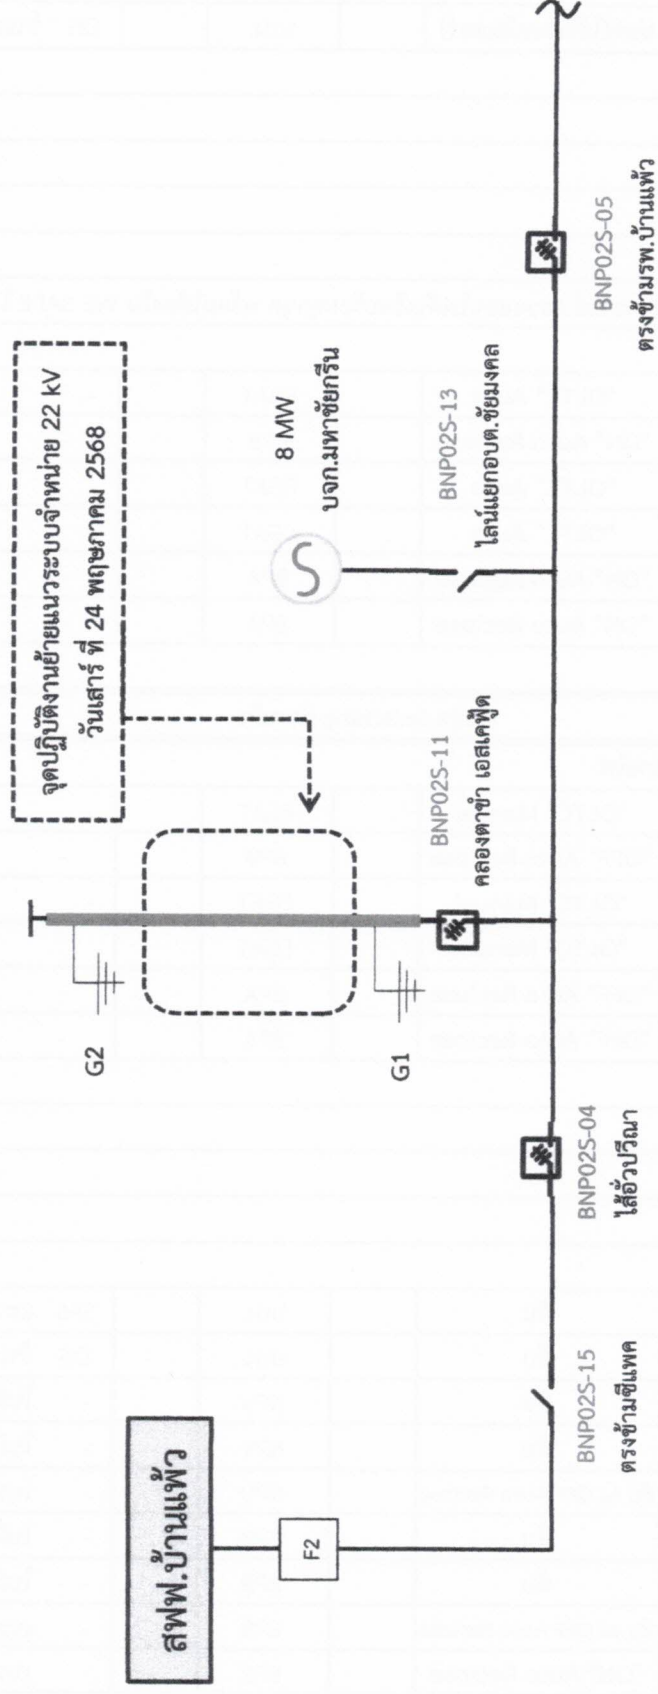

เส้นที่บแสดงพื้นที่ดับไฟ

ตำแหน่งจุด Short Ground