



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 พ.ค. 2568

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๙๖๙๙ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย น.พจิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง ..อภ.ปณ.(ก.๓)..
ตำแหน่ง ..ชจก.(ท) รช.ผจก.กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า ..อ.พุทธมณฑล..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี สถานีไฟฟ้า.....ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY08	๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานปลดสายส่ง ๑๑๕ เครวี บริเวณ ตรงข้าม สฟฟ.พุทธมณฑล ๓	- SLY08S-03	- BEU01S-07 - SLY04S-05	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย พช.๖ ผกร.กรย.ก.๓ ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒.	SLY09	๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกรม (วงจรบน)	- Dis ชั่วคราว แยกเคหะ การเกษตร	
๓.	SLY08	๓๑ พ.ค. ๖๘	๐๖.๓๐	๑๗.๐๐	ผกส.กฟส.พทท ปฏิบัติงานปลดสาย ๒๒ เครวี ๒ วงจร บริเวณ ตรงข้าม สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ (เพื่อให้ผู้รับจ้างรื้อถอน Sheet Pile)	- SLY08S-03	- BEU01S-07 - SLY04S-05	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย พช.๖ ผกร.กรย.ก.๓ ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๔.	SLY09	๓๑ พ.ค. ๖๘	๐๖.๓๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกรม (วงจรบน)	- Dis ชั่วคราว แยกเคหะ การเกษตร	นายมานพ สำราญจิตร พช.๗ ผกส.กฟส.พทท. ๐๖๓-๙๔๕๕๕๑๑
					เมื่อผู้รับจ้างรื้อถอน Sheet Pile แล้วเสร็จ ผกร.กรย.(ก.๓) และ ผกส.กฟส.พทท.จะดำเนินการคืนสภาพสายส่ง ๑๑๕ เครวี และสายจำหน่าย ๒๒ เครวี กลับคืนสภาพเดิม			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง.....ชผ.ปป.....โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๒๔๑๔๗ Long ๑๐๐.๒๙๒๙๗๗

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๓๕๒๕๑ Long ๑๐๐.๒๙๒๕๐๙๕


(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

115KV

DOE.OG.A

PMC14B-01

Dis. of olivary

Dis. 104. ms 1404

SL481-03

REV/S-02

ในวันที่ 30 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวช. เลขที่ 825/2568

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 9.4 ปิดเตอร์ ๕๒๕.๑ จาก ก ถึง ๓

ในวันที่ 31 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุกรม อรรถปณณิธิ ประสานงานการขอตัดไฟฟ้ากับ ม.บ.ก.ตม. และ เขตทหาร

Chiranjeev

(นาย) กนกวิทย์ ตาขาว กนกวิทย์

soln. 5 mm u.w. and

พ.ศ. ๒๕๓๓ กปน.(คพ.)

เรียน ผอ. กฟผ. พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแบบ ๒ แผ่น

ผพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)


- [illegible]

[illegible]

[illegible]

**** ผกร.กรย.(ก3) ปลดสายส่ง 115 เควี และ ผกส.กฟผ.พูนธมณฑล ปลดสาย 22 เควี ตรงข้าม สฟฟ.พูนธมณฑล 3 ****
(เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง รอดถอน Sheet Pile บ่อรับ Pipe Jacking)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 06.30 - 17.00 น.

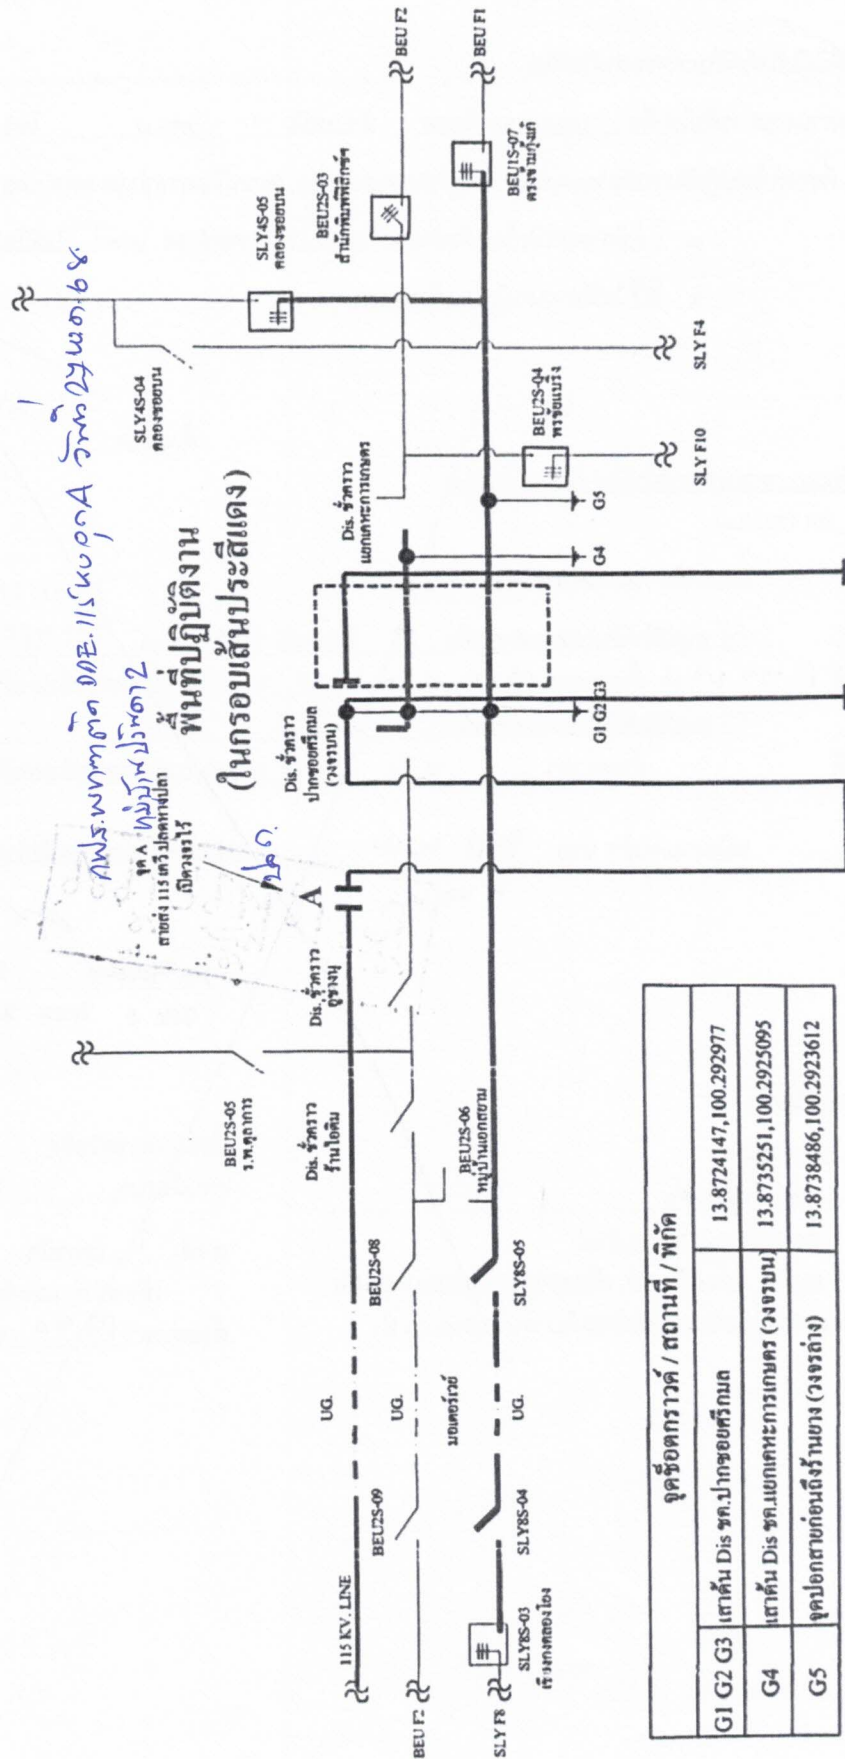


จุดซื้อตกราวด์ / สถานที่ / พิกัด		
G1 G2 G3	สถานี Dis ชด.ปากซอยศรีภุม	13.8724147, 100.292977
G4	สถานี Dis ชด.แยกเคหะการเกษร (วงจรมบ)	13.8735251, 100.2925095
G5	จุดปลูกสายก่อนถึงร้านยาง (วงจรถ้าง)	13.8738486, 100.2923612

หมายเหตุ วงจร SLY08 ตั้งแต่ SLY8S-03 ถึง SLY8S-07 ไม่มีหลอดหม้อแปลงเกาะในไลน์

หมายเหตุ วงจร SLY09 ตั้งแต่ Dis ชด.ปาทองศรีภมิล ถึง Dis ชด.แบกเคาะฯ มีมูลค่าหมื่นแปดเกาะในไทย

**** ผกร.กรย.(ก3) ปลดสายส่ง 115 เควี และ ผกส.กฟส.พทรมณฑล ปลดสาย 22 เควี ตรงข้าม สฟฟ.พทรมณฑล 3 ****
(เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง สฟฟ.พทรมณฑล 3 รอดอน Sheet Pile บ่อรับ Pipe Jacking)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 06.30 - 17.00 น.





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรย.(ก๓) ถึง กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ กรย.(กร) ๑๖๕๗/๒๕๖๘ วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อรื้อถอนระบบจำหน่าย และสายส่ง เพื่อรื้อถอน
Sheet Pile งานก่อสร้าง สฟ.พุทธมณฑล ๓
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามหนังสือเลขที่ ACG-RSS/09/S23001/PEA/745 ลงวันที่ ๗ พ.ค.๒๕๖๘ กิจการเข้าร่วม
ACG and RSS เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล ๓ แจ้งปัญหาอุปกรณ์สายไฟฟ้าระบบ ๒๒
เควี และ ๑๑.๕ เควี กีดขวางงานรื้อถอน Sheet Pile ของบ่อรับ Pipe Jacking

กรย.(ก๓) จึงขอความอนุเคราะห์ กฟส.พุทธมณฑล เพื่อพิจารณาดำเนินการดับไฟระบบ
จำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อให้ กรย.(ก๓) ดำเนินการปลดสายส่ง ๑๑.๕ เควี และกฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการปลด
สาย ๒๒ เควี เพื่อให้ บริษัทผู้รับจ้าง ดำเนินการรื้อถอน Sheet Pile ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๘
โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อให้ กรย.(ก๓) ดำเนินการ
ปลดสายส่ง ๑๑.๕ เควี
- วันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๘ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อให้ กฟส.พุทธมณฑลรื้อ
ถอนระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ออก เพื่อให้ผู้รับจ้างจะดำเนินการรื้อถอน Sheet pile ครบถ้วน ภายในเวลา
๑๖.๐๐ น.และกรย.(ก๓) ดำเนินการคืนสภาพสายส่งให้แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

 16 เม.ย. 68

(นายอนันต์ กาญจนูปถัมภ์)

ร.ก.รย.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.รย.(ก๓)

แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า
วันที่ ๑๐๕๑๓๓

วันที่	หน้า	หน้า
๑๖	๑๖	๑๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) /๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย. (ก.๓) และ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายส่ง ๑๑๕ เควี (ยังไม่จ่ายไฟ) และสายจำหน่าย ๒๒ เควี (๒ วงจร) บริเวณ ตรงข้าม สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ ดำเนินการรื้อถอน Sheet Pile ของบ่อรับ Pipe Jacking โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเดช อินทัง)
ผ.บ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานอน นวนเนื่อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๔๕๕