



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHANOMSAI ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คณ.(ปน) 492/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 16 พ.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.คณ.

Switching Deadline

26 พ.ค. 68

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณบ้านใหม่ไร้อยู่ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ร.ก.	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DAA 04	29 พ.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/ย้ายแนวระบบจำหน่ายบริเวณบ้านใหม่ไร้อยู่	จุดปลดเตต จุด A (ฮล.สุพรรณบุรี) ขั้ว ๑๓ บ้านใหม่	DBA1S-10 บ้านใหม่ไร้อยู่	นาย ศักนรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.845626... Long: ...99.93693.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.856814... Long: ... 99.9382.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.คณ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA 4 จาก DBAIS-10 ถึง DDE ชลบุรี ค้าพื้นที่ ๐๐
ในวันที่ 29 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 841/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภูมิพัฒน์ ร่มโพธิ์ทอง ประธานงานการขอดับไฟกับ.....

(นางสาวกัญญา พงษ์ศิริ
รศ.๕ ททท.น.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๔, กฟภ.๕

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

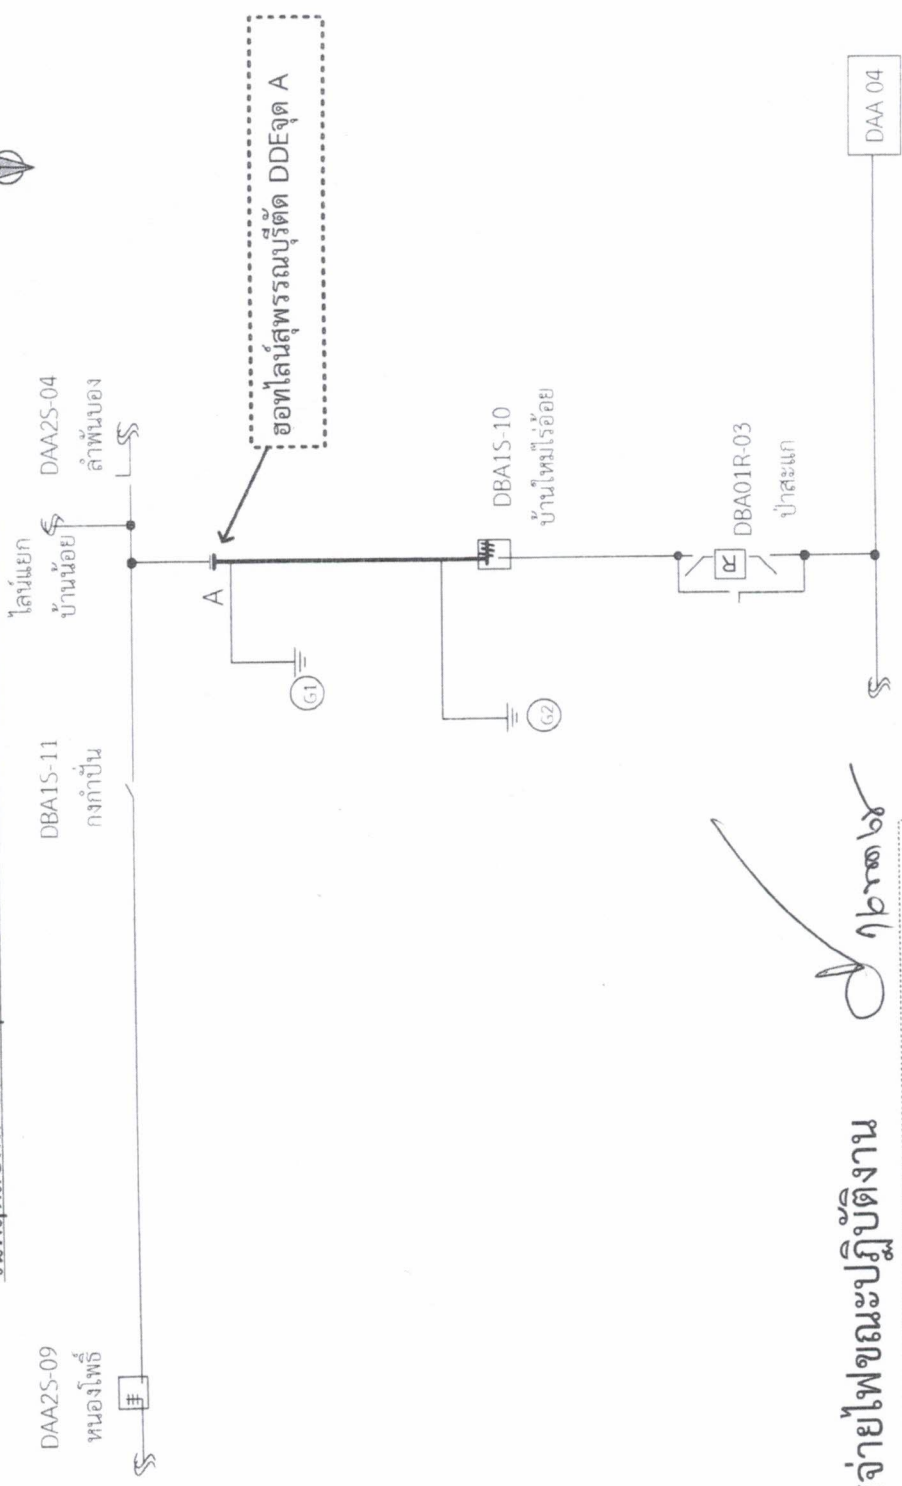
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองโพธิ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 841/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	21 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต 2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
5	DBA004R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R เนินมหาเศรษฐี
6	ย้ายโหลดวงจร DBA04 บางส่วนไปรับไฟฟ้าจาก LWA03						
7	DBA01S-12	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 บ.หนองโพธิ์
8	DBA01S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 บ้านใหม่ไร่ร้อย
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลดโหลดหม้อแปลงออกบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน						
10	เมื่อชุดทำงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงออกบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
11	แจ้ง Hotline สุพรรณบุรีทำการตัด DDE จุด A บริเวณ หลังวัดลำพันบองได้						
12	เมื่อ Hotline สุพรรณบุรีทำการตัด DDE จุด A บริเวณ หลังวัดลำพันบองแล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
16	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
17	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
18	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
19	DBA004R-04	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สช.		R เนินมหาเศรษฐี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
20	เมื่อ กฟส.ดบ. ปฏิบัติงานเสร็จ						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการพร้อม Shortground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการพร้อม Shortground จุด G2						
23	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
24	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานย้ายแนวระบบจำหน่าย
วงจร DAA04 บริเวณจุดตัดจุด A (ฮอทไลน์พอร์ต DDE) ถึง DBA1S-10 บ้านใหม่ไร่ร้อย
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.



สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน มีหม้อแปลง 30 Kva 1 เครื่อง