



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๓๔๓ / ๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชิตสุวรรณมงคล
 ชื่อผู้ส่ง นายนิศกร แซ่มโซติ

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
 ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย หลังรีโครสเซอร์บ้านหนองขาม LWA๐๗R-๐๑ วงจร LWA๐๗ สถานีไฟฟ้าเสาขวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	LWA๐๗	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย หลังรีโครสเซอร์บ้านหนองขาม LWA๐๗R-๐๑ ฮอทไลน์กระเช้าปลดสาย ต้นปากทาง BA	วงจรฟีดเดอร์ ๗ สถานีเสาขวัญ LWA๐๗	รีโครสเซอร์บ้านหนองขาม LWA๐๗R-๐๑ วงจร LWA๐๗ สถานีเสาขวัญ ฟักัด ๑๔.๗๘๓๑๓๐, ๔๔.๗๔๔๔๘๒	สุดไลน์ ฟักัด ๑๔.๗๖๘๘๒๒, ๔๔.๗๒๘๐๓๘	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ขผ.กป โทร. ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศกร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ไฟเตอร์ จาก WPA07 WPA7R-01. บ้านจวบ ถึง 50 โวลต์
ในวันที่ 26 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 844/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ไฟเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ชาวมะลิ จิตระพน-ศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสงกรานต์ อภิสิทธิ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. นพช
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

จวบ
(นางสาวรุ้งกมล วาดบุญทด)
จก.5 แทนผคฟ.


ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- | ร. | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|-------------|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|---------------|
| ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | | |
| 1 | LWA07VB-G1 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | LWA | | - |
| 2 | LWA07R-01 | Normal | Nonreclosing | | หยาซ. | SCADA | R บ้านหนองขาม |
| เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น. | | | | | | | |
| 4 | LWA07R-01 | สับ | ปลด | | หยาซ. | SCADA | R บ้านหนองขาม |
| แจ้ง กฟส.หยาซ.ทำการปลดใบมีดด้าน Source ด้าน Load ของรีโครสเซอร์ LWA07R-01 ออกได้ | | | | | | | |
| แจ้ง H/L ทำการปลดสายไลน์แยกออกทั้ง 3 เฟสได้ | | | | | | | |
| เมื่อ H/L ทำการปลดสายไลน์แยกออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| แจ้ง กฟส.หยาซ.Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1 | | | | | | | |
| แจ้ง กฟส.หยาซ.Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2 | | | | | | | |
| แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ | | | | | | | |
| แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย | | | | | | | |
| 12 | LWA07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | LWA | | - |
| แจ้ง กฟส.หยาซ.ปฏิบัติงานได้ | | | | | | | |
| ***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*** | | | | | | | |
| เมื่อ กฟส.หยาซ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 15 | LWA07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | LWA | | - |
| แจ้ง กฟส.หยาซ.ทำการปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | | |
| แจ้ง กฟส.หยาซ.ทำการปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | | |
| เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | | |
| แจ้ง H/L ทำการเชื่อมสายไลน์แยกเข้าทั้ง 3 เฟสได้ | | | | | | | |
| เมื่อ H/L ทำการเชื่อมสายไลน์แยกเข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| แจ้ง กฟส.หยาซ.ทำการสับใบมีดด้าน Source ด้าน Load ของรีโครสเซอร์ LWA07R-01 เข้าได้ | | | | | | | |
| 22 | LWA07R-01 | ปลด | สับ คง Nonreclosing | | หยาซ. | SCADA | R บ้านหนองขาม |
| 23 | LWA07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | LWA | | - |
| 24 | LWA07R-01 | Nonreclosing | Normal | | หยาซ. | SCADA | R บ้านหนองขาม |
| ***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*** | | | | | | | |

แผนที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย
 หลังรีโครเซอร์บ้านหนองขาม LWA๐๗R-๐๑ วงจร LWA๐๗ สถานีไฟฟ้าเสาวัญ
 วันจันทร์ ที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

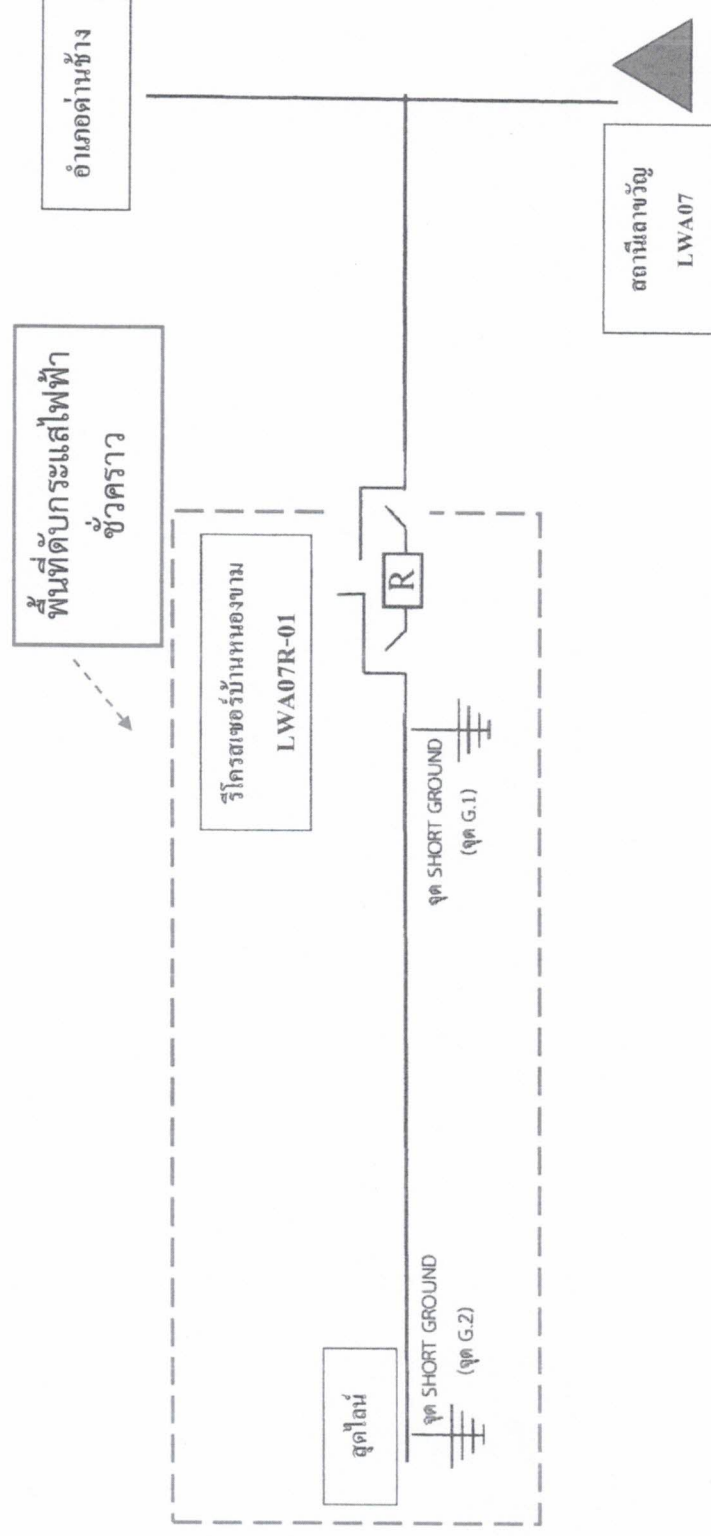

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม