


หน้าที 1 จาก 2
เบสงทาสวทง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านไร่เก็บตะวัน-ครัวบ้านไผ่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตสร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	865/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายขุนทอง ฝางเงิน	วันที่	23 พฤษภาคม 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	23 พฤษภาคม 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	23 พฤษภาคม 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนัส 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	TMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMB		
3	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		R บ้านหนองขานก
4	TMV02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		R เขาพลอย
5	ย้ายโหลด TMB01 บางส่วนไปจ่ายจาก TMB05						
6	TMV04S-05	ปลด	สับ		SCADA		SF6 ชุมชุมวัดสระเศรษฐี
7	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ครัวบ้านไผ่
8	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
9	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS บ้านไร่เก็บตะวัน
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตสร. รับทราบ						
11	แจ้ง กฟส.ตสร. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟส.ตสร. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
13	TMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMB		
14	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		R บ้านหนองขานก
15	TMV02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		R เขาพลอย
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
16	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
17	TMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMB		
18	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		R บ้านหนองขานก
19	TMV02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		R เขาพลอย
20	แจ้ง กฟส.ตสร. ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟส.ตสร. ปลด Short Ground จุด G2						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ตสร.		DIS บ้านไร่เก็บตะวัน
24	ย้ายโหลด TMB01 บางส่วนกลับจาก TMB05						
25	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ตสร.		DIS ครัวบ้านไผ่

[illegible]

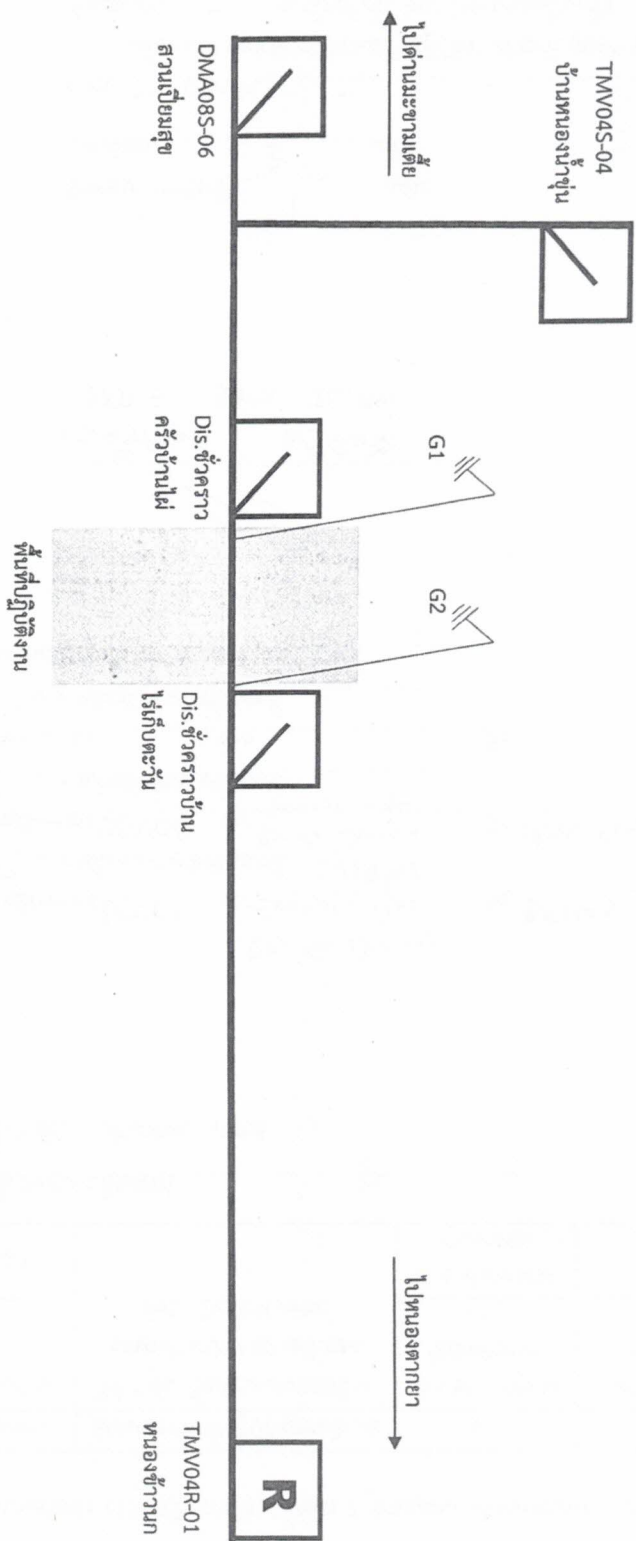

ผู้จัดทำปฏิบัติงาน วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

งานย้ายเสาแรงสูง บริเวณ ป้อมตำรวจหนองสองห้อง