การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
14 ก.พ. 68

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๒๓๓ /๒๕๖๘ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์ ตำแหน่ง ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY08	๑๖ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕KV. กกค.ก.๓ ปฏิบัติงานก่อสร้างพาดสาย ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณตั้งแต่ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ถึง ดิสช่างนุ	- SLY 08S-04	- ดิสชั่วคราว ปากซอยศิริกมล	นายวีรพัฒน์ นาคละมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒.	SLY09 ~~BEU2S~~	๑๖ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- BEU 02S-09	- ดิสชั่วคราวช่างนุ - BEU2S-05 วัดบางภาษี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ถึง อู่ช่างนุ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☑ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat Lat ๑๓.๘๕๕๕๗ Long ๑๐๐.๓๐๐๗๙

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๒๓๒ Long ๑๐๐.๒๙๓๐๑

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ธรธุช 6/2/๖๘
ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สแกนด้วย CamScanner

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SL48 จาก SL485-04 ถึง Dis ชต. ปากช่องศรีกาญ

ในวันที่ 16 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 285/68

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SL49 จาก BEU25-09 ถึง Dis ชต. ช่างฯ, BEU25-05

ในวันที่ 16 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักรกณฑ์ ห่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ คุณสายนวิฒน์ นิตศุวงศ์

สุวิมา

(นางสาว สุภัทรา วงศ์บุญธก)

วศก. 5 แทน หผ-คฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. พทยา.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ มอเตอร์เวย์ - อู่ช่างนุ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 ก.พ. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทฑ. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 285/68
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายณัฐกาญจน์ รัมโพธิ์ทอง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย 1. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายส (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิ่ง**						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		TP1 -
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		TP2 -
4	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
5	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
6	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		CB -
7	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		TP1 -
8	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		CB -
9	**- ย้ายโหลด SLY08,09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SLY04,BEU02**						
10	SLY04S-05	ปลด	สับ		พทฑ.		SF6 คลอง ช.บน
11	BEU03S-04	ปลด	สับ		พทฑ.		SF6 ตรงข้ามร้านวงษ์พาณิชย์
12	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		CB -
13	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		CB ขนานบัส
14	DIS ชค. SLY09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทฑ.		DIS ช่างนุ
15	DIS ชค. SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทฑ.		DIS ปากซอยศรีกมล
16	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		CB ขนานบัส
17	BEU03S-04	สับ	ปลด,ล็อคคาน		พทฑ.		SF6 ตรงข้ามร้านวงษ์พาณิชย์
18	**- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. (ตรวจสอบ รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติว่าพร้อมดับไฟ**						
19	BEU02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทฑ.		DIS รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
20	BEU02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทฑ.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (บน)
21	SLY08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทฑ.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	BEU02S-08	สับ	**ปลด**		พทฑ.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (บน)
23	SLY08S-05	สับ	**ปลด**		พทฑ.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง)
24	**แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ**						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
31	SLY-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SLY		TP1 -
32	SLY-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SLY		TP2 -
33	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SLY		CB -
34	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SLY		CB -
35	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SLY		CB -
36	BEU-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		BEU		TP1 -
37	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		BEU		CB -
38	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		BEU		CB -
39	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
40	**แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้**						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
41	**เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ**						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
45	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
46	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
47	SLY-TP1	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SLY		TP1 -
48	SLY-TP2	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SLY		TP2 -
49	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SLY		CB -
50	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SLY		CB -
51	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SLY		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
52	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		TP1 -
53	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		CB -
54	**- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ**						
55	BEU02S-08	ปลด	**สับ**		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (บน)
56	SLY08S-05	ปลด	**สับ**		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง)
57	BEU02S-09	ปลด	**สับ**		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (บน)
58	SLY08S-04	ปลด	**สับ**		พทท.		DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง)
59	BEU02S-05	ปลด	**สับ**		พทท.		DIS รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
60	**- ย้ายโหลด SLY08,09 บางส่วน กลับจาก SLY04,BEU02**						
61	BEU03S-04	ปลด	**สับ**		พทท.		SF6 ตรงข้ามร้านวงษ์พาณิชย์
62	SLYBVB-01	ปลด	**สับ**		SLY		CB ขนานบัส
63	DIS ชค. SLY08	ปลด	**สับ**		พทท.		DIS ปากซอยศรีกมล
64	DIS ชค. SLY09	ปลด	**สับ**		พทท.		DIS ช่างนุ
65	SLYBVB-01	สับ	**ปลด**		SLY		CB ขนานบัส
66	BEU02VB-01	สับ	**ปลด**		BEU		CB -
67	SLY04S-05	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		พทท.		SF6 คลอง ช.บน
68	BEU03S-04	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		พทท.		SF6 ตรงข้ามร้านวงษ์พาณิชย์
69	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		TP1 -
70	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		TP2 -
71	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -
72	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -
73	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		CB -
74	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		TP1 -
75	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		CB -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังขอดับไฟ บริเวณ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ถึง ดิสชั่วคราวอู่ช่างนุ

วัน อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

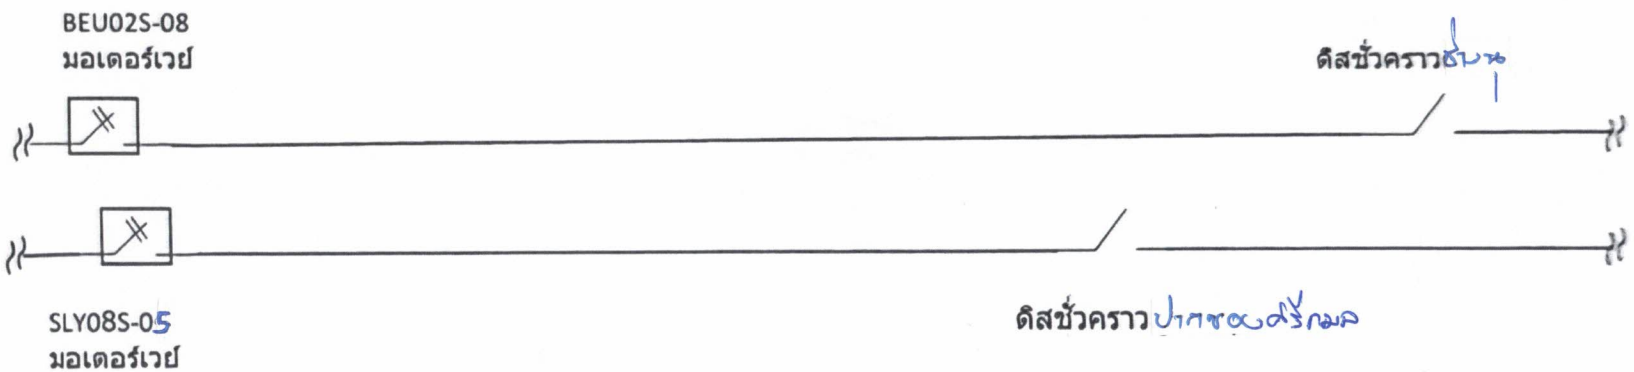

แผนผังขอดับไฟ บริเวณ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ถึง ดิสชั่วคราวอู่ช่างนุ

วัน อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

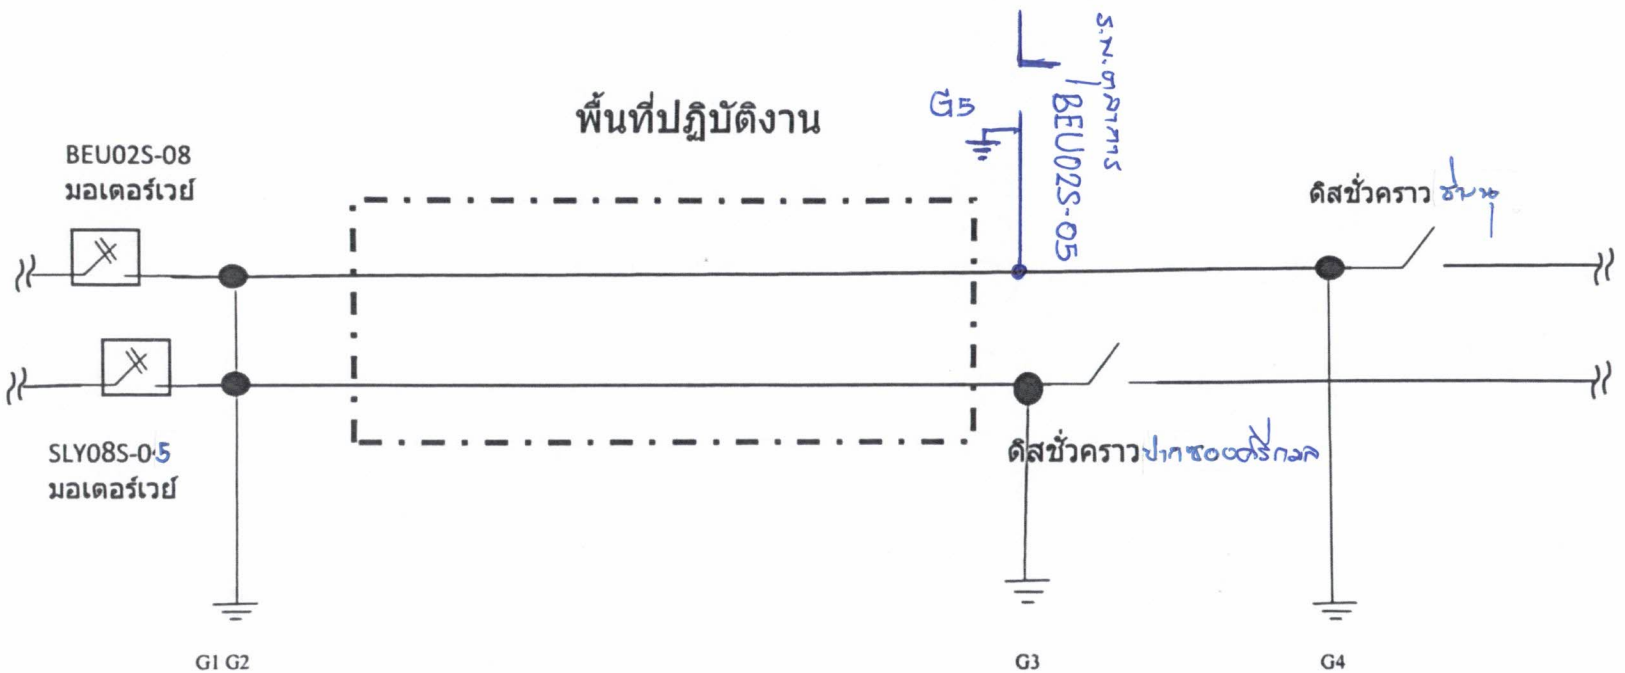

จุดช็อตกราวด์			
จุด	สถานที่	Lat.	Long.
G1 G2	ทางด่วนมอเตอร์เวย์	13.85589	100.30055
G3	เลยแยก รพ.ตุลาการ	13.86904	100.29433
G4	เลยแยก ม.สวนสุนันฯ	13.87199	100.2931

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่รับ 671
วันที่ - 4 ก.พ. 2568
เวลา 14 : 03 น.

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม
เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) – สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงข่าย 6001159272 (TL-C-E) โดยมี **นายวีรพัฒน์ นาคลมัย พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน** ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงานดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ระยะทาง ๑.๐๐๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ kV. ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้

<u>กฟส.พุทธมณฑล</u>

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ มอเตอร์เวย์ ถึง DIS ชั่วคราวช่างนุ ระบบจำหน่าย ๒๒ kV. และแรงต่ำ

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พุทธมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายไพรัช ฮุ่มวงศ์)
ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

☐ รจก./ชจก.(ท) ☐ หผ.สน.
☐ รจก./ชจก.(ล) ☐ หผ.บร.
☐ นทน.8/9 ☐ หผ.บส.
☐ นบท.8/9 ☐ หผ.มต.
☐ วศก.8/9 ☑ หผ.ปบ.
☐ วศก. ☐ หผ.กส.
☐ จป.ว.
☐ กรรมการฯ
☐ อื่นๆ.....

(นายวีรพัฒน์ นาคลมัย)
พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

☐ เพื่อทราบ ☐ รายงาน
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
☐ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
☑ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สแกนด้วย CamScanner