



วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๑๖๗ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง
 จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย ตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสาแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร ในไลน์เมน บ้านวังแย้ ม.๘ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒ สถานีฯ บ่อพลอย ๒	๒๓ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอนเสาแรงสูง ๑๒ เมตร ในไลน์เมน บ้านวังแย้ ม.๘ ต.หนองปรือ	SF๖ บ้านวังแย้ BOU๐๒S-๐๔	SF๖ บ้านหนองตาเคซ BOU๐๒S-๐๕	นายวิษณุ มีผล พงษ.๖(ปป) โทร.๐๘๒-๒๕๒๕๖๘๙

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พงษ.๓(สข) โทร ๐๘๔-๒๕๖๘๕๒๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง ชผ.ปป โทร ๐๘๒-๒๕๒๕๖๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒)ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรินทร์ เข้มทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ บ่อพลอย

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพค.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOU 2 จาก BOU 2S-04 ถึง BOU 2S-05
ในวันที่ 23 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 285/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิรัช กลิ่นประทุม ประสานงานขอดับไฟกับ ๒๐๕๖๖๓ ฝูงชน

16 ก.พ. 67

นางทอง

งานสวิตช์

ตล.๖ ทุ่งรังนก นนท.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๑๗๐.๗๗๙.

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ


ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน

จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

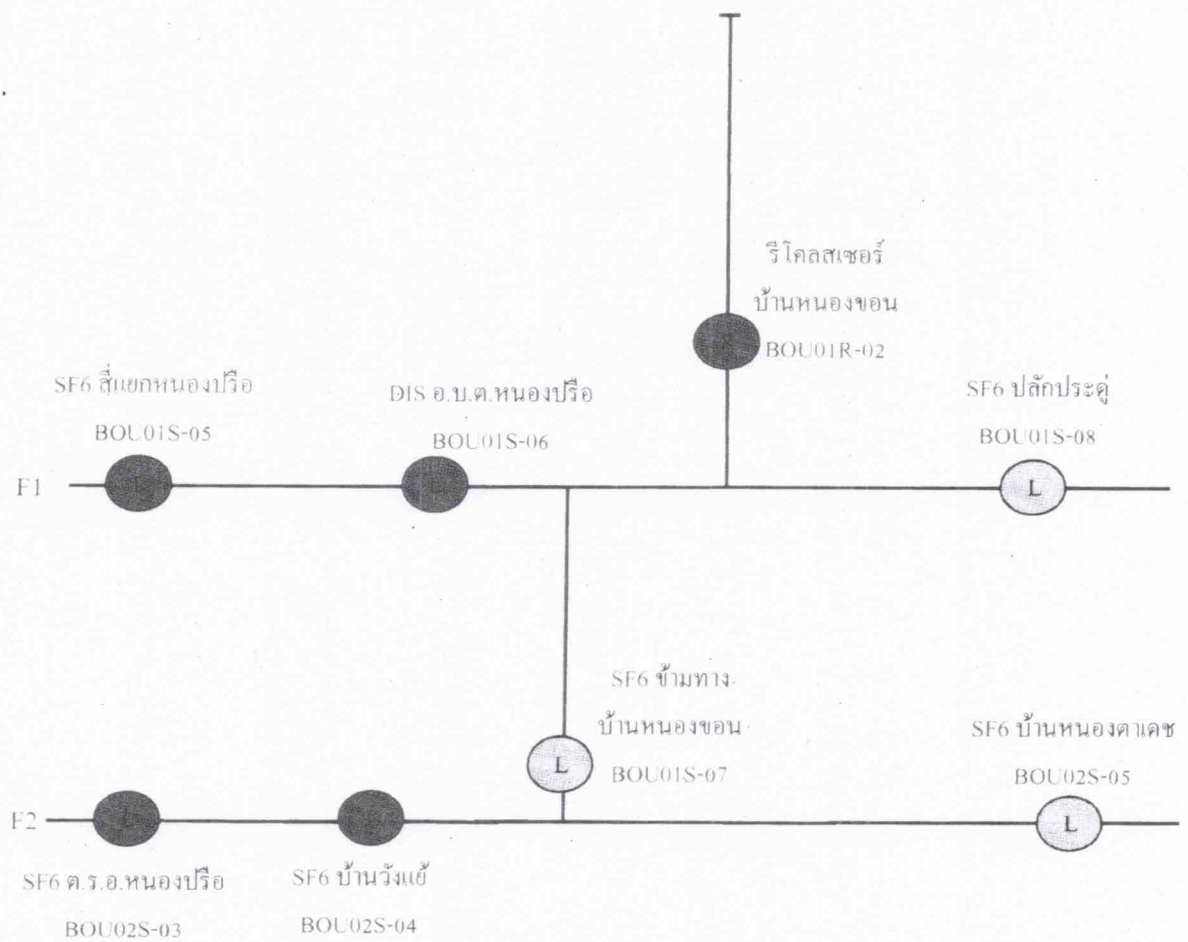

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

