



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 ก.พ. 67

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๓๓๔ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หิंसสุวรรณ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น โหลดเบรกสวิตช์ SF6 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DTM2	29 ก.พ.67	08.30 น.	17.00 น.	DTM2S-06	DTM2S-03	DTM2S-04	นายธนภณ มีจันเพชร
2.	DTM7				DTM7S-03	DTM7S-02	DTM2S-07 DTM7S-04	พงช.5 ผ.ปบ.กฟอ. บางเลน
3.	115 kv.				เฟ้น SF6	DTM	KSA1YS-08	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) แยกลำลูกบัว ถึง คลองประปา

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หิंसสุวรรณ)
ผจก.กฟอ.บางเลน

เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ DTM2S-02, DTM2S-03 จาก DTM2S-02 ถึง DTM7S-04
ในวันที่ 29 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 289/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ DTMAYB-01 จาก KSA1YS-08
ในวันที่ 29 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 289/67
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธรรม พงษ์ นกมล ประสานงานขอตัดไฟกับ นาย ป.ธ. ธรรม พงษ์ นกมล

(นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์)
๑๒ก. 5 โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๖๕๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 3แผ่น
แผนผังแนบ..... 1แผ่น
ผจฟ. (สถานี..... DTM.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DTM02S-06 และ DTM07S-03 เป็น SF6
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ก.พ. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.บล. งานที่ทำ เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 289/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย กมลิม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย กมลิม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวีสดี, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, วรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, พิทยา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร, นายวัฒนา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**งานที่ทำ 1.เปลี่ยน DIS เป็น SF6 (DTM02S-06)**						
2	**งานที่ทำ 2.เปลี่ยน DIS เป็น SF6 (DTM07S-04)**						
3	- ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
4	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
5	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
6	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
7	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
8	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
9	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
10	DTM04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	R.	ตะโกสูง
11	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.กรุงเทพฯ	CB	115kV
12	- ย้ายโหลด DTM02 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM04						
13	DTM02S-15	ปลด	สับ		ดตม.	DIS	ลำอ้ายเสา
14	DTM02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	DIS	ตรงข้ามวัดลำลูกบัว
15	- ย้ายโหลด DTM02 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM06						
16	DTM08VB-01	ปลด	สับ		DTM	CB	ขนานเมนบัส
17	DTM02S-08	ปลด	สับ		บล.	DIS	ป้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
18	DTM02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	แยกลำลูกบัว
19	- ย้ายโหลด DTM07 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM01						
20	DTM08VB-01	ปลด	สับ		DTM	CB	ขนานเมนบัส
21	DTM01S-04	ปลด	สับ		บล.	DIS	ป้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
22	DTM07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	แยกลำลูกบัว
23	DTM08VB-01	สับ	ปลด		DTM	CB	ขนานเมนบัส
24	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
25	22 kV						
26	DTM02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	คลองท่าสาร
27	DTM07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	คลองท่าสาร
28	115 kV						
29	KSA01YS-08	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		บล.	ABS	สยามทรีแคเรียล
30	DTM04YS-01	สับ	ปลด		DTM	ใบมีด	115kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	DTM04YS-02	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด	115kV
32	OFF ATS สถานีไฟฟ้า ดอนตูม							
33	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
34	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
35	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
36	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
37	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
38	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5 (115kV)							
39	หลังจาก กฟอ.บส. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย							
40	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
41	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
42	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
43	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
44	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
45	DTM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
46	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
47	DTM04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.		R.	ตะโกสูง
48	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.กรุงเทพฯ		CB	115kV
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
49	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
50	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1							
51	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2							
52	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3							
53	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4							
54	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G5(115kV)							
55	- ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching							
56	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
57	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
58	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
59	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
60	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
61	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
62	DTM04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.		R.	ตะโกสูง
63	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.กรุงเทพฯ		CB	115kV
64	ตรวจสอบ DTM02S-06 SF6 ติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"							
65	ตรวจสอบ DTM07S-04 SF6 ติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"							
66	- จ่ายไฟ							
67	22 kV							
68	DTM02S-03	ปลด	สับ		บล.		DIS	คลองท่าสาร
69	DTM07S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	คลองท่าสาร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
70	DTM02S-06	ปลด	สับ		บล.		SF6	คลองชลประทาน(บน)
71	DTM07S-04	ปลด	สับ		บล.		SF6	คลองชลประทาน(ล่าง)
72	115 kV							
73	KSA01YS-08	ปลด	สับ, ล็อกกุญแจ		บล.		ABS	สยามทร็คเรเดี่ยล
74	DTM04YS-01	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด	115kV
75	DTM04YS-02	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด	115kV
76	ON ATS สถานีไฟฟ้า ดอนตูม							
77	- ย้ายโหลด DTM02 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM04							
78	DTM02S-04	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	ตรงข้ามวัดลำลูกบัว
79	DTM02S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS	ลำอ้ายเสา
80	- ย้ายโหลด DTM02 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM06							
81	DTM0BVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB	ขนานเมนบัส
82	DTM02S-07	ปลด	สับ		บล.		DIS	แยกลำลูกบัว
83	DTM02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	บ้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
84	- ย้ายโหลด DTM07 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM01							
85	DTM0BVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB	ขนานเมนบัส
86	DTM07S-04	ปลด	สับ		บล.		DIS	แยกลำลูกบัว
87	DTM01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	บ้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
88	DTM0BVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	ขนานเมนบัส
89	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
90	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
91	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
92	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
93	DTM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
94	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
95	DTM04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.		R.	ตะโกสูง
96	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.กรุงเทพฯ		CB	115kV
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

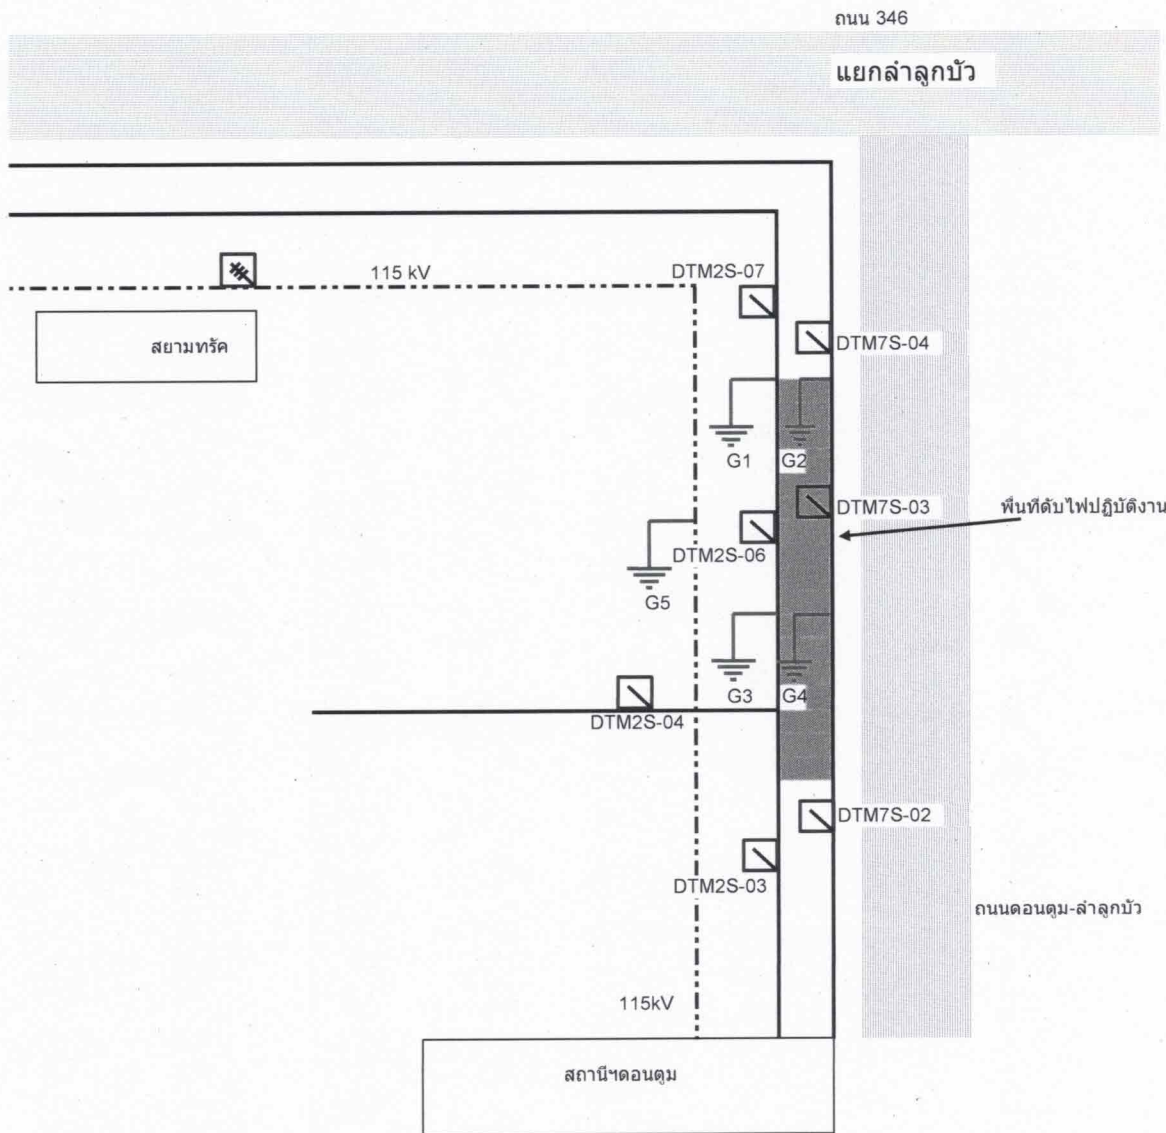

ผังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น โหลดเบรคสวิตช์ SF6 DTM2S-06
 DTM7S-03