



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปน).152/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 6 ก.พ. 2568

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	19 ก.พ.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสายบริเวณหน้า รพ.เดิมบาง-ฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง	ดิสซ์ชั่วคราวร้านขายของชำแยกยางนอน	ดิสซ์ชั่วคราวตรงข้ามเขาชะไอย	นาย ศักนรินทร์ แก้วปาน กั้น 080-9634693
	DBA 06	19 ก.พ.68	08.30 น.	17.00 น.		โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สنج.ชนสงเดิมบาง	
2.	DBA 05	20 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		ดิสซ์ชั่วคราวตรงข้ามเขาชะไอย	ดิสซ์ชั่วคราวข้างอำเภอเดิมบางนางบวช DBA05R-01	
	DBA 06	20 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สنج.ชนสงเดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 2 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104715.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

DIS ชด. ๓๖๖๖๖๖๖๖๖๖

DIS ชด. ช่างอำเภอเดิมบางนางบวช

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DBA05R-01

DBA06S-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ DBA๐๕๐๖ จาก DBA06S-02 ถึง
ในวันที่ 20 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 290/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีระวัฒน์ ๒๖ กิ่งฉิมพิก ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย วรวิทย์ ศรีศักดิ์
10 ก.พ. ๖8

(นาย จีระวัฒน์ ๒๖ กิ่งฉิมพิก)
จุดก. 5 ๒๖ ก.น. ขฝ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๑๖.๑๖

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกบ้านยางนอน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 290/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุกษชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	DBA05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	R	โคกช้าง
8	DBA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R โรงสีเกาะแก้ว
9	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA01						
10	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
11	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
12	- ย้ายโหลด DBA06 ไปรับไฟจาก DBA05						
13	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
14	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าชนส่งเดิมบาง
15	DBA05S-05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ตลาดนัดโคกช้าง
16	DBA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.	R	โคกช้าง
17	SW.Load DBA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.	R	โคกช้าง
18	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA06						
19	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ช่างชนส่งเดิมบาง
20	Dis ชด.ไนไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ก่อนอำเภอเดิมบางนางบวช
21	- ดับไฟไลน์ DBA05,06 เวลา 08.30 น.						
22	Dis ชด.ไนไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ตรงข้ามเขาชะไวย
23	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
24	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดบ. รับทราบ						
25	แจ้ง กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1						
26	แจ้ง กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2						
27	แจ้ง กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G3						
28	แจ้ง กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G4						
29	แจ้ง กฟส.ดบ. ลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
30	แจ้ง กฟส.ดบ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
32	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
33	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
34	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
35	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
36	DBA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	โรงสีเกาะแก้ว
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
37	หลังกฟส.ดบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
38	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
39	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
40	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก							
41	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก							
42	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
43	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
44	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
45	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
46	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
47	DBA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R	โรงสีเกาะแก้ว
48	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
49	Dis ชด.ไนไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ตรงข้ามเขาชะโยย
50	DBA06S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	โรงกลึงนางบวช
51	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA06							
52	Dis ชด.ไนไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ก่อนอำเภอเดิมบางนางบวช
53	DBA05S-04	สับ	ปลด		ดบ.		SF6	ข้างขนส่งเดิมบาง
54	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05							
55	SW.Load DBA05R-01	ปลด	สับ		ดบ.		R	โคกช้าง
56	DBA05R-01	ปลด	สับ คง Non Reclosing,ALT		ดบ.		R	โคกช้าง
57	DBA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	ตลาดนัดโคกช้าง
58	DBA06S-03	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
59	DBA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
60	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA01							
61	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
62	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
63	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
64	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
65	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
66	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
67	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
68	DBA05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	โคกช้าง
69	DBA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	โรงสีเกาะแก้ว
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ที่ตัดไฟ เพื่อทำงานปรับปรุงระบบ 22 เควี ฝั่งตรงข้ามรพ.เติมบาง
วงจร DBA05 บริเวณDis ชั่วคราวร้านขายยาของเก่าแยกภายนอกจนถึงDis ชั่วคราวตรงข้ามเขาชะรอย
วงจร DBA06 บริเวณDB6S-02 โรงกลึงนางบวชถึง DBA6S-03 หน้าต่นง.ขนส่งเติมบางนางบวช

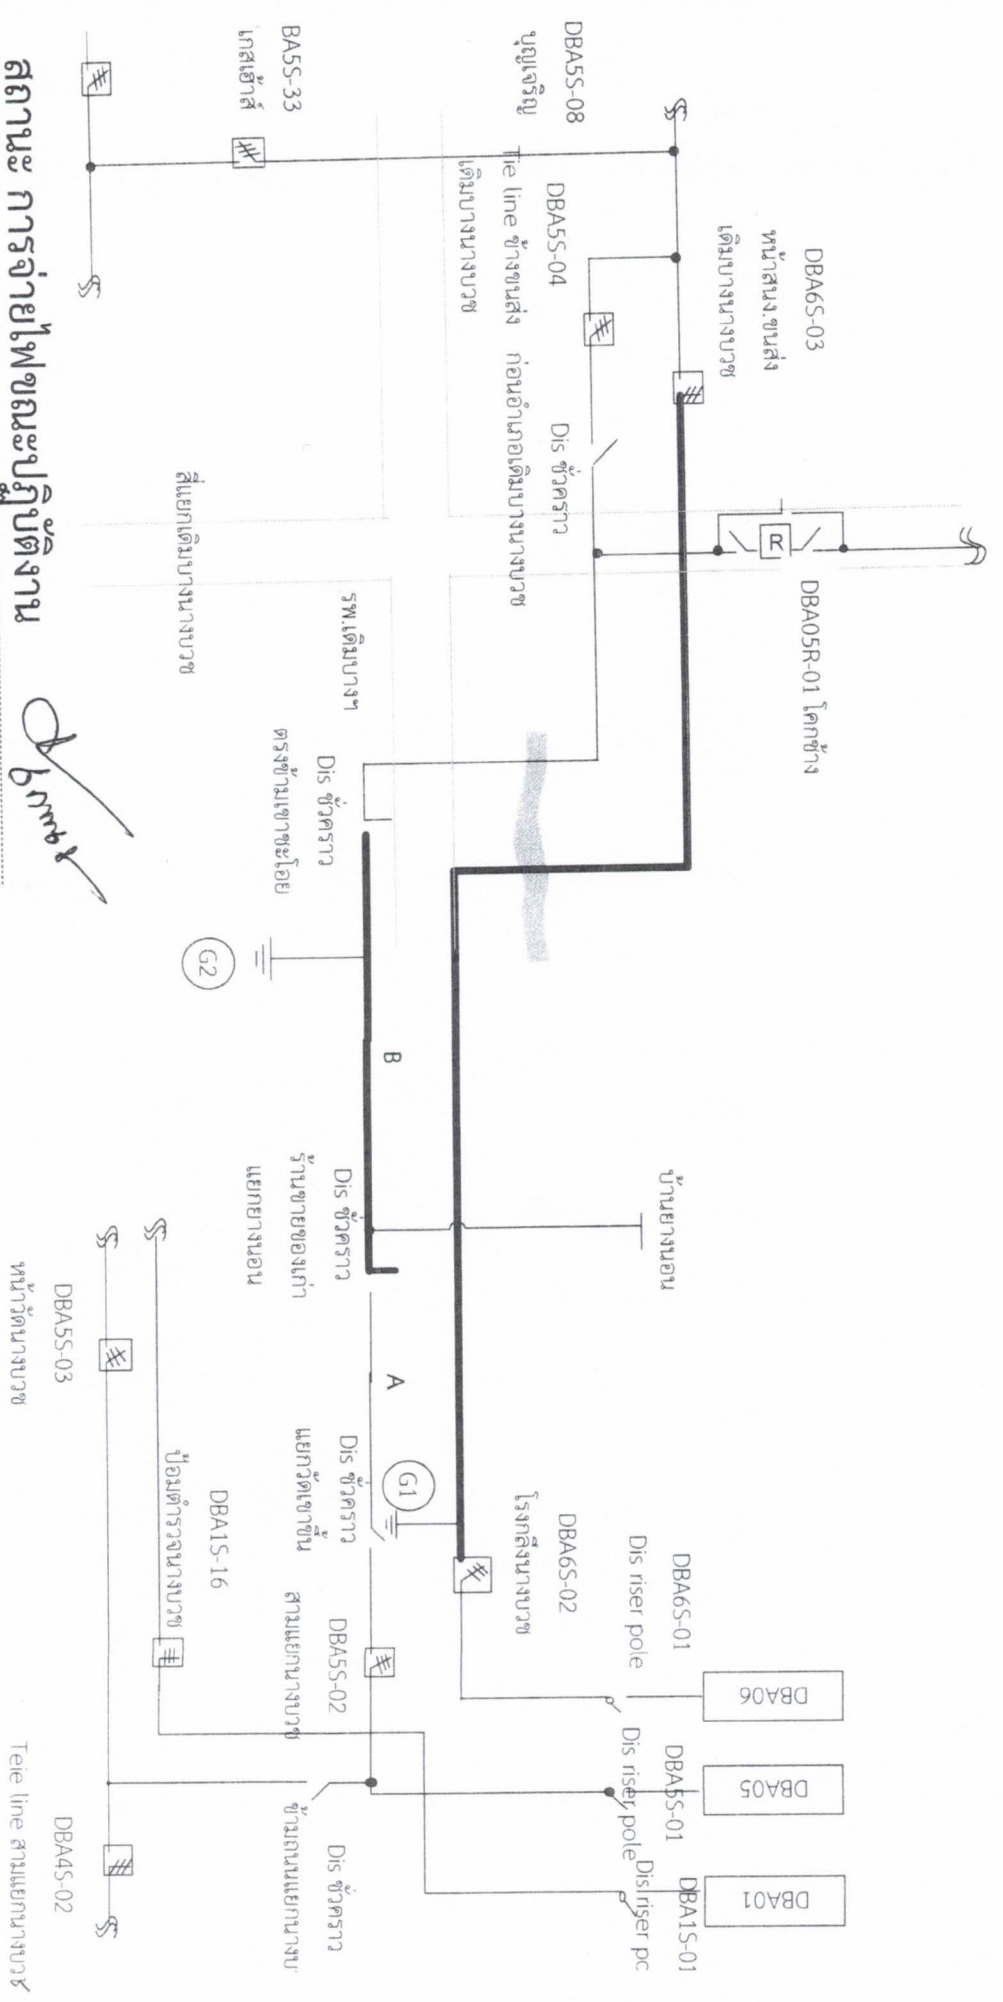

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

[Signature]

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ - บริเวณที่ตัดไฟปฏิบัติงาน

