



Switching Deadline

21 ก.พ. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) 9๓๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิเศษ

ชื่อผู้ส่ง นางสาวผ่องใส สามศรีโพธิ์แก้ว

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๔ ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPWOX 3	25 กุมภาพันธ์ 2567	8.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้า แยกบับเบิ้ลปี- แยกหมู่บ้านศิริวัฒน์	BPA9S-11 อบต.บางเขมเก่า	DIS ชด ห้องแถวสีชมพู	นายศุภวิชญ์ เกาะลอย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แยกบับเบิ้ลปี-แยกหมู่บ้านศิริวัฒน์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง หน.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางสาวผ่องใส สามศรีโพธิ์แก้ว)

ตำแหน่ง ร.จก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPWO3 จาก DIS ชด ห้องแถวสีชมพู ถึง BPA09S-11
ในวันที่ 25 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 290/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วอินนิฏ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชัยยศ โพธิ์รัตน์
16 ก.พ. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย ศิริวัฒน์ แก้วอินนิฏ)

จ.ก. 5 บ.ก.น. ๒๕-ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

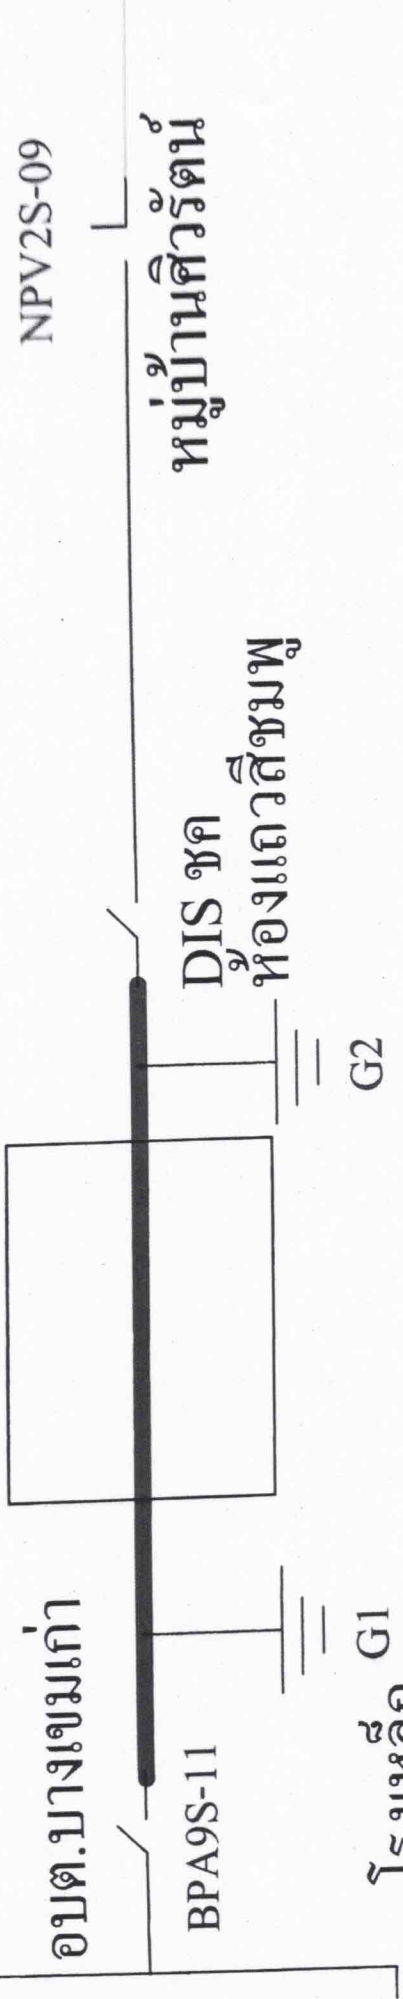
1. สถานที่ทำงาน NPW03 บริเวณแยกบับเบิ้ลบี - แยกหมู่บ้านศิวารัตน์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ก.พ. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.นธ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 290/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	DIS ชด.NPW03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถนธ-		DIS ห้องแถวสี่ชมพู
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.นครปฐมรับทราบ						
6	แจ้งกฟจ.นครปฐม Test ไฟดับ แล้วทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งกฟจ.นครปฐม Test ไฟดับ แล้วทำการ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งกฟจ.นครปฐมลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้งกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
10	NPW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
11	หลังจาก กฟจ.นครปฐม ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด						
12	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
13	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
14	NPW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		
15	DIS ชด.NPW03	ปลด	สับ		รถนธ-		DIS ห้องแถวสี่ชมพู
16	NPW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

BPA9S-06

NPV2S-09

หมู่บ้านสิวรัตน์



พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

โรงเหล็ก G1

BPA9S-10

BPA7S-12

BPA9S-11

G2

DIS ชค

ห้องแถวสี่ชมพู

อบต.บางเขมเก่า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก พชง.ควบคุมงาน ถึง ผจก./ทผ.ปบ กฟจ.นครปฐม
เลขที่ ก.3 กรย.(กร.) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานของงานป.22 เควี.ช่วงวงเวียนบับเบิ้ลบี ถึง แยก อบจ.นครปฐม
อ้างถึง

เรียน ผจก./ทผ.ปบ กฟจ.นครปฐม

ตามอนุมัติที่ ก.3 กวว.(วร)657/66 ลว. 21 ก.พ.66 ให้ ผกร.กรย.(ก.3) ดำเนินป.22 เควี.ช่วงวงเวียนบับเบิ้ลบี ถึง แยกถนน อบจ.นฐ.057 ต.บางแถม อ.เมือง จ.นครปฐม WBS. P-TDD02.3-I-NPMNA.0022 ปัจจุบันกรรมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.

- | | | | |
|--|---------|-----------|---------|
| 1.ปักเสา14.30 ม.ต่อตอม่อ 0.41*0.41*6.50 ม. | จำนวน | 2 | ต้น |
| 2.ปักเสา12.20 ม.ต่อตอม่อ 0.36*0.36*4.50 ม. | จำนวน | 13 | ต้น |
| 3.รีดถอนเสา 12.20 ม.(เพื่อปักแทนที่เดิม) | จำนวน | 2 | ต้น |
| 4.รีดถอนสาย 50 ACSR. | ระยะทาง | 0.500 กม. | |
| 5.พาดสาย 185 SAC. | ระยะทาง | 0.700 กม. | |
| 6.ย้ายหม้อแปลง 160 เควี.เอ. | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 7.ย้าย BA. | จำนวน | 4 | จุด |

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีการจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ระบบแรงสูง 22 เควี ,ระบบแรงต่ำ ตั้งแต่บริเวณวงเวียนบับเบิ้ลบี ถึง หน้าหมู่บ้านชาลีน่า (บ้านหัวไม้ ถึง หน้าอบต.เก่า)ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.00 น. ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟจ.นครปฐม ดำเนินการดังนี้

กฟจ.นครปฐม

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

กฟจ.นครปฐม


- ดำเนินการ

1.ดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี.,ระบบแรงต่ำ 220 โวลต์ ตั้งแต่วงเวียนบับเบิ้ลบี ถึง หน้าหมู่บ้านชาลีน่า

2.ต่อสายลงดิน(ช็อคกราวด์) ระบบ 22 เควี. หวังงานอลະທ້າຍงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ


นายสุภวิษญ์ เกาะลอย
พชง.ผกร.กรย.กฟก.3

- ๒ ก.พ. ๒๕๖๗

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ป.วงเวียนนับเบิ้ลปี ถึง แยกถนน อบจ.นธ.057

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน บริเวณวงเวียนนับเบิ้ลปี ถึง หน้าหมู่บ้านชาลีน่า (บ้านหัวไร่ ถึง หน้าอบต.เก่า)

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ผกร.กรย.(ก.3)

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.นครปฐม เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นายศุภวิชญ์ เกาะลอย
ตำแหน่ง พชง.ผกร.กรย.(ก.3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ 085-2976766

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว กรย.ก.3 กฟอ.กฟส. กฟอ.ทมก. กฟอ.บล.กฟส.ตมช.และกฟฟ.สังกัด ก.3

1. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ
ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟจ.นครปฐม เบอร์โทรศัพท์

2. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ผปบ.กฟจ.นครปฐม

3. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวาดชั่วคราวจุดที่1 BA.แยกหัวไร่ ผู้รับผิดชอบ กฟจ.นครปฐม
จุดที่2 หน้าเขเวน อบต.เก่า ผู้รับผิดชอบ กฟจ.นครปฐม จุดที่3 BA.เข้าหมู่บ้านชาลีน่า
ผู้รับผิดชอบ กฟจ.นครปฐม จุดที่4 ผู้รับผิดชอบ.....

4. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ บันทึกอยู่ระหว่างขออนุมัติ โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

5. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ บันทึกอยู่ระหว่างขออนุมัติ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นายพงศธร ลากเจริญวงศ์ นทน.5 (จป.)

6. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่มี.....

7. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล..... จะทำการชี้แจง และมอบหมายงานแต่ละชุดเข้าวันที่ปฏิบัติงาน
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

8. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะทำการชี้แจงวงจรกิจการจ่ายไฟ และทำการ Safety talkเข้าวันปฏิบัติงาน
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง (นายศุภวิชญ์ เกาะลอย)
..... พชง.ผกร.กรย.(ก.3)