



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ป.บ.) 00548
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตติเส็ง

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

20 ก.พ. 67

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.พ.อ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหนดตั้ง Manual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(SAB๙S-๐๙) เป็น SF๖ ปาก ซอย
แสงเพชร ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๔ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยน Dis(SAB๙S-๐๙) เป็น SF๖ ปาก ซ.แสงเพชร			นายดำรง พรพรม ๐๘๐-๐๔๒๗๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.พ.ป.บ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยัตติเส็ง)

ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.พ.อ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.พ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๕ ฟีดเดอร์ SAB05 จาก ถึง
ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 293/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

(นายอภิชาติ เทอดวงษ์)
๒๐/๒-5๓๓๖ น.ค.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบป.(คพ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. *สก.ค.ค.ค.ค.*

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง ๑ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ SAB09S-09 (DIS ปากช.แสงเพชร)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ก.พ. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ สับเปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 293/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ฉัตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นภกรินทร์,สาวพิชชา,ณัฐกาญจน์,สุธี,สามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. พีรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
4	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB Load 3.56 -
5	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB Load 3.75 -
6	- ย้ายโหลด SAB09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAB04						
7	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		CB ขนนานบัส
8	SAB04S-11	ปลด	สับ		สพร.		DIS หมู่บ้านศุภมงคล
9	SAB09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากช.แสงเพชร
10	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB ขนนานบัส
11	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
13	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
14	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
16	ขณะปฏิบัติงานให้ "OFF" Auto Reclose วงจร SAB04,SAB09 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
20	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
21	ตรวจสอบสถานะ SAB09S-09 (SF6 ปากช.แสงเพชร) ติดตั้งใหม่อยู่ตำแหน่ง "ปลด,ล๊อคคาน"						
22	- ย้ายโหลด SAB09 บางส่วน กลับจาก SAB04						
23	SAB09S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปากช.แสงเพชร
24	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		CB ขนนานบัส
25	SAB04S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หมู่บ้านศุภมงคล
26	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB ขนนานบัส
27	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
29	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
30	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยน Dis SAB9S-09 เป็น SF6 บริเวณปากซอยแสงเพชร

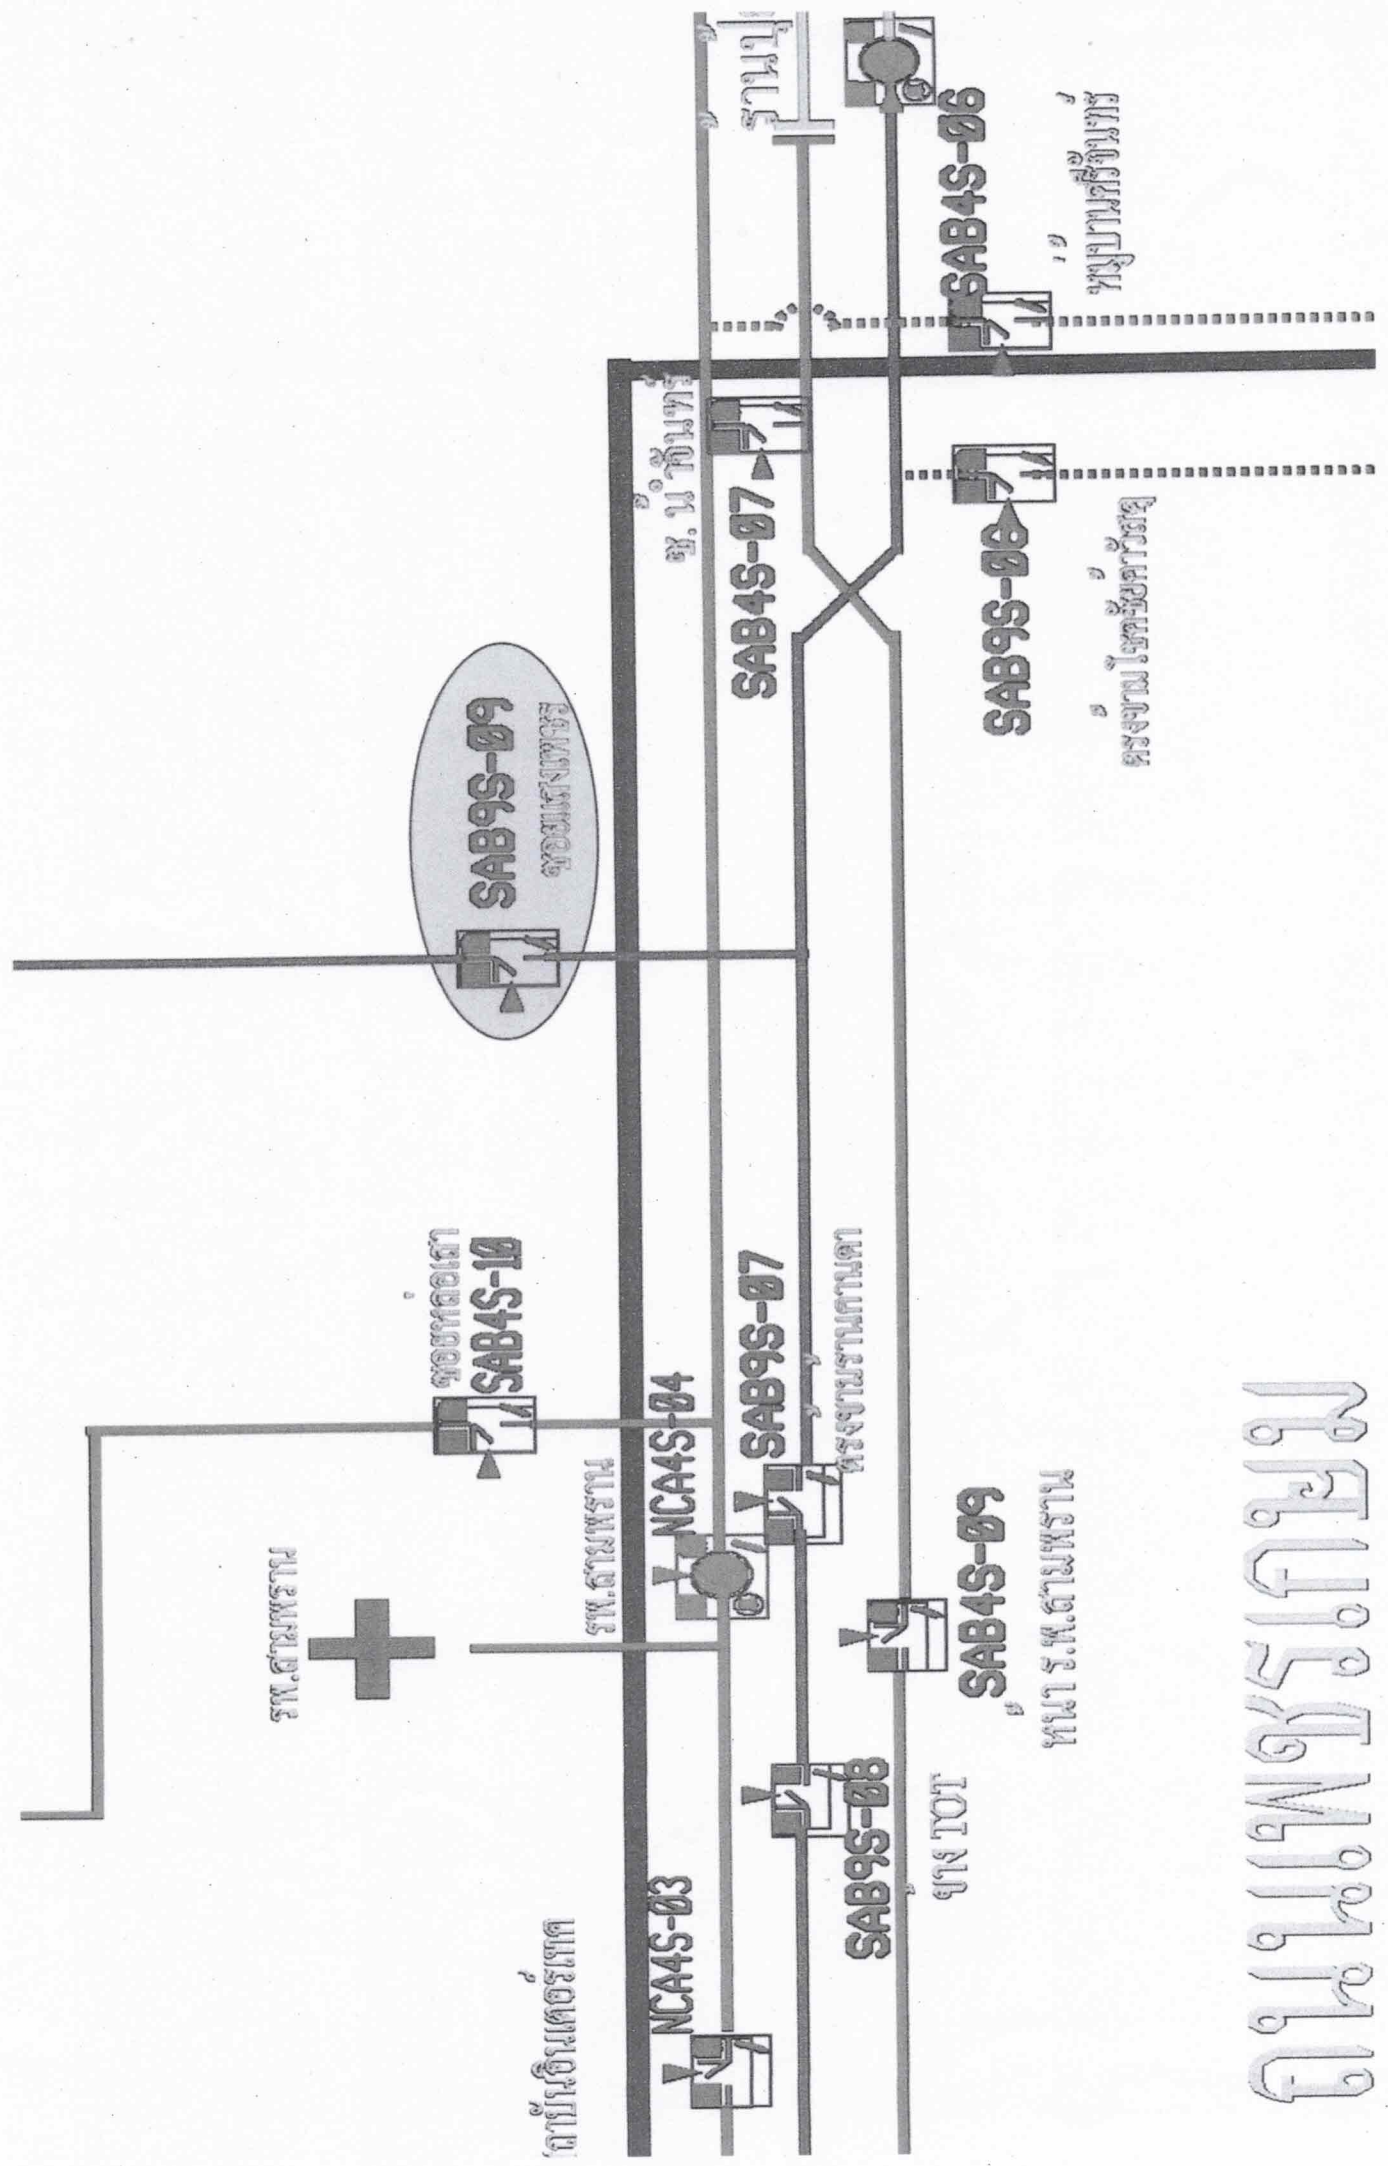

ฉนวนเพชรเกษม