



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๖๖๙ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

26 ก.พ. 68

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สว.๖๖ ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง	SMF๕S-๐๓	SMF๕S-๐๖ SMF๕S-๐๗	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙
๒	SMF09	๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF๙S-๐๒	SMF๗S-๐๓ SMF๙S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนสารินโครงการสวนริน


ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรวิศ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๖๑๗๒๔๕ ๑๐๐.๓๒๑๖๕๐๒ ถึง ๑๓.๕๖๗๖๐๑๓ ๑๐๐.๓๓๙๙๘๘๑

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMF5 จาก SMF5S-03 ถึง SMF5S-06,07  
ในวันที่ ๒๕.๑.๖8 ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 303/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พัดเตอร์ SMF9 จาก SMF9S-0๒ ถึง SMF9S-03, SMF9S-03  
ในวันที่ ๒๕.๑.๖8 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธธา กลิ่นประทุม ประธานงานการขอดับไฟกับ นายกรดาสรณ์ ดวงพันธ์  
รองฯ

(ทงสาวสุภภรรยา กงตั้งบุญจาก )

จดก. 5 แทน ผพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ศ. ตกท

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

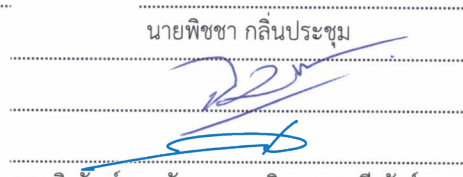
ผจฟ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางสนามกอล์ฟเบส				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 303/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	25 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวพิชยา, นางสาวสุภัชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
5	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
6	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
7	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
8	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
9	<b>ย้ายโหลด SMF 5 ไปจ่ายจาก SMF 6</b>						
10	SMF05S-10	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 ก่อนวัดโคกขาม
11	SMF05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 คลองพระราม
12	<b>ย้ายโหลด SMF 9 ไปจ่ายจาก SXA 7</b>						
13	SMF05S-08	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 ช.วัดโคกขาม ก่อนประตู 2 นิคมฯ
14	SMF09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 ศาลพระพิฆเนศ
15	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
16	SMF05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ตรงข้ามเจริญสินธานี
17	SMF09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ตรงข้ามเจริญสินธานี
18	SMF05S-04	สับ	ปลด		คกช.		DIS สนามกอล์ฟเบส
19	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซีตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซีตกราวด์ จุด G2						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซีตกราวด์ จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
24	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
26	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
27	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		- -
28	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
29	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
30	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
31	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		- -
32	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- -
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
34	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
35	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
36	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
37	แจ้งหน้างาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G4						
38	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- -
39	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- -
40	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- -
41	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- -
42	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- -
43	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- -
44	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- -
45	<u>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</u>						
46	SMF05S-04	ปลด	สับ		คกช.		DIS สนามกอล์ฟเบส
47	SMF05S-07	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามเจริญสินธานี
48	SMF09S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามเจริญสินธานี
49	ย้ายโหลด SMF 5 กลับจาก SMF 6						
50	SMF05S-03	ปลด	สับ		คกช.		SF6 คลองพระราม
51	SMF05S-10	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 ก่อนวัดโคกขาม
52	ย้ายโหลด SMF 9 กลับจาก SXA 7						



# ปากซอยบ้านก้านมืด

ขอม

SMF7S-03  
ครัวน้ำกักตุน

SMF5S-06

คลองพระราม

SMF5S-07

SMF5S-03


SMF5S-02

บ้านขอม

SMF9S-02

ศาลพระพิฆเนศ

SMF9S-03



SMF5S-04

หมู่บ้านสารินิษฐ์

พื้นที่ปฏิบัติงาน

SMF5S-23

โครงการสุภาลักษณ์

สนามกอล์ฟเบส

SMF5S-08

ซอยวัดโคกขาม



แบบแปลนโครงการไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หน้า: 1/1
ผู้จัดทำ: วิศวกรไฟฟ้า	ผู้กำกับ: วิศวกรไฟฟ้า	ชื่อโครงการ: 11KV, 22KV, 33KV
วันที่: 11/11/2561	สถานที่: หนองแขม	แบบแปลน: 11KV, 22KV, 33KV
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: วิศวกรไฟฟ้า	แผนกควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ก.3)	แบบแปลน: 11KV, 22KV, 33KV