



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

21 ก.พ. 67

เลขที่ ก.ต.อท.(ปบ) ๗๘๒/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธอนันท์ พิชิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สุรินทร์

วันที่ ๑๙.ม.ค. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง นทน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงช่วงบ้านหนองแหน ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ (แรงดัน) ตามแผนผังสังเขป  
แนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 UTV03	22 ก.พ. 2567	08.30	16.30	ป.ช่วงบ้านหนอง แหน ช่วงที่ 1 และช่วง ที่ 2 (แรงดัน)	SP UTV03-03 ตรวจ 12/1/๖๗ ๒๕๖๗/๑๑๖	DIS ชั่วคราว ก่อน ถึงสะพานข้าม คลอง พิกัด 14.427757, 99.899266	นายจنگล ไพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕- ๒๖๖๘๘๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจنگล ไพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ..... โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

(นายไพโรจน์ สุรินทร์)  
นทน.๙ รักษาการแทน  
ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์ UTV03 จาก..... ถึง DIS ชล.คลอง.....  
ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 303/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... 20 ก.พ. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย..... นกค.ค.ค.)

จต.ร แทน ชม.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ช่วงบ้านหนองแหน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทอง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	303/67		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย							

- นายพิรภทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
- นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
- นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD 3.12 MW
2	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.		รง.น้ำตาลรีเฟนซ์ข้มงคล
3	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.		หนองแหน
4	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนไปจ่ายจาก UTV04						
5	UTV03S-06	ปลด	สับ		อทอง.		หนองการ้อง
6	UTV03R-01	สับ	ปลด		อทอง.		หนองแหน
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	UTV03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทอง.		ตรงข้ามแยกหนองแหน
9	DIS ชค.ไลน์ UTV03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.		ก่อนถึงสะพานข้ามคลอง
10	แจ้ง กฟอ.อทอง.ตรวจสอบ SF6 UTV03S-04 (ปากทางเข้าแยกหนองแหน) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ล็อคคาน"						
11	แจ้ง กฟอ.อทอง.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟอ.อทอง.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.อทอง.ทราบ						
14	เมื่อ กฟอ.อทอง.Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
16	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทอง.		รง.น้ำตาลรีเฟนซ์ข้มงคล
17	แจ้ง กฟอ.อทอง.ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
18	เมื่อ กฟอ.อทอง.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-
20	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.		รง.น้ำตาลรีเฟนซ์ข้มงคล
21	แจ้ง กฟอ.อทอง.ปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟอ.อทอง.ปลด Short Ground จุด G2						
23	DIS ชค.ไลน์ UTV03	ปลด	สับ		อทอง.		ก่อนถึงสะพานข้ามคลอง
24	UTV03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทอง.		ตรงข้ามแยกหนองแหน
25	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนกลับจาก UTV04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ตรวจสอบใบมีดด้าน Source ด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ UTV3R-01 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
27	UTV03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		อทง.		R หนองแหน
28	UTV03S-06	สับ	ปลด		อทง.		SF6 หนองกร้าง
29	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		- -
30	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R รังน้ำตาลีโพ้นชัยมงคล
31	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R หนองแหน
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

แผนผังงานดับไฟปรับปรุง ช่วงบ้านหนองแวน ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2  
(แรงดัน) ก่อนดับไฟ

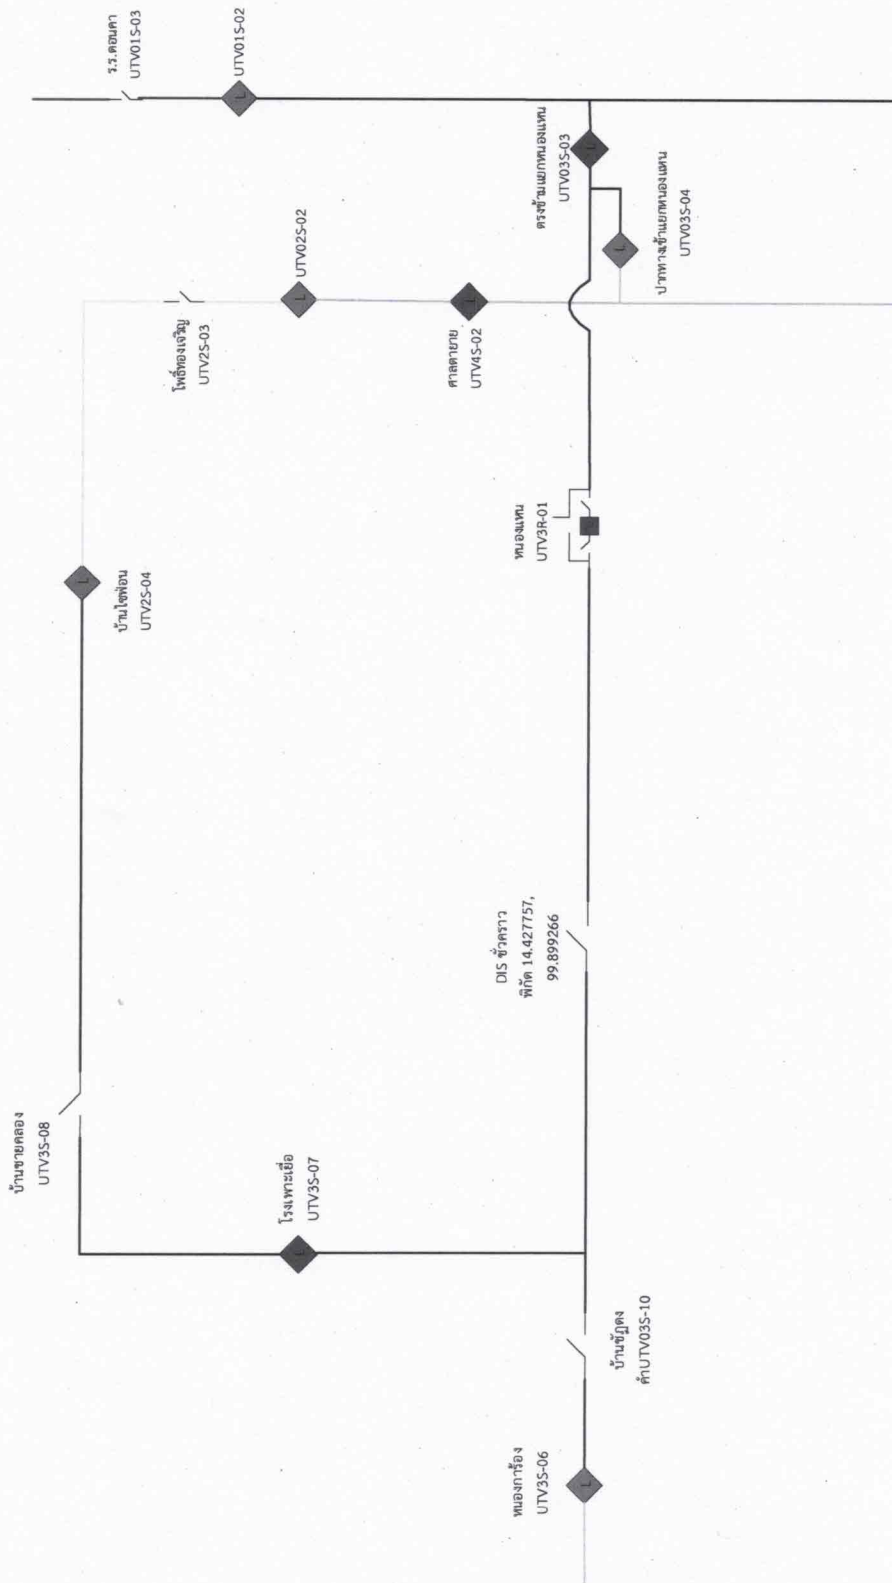



# แผนผังงานดับไฟปรับปรุง ช่างบ้านหนองแวน ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 (เรงด่วน) หลังดับไฟ

