



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปน) ๑๖๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิชิตพันธ์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

19 ก.พ. 68

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสาคร๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF5	๒๓ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขสายไฟฟ้าแรงสูง ข้ามถนน	DISติดตั้งใหม่ ชั่วคราว ๓ แยก ไปไอรีฟ	SMF๕S-๑๘	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชช ศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗- ๔๙๖๙๒๔๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)สามแยกไปไอรีฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสร.ศาสตร. สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ผ.ส.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๖๘๗๗ ๑๐๐.๓๗๙๖๔ ถึง ๑๓.๕๖๘๘๙ ๑๐๐.๓๗๙๖๙๑

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMF5 จาก DIS ๑๑.9๗ ถึง SMF 5S-18
ในวันที่ 23 กพ ๖8 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 304/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย เกษมจันทร์ ชิวสิงห์ ประสานงานการขอดับไฟกับ จอสมวาทสร ทองอินทร์

(จอสมวาทสร ชิวสิงห์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกกานดาไอรีฟ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.พ. 68	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงข้ามถนน ตามใบขอปฏิบัติงาน 304/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดมน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุภัชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
5	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
6	SXA06R-01	Normal	Normal, ALT		คกข.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
7	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
8	ย้ายโหลดวงจร SMF05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SXA06						
9	SMF01S-20	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 ประตู 3 นิคมสินสาคร
10	SMF05S-19	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากซอยโรงเหล็ก
11	SMF01S-20	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 ประตู 3 นิคมสินสาคร
12	SMF05S-18	ปลด	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ประตูน้ำแก้มลิงลักตะเคียน
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
14	DIS ชค. SMF05	ปลด	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS สามแยกกานดาไอรีฟ
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
16	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ G1, G2 ตรวจสอบไฟดับ พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
18	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
19	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
20	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
21	SXA06R-01	Normal, ALT	Normal		คกข.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
22	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
25	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
26	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
27	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
28	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SXA06R-01	Normal	Normal, ALT		คกข.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
30	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- -
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	ให้ไฟฟ้าหน้างาน ปลดข้อตกราวด์ G1,G2 ออกให้เรียบร้อย						
33	DIS ชค. SMF05	ปลด	ล๊ับ		คกข.		DIS สามแยกกานดาไอรีฟ
34	ย้ายโหลตวงจร SMF05 บางส่วนกลับจาก SXA06						
35	SMF05S-18	ปลด	ล๊ับ		คกข.		SF6 ประตุน้ำแก้มลิงล็กตะเคียน
36	SMF01S-20	ปลด	ล๊ับ		คกข.	SCADA	SF6 ประตู 3 นิคมสินสาคร
37	SMF05S-19	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลตบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากซอยโรงเหล็ก
38	SMF01S-20	ล๊ับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 ประตู 3 นิคมสินสาคร
39	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
40	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
41	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
42	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
43	SXA06R-01	Normal, ALT	Normal		คกข.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
44	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

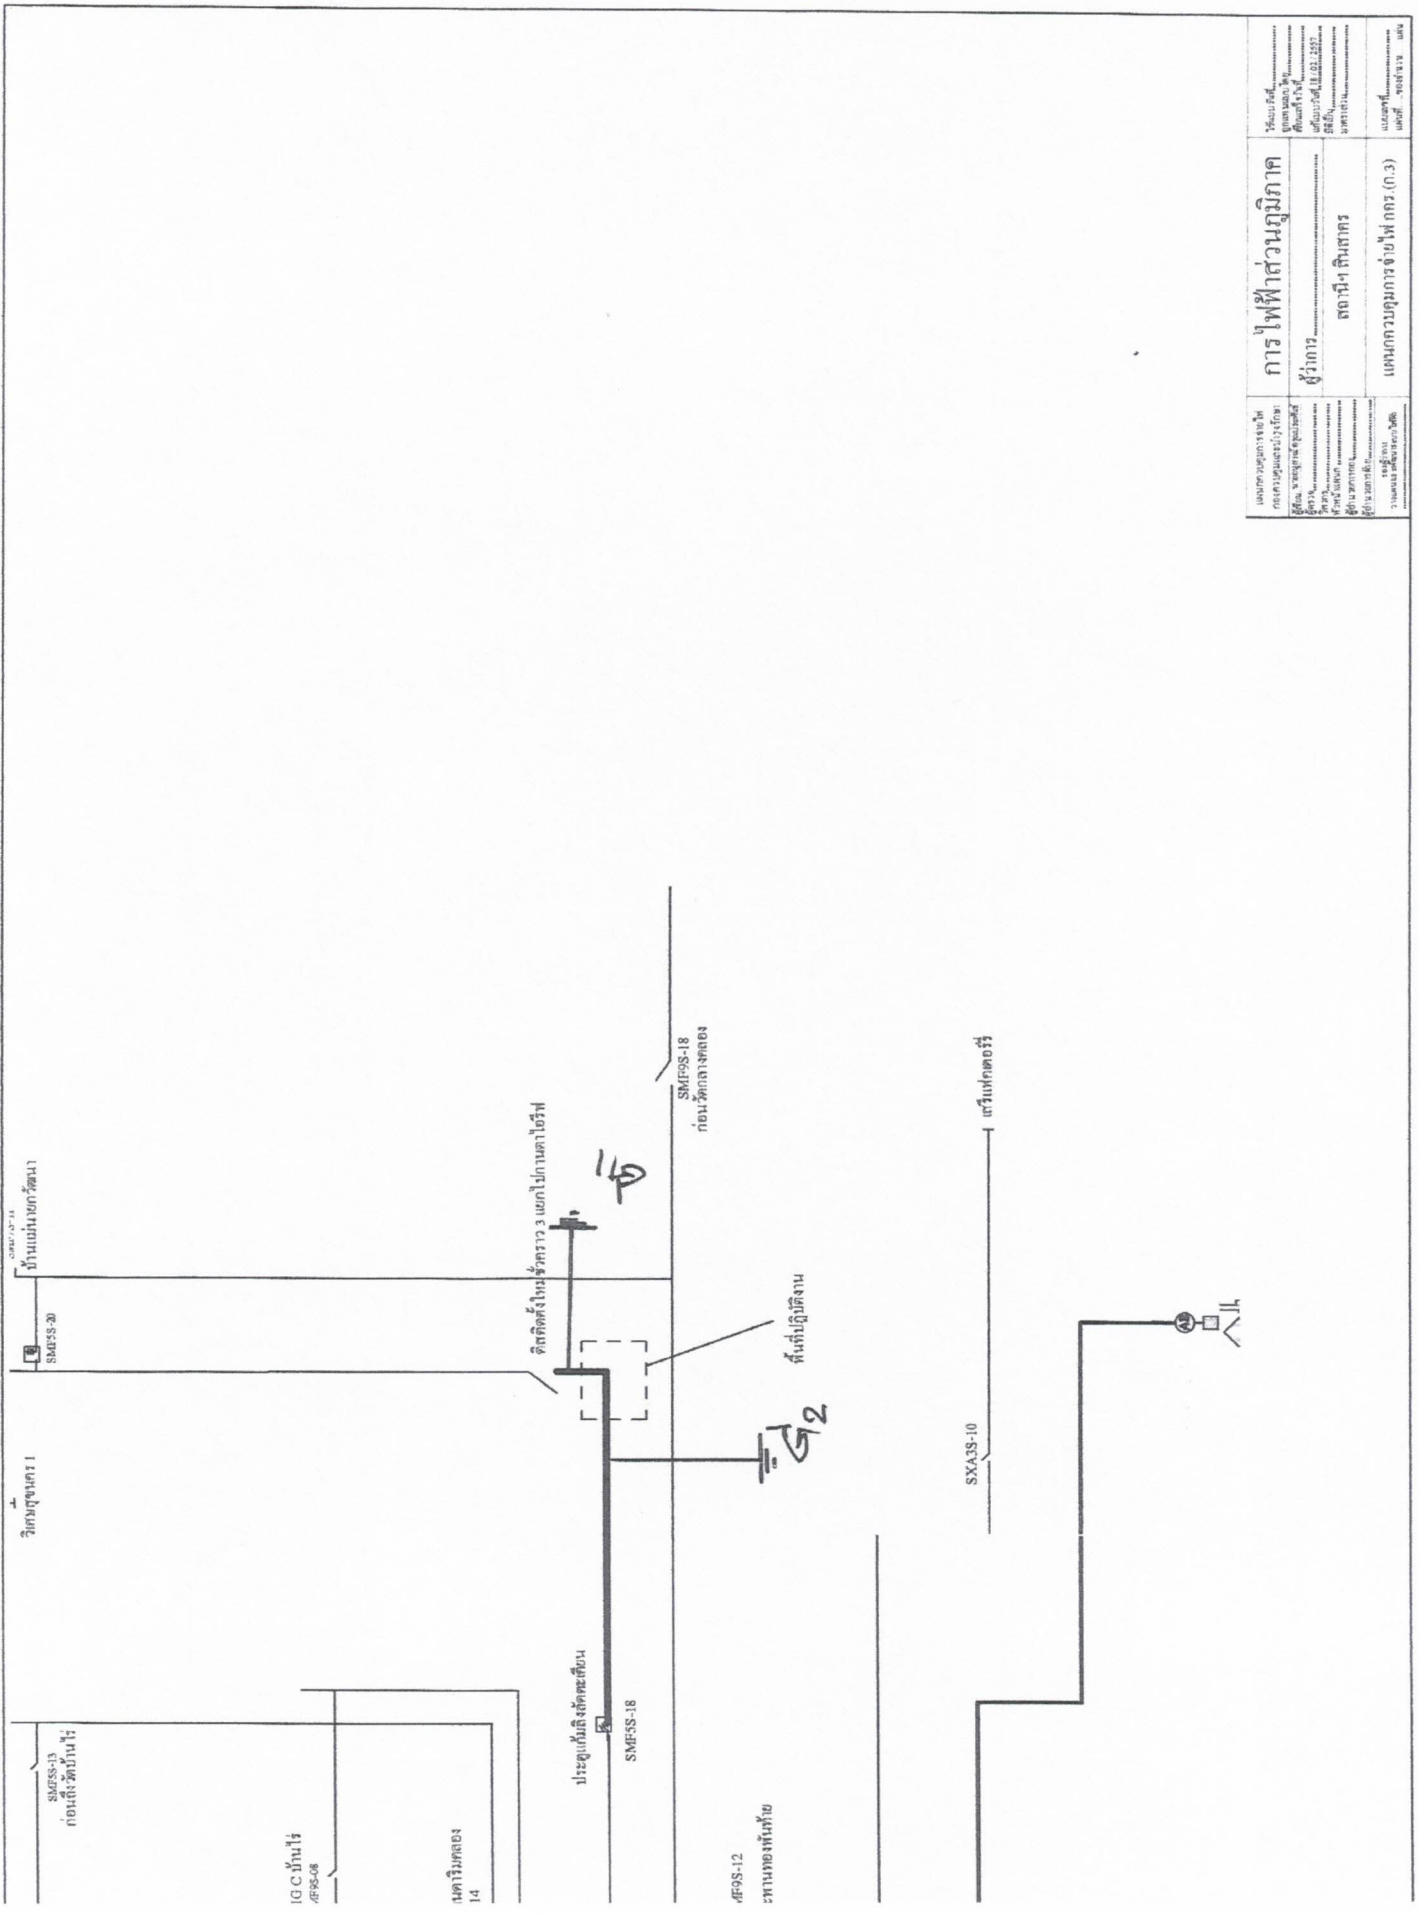

แบบควบคุมการจ่ายไฟ การควบคุมและป้องกัน ผู้ดำเนินการ	ชื่อโครงการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่
ผู้ดำเนินการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่
ชื่อโครงการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่
ชื่อโครงการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่
ชื่อโครงการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่	ชื่อโครงการ สถานที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 สาขา...
 แผนกควบคุมการจ่ายไฟ กคร. (ก.3)
 วันที่... พ.ศ. ๒๕๖๖